

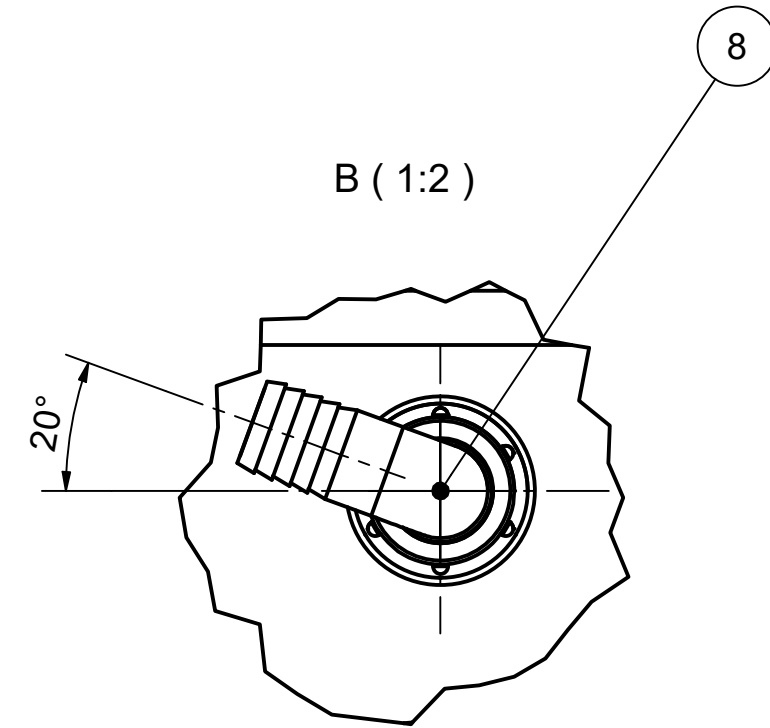
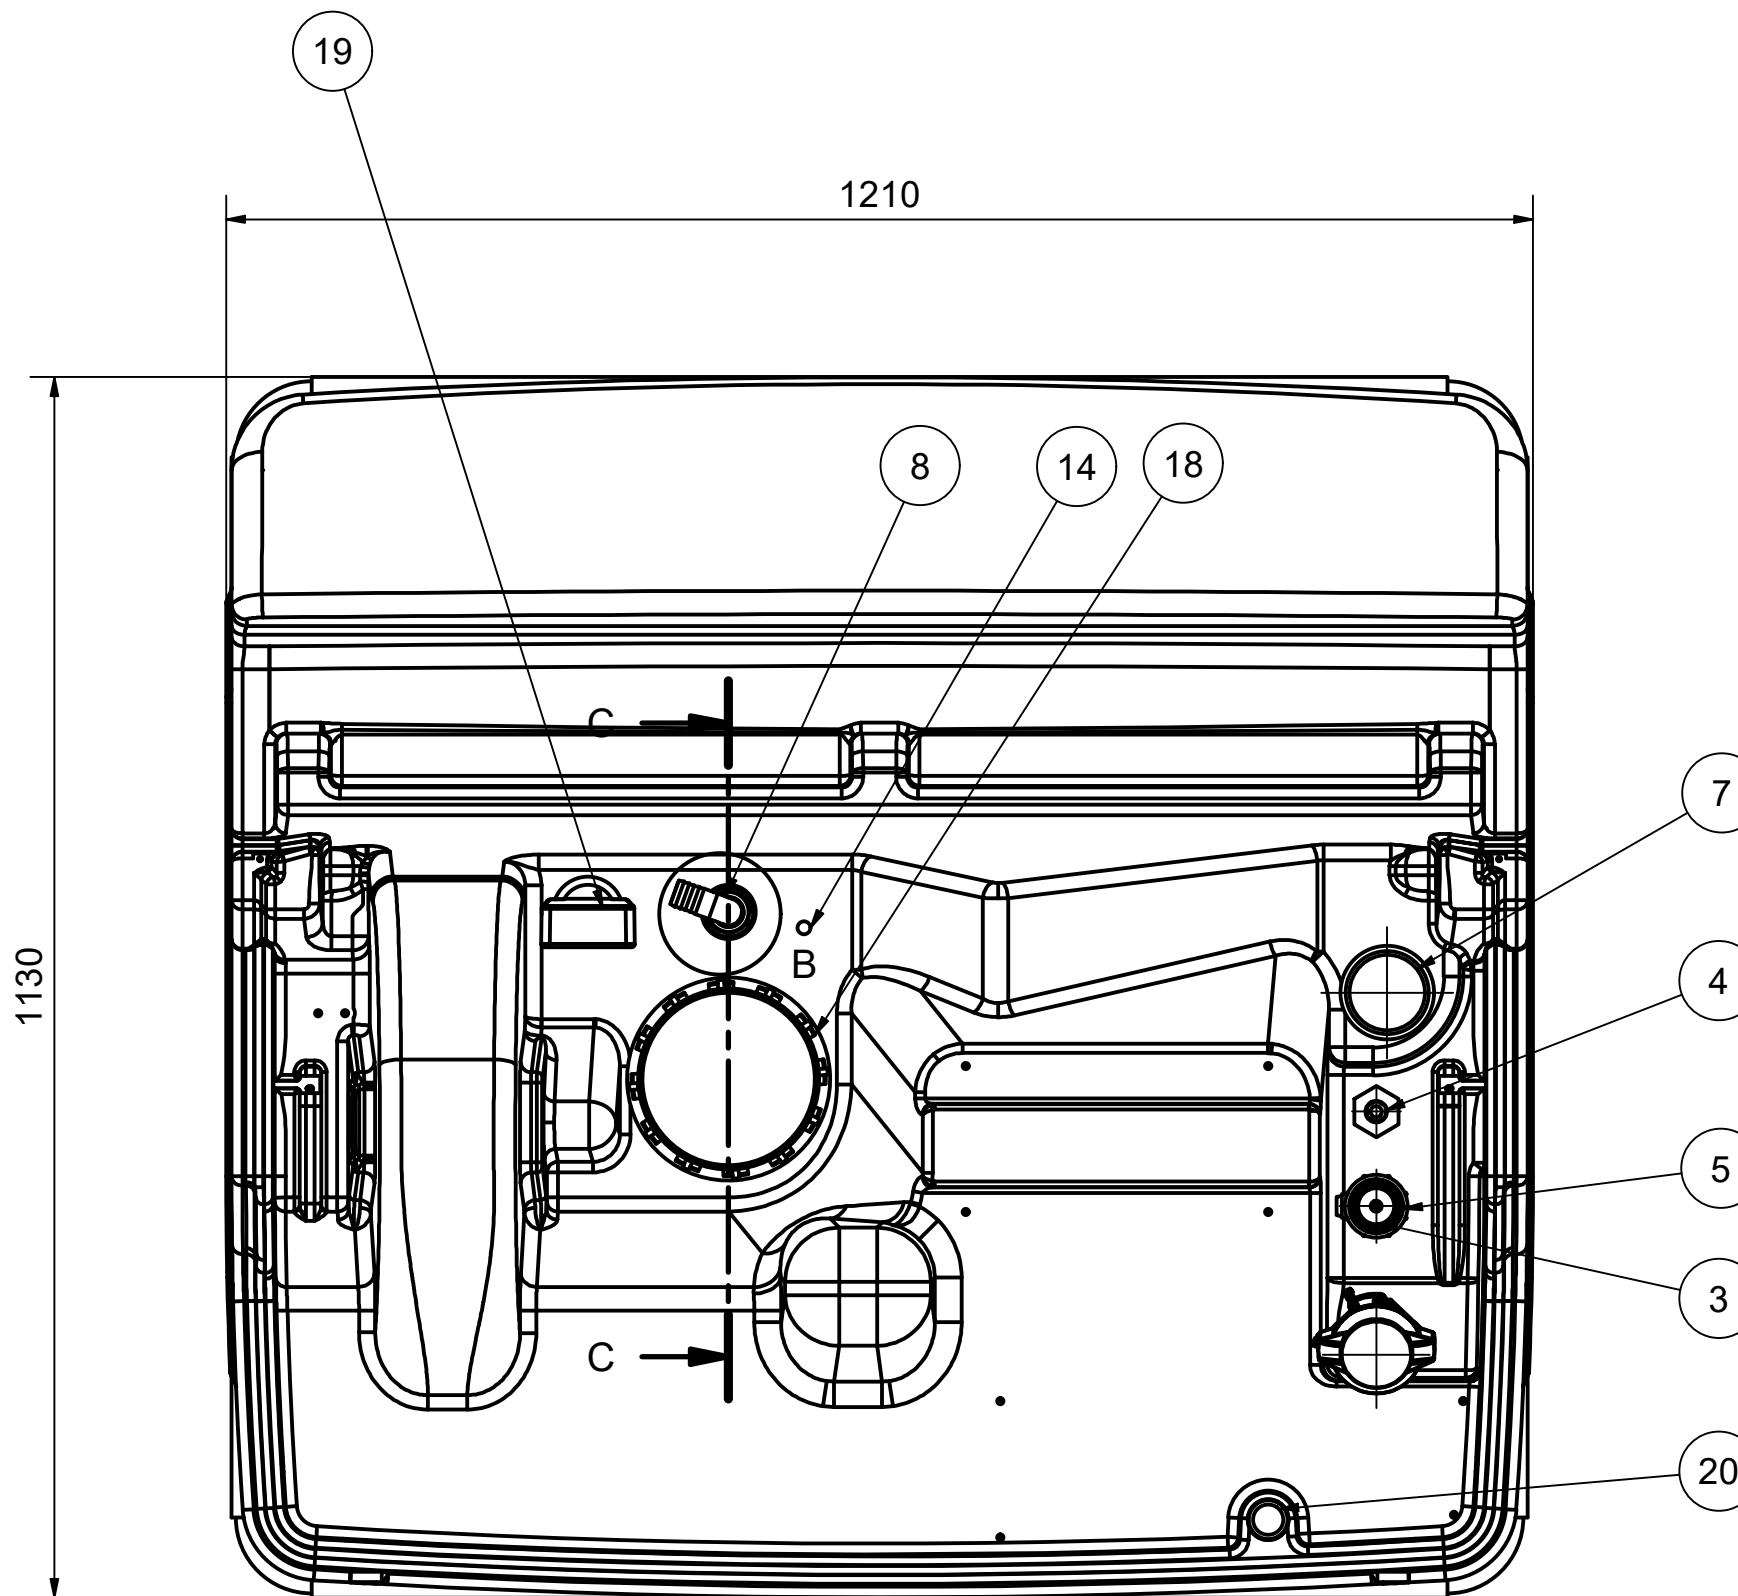
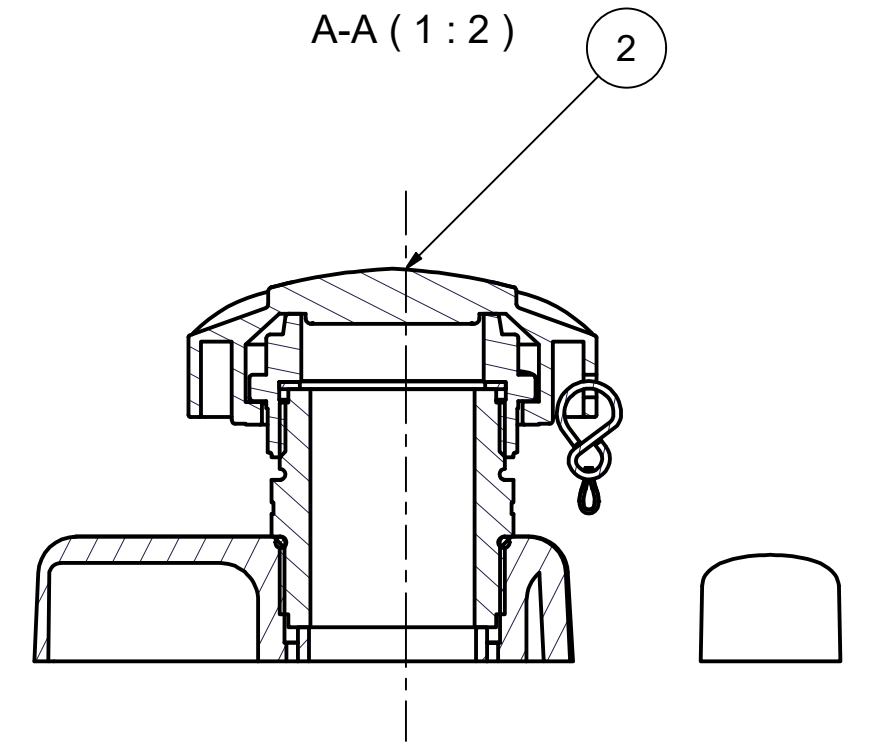
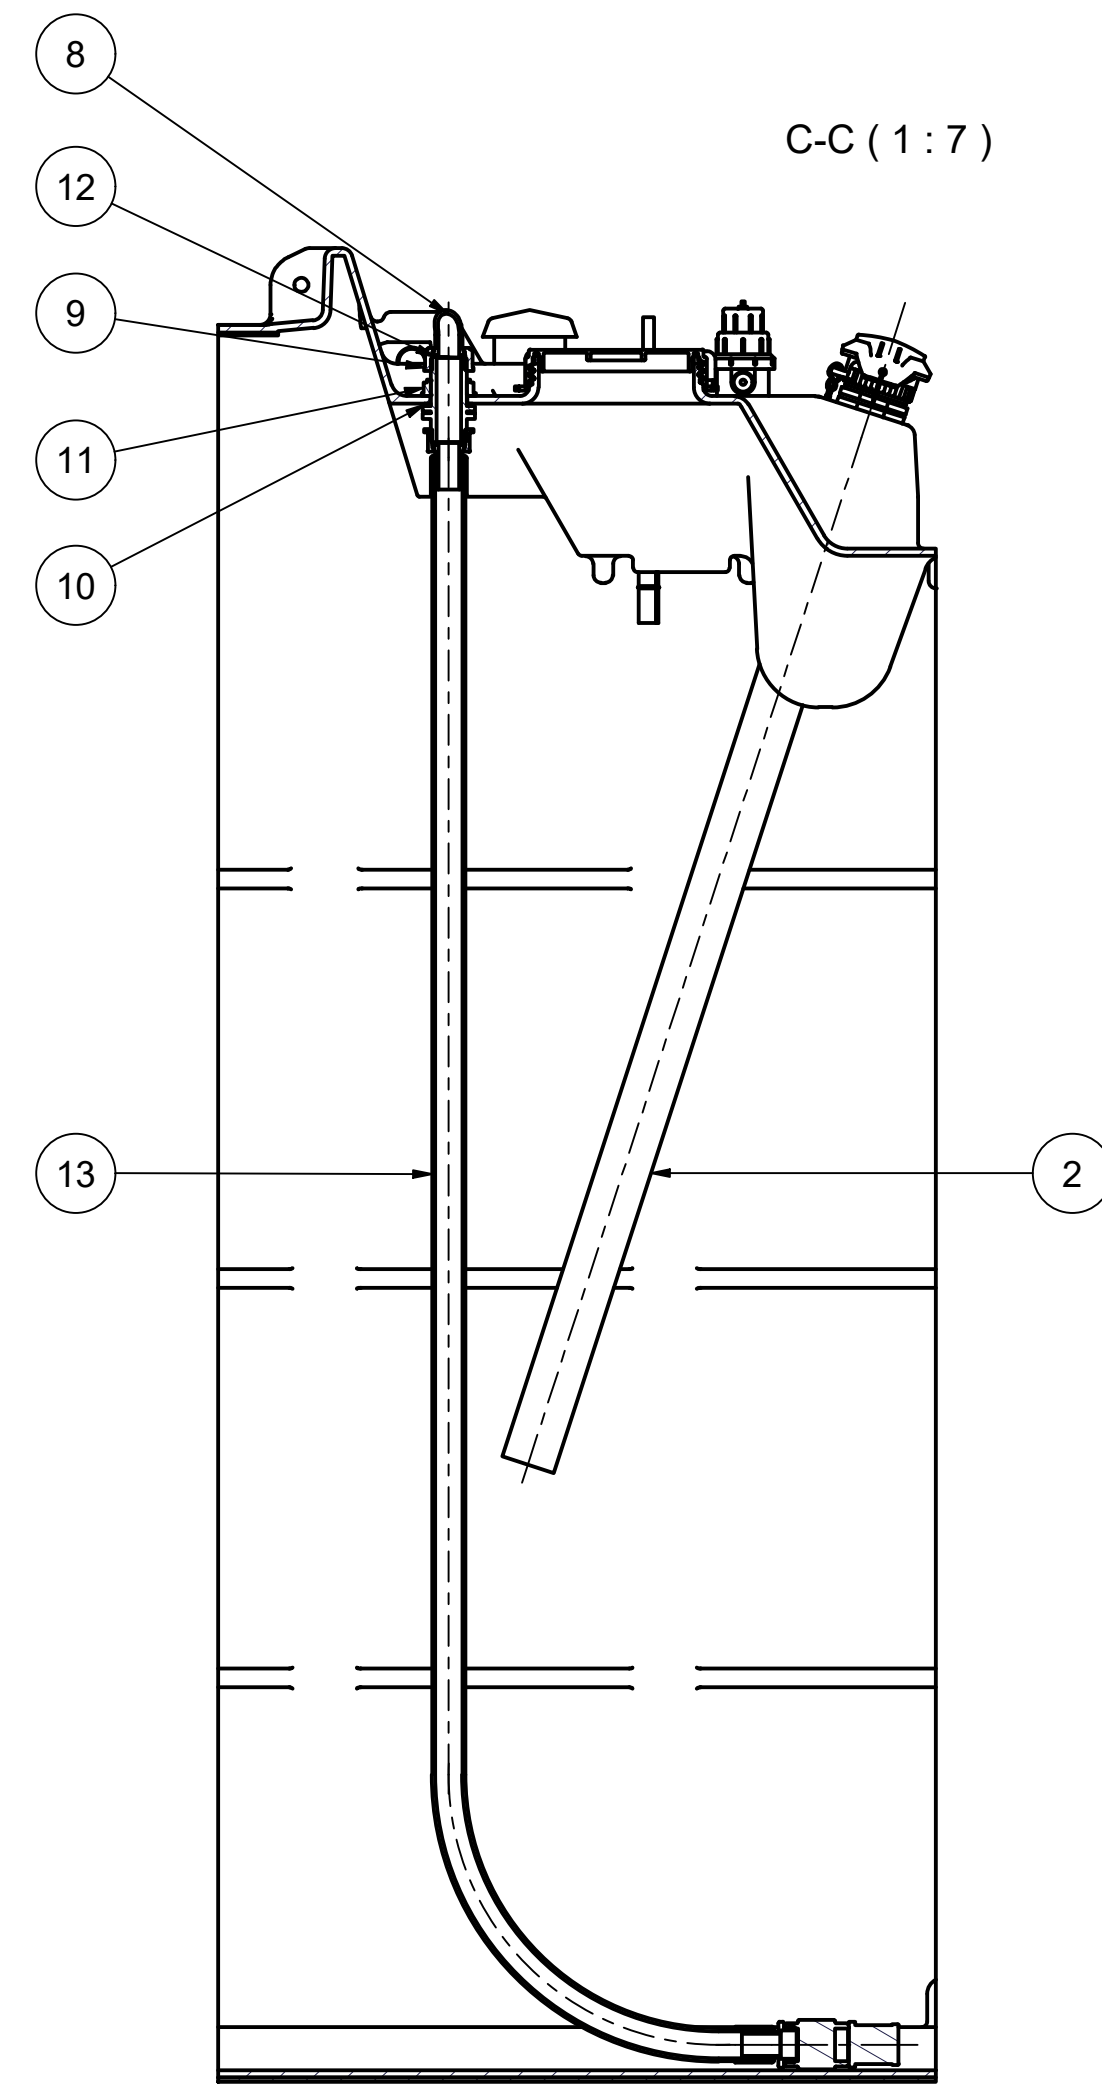
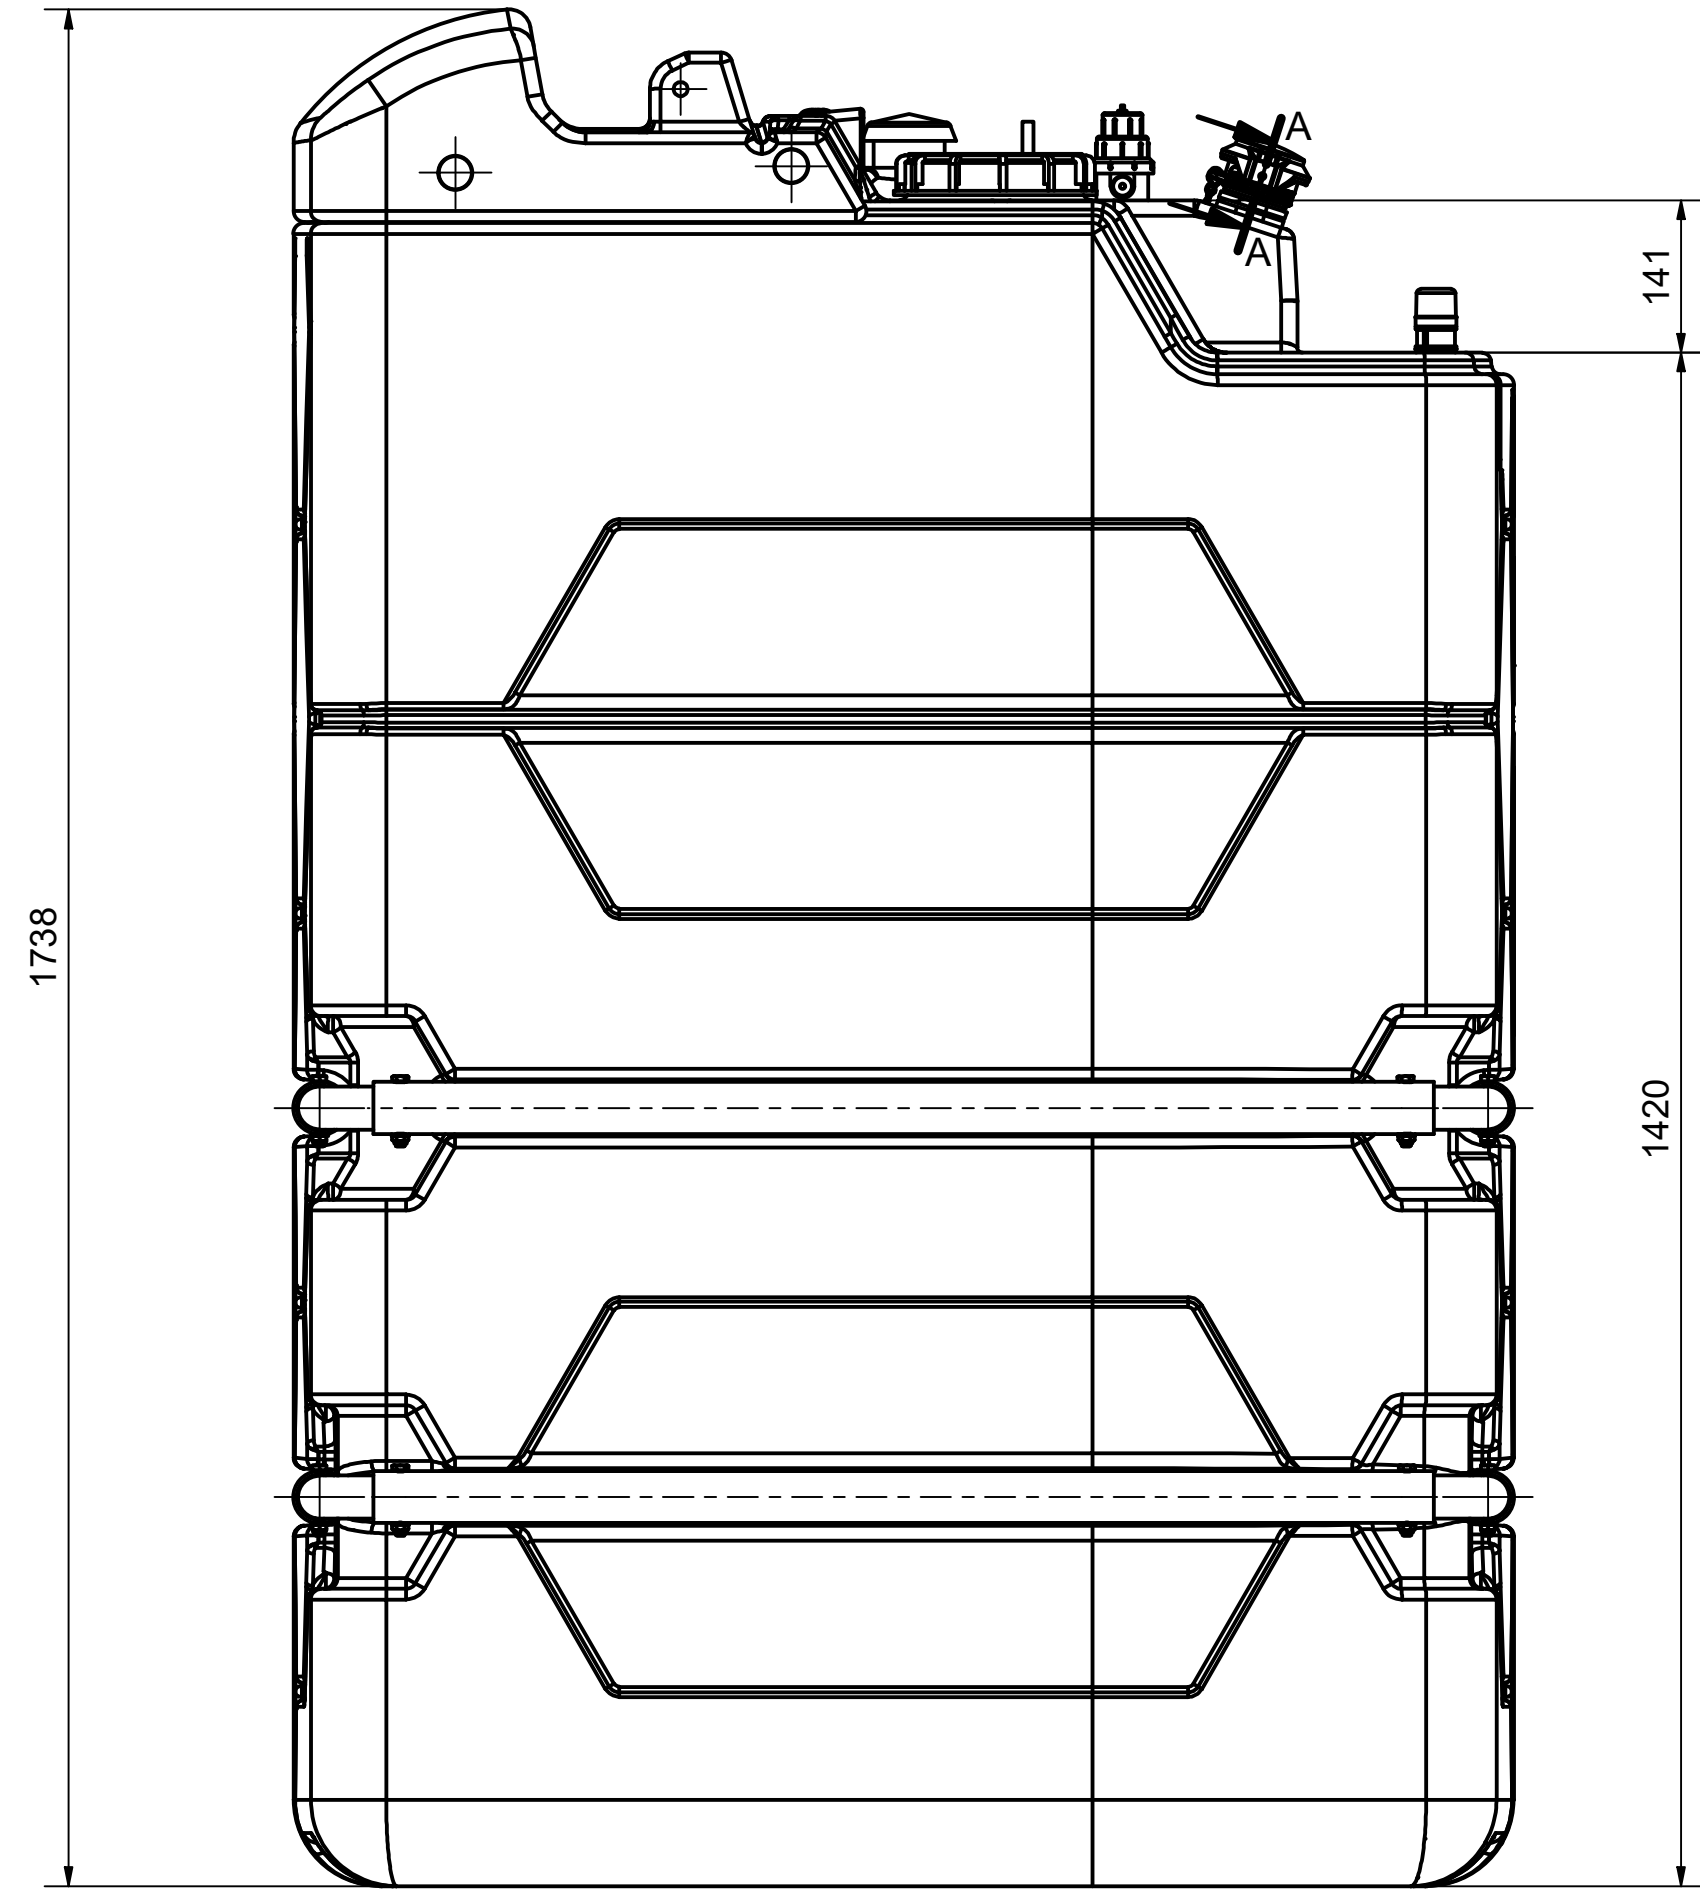


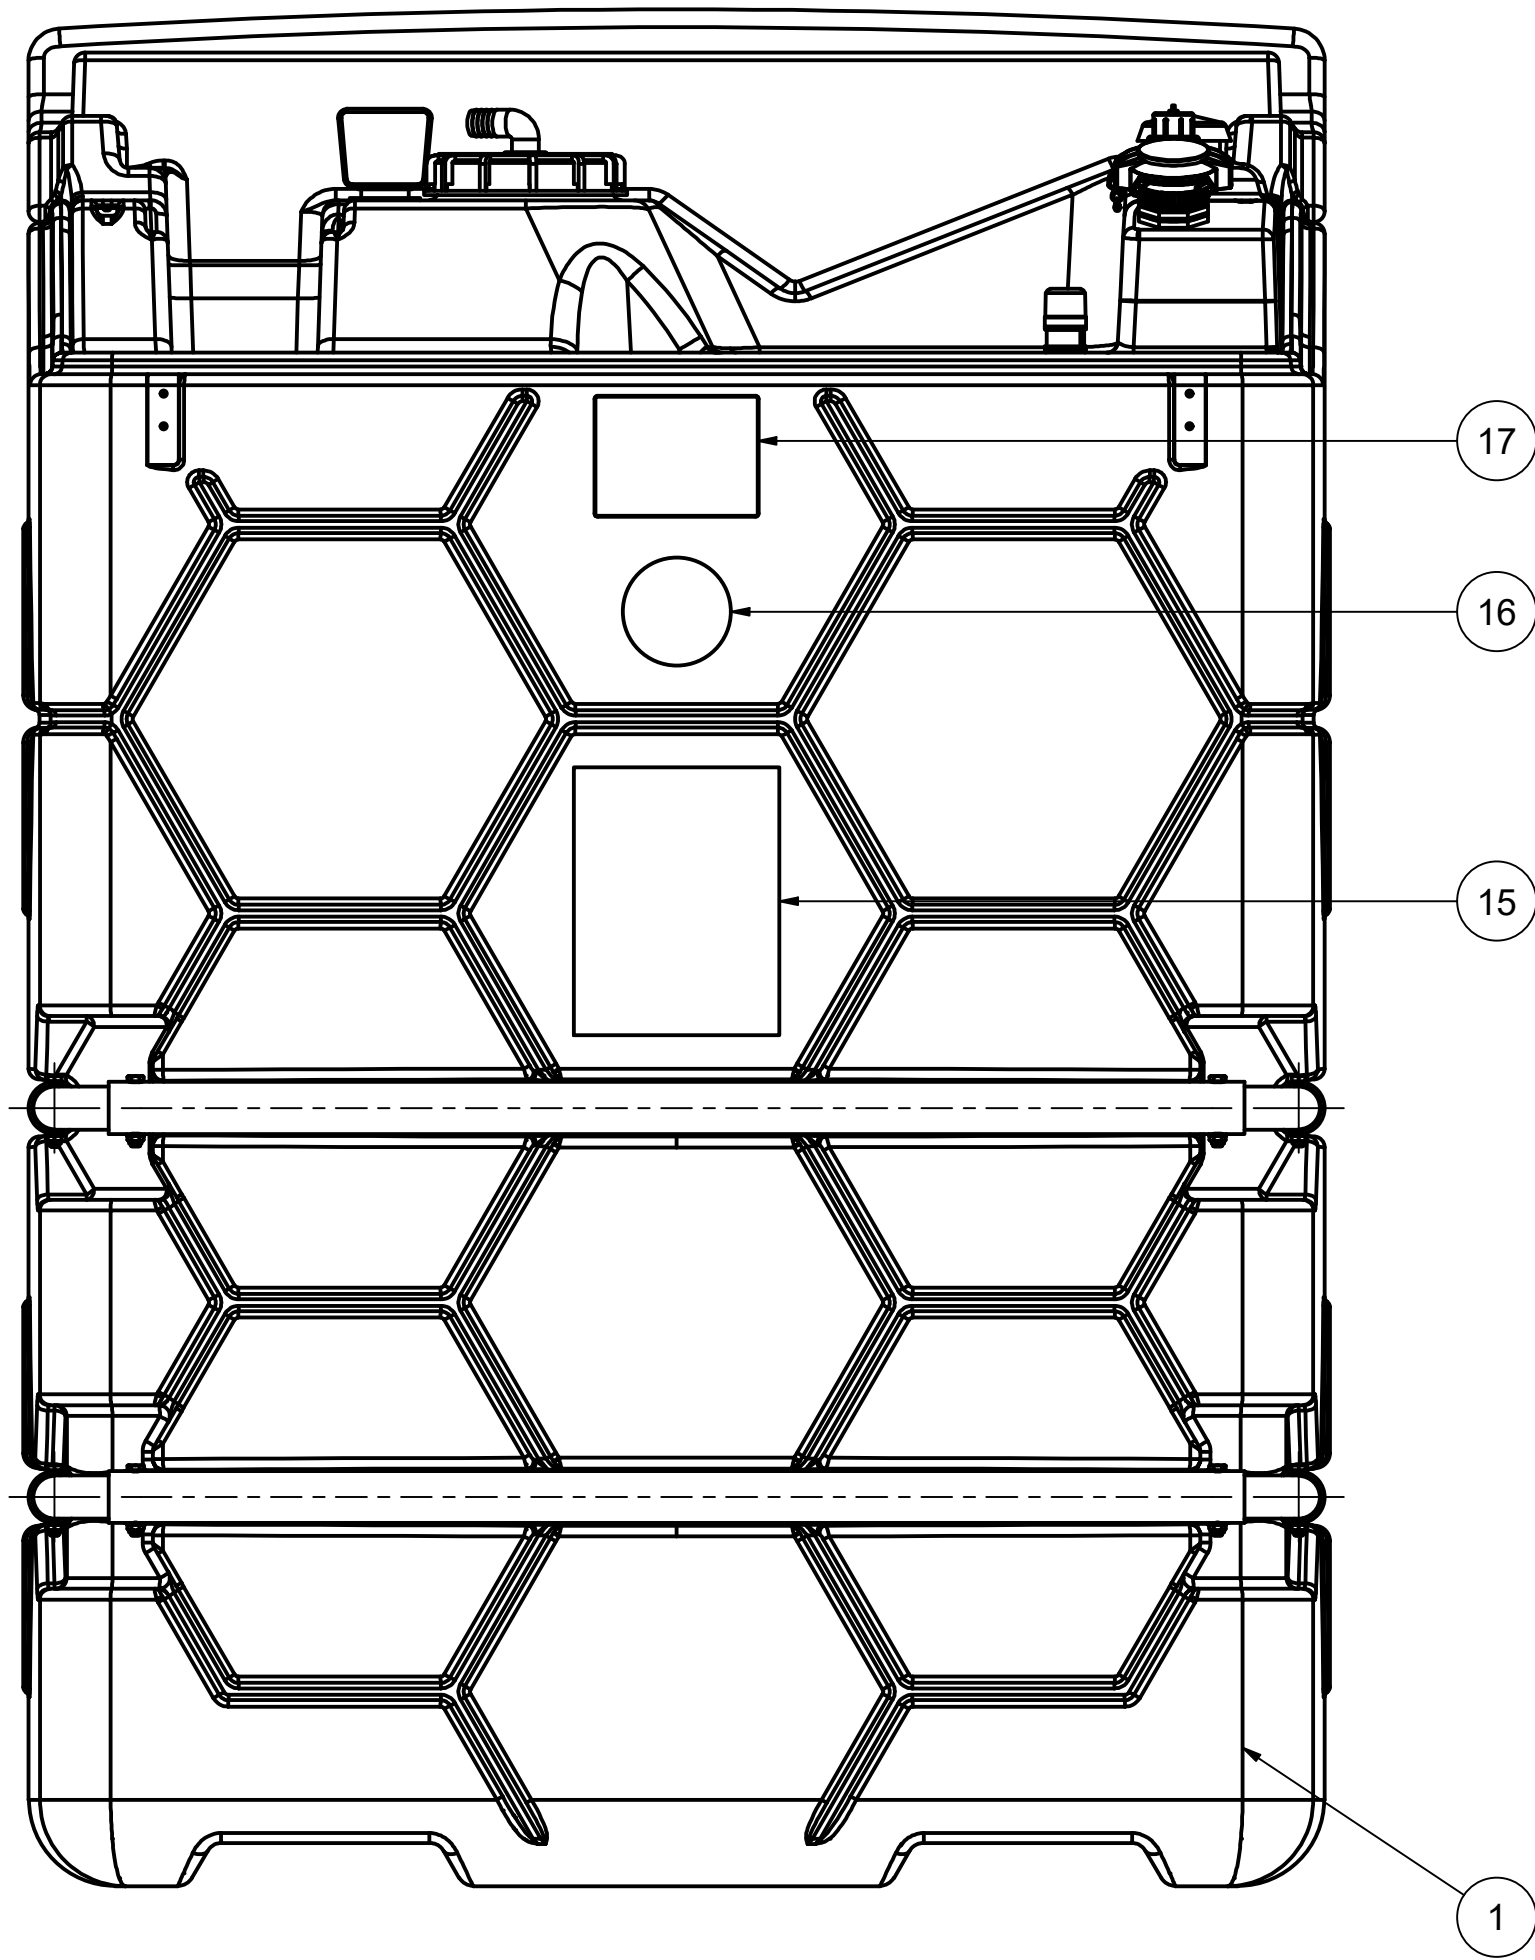

Einstellmaß X = 177 mm

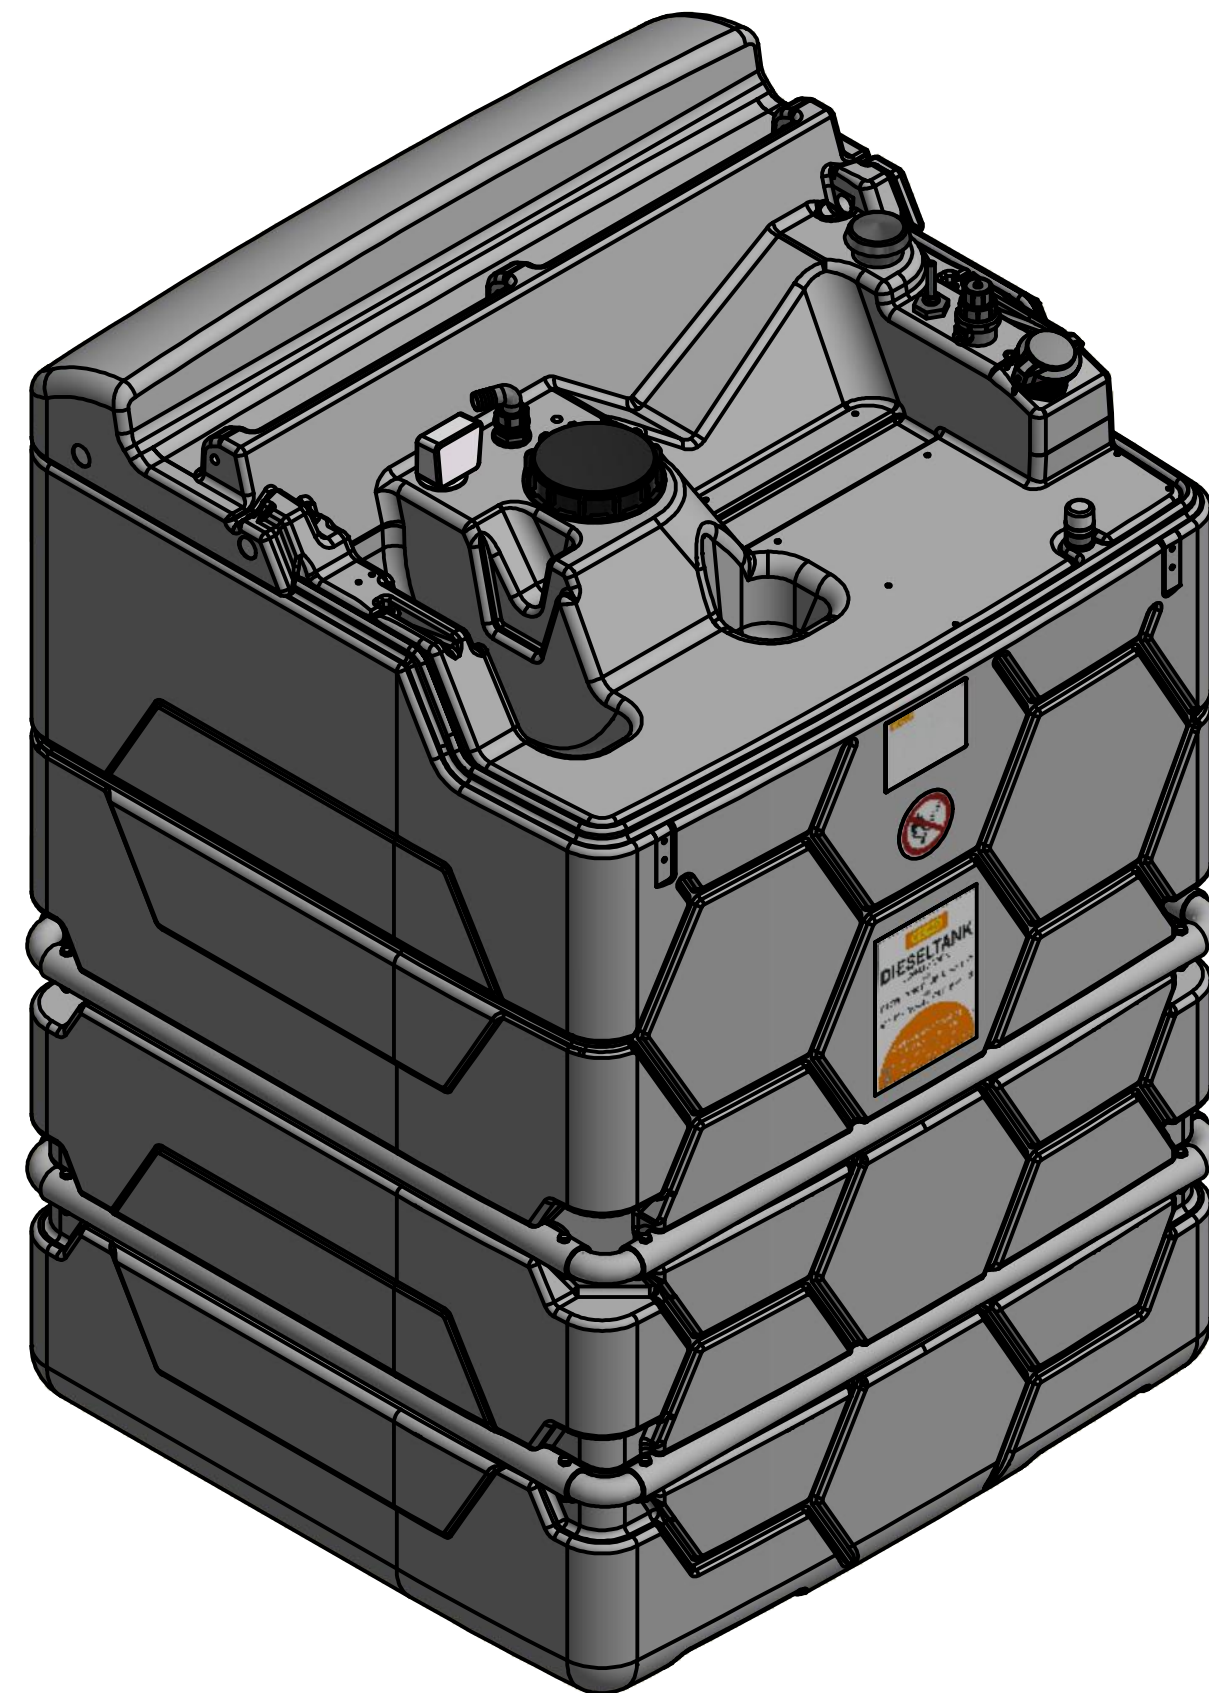

lose beilegen:


1x 137.0309.206 Verbindungseinheit Erw. Tank kpl. (Karton)

1x 913.0129.171 PE-Flachbeutel - mit

1x 137.0109.246 Tankpapiere

1x 137.0109.243 Garantie-Urkunde

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	137.0209.000	CUBE-Tank 1500 I mit Auffangw.
2	1	137.0109.235	Schaumrohr mit TW-Kupplung kpl.
3	2	900.9504.020.ZN	Linsenschraube mit Kreuzschlitz
4	1	137.0209.202	Grenzwertgeber G1 SL 250 mm
5	1	138.0559.012	Anschlussdose Grenzwertgeber
6	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
7	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
8	1	905.7125.025.PP	PP-Schlauchanschluss D25 gebogen
9	1	905.7206.001.PP	PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
10	1	915.1833.045	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
11	1	905.7206.000.PP	PP-Mutter 1"
12	1	915.1820.030	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
13	1	137.0109.234	Saugschlauch mit Fußventil montiert
14	1	905.6904.015	Lamellen-Chlip D 4,5 L=15
15	1	134.0719.218	Klebeschild 190x248
16	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
17	1	000.9999.001	Typschild für PE
18	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
19	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
20	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2

		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb. 12.09.2016	Vo	CUBE-Diesel-Erw.-Tank I Indoor	
				Gepr.		1500 L, kpl. montiert	
				Norm		Zeichng.-Nr.	
				Maßstab	1:7	137.0207.005	
				Ers. f.		Blatt:	
				Ers. d.		1	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	Plot-Datum:		