




Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten 1

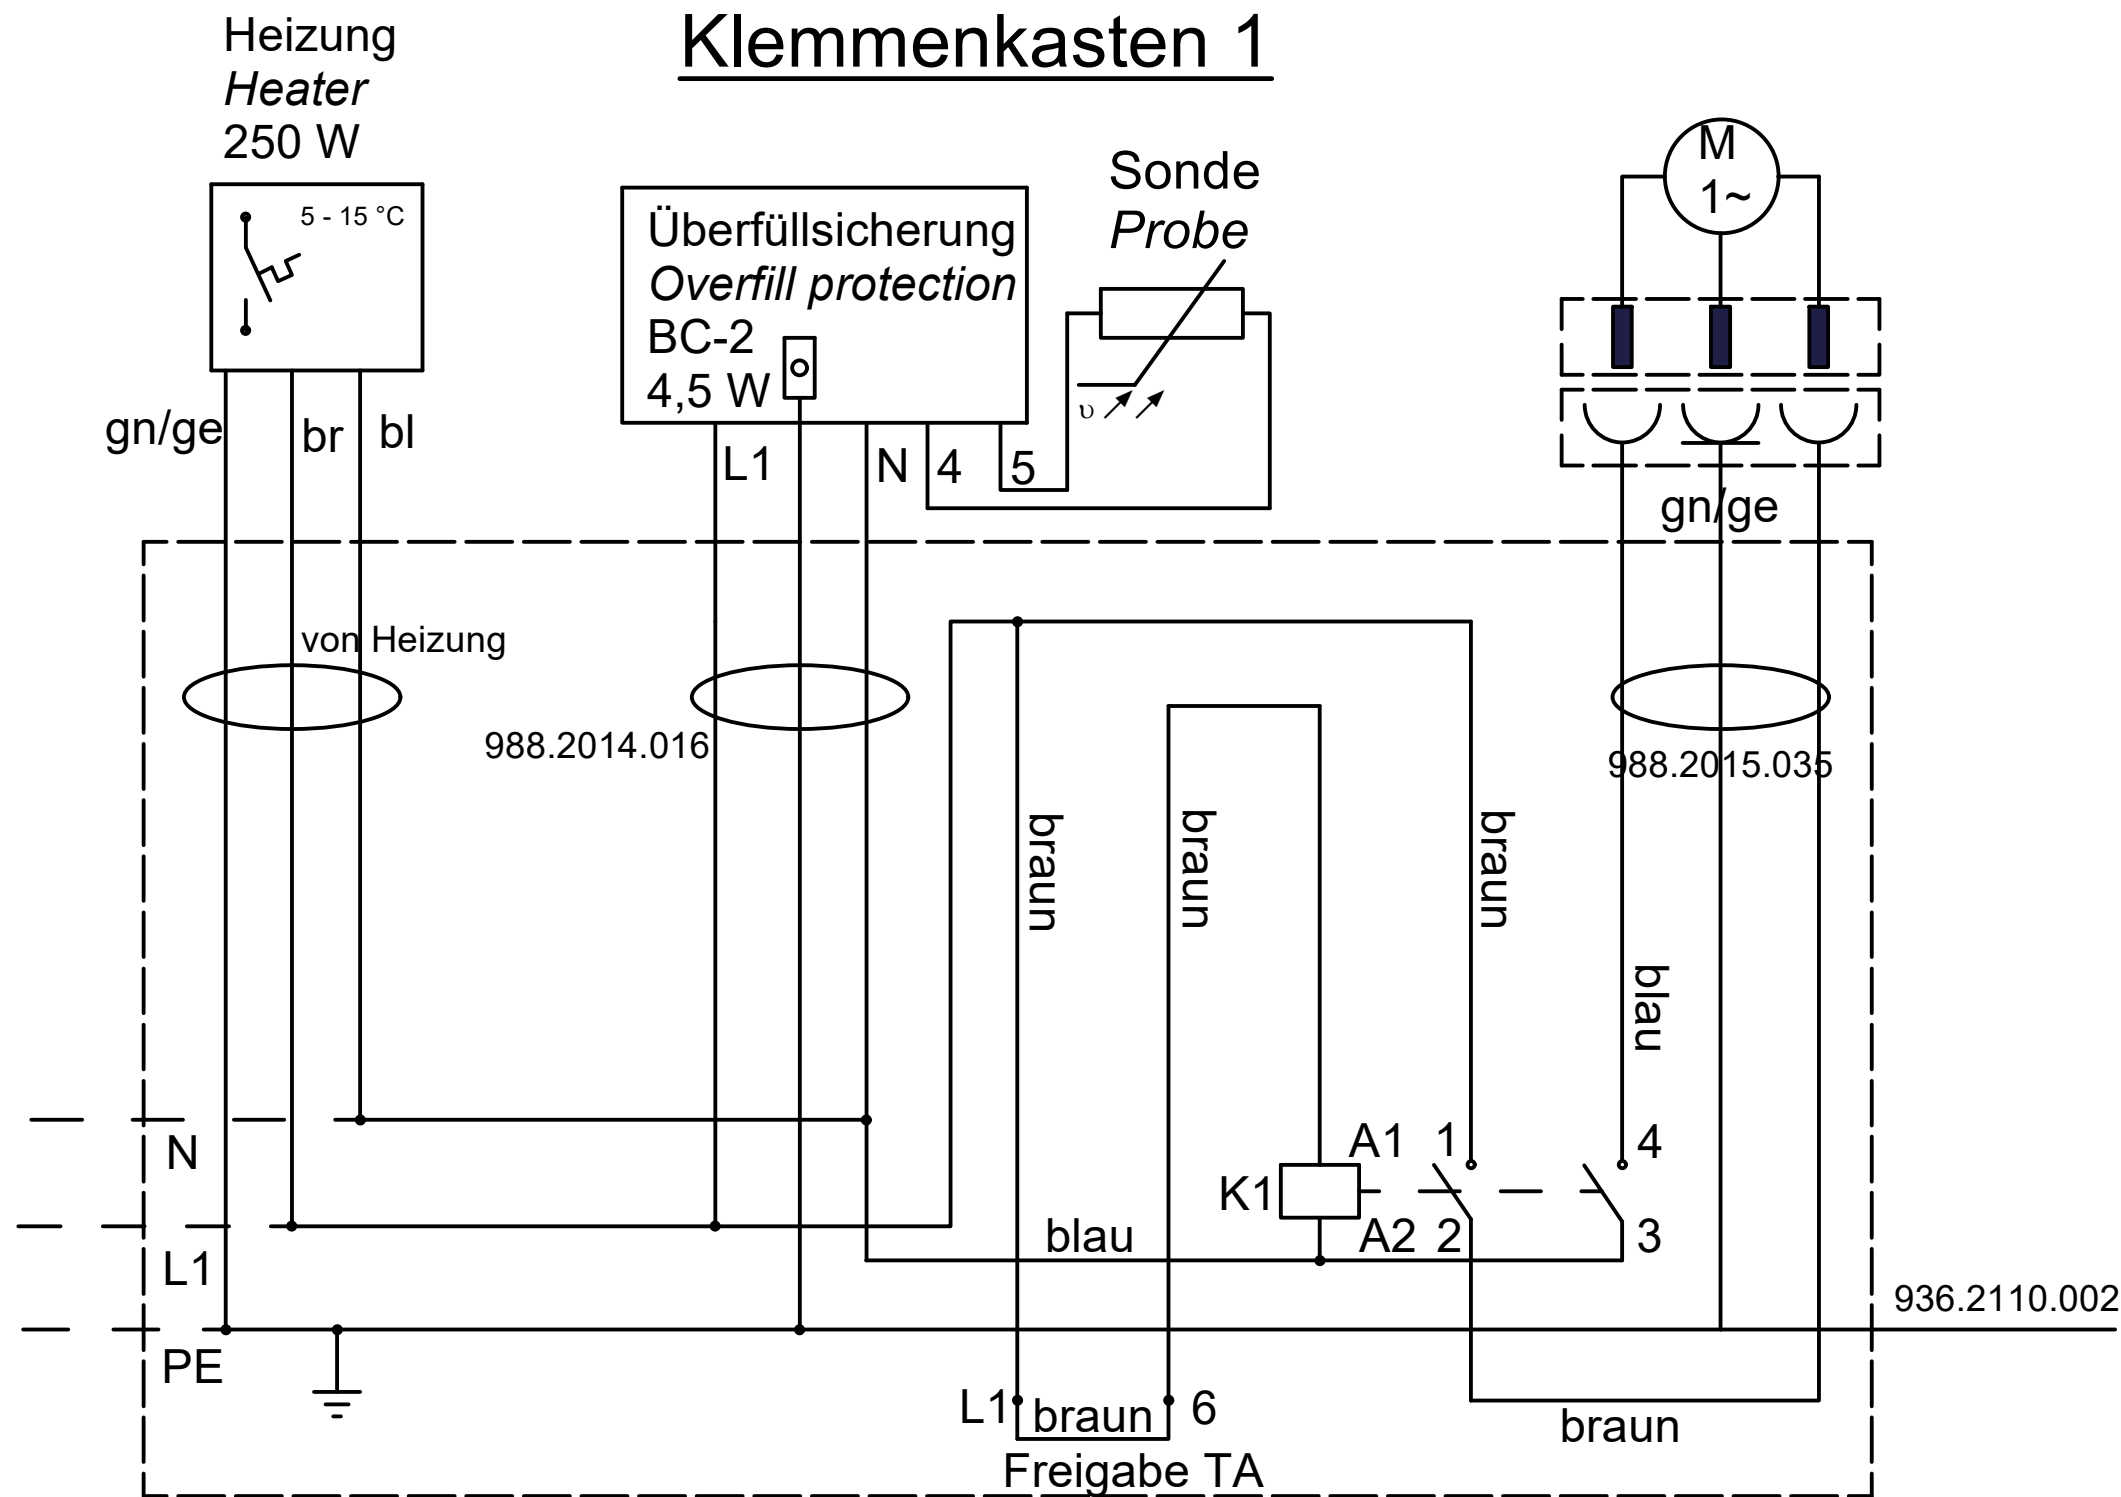

Klemmenkasten 2 (Kleinspannung)

Zum Anschluss an externe Tankautomaten

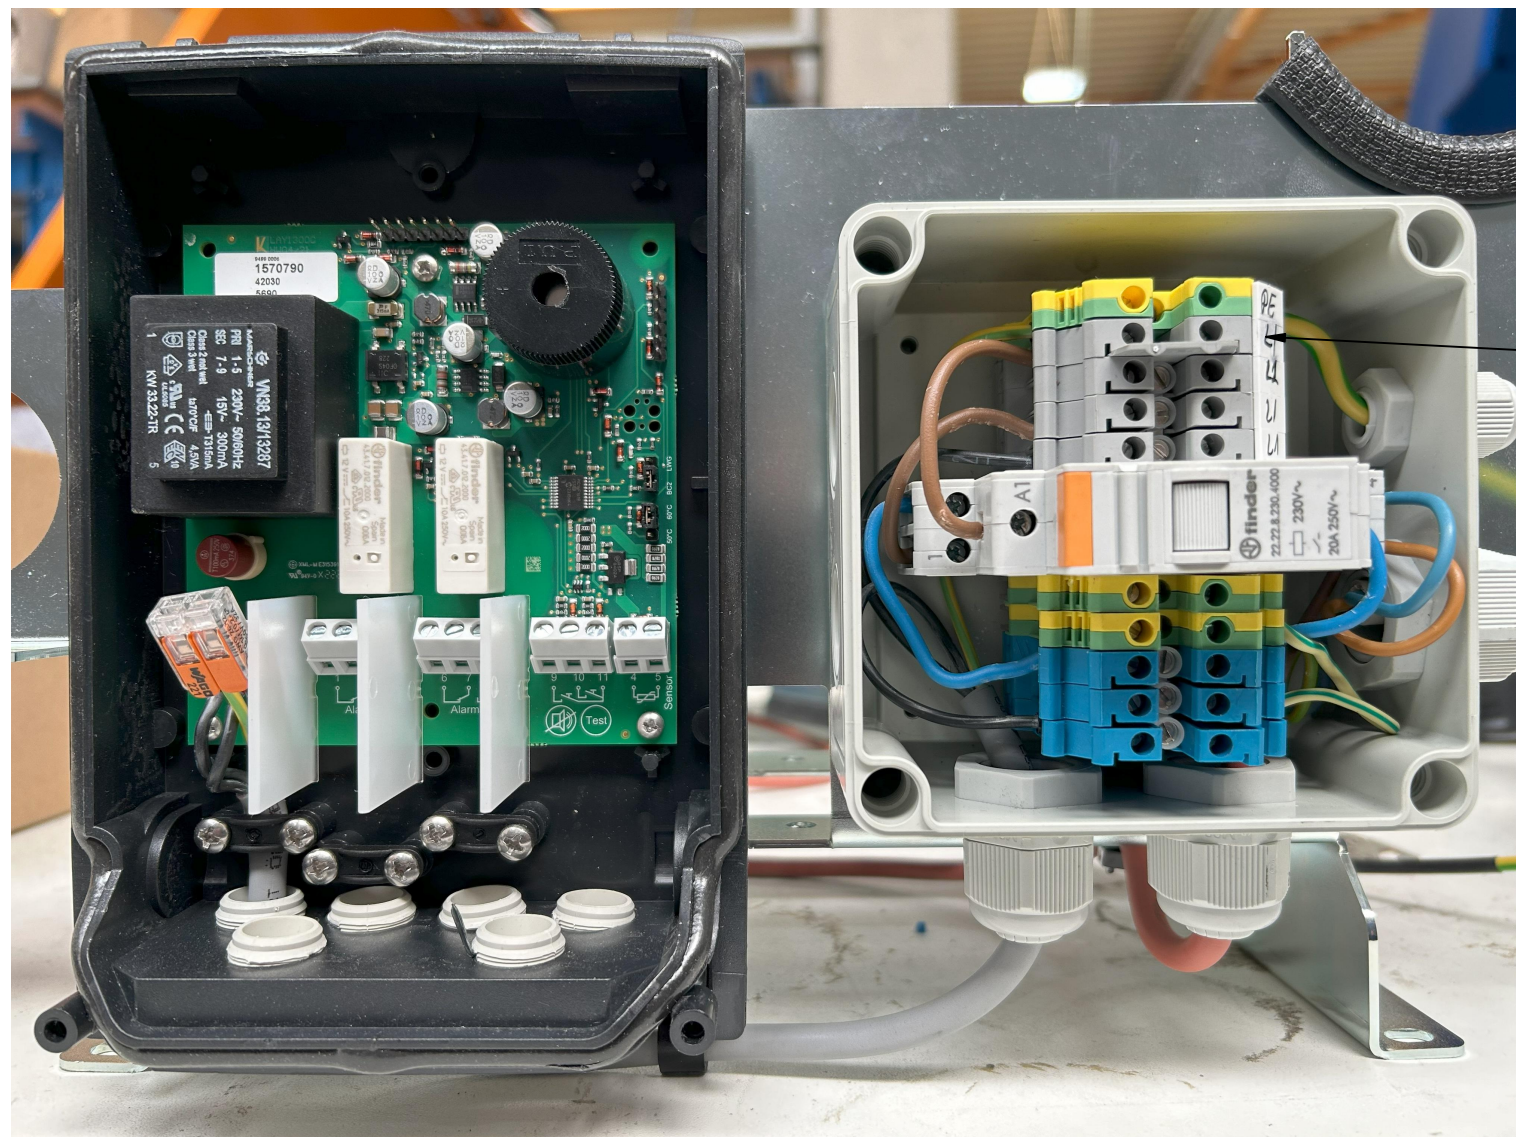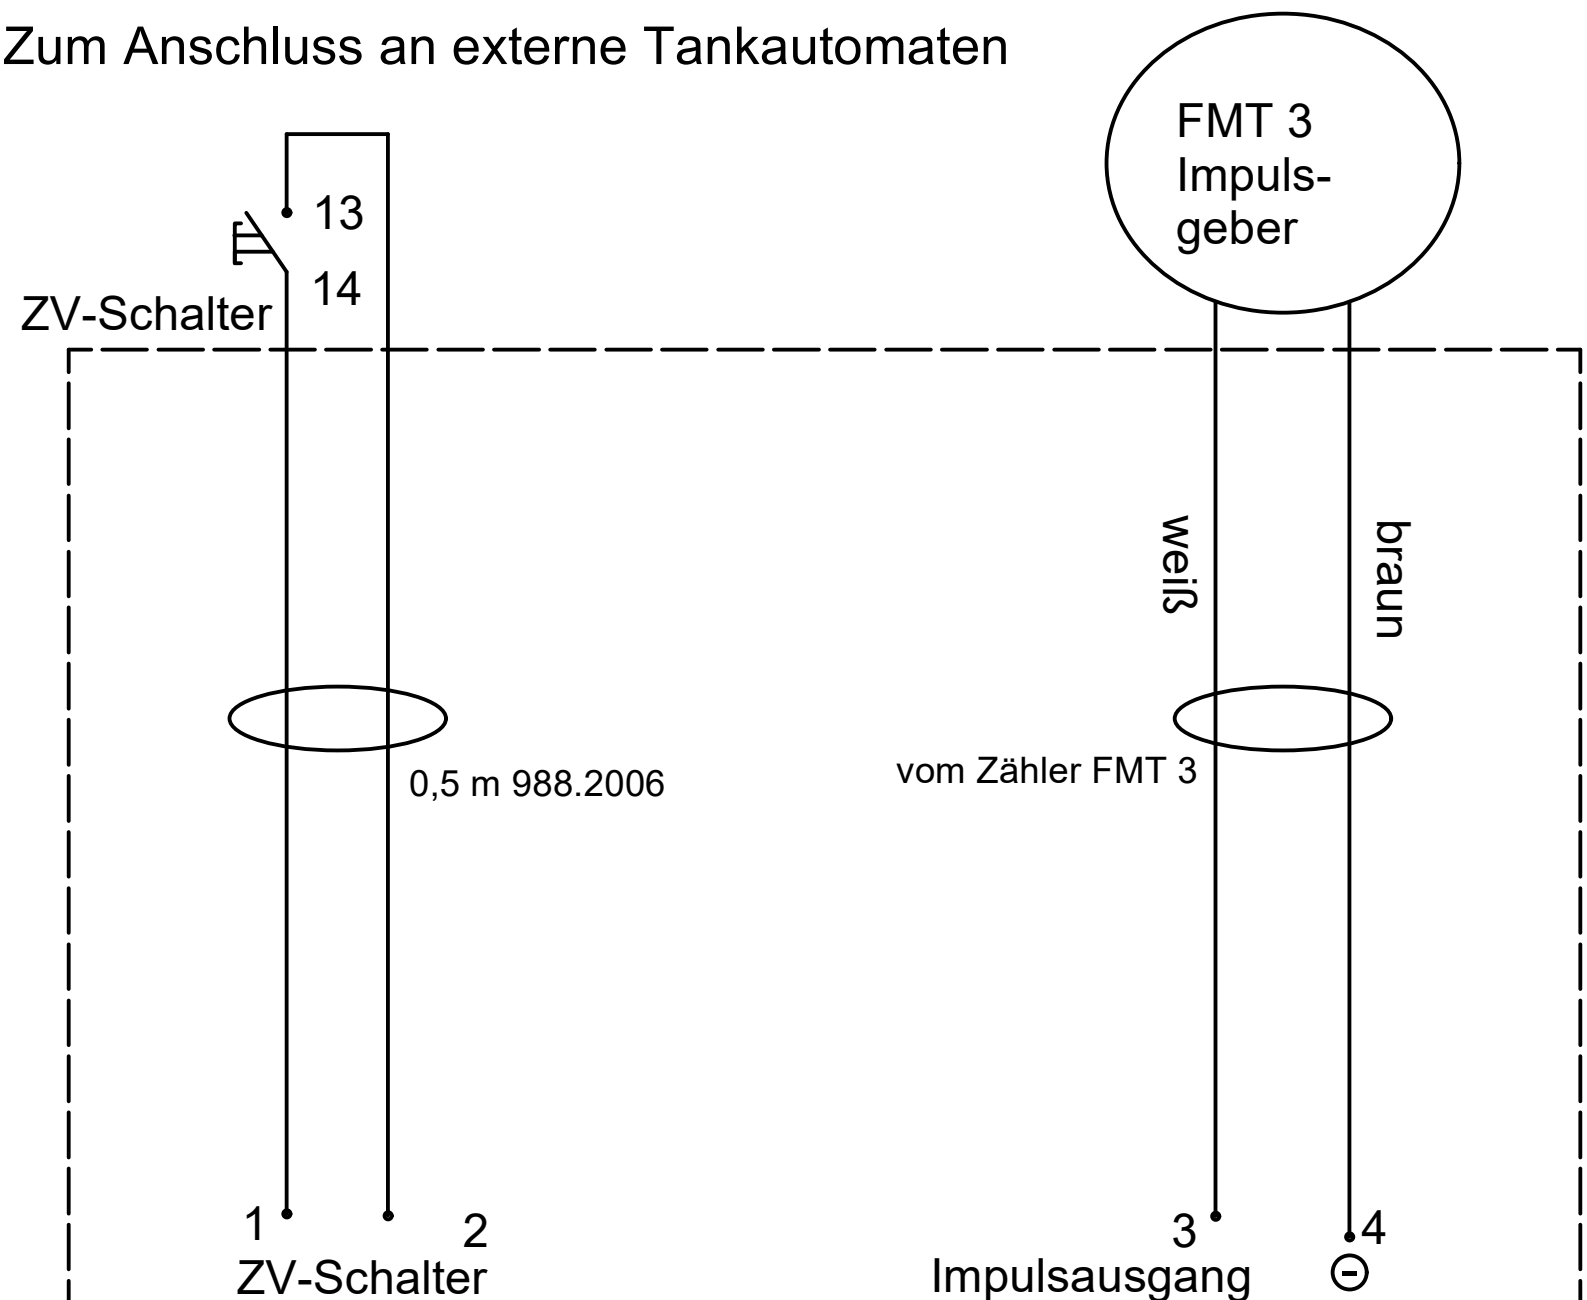

Klemmenbezeichnung 6, nicht L1



Hier Kabelverschraubungen M12x1,5 und M20x1,5 mit Gegenmutter

bl = blau/blue
br = braun/brown
gr/ge = grün-gelb/green-yellow

Kabelbrücken:
3 x 10 cm 988.2011.005 Aderleitung PVC 1,5 mm² flexibel braun
2 x 10 cm 988.2011.004 Aderleitung PVC 1,5 mm² flexibel blau
10 Stück 988.2100.009 Aderendhülsen 1,5 x 8 isoliert schwarz

Kabelbrücke L1 - 6 beim Anschluss an externem Tankautomat vor Ort entfernen.

CEMO				CEMO GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnellidorf				Allgemeintoleranzen	ISO 2768-m
								Werkstoff	
						Datum		Name	
06				Bearb.	20.03.2014	La			
05	Änderung Nr. 902	11.07.2023	La	Gepr.	01.04.2015	La			
04	Änderung Nr. 832, 843	14.06.2019	La	Norm					
03	Verdrahtungsplan	15.03.2018	La	Maßstab	1 : 10				
02	ZV-schalter, Zapfp.-halter	05.02.2016	La						
01	Stile	17.07.2015	La	Ers. f.					
-		01.04.2015	La	Ers. d.					
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.					
						Benennung		CUBE-AdBlue Premium 2.500 l	
						Outdoor, m. ZV-Kontakt u. Impulsausg. kpl.		Zeichng.-Nr.	
						137.0360.002		Blatt:	
						137.0360.002		idw	
						Plot-Datum:			