

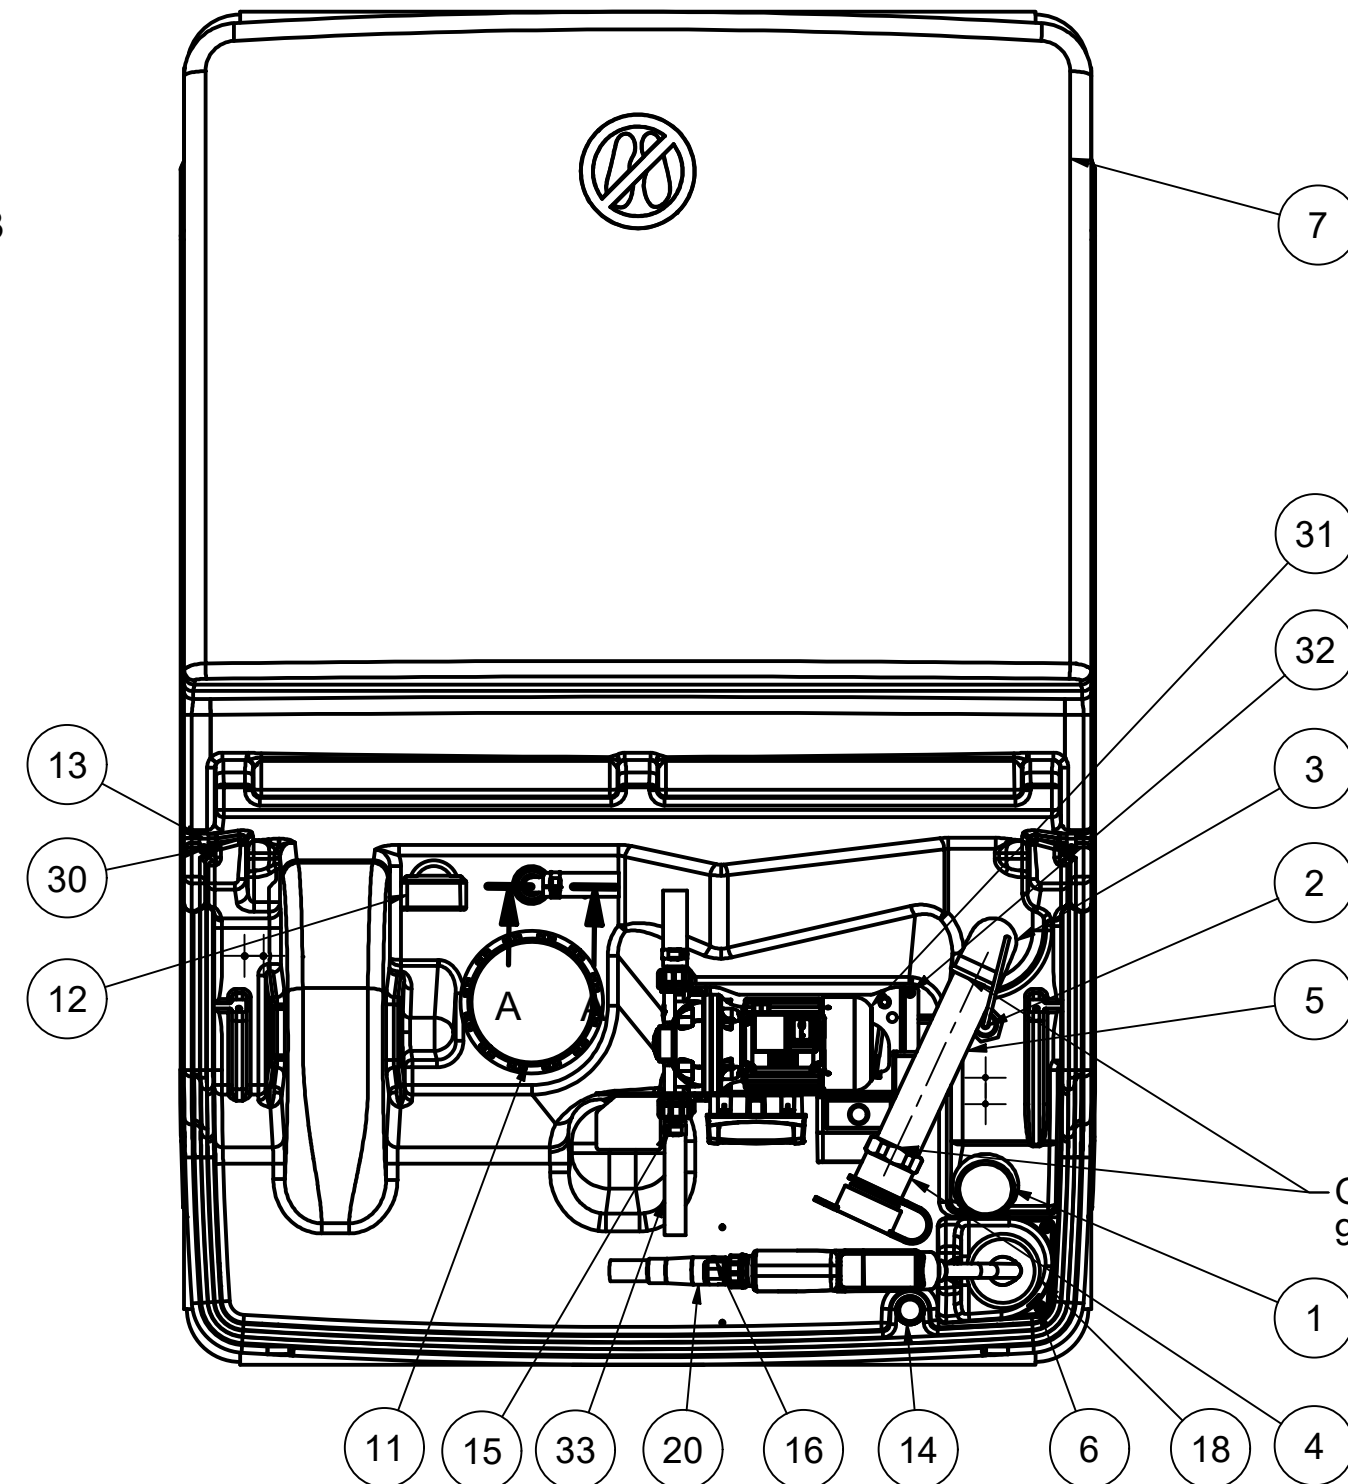


A-A (1 : 10)

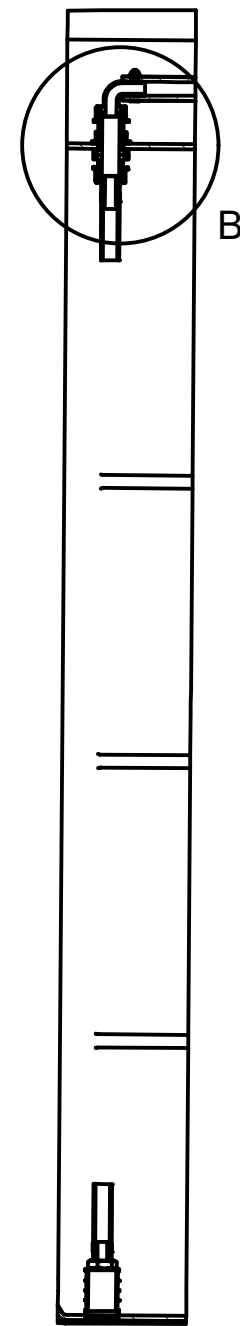


1738

1210

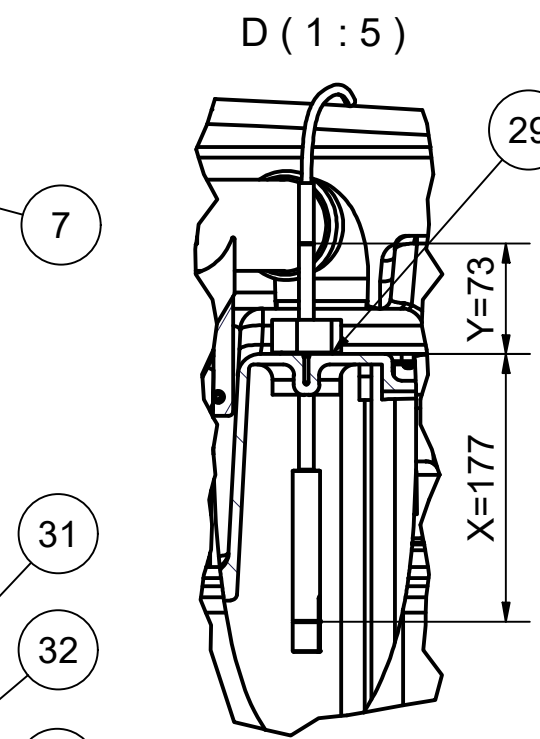

D (1 : 5)

B (1 : 2)

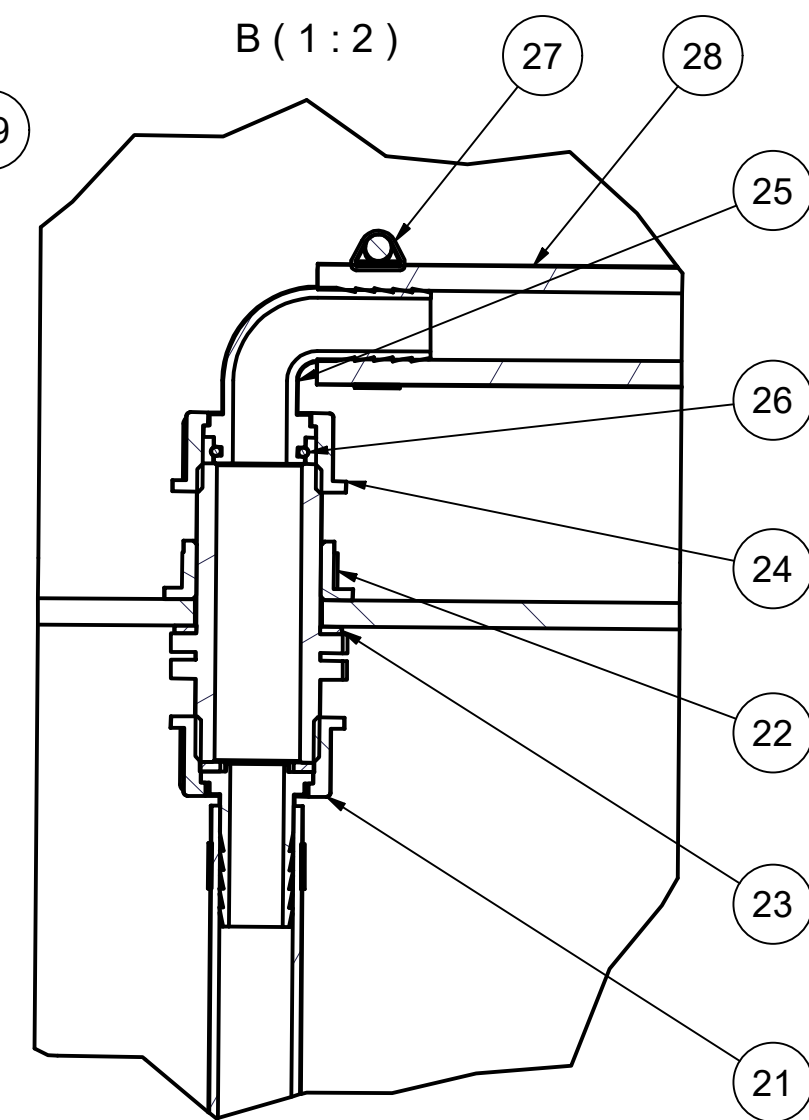


10
19
17

- Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Pumpe
 - Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
 - 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
 - 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
 - 137.0109.246 Tankpapiere für CUBE-Tank

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
2	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung
3	1	904.2259.000	Winkel 90ø, R2"
4	1	130.0069.152	Trockenkupplung 2" BSP IG
5	1	904.0459.280	Rohrdoppelnippel R2", 280 mm lang
6	2	900.7706.035.A2	Linsenschraube 6x35 m. Torx
7	1	137.0309.000	CUBE-Tank 2500 l mit Auffangw.
8	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
9	1	138.1019.320	Typschild für PE
10	1	130.0069.153	Staubschutzkappe Gummi
11	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
12	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
13	2	909.5412.010	P-Schelle D10 12 breit
14	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2
15	1	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
16	1	909.5312.027	Raumspars-Federbandschelle FBS 27/12
17	1	905.9531.000	PVC-Kappe DN 100 KGK
18	1	137.0049.116	Zapfpistolenhalter für CUBE-Tank
19	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
20	1	130.0069.180	Knickschutztülle Di = 27 mm
21	1	137.0060.005	Saugschlauch CUBE-AdBluetank innen
22	1	905.7206.000	PP-Mutter 1"
23	1	915.1833.045	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
24	1	905.7206.001.PP	PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
25	1	905.7125.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
26	1	914.1020.025	O-Ring 20,2x2,6 NBR 70 Shore
27	2	909.5012.020_A2	Schlauchschelle 20-32, 12 breit
28	0,3 m	909.4220.001	Saugschlauch DN 20, EPDM
29	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
30	2	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
31	1	137.0060.006	Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.
32	4	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
33	1	909.3319.600	Befüllschlauch DN 20, EPDM



CEMO GmbH
71394 Weinstadt
91625 Schnellidorf



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m
Werkstoff

				Datum	Name
			Bearb.	14.02.2014	La
			Gepr.	17.07.2015	La
04			Norm		
03	Änd.-Nr. 902, Klemmenplan	10.07.2023	La	Maßstab	1 : 10
02	Änd.-Nr. 832, 843	19.08.2019	La		
01	Diverse	06.11.2018	La	Ers. f.	
-		17.07.2015	La	Ers. d.	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	

Benennung
CUBE-AdBluetank Basic 2.500 l
Indoor, komplett montiert

Zeichng.-Nr.
137.0361.001


Blatt:

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

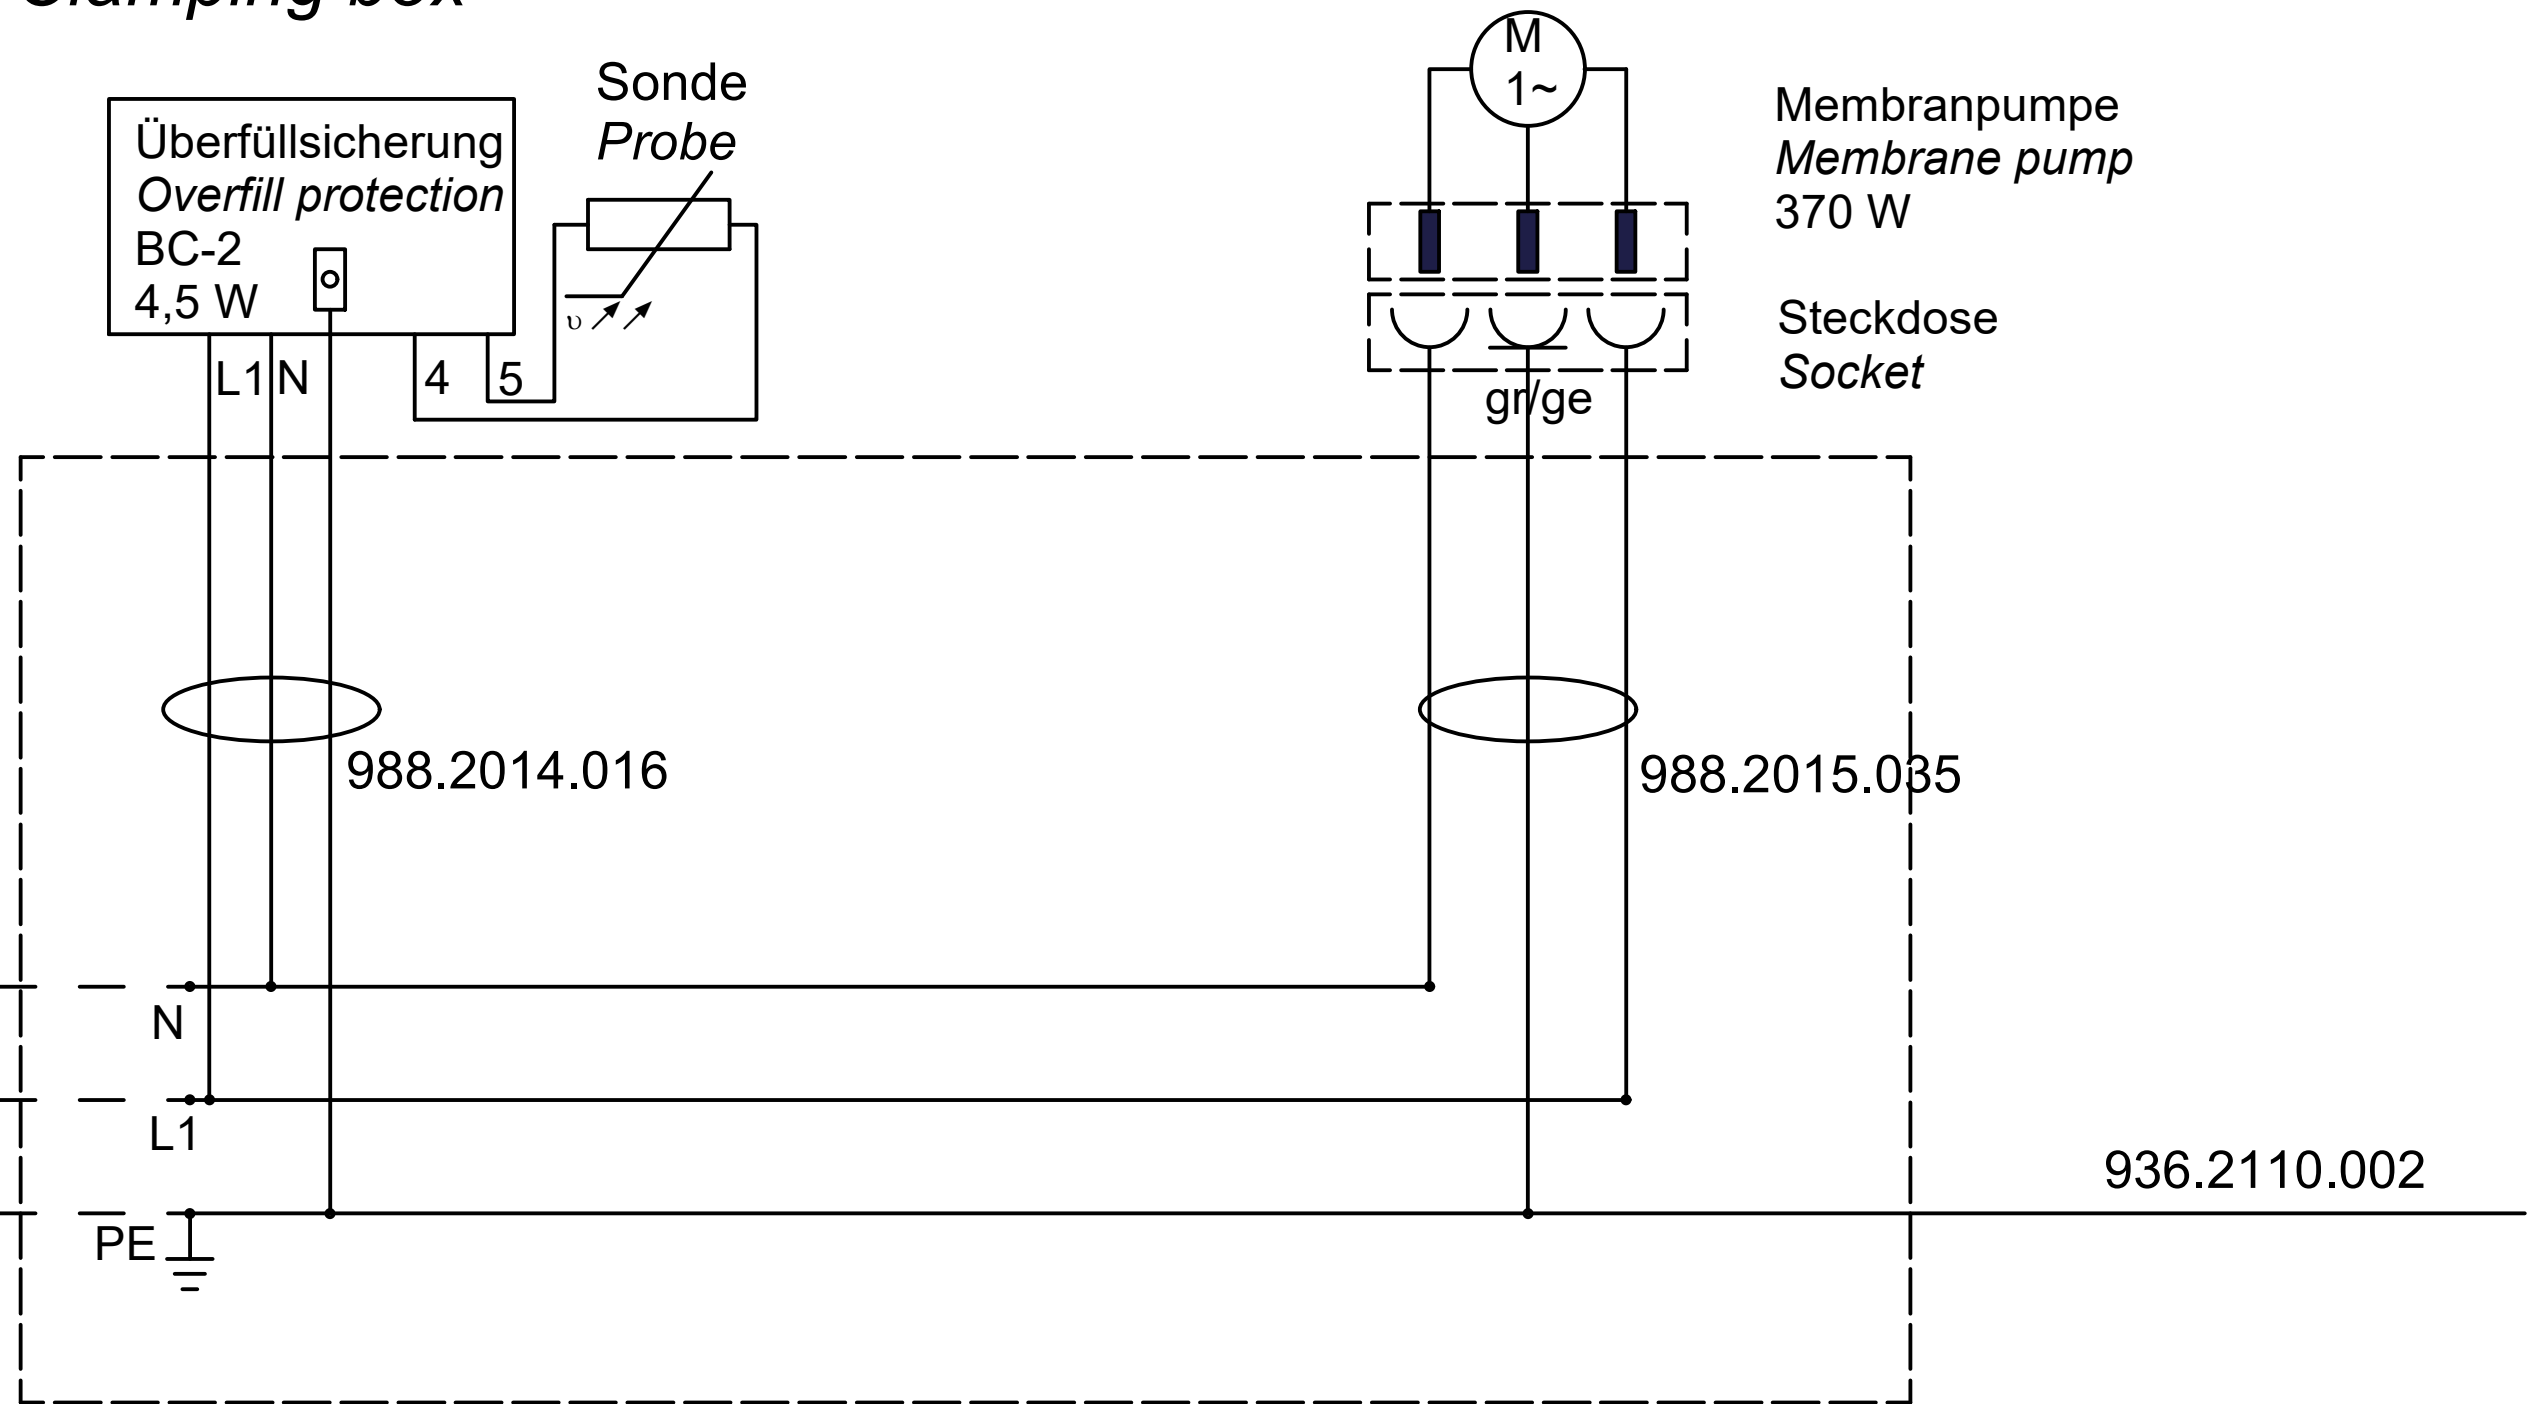

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gr/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

 CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf						Allgemeintoleranzen ISO 2768-m		
				Werkstoff				
				Datum	Name	Benennung CUBE-AdBluetank Basic 2.500 l Indoor, komplett montiert		
				Bearb.	14.02.2014			La
				Gepr.	17.07.2015			La
				Norm				
				Maßstab 1 : 10				
				Ers. f.		Zeichng.-Nr. 137.0361.001		
				Ers. d.				
1		06.07.2023				Blatt:		
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	137.0361.001			idw