

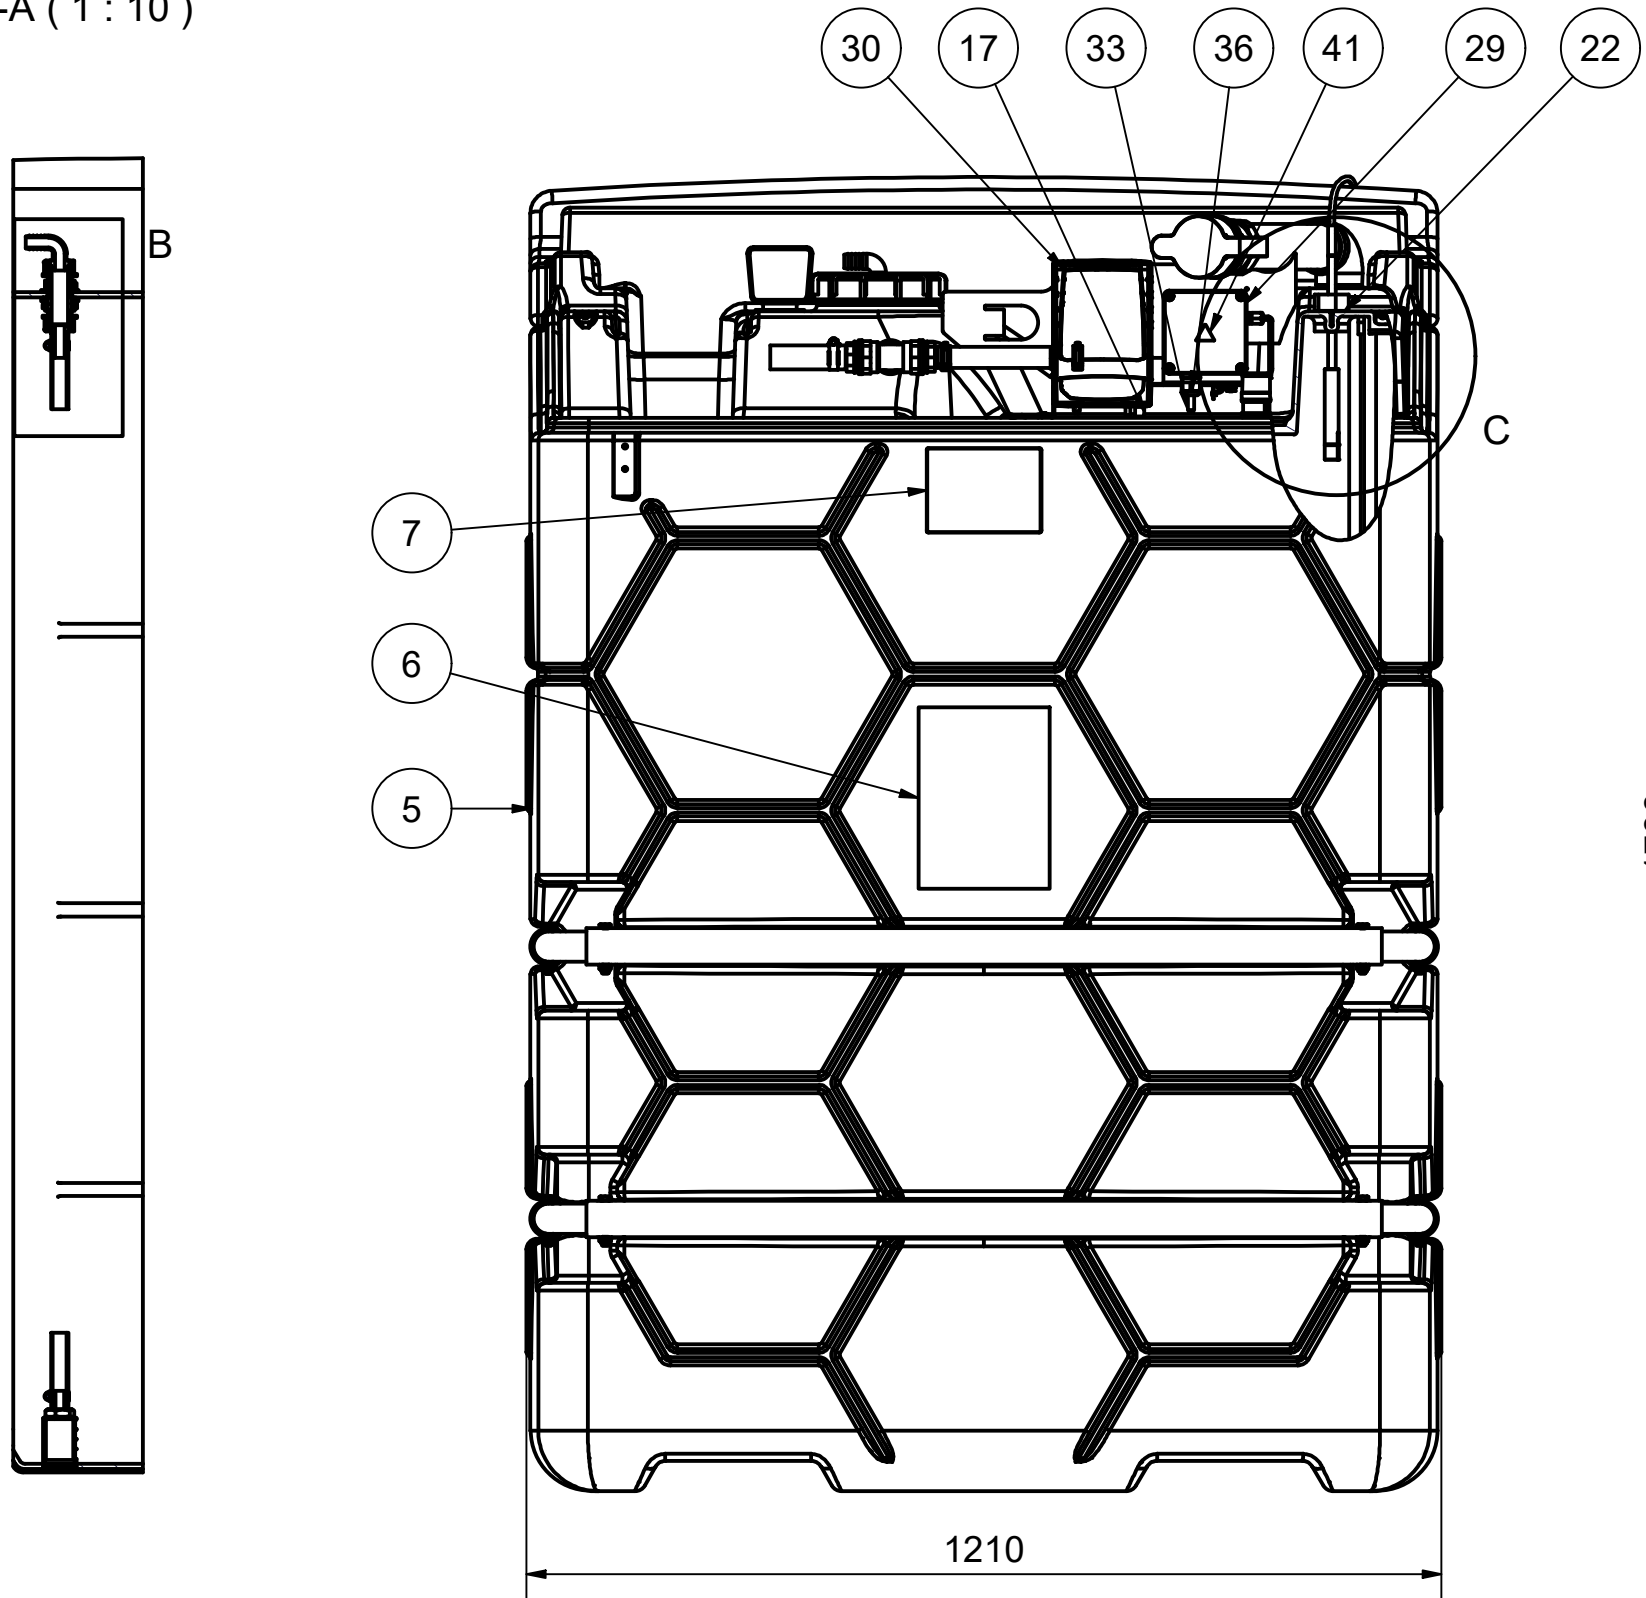



A-A (1 : 10)

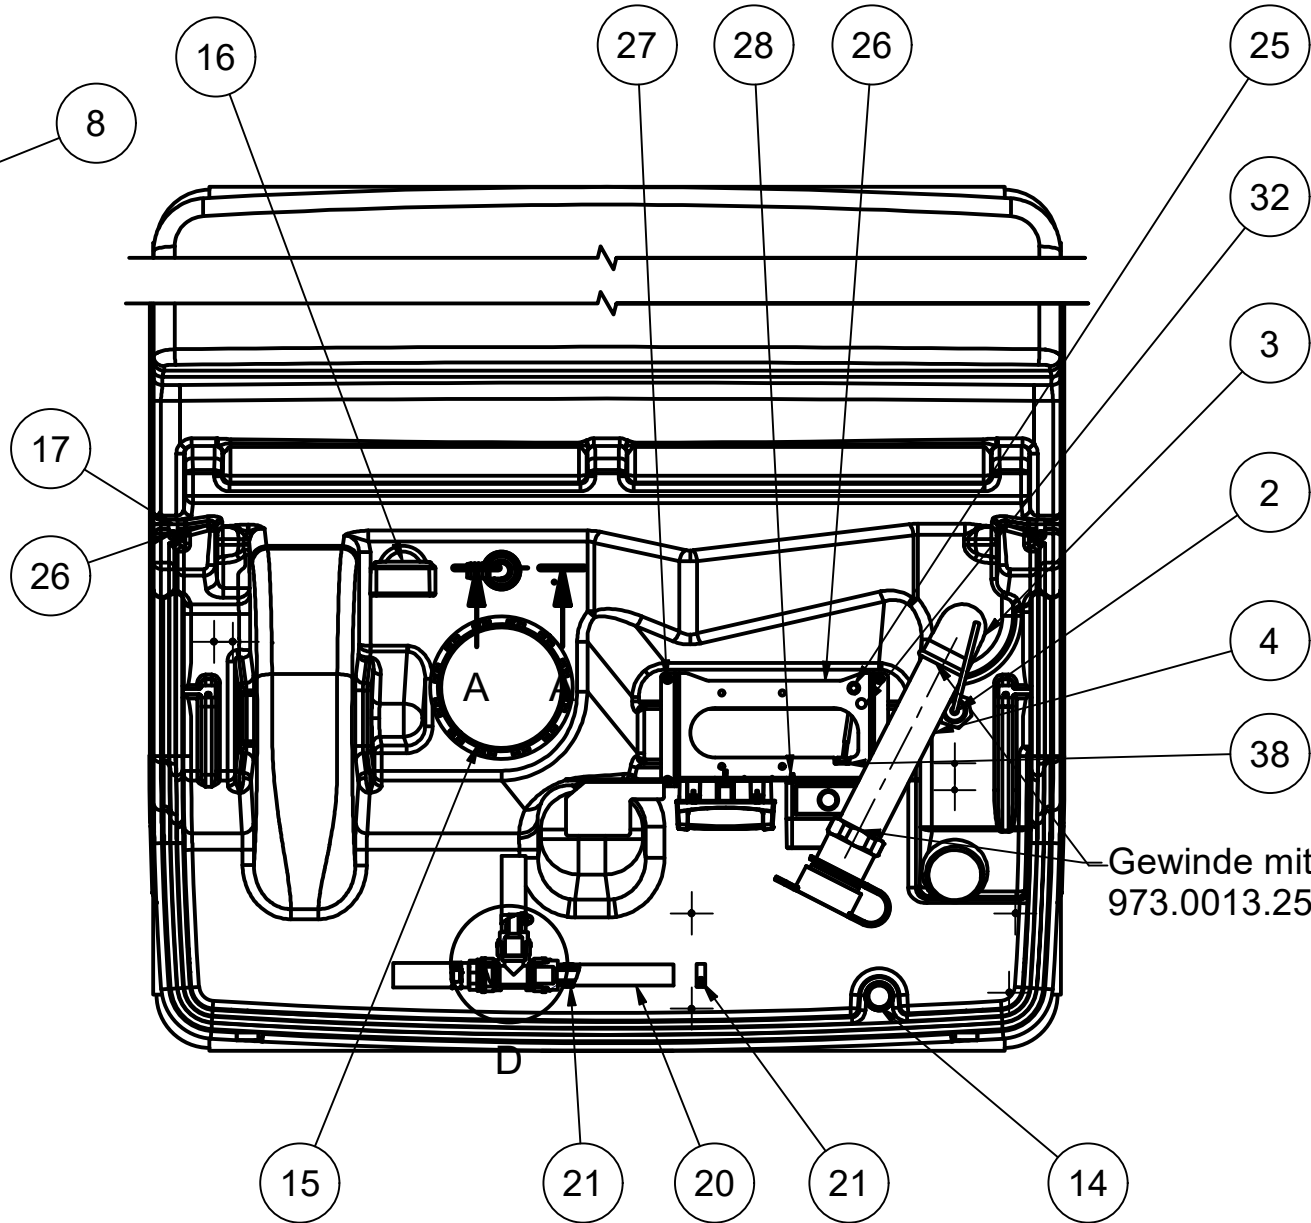


B (1 : 2)

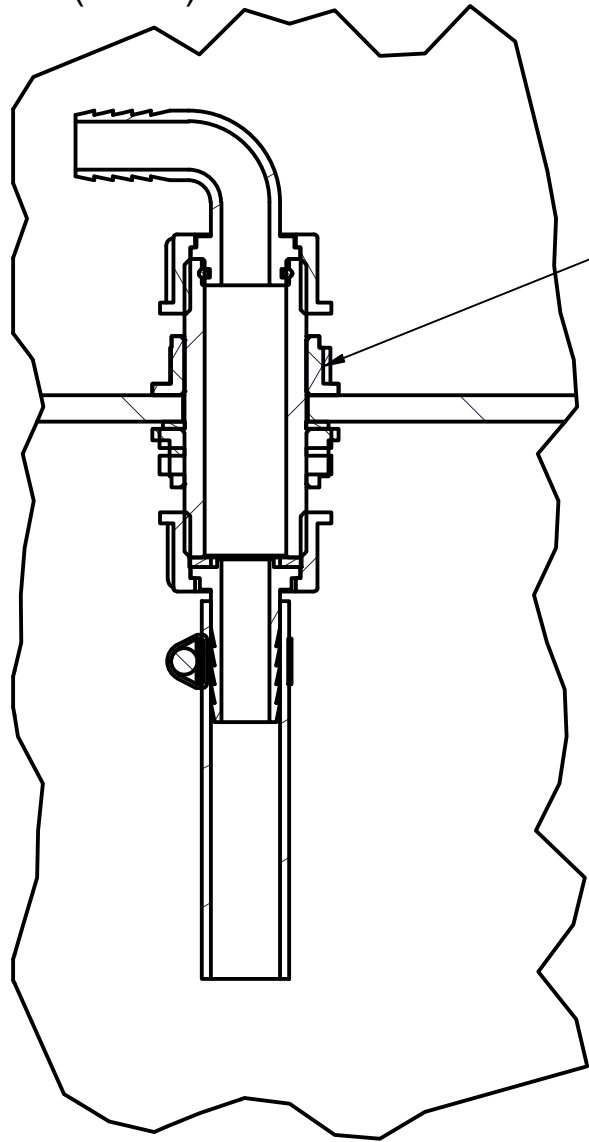

C (1 : 5)

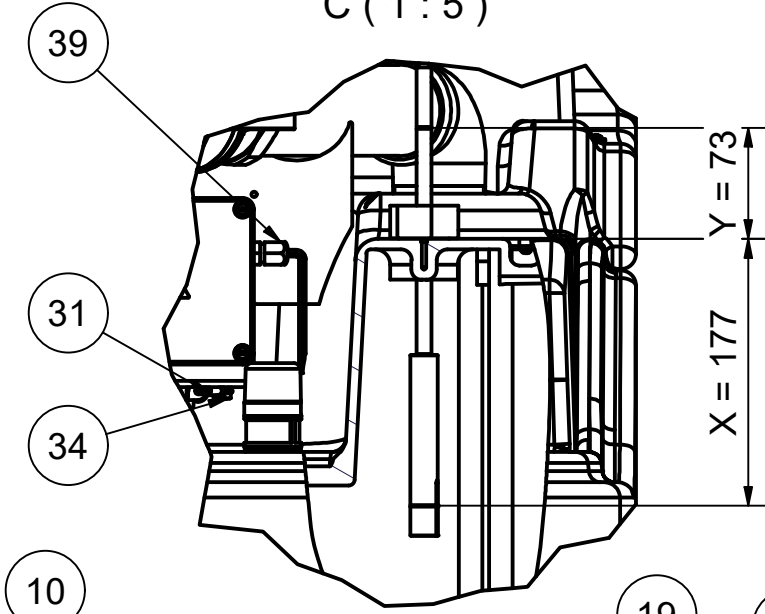

D (1 : 2)

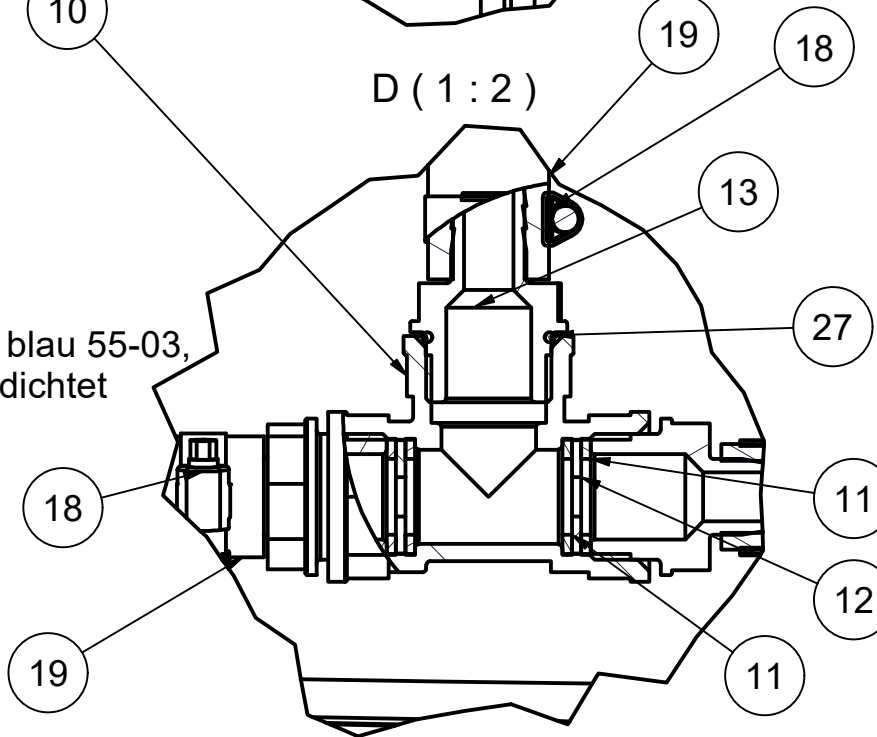


- Leergehäuse bestückt gemäß Stückliste
- T-Stück usw. zusammenbauen und lose unter dem Klappdeckel beilegen.
- Saugschlauch im Tank mit Krümmung nach vorne montieren.
- Dokumente gemäß Stückliste beilegen.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
2	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung
3	1	904.2259.000	Winkel 90°, R2"
4	1	137.0060.004	Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
5	1	137.0309.000	CUBE-Tank 2500 l mit Auffangw.
6	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
7	1	138.1019.320	Typschild für PE
8	1	137.0060.003	Saugschlauch CUBE AdBluetank kpl.
9	1	905.0706.001.PP	PP-T-Stück 1" i.G.
10	4	915.1820.031	Dichtung ohne Gewebe, EPDM
11	2	900.4610.000.ZN	Scheibe A 10,5 DIN EN ISO 7093 (9021)
12	3	905.0306.024.PP	PP-Schlauchtülle 1" AG x 20mm
13	2	905.7206.000	PP-Mutter 1"
14	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2
15	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
16	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
17	3	909.5412.010	P-Schelle D10 12 breit
18	2	909.5012.020.A2	Schlauchschele 20-32, 12 breit
19	2 x 14 cm	909.4220.001	Saugschlauch DN 20, EPDM
20	1,1	909.4220.000	Befüllschlauch DN 20, EPDM
21	2	909.5312.027	Raumspars-Federbandschelle FBS 27/12
22	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
23	2	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
24	1	914.0029.026.vit	O-Ring 29,8x2,6 Viton
25	1	900.5106.010.ZN	Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt
26	1	137.0109.259	Adapterblech Pumpenbefestigung AdBlue
27	4	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
28	4	900.5742.013.ZN	Linsenkopf-Blechschrube 4,2x13 verzinkt
29	1	988.5001	Leergehäuse RK 4/07L
30	1	130.0059.117	Anzeigegerät für Überfüllsicherung BC-2
31	1	936.2110.002	PVC-Aderleitung 4² mm, grün/gelb 35cm
32	1	988.3007.020	Leiterkennzeichen Potentialausgleich
33	1	988.2014.016	Ölflex-Kabel 3 x 1,5 mm², L=45 cm
34	1	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verz.
35	1	988.2400.008	WAGO Verbindungsklemme 2polig
36	1	988.4001	Kabelverschraubung M20x1,5
37	1	988.4003.001	Gegenmutter M20x1,5 Kunststoff mit GF
38	1	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
39	1	988.4013	Kabelverschraubung M12x1,5
40	1	988.4013.001	Gegenmutter M12x1,5
41	1	988.3007.012	Klebeschild "Warnung elektr. Spannung"


				CEMO GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
						Datum		Name	
						Bearb. 20.03.2014		La	
						Gepr. 17.07.2015		La	
04						Norm			
03				Klemmenplan hinzu		10.07.2023		La	
02				Änd-Nr. 902		27.01.2023		La	
01				Änd-Nr. 808, 832, 843		02.08.2019		La	
-						17.07.2015		La	
Nr.				Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
						EDV Nr.:			
								137.0362.001	
								idw	
								Plot-Datum:	

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

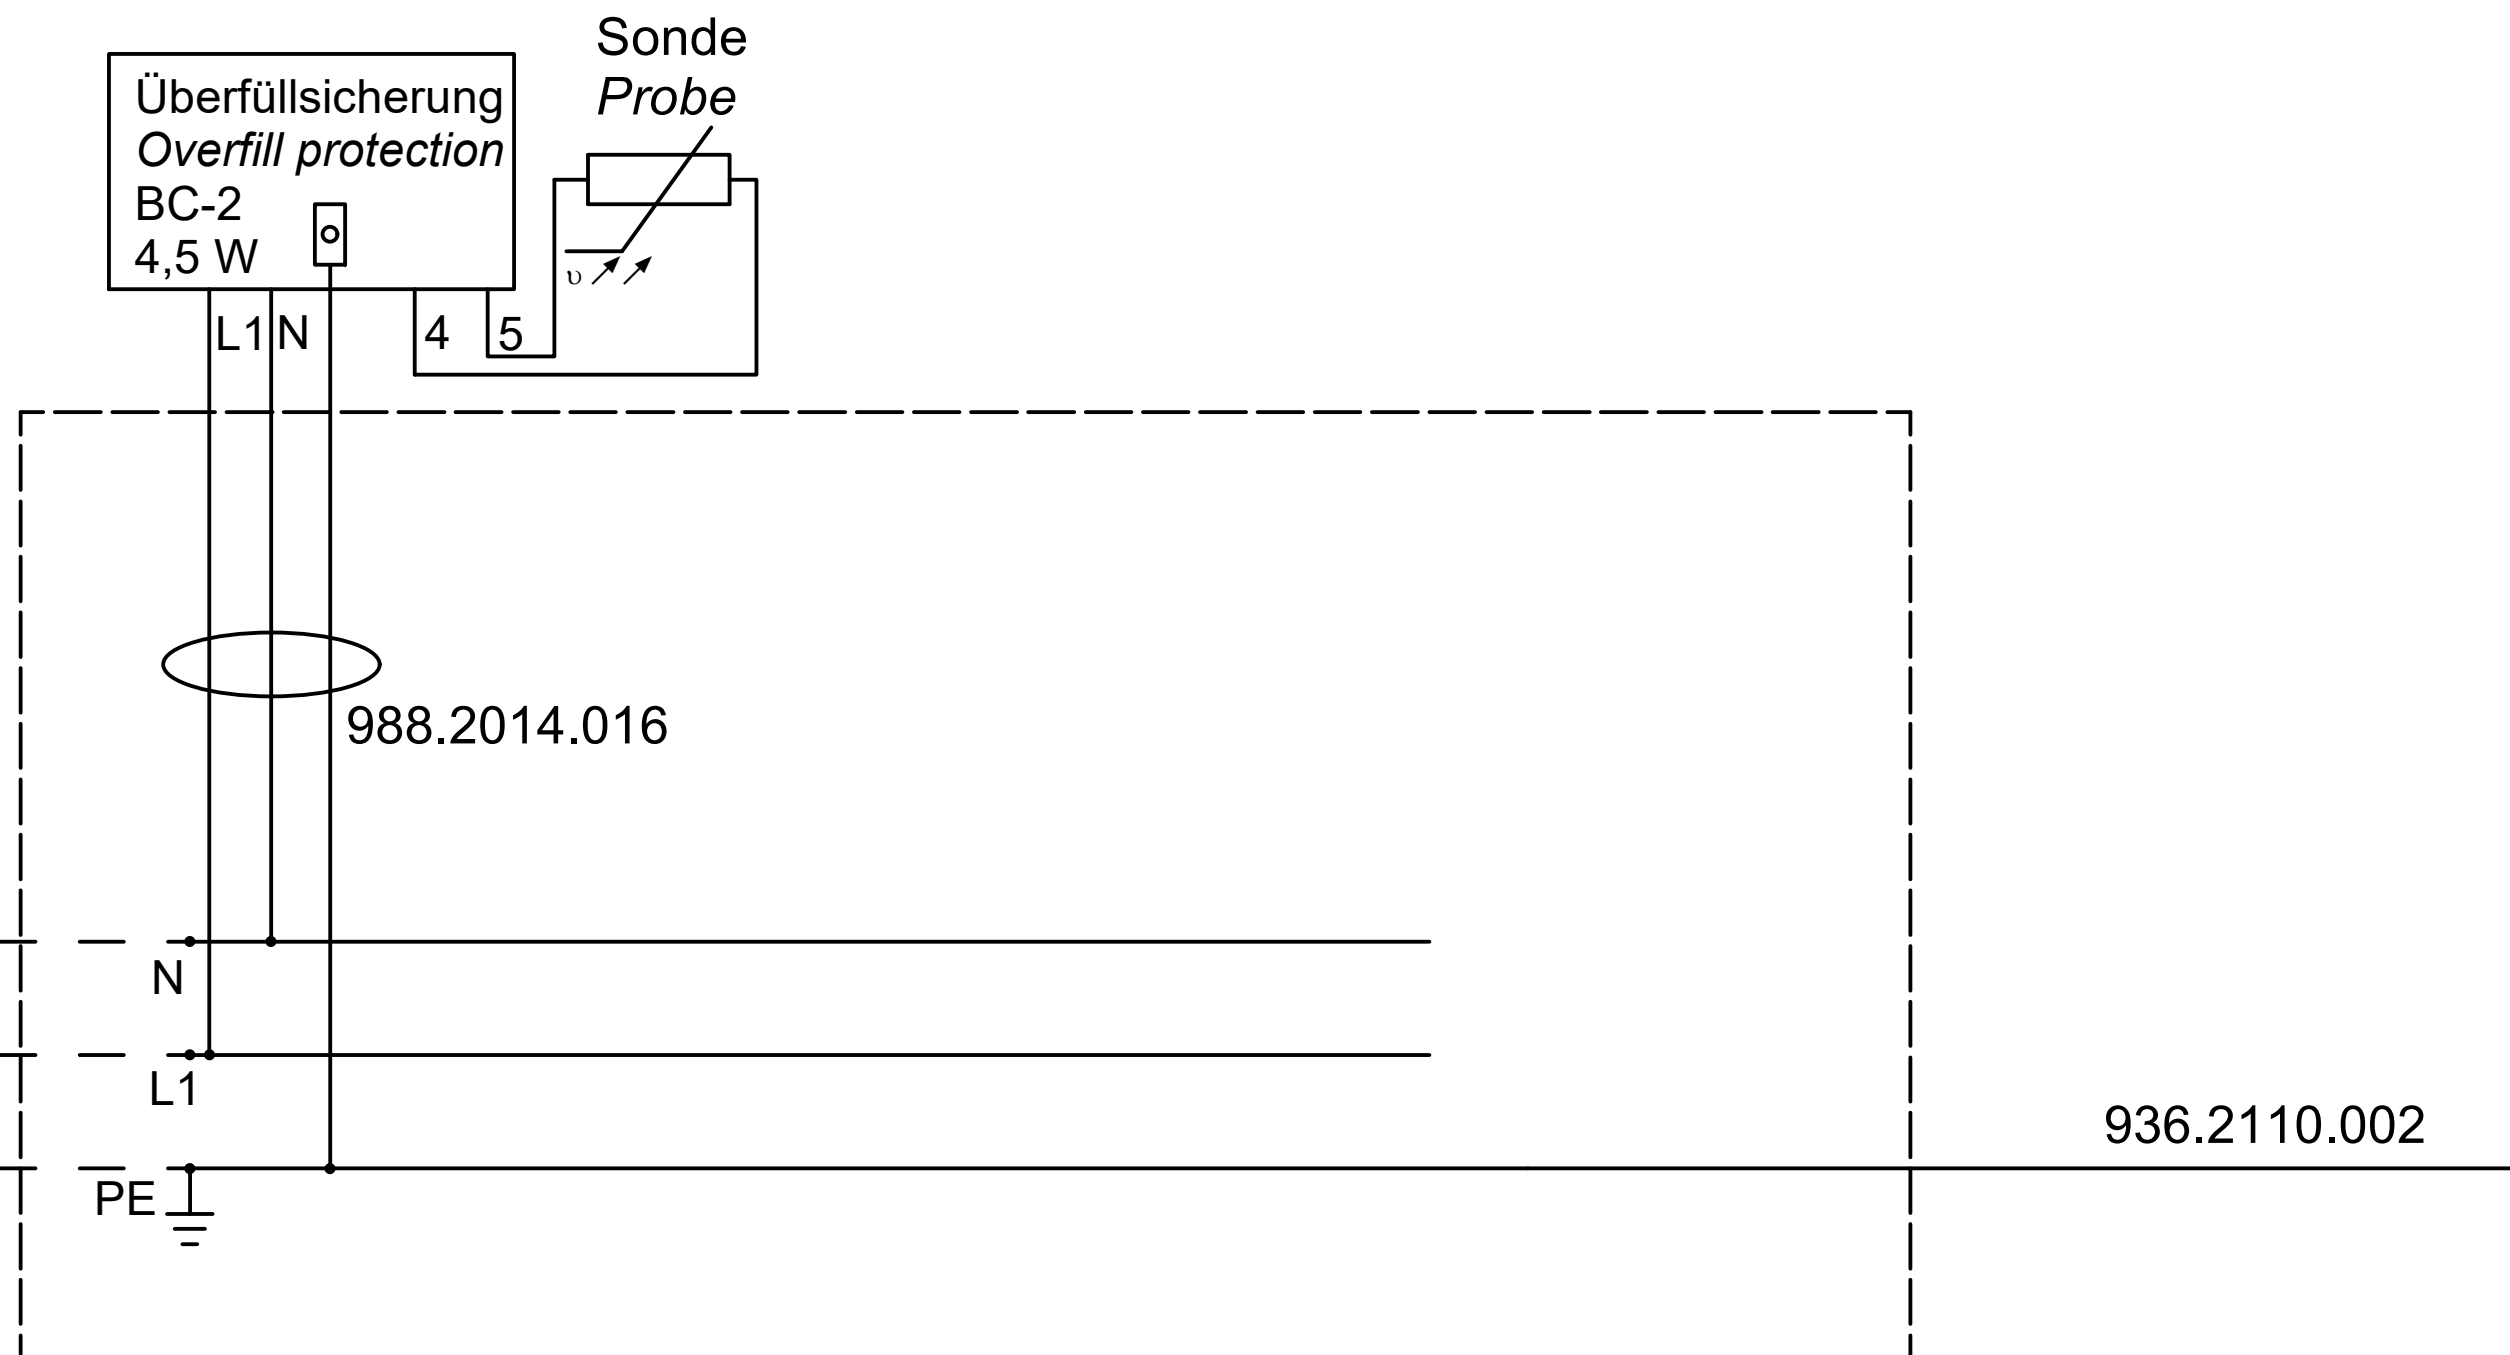

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gr/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
					Datum	Name		Benennung CUBE-AdBlue Erw.-tank 2.500 l Indoor, komplett montiert	
				Bearb.	20.03.2014	La			
				Gepr.	17.07.2015	La			
					Norm			Zeichng.-Nr. 137.0362.001	
					Maßstab	1:10			
					Ers. f.			Blatt:	
1				06.07.2023	Ers. d.				
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	137.0362.001		idw	Plot-Datum:	