

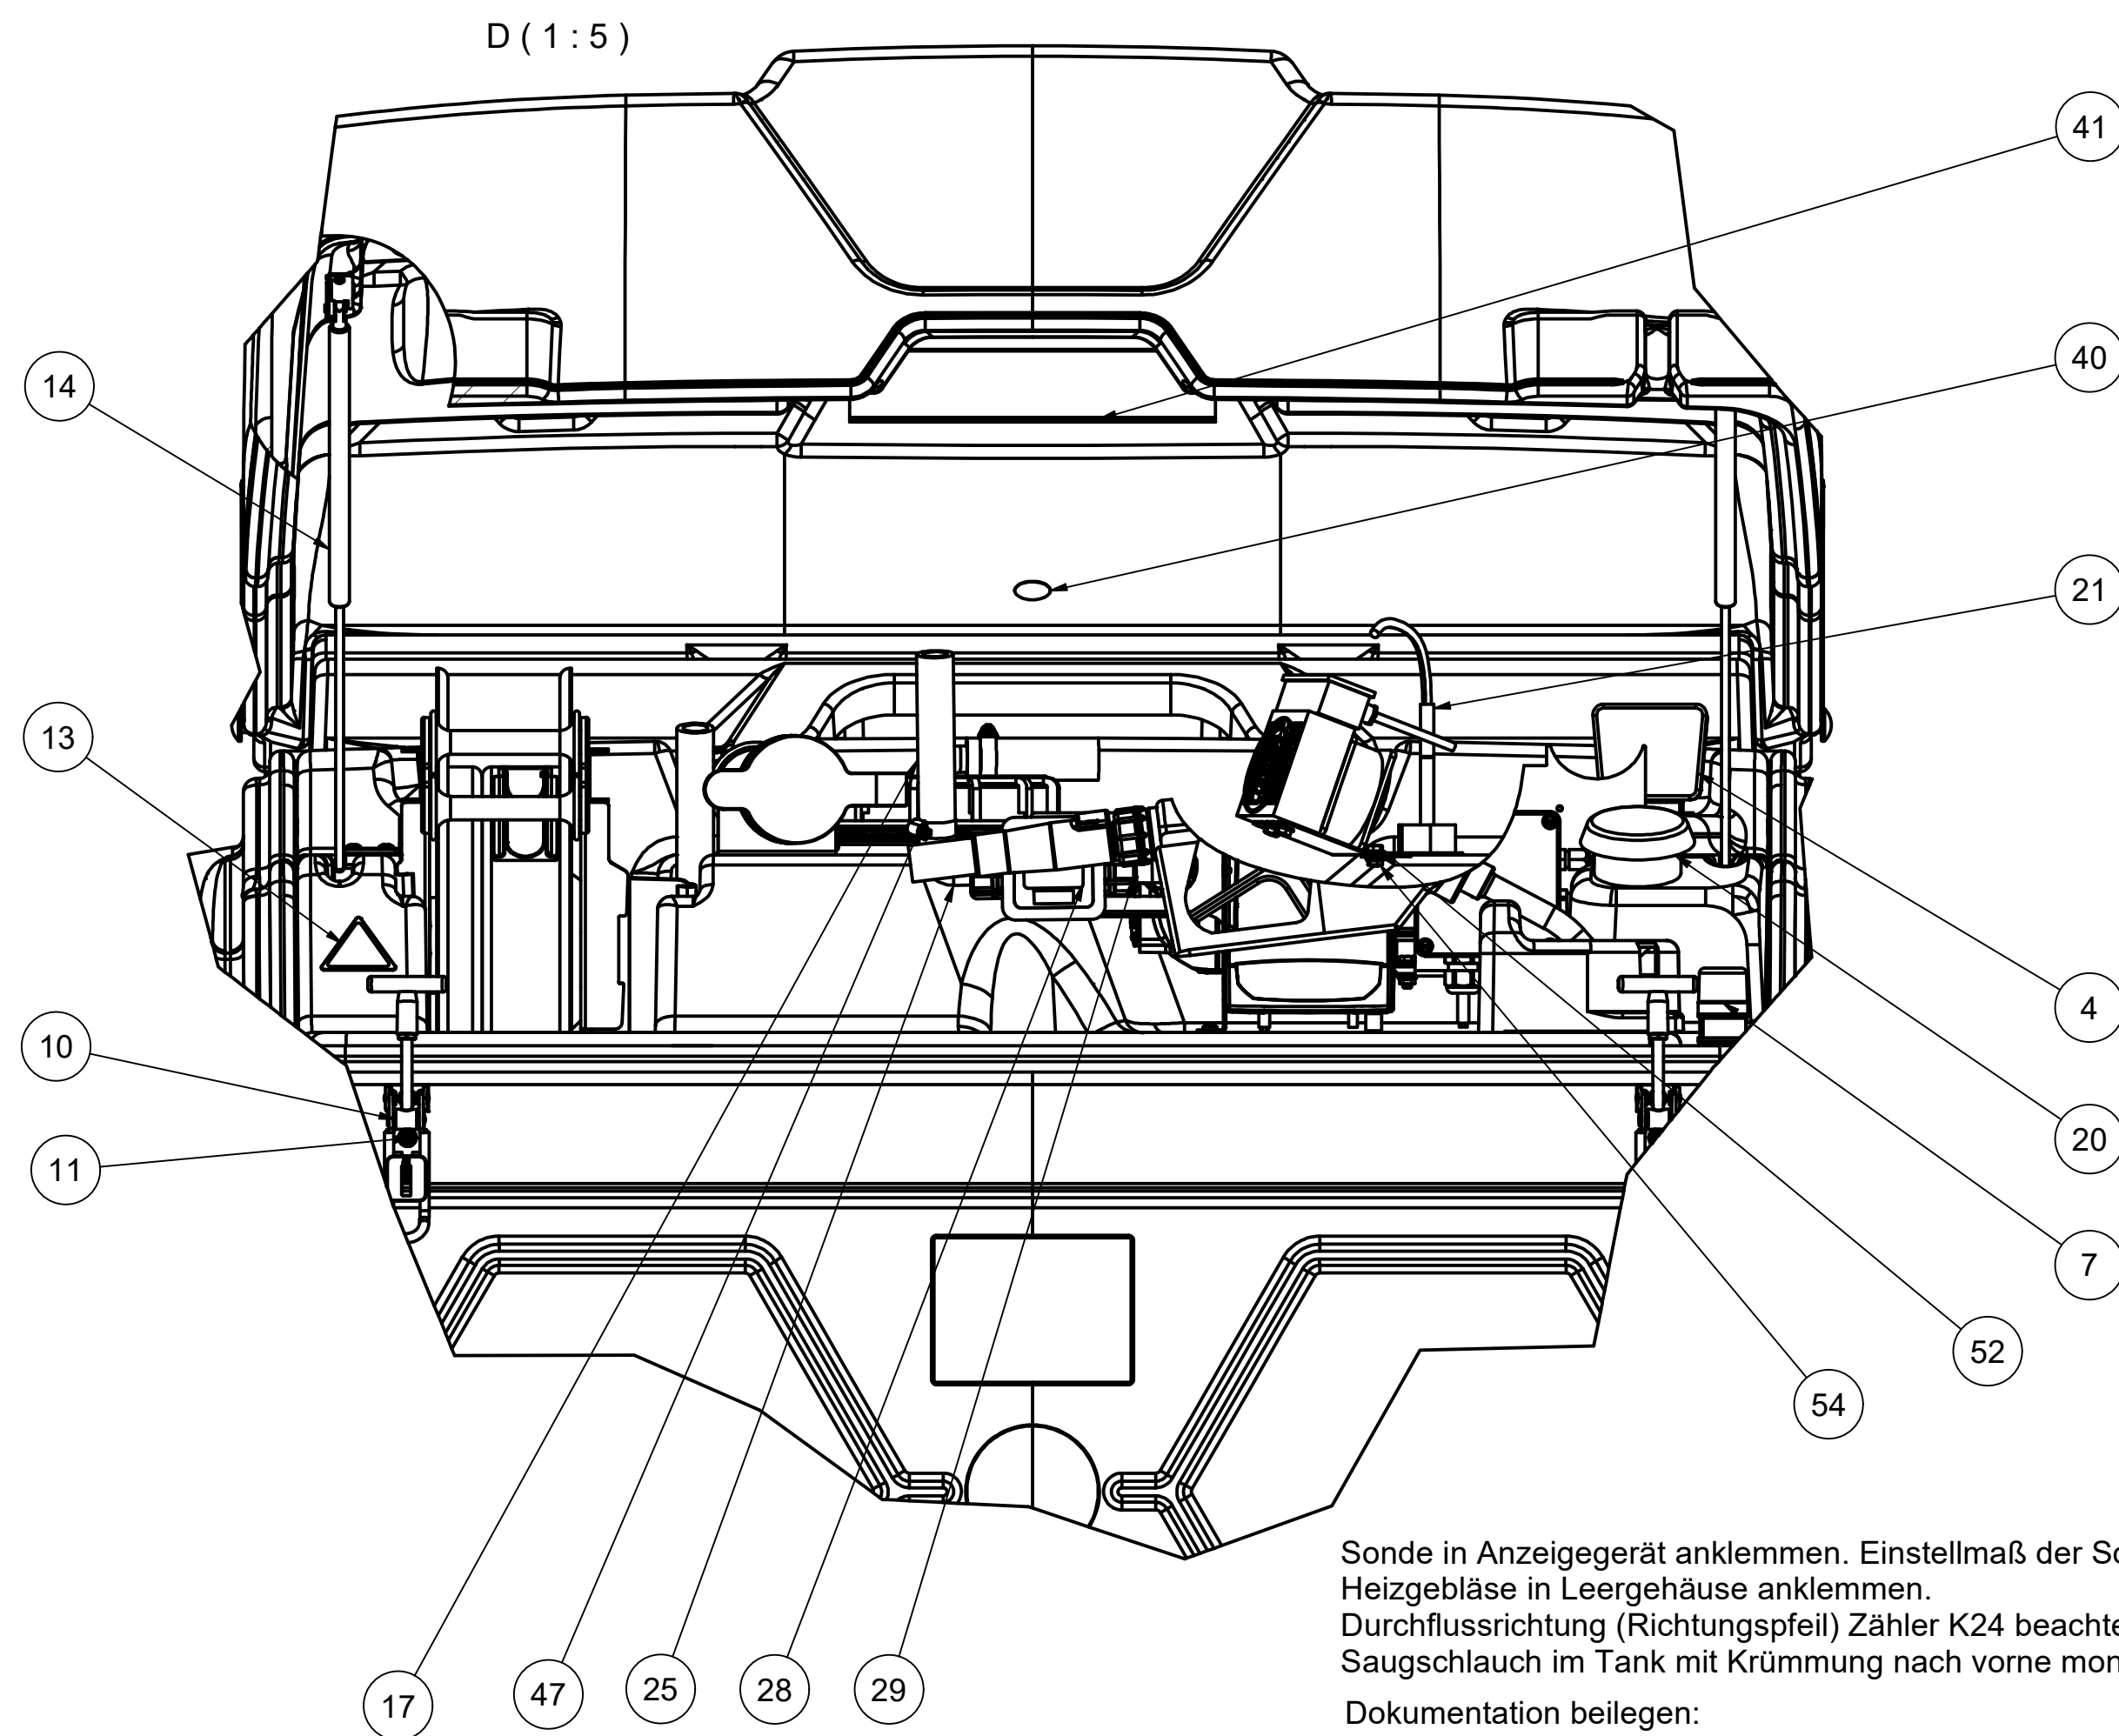
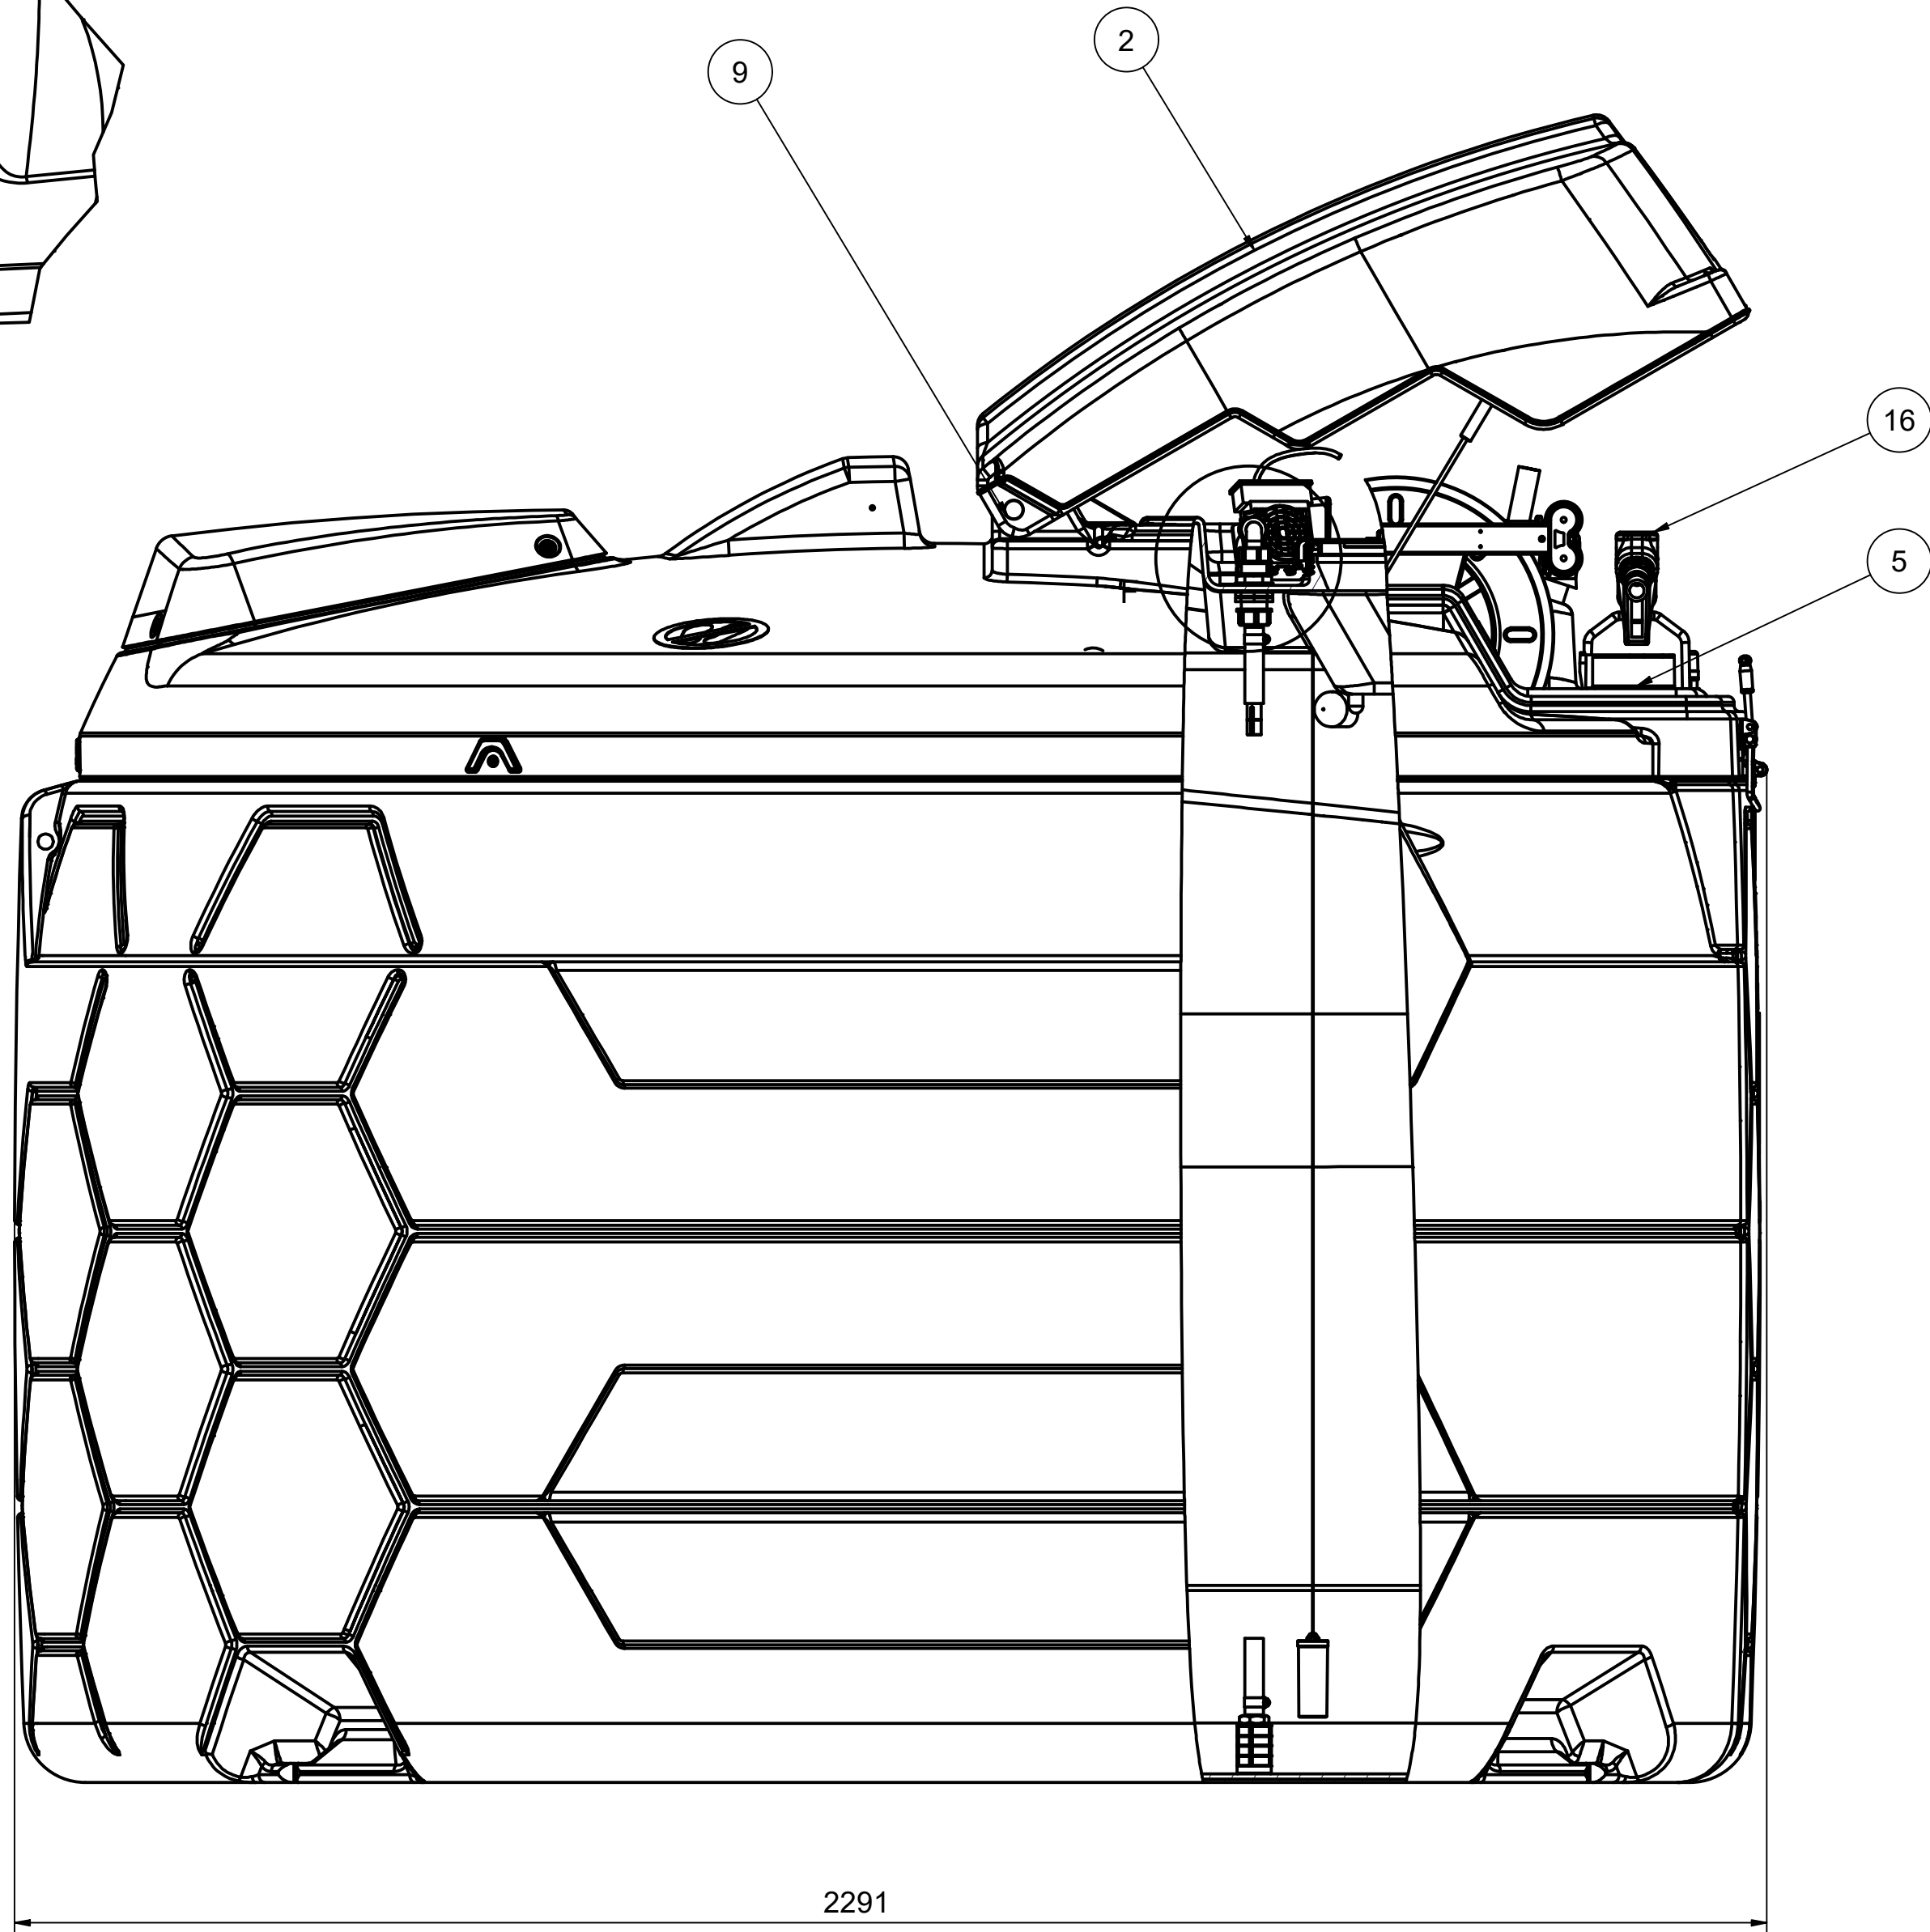


Höhe bei geschlossenem Klappdeckel 1790mm


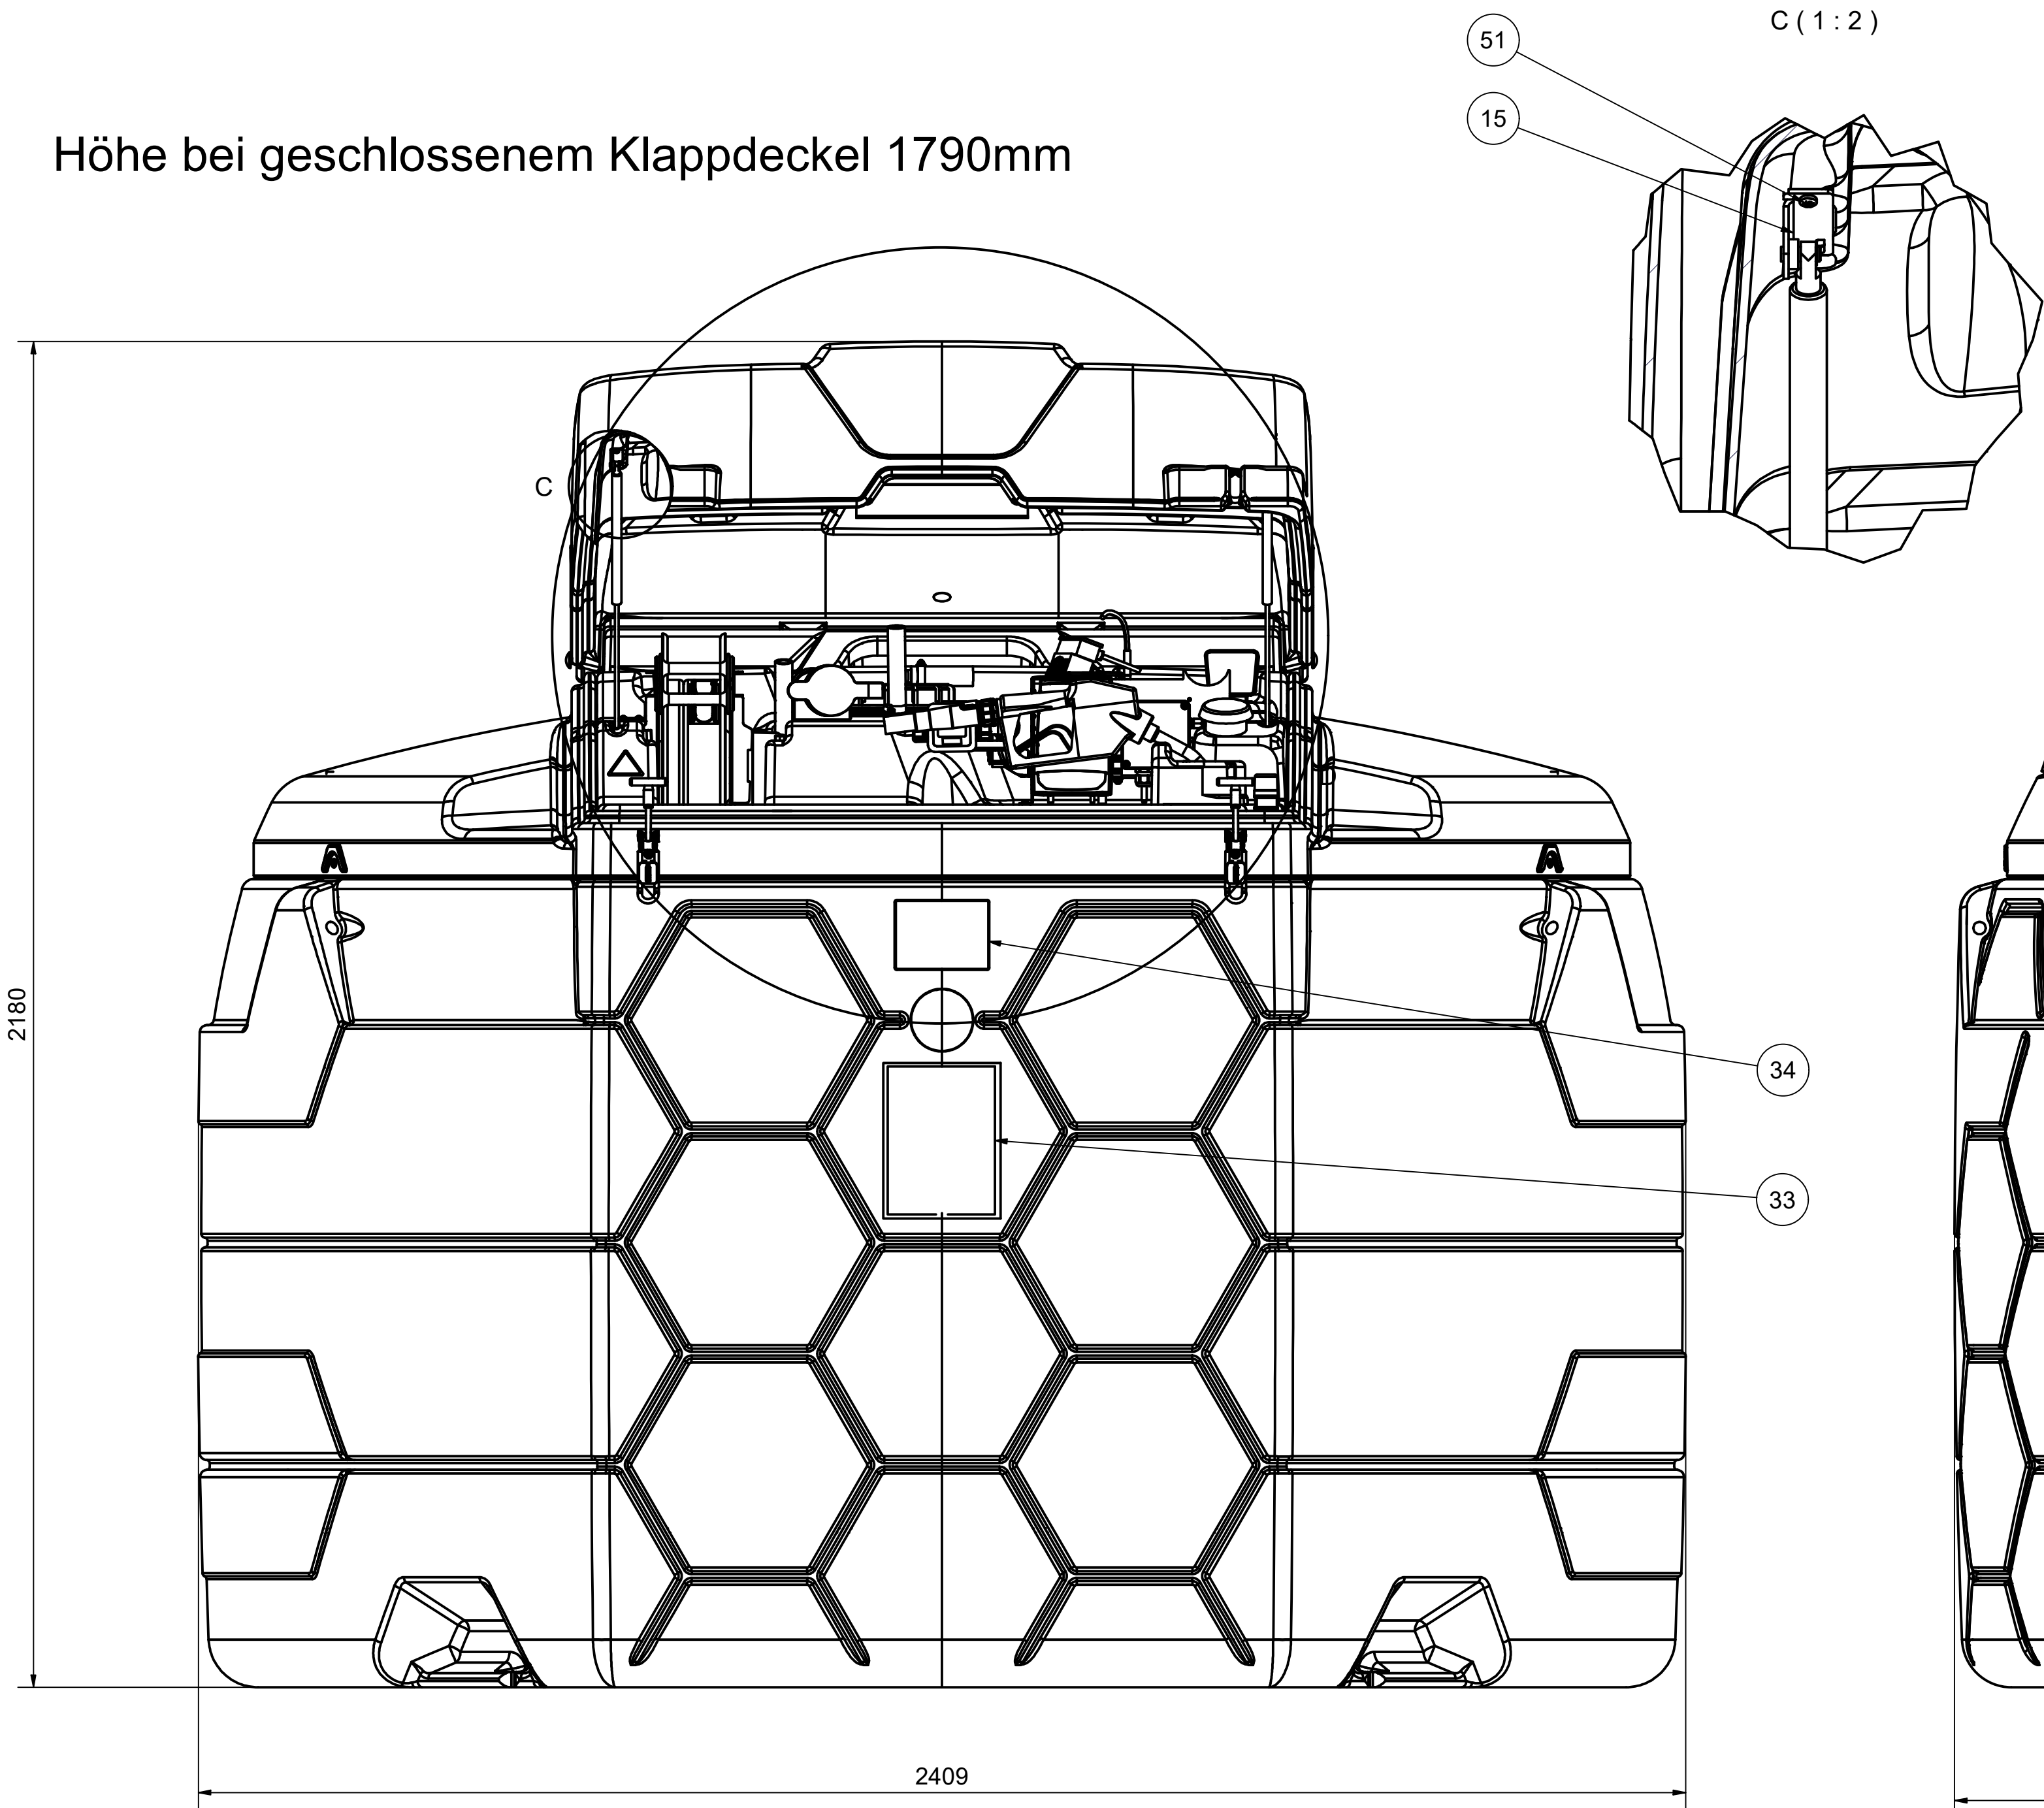


Sonde in Anzeigergerät anklammern. Einstellmaß der Sonde X = 102 mm.
Heizgebläse in Leergehäuse anklammern.
Durchflussrichtung (Richtungspfeil) Zähler K24 beachten.
Saugschlauch im Tank mit Krümmung nach vorne montieren.

- Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Pumpe
 - Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
 - Betriebsanleitung Zähler K24
 - 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
 - 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
 - 137.0509.246 Tankpapiere für CUBE-Tank
 - 137.0109.304 Montageanleitung Füllstandanzeiger

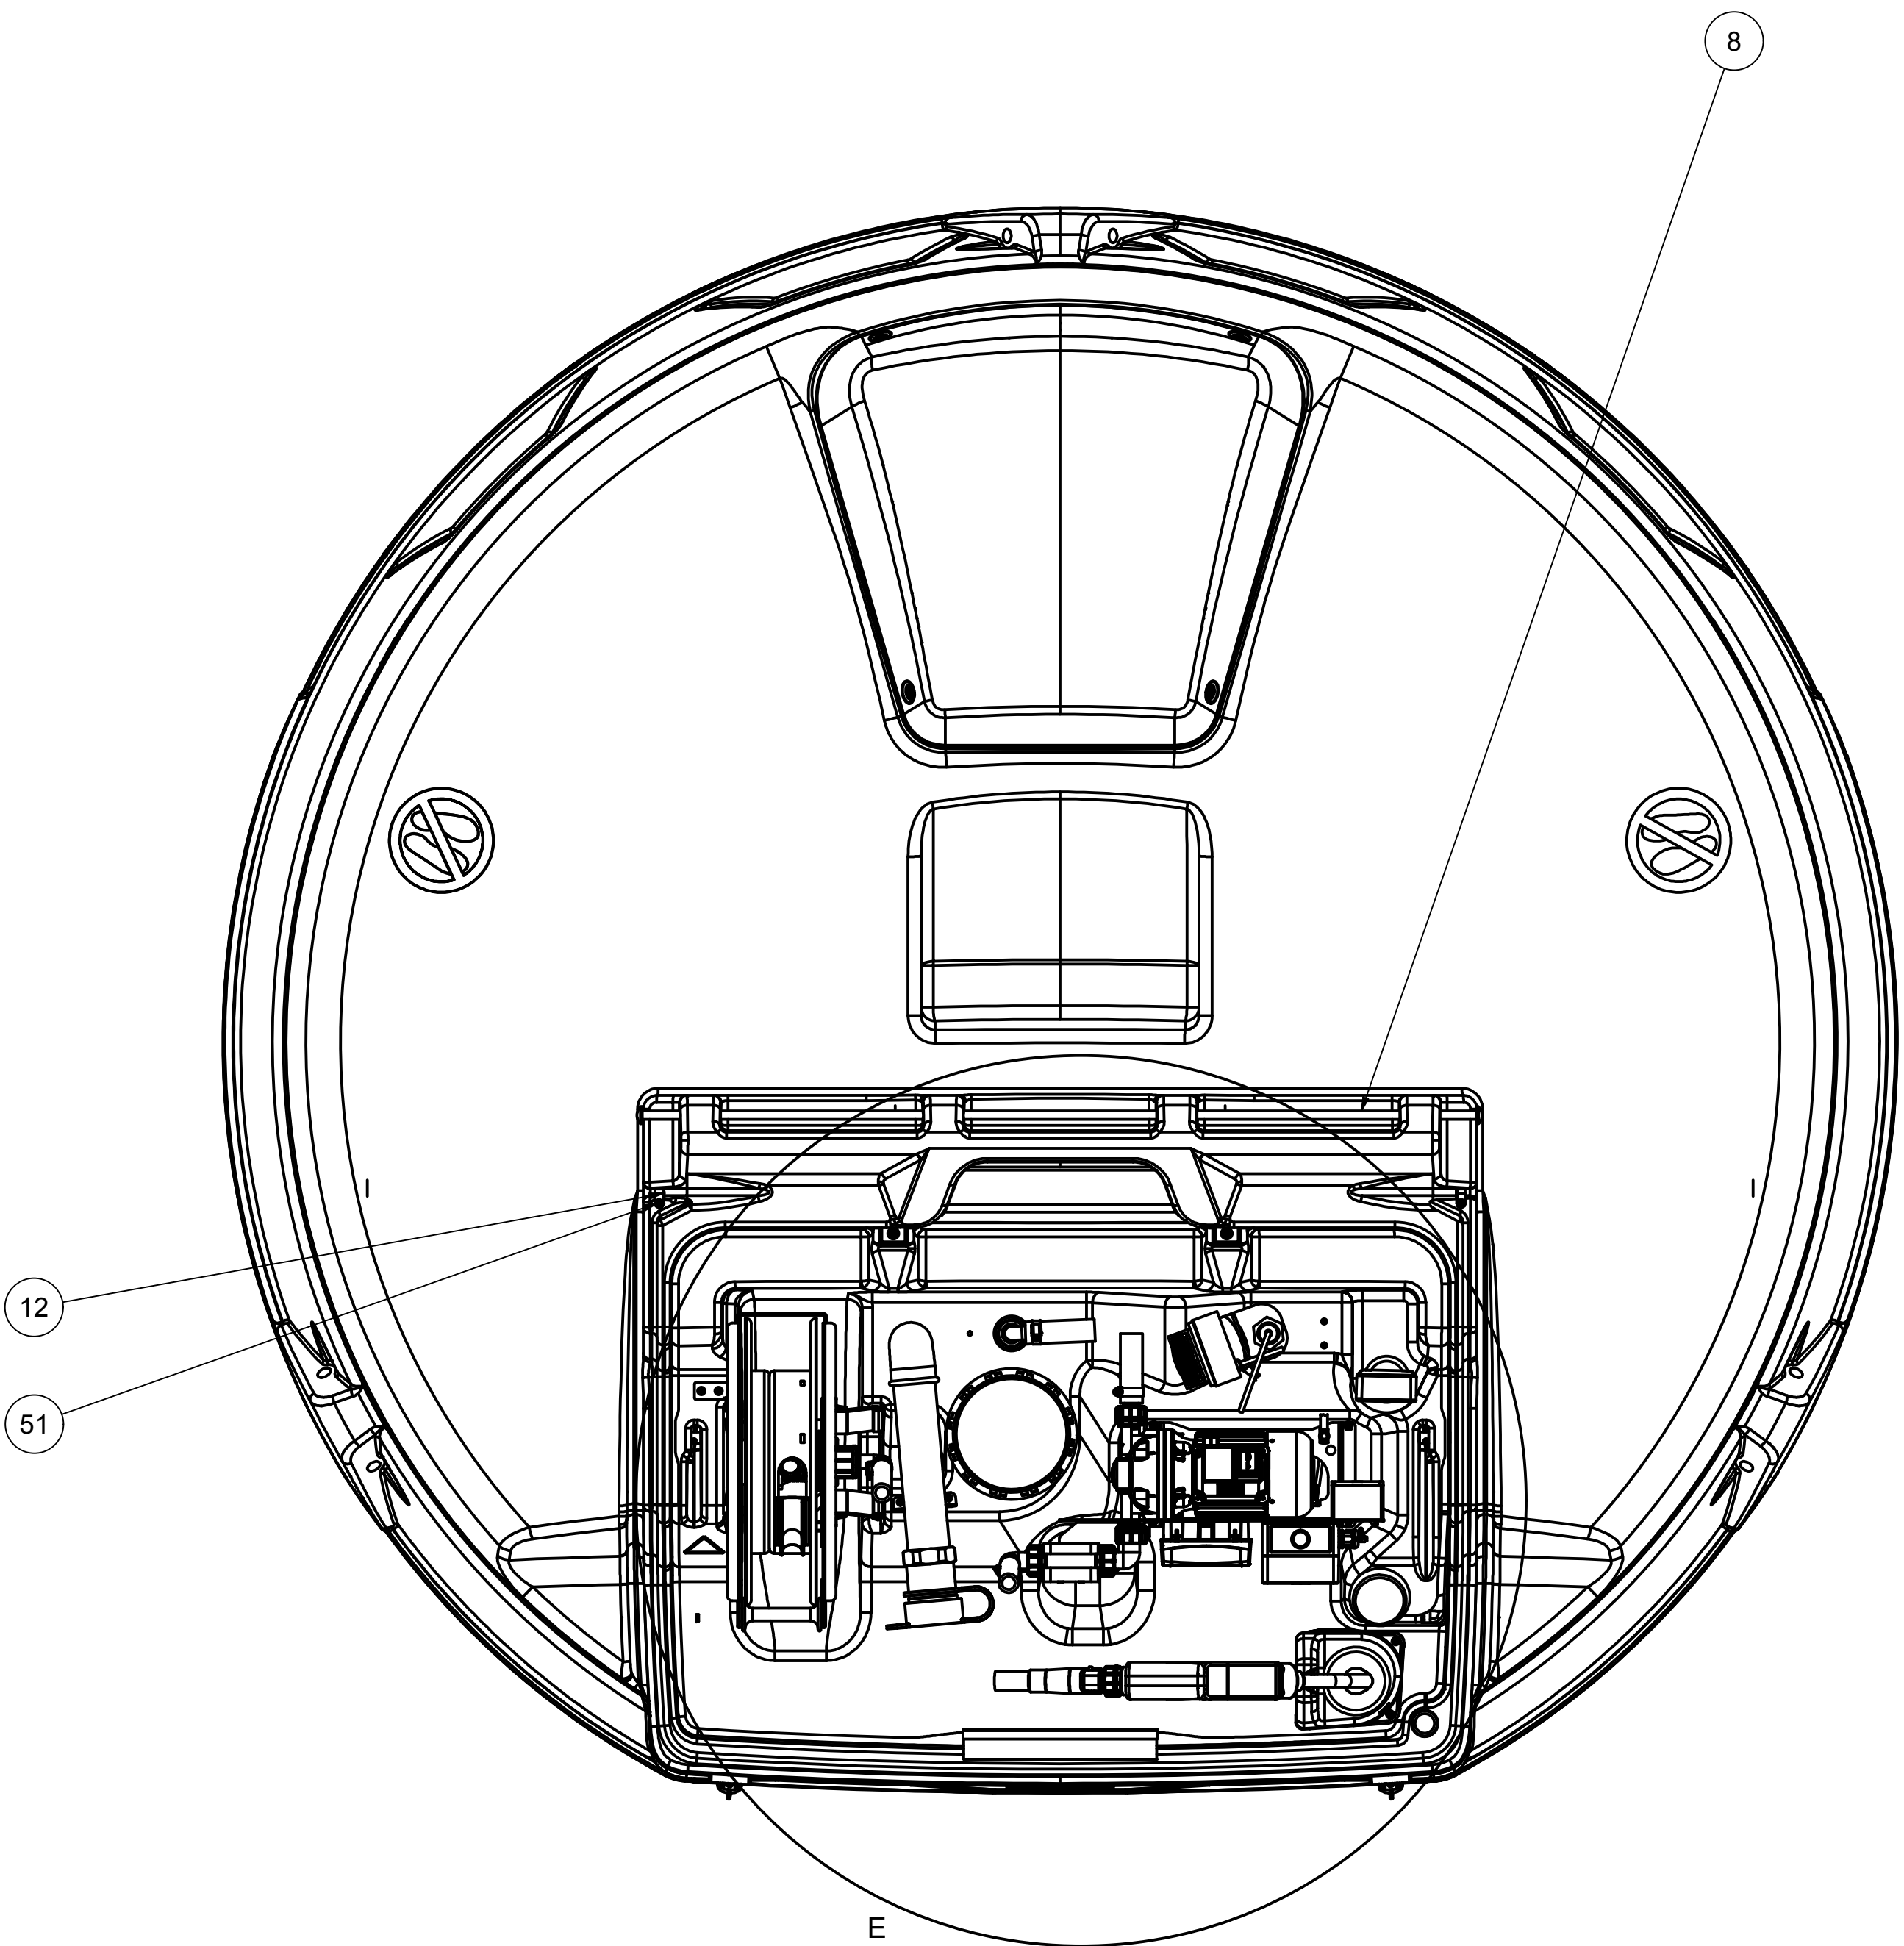

Draufsicht ohne Klappdeckel

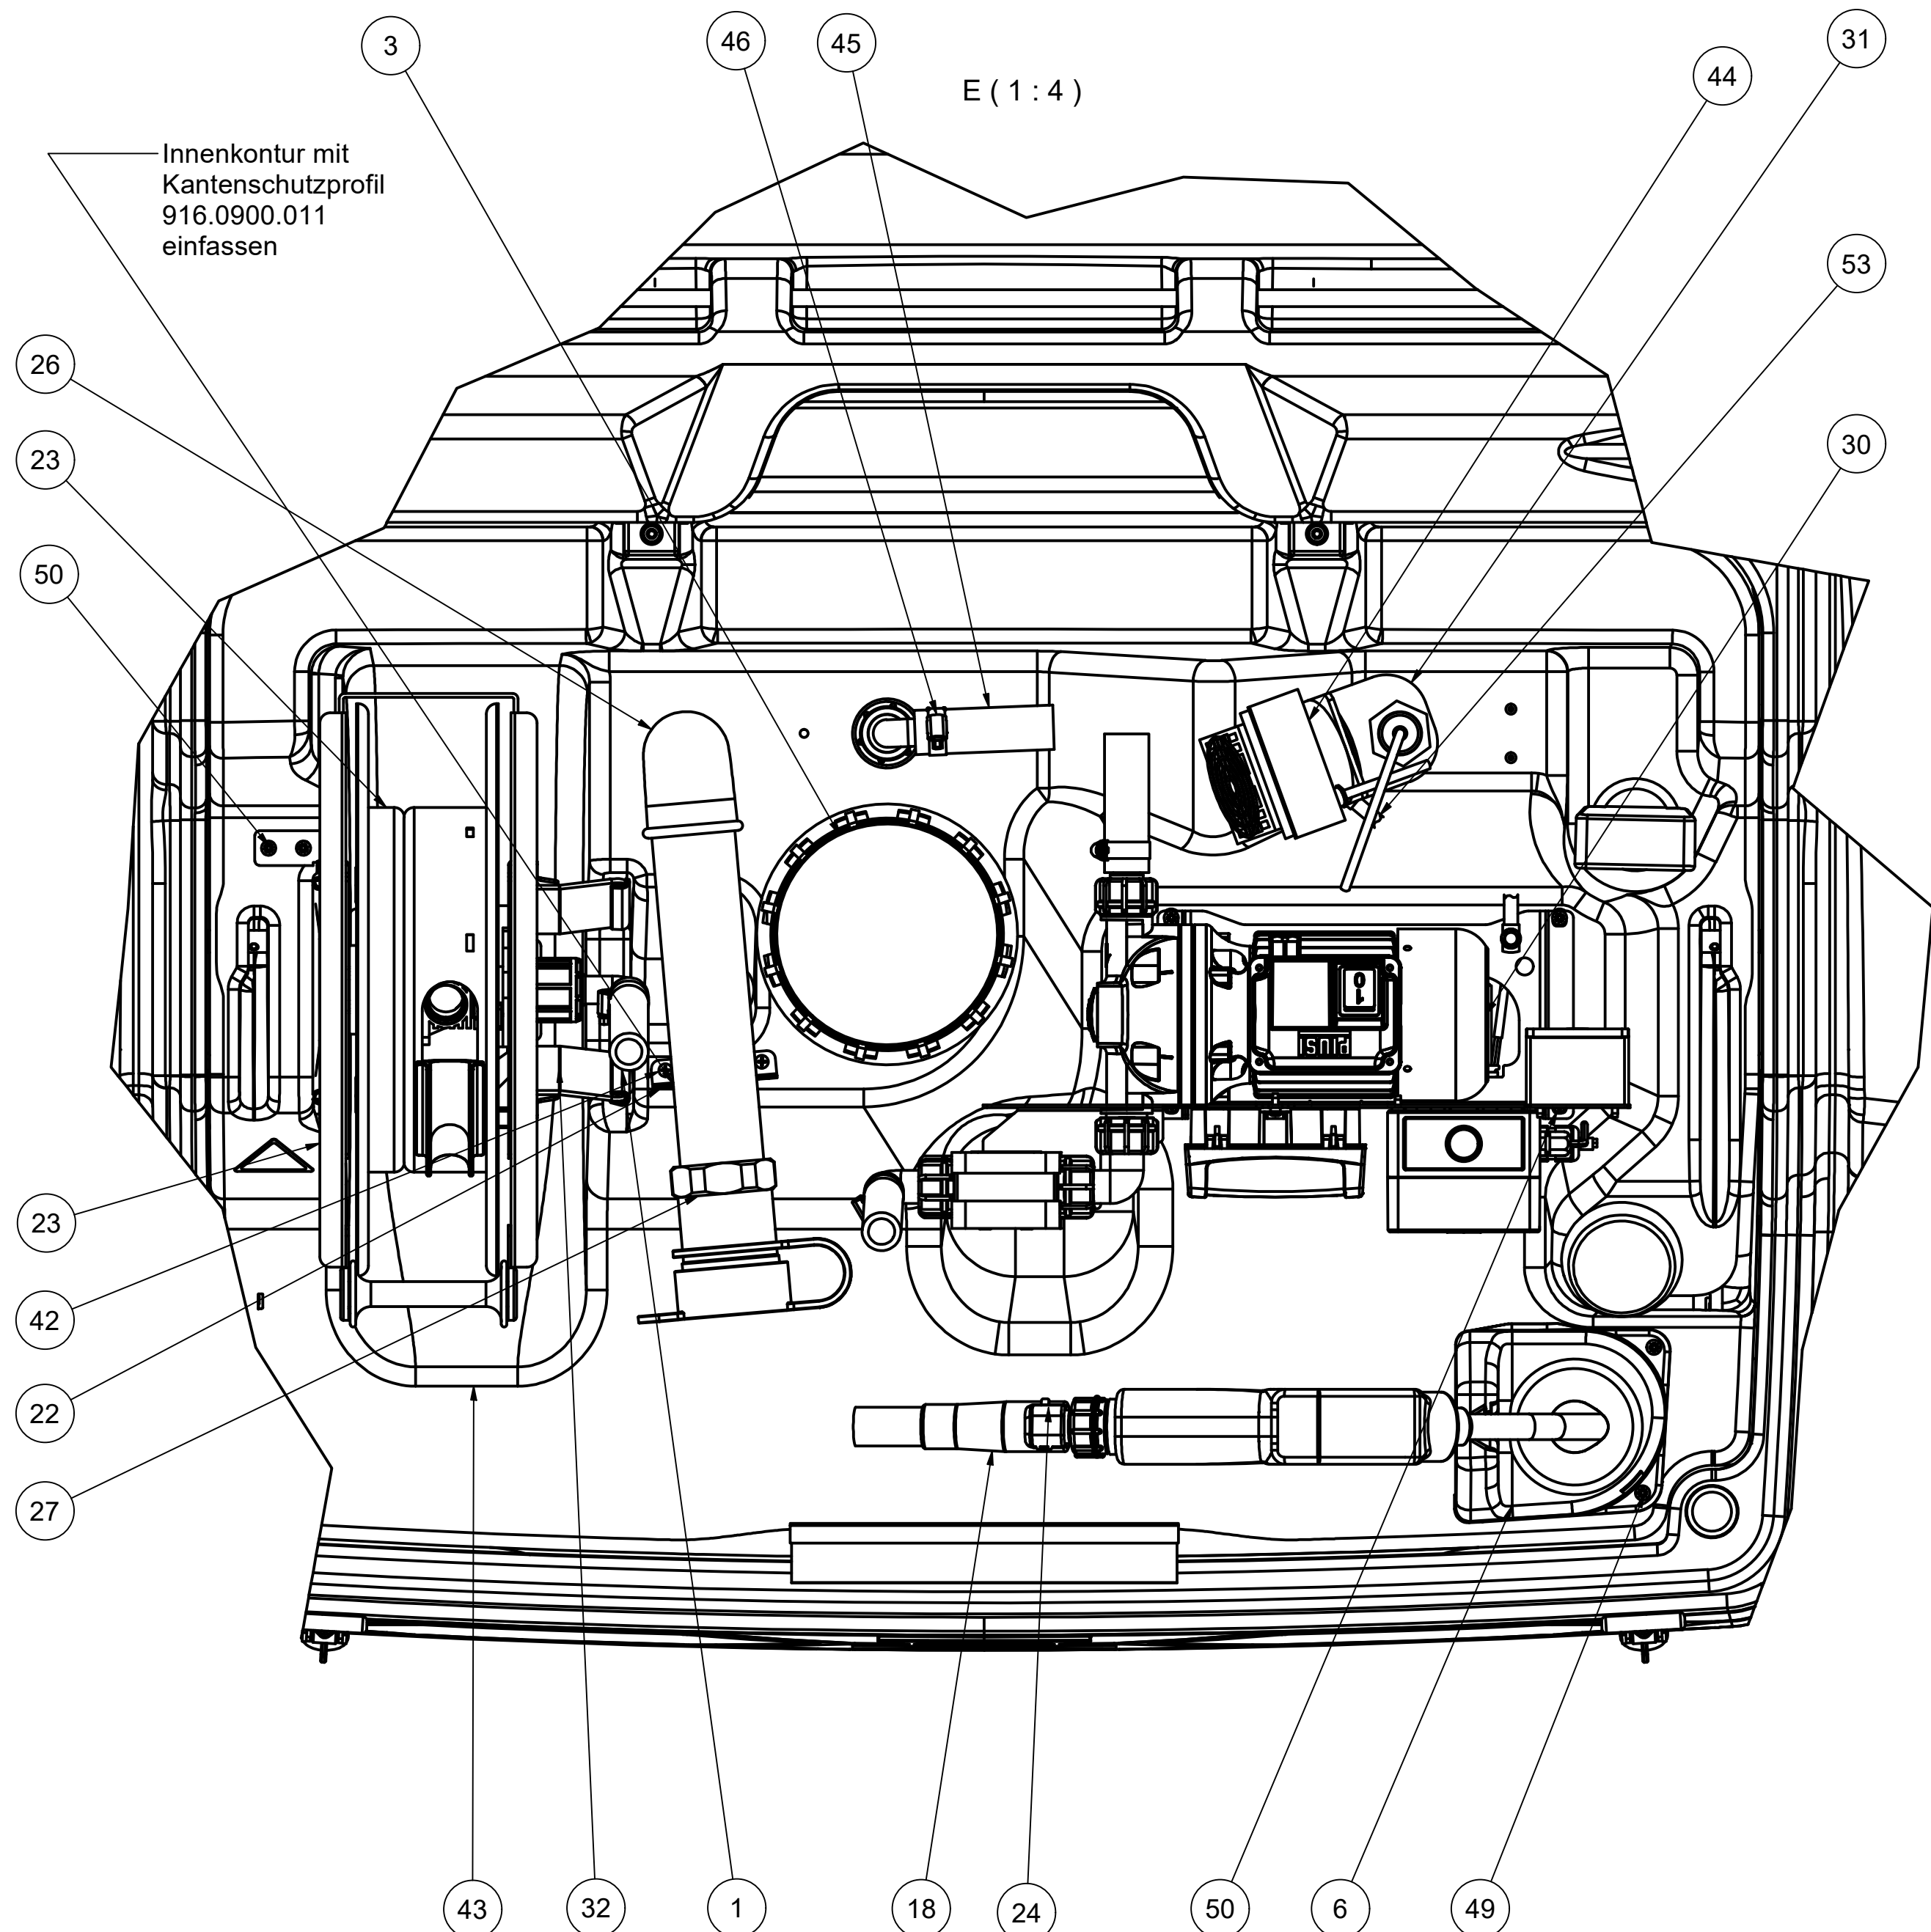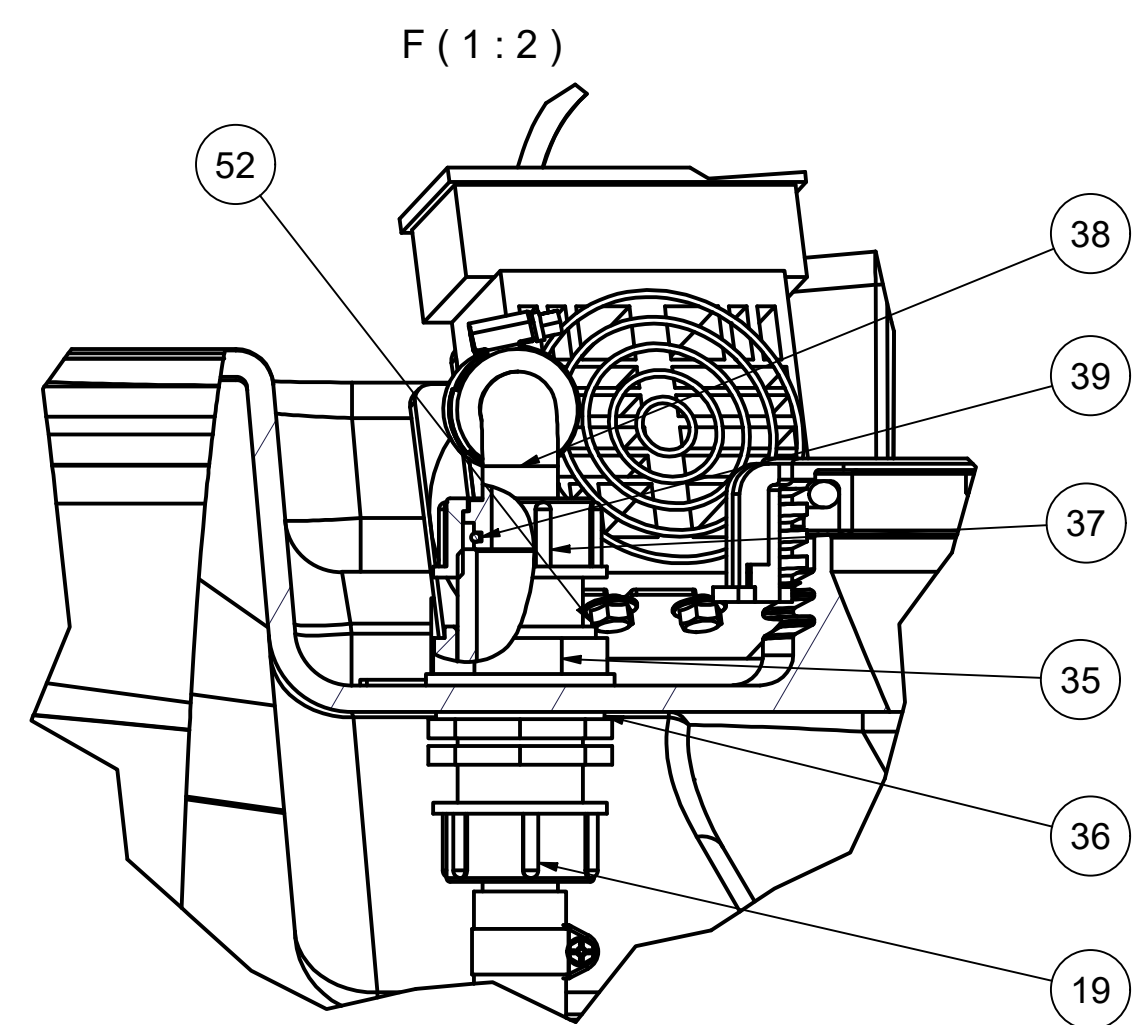


OBJEKTANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	5	916.0900.011 Kantenschutz EMKA 1010-01, 115 mm lang
2	1	137.0509.103.BL7 Klappdeckel blau
3	1	137.0109.211 Schraubdeckel DN 150 schwarz
4	1	137.0109.212 Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
5	1	905.9531.000 PVC-Kappe DN 100 KGK
6	1	137.0049.116 Zapfpistolenhalter für CUBE-Tank
7	1	137.0109.210 Leckagesonde LS-03 Typ 2
8	1	137.0109.202 Scharnierwelle D12
9	2	329.0709.216 Radkappe 12 mm
10	2	211.4109.023 Exzenterverschluss kpl.
11	4	900.7706.020.A2 Linsenschraube 6x20 m. Torx
12	2	909.5412.010 P-Schelle D10 12 breit
13	1	322.1534.088 Klebeschild "Warnung vor
14	2	137.0109.261 Gasfeder, Hub 235 mm, m. Dämpf.
15	2	137.0109.209 Winkelbeschlag Typ BA 30 Z06
16	1	130.0069.189 Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
17	0,4 m	909.4220.000 Befüllschlauch DN 20, EPDM
18	1	130.0069.180 Knickschutzhülse Di = 27 mm
19	1	137.0060.005 Saugschlauch CUBE-AdBluetank innen
20	1	905.3409.000 PVC-Entlüftungskappe G2" a
21	1	130.0059.116 Sonde für Überfüllsicherung
22	1	137.0109.258 Verdrehsicherung Befüllrohr
23	1	137.0069.101 Schlauchauflroller 8 m, DN 19, für AdBlue
24	1	909.5312.027 Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
25	1	130.0049.155 Kunststoff-Winkeltülle DN 19, 1" UWM
26	1	904.2259.000 Winkel 90°, R2"
27	1	137.0060.004 Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
28	1	936.2179.104 Zähler K24 AdBlue, max. 120 l/min
29	1	936.2919.102 Winkelstück 90°, 1" UWM, schwarz
30	1	137.0060.006 Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.
31	1	137.0109.260 Halbleuch für Heizung
32	1	137.0069.102 Verbreiterung
33	1	130.0069.301 Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
34	1	138.1019.320 Typschild für PE
35	1	905.7206.000 PP-Mutter 1"
36	1	915.1833.045 Dichtung ohne Gewebe 2 dick
37	1	905.7206.001.PP PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
38	1	905.7125.024.PP PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
39	1	914.1020.025 O-Ring 20,2x2,8 NBR 70 Shore
40	1	905.6927.000 Lamellenstopfen D27 Typ SL
41	0,33 m	916.2508.060 Bürstenleiste PVC 25 x 8 grau
42	5	900.4905.020.A2 SPAX-Senkschraube TX 5x20 DIN 9130
43	1	137.0509.000 CUBE-Tankk 5000 l m. Auffangw.
44	1	988.3015.025 Heizgebläse VARIX 250 IP54, 5 - 15°C
45	0,25 m	909.4220.001 Saugschlauch DN 20, EPDM
46	2	909.5012.020.A2 Schlauchschelle 20-32, 12 breit
47	2	909.5012.016.A2 Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
48	1	914.1028.025 O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
49	2	900.9506.030.ZN Linsenschraube 6x30 m. Kreuzschlitz
50	6	900.9506.020.ZN Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
51	6	900.9504.020.ZN Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
52	3	900.5106.010.ZN Sperrzahnsschraube M6 x 10, verzinkt
53	1	988.2011.050 Flachbandeder 6 mm", L = 200, 2x M6
54	1	900.7606.000.ZN 6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verzinkt


CMO		CMO GmbH 7160 Metzingen 9100 Schwanau				Allgemeinsicherungen ISO 2768-m Werkstoff	
Datum		Name		Benennung			
Beord.		18.01.2018		KH		CUBE Tank f. AdBlue 5000 l	
Gepr.		13.05.2023		LA		Outdoor Premium kpl. montiert	
Norm							
Maßstab		1:8				Zeichnung-Nr.	
Ers. f.						137.0560.000	
Datum		17.06.08		JdW		-Prot-Datum	
Änderung (Mf-Nr.)		Datum		Name		EDW	

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

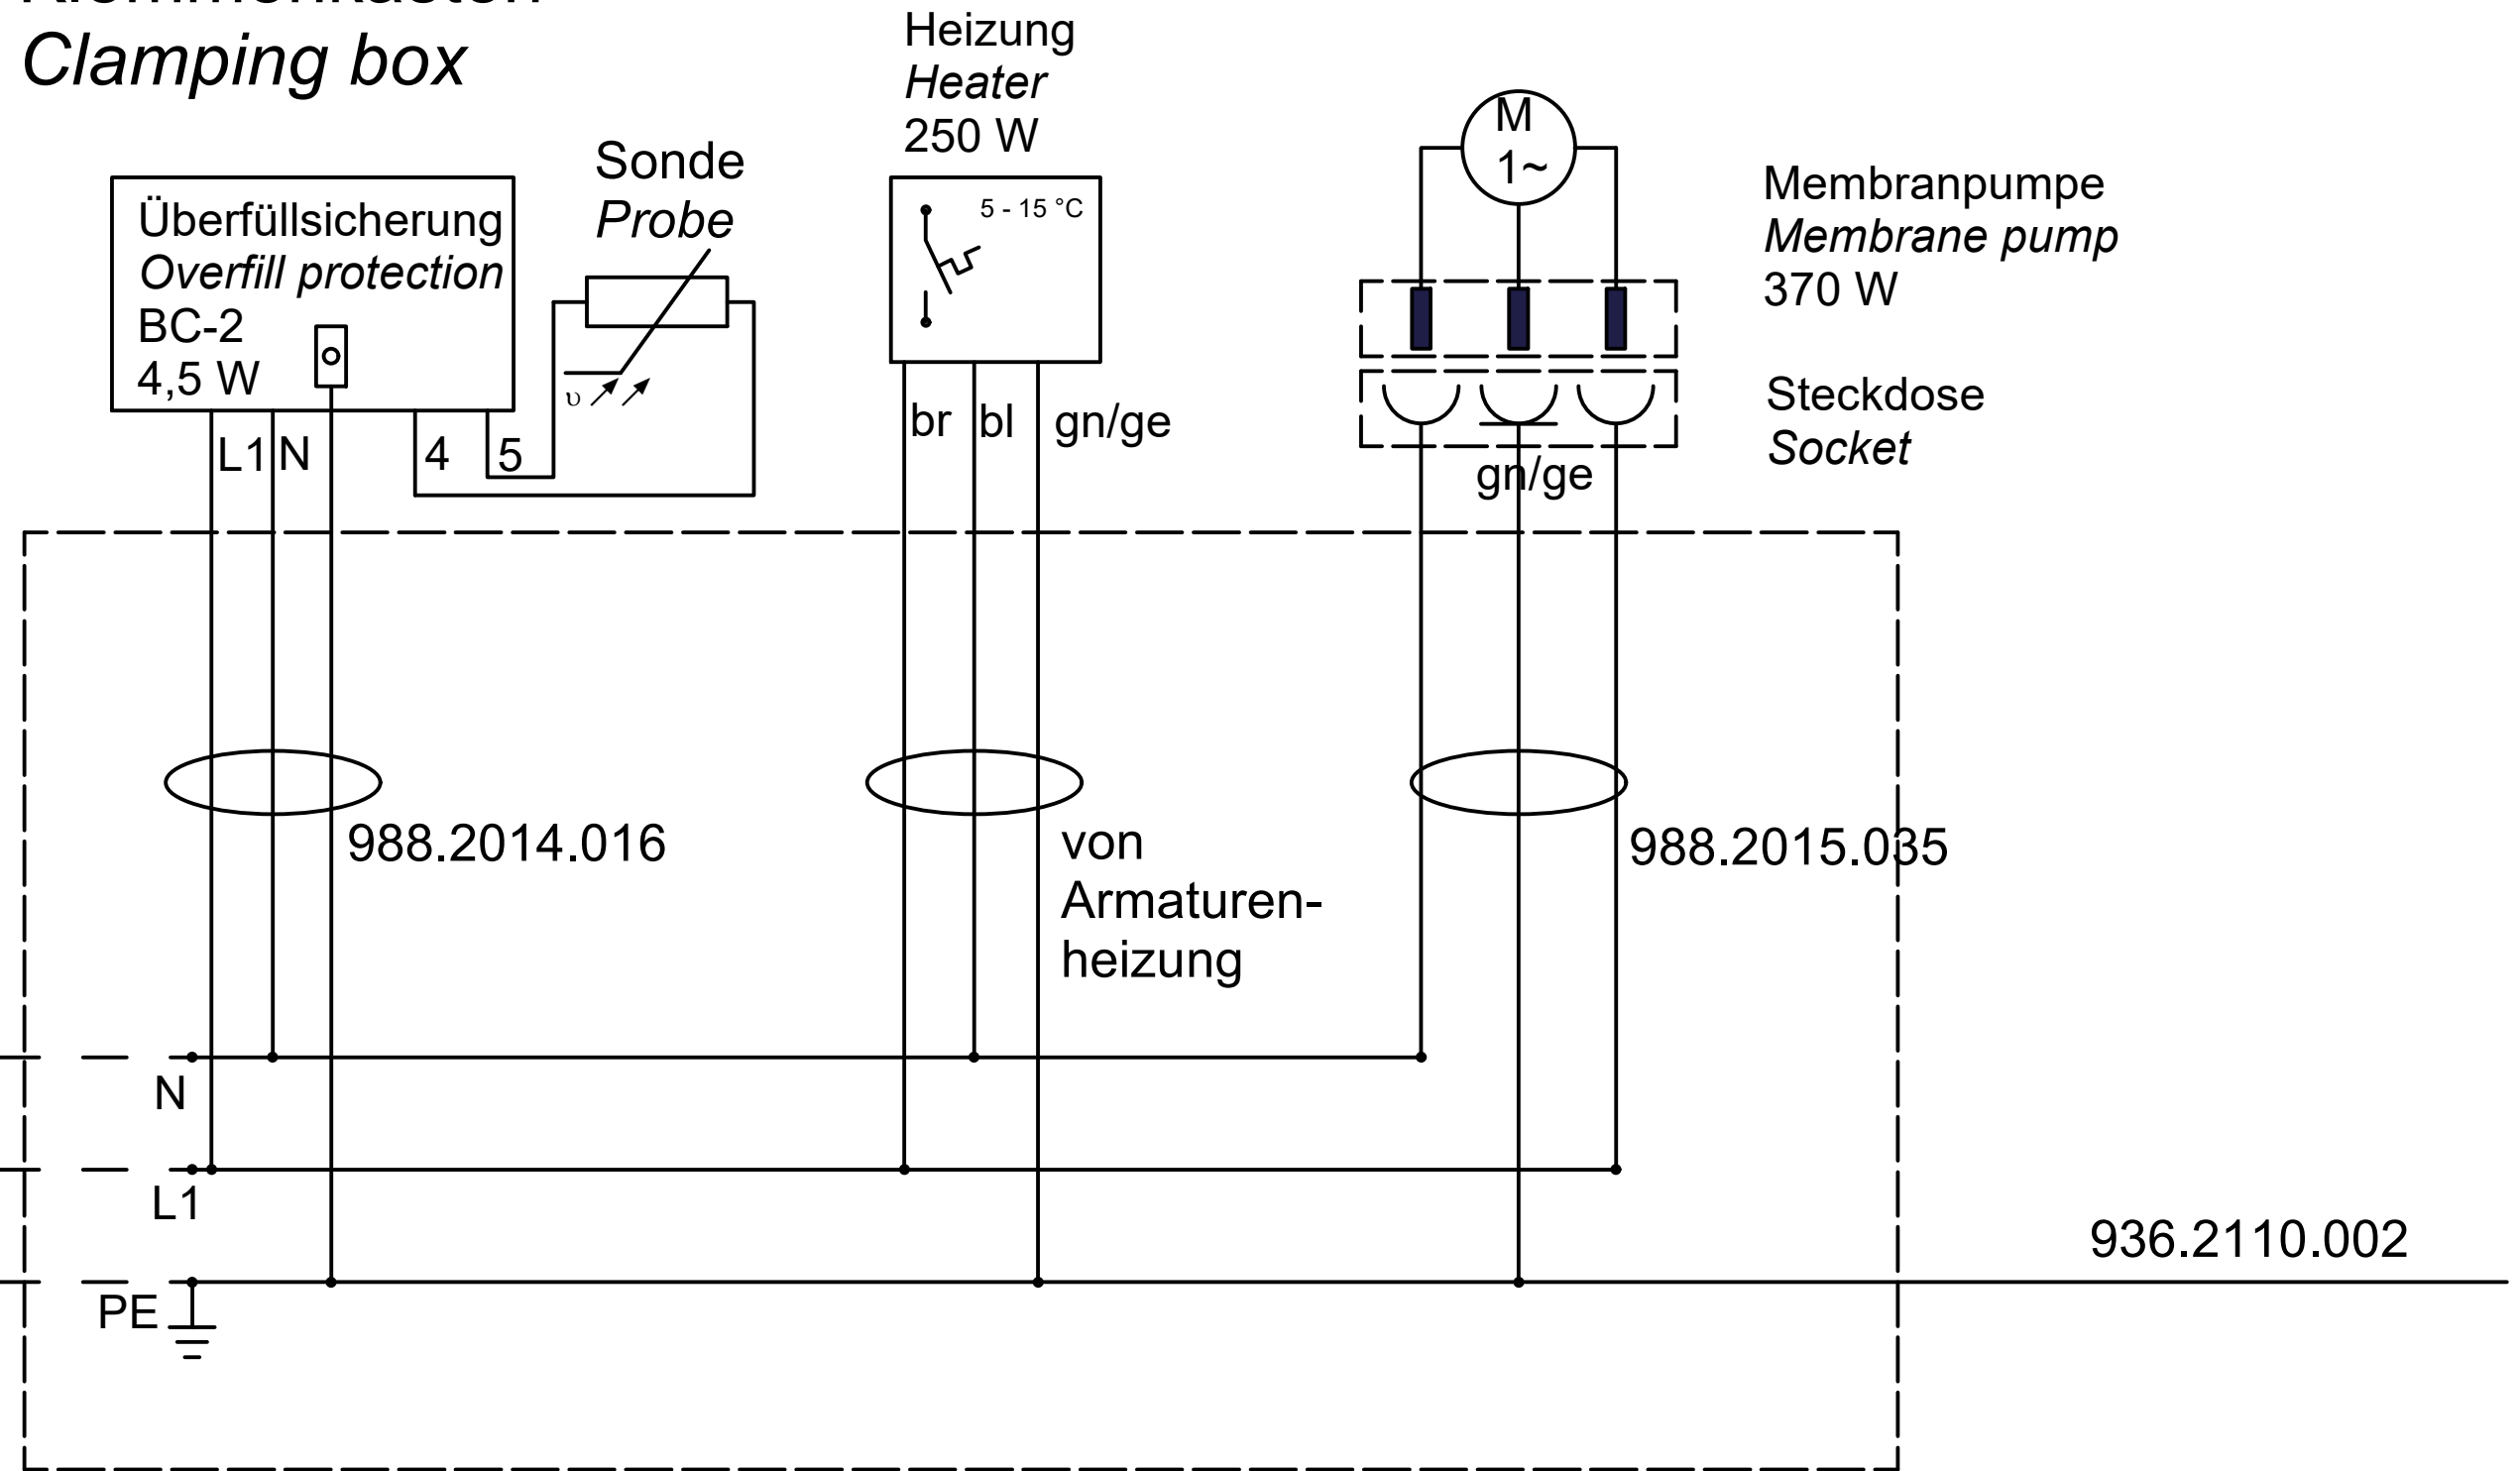

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gn/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
						Datum		Name	
						Bearb. 18.01.2018		Kh	
						Gepr. 03.05.2023		La	
						Norm			
						Maßstab		1:8	
						Ers. f.			
						Ers. d.			
1		06.07.2023							
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:				Blatt:	
								137.0560.000	
								137.0460.000 idw Plot-Datum:	