

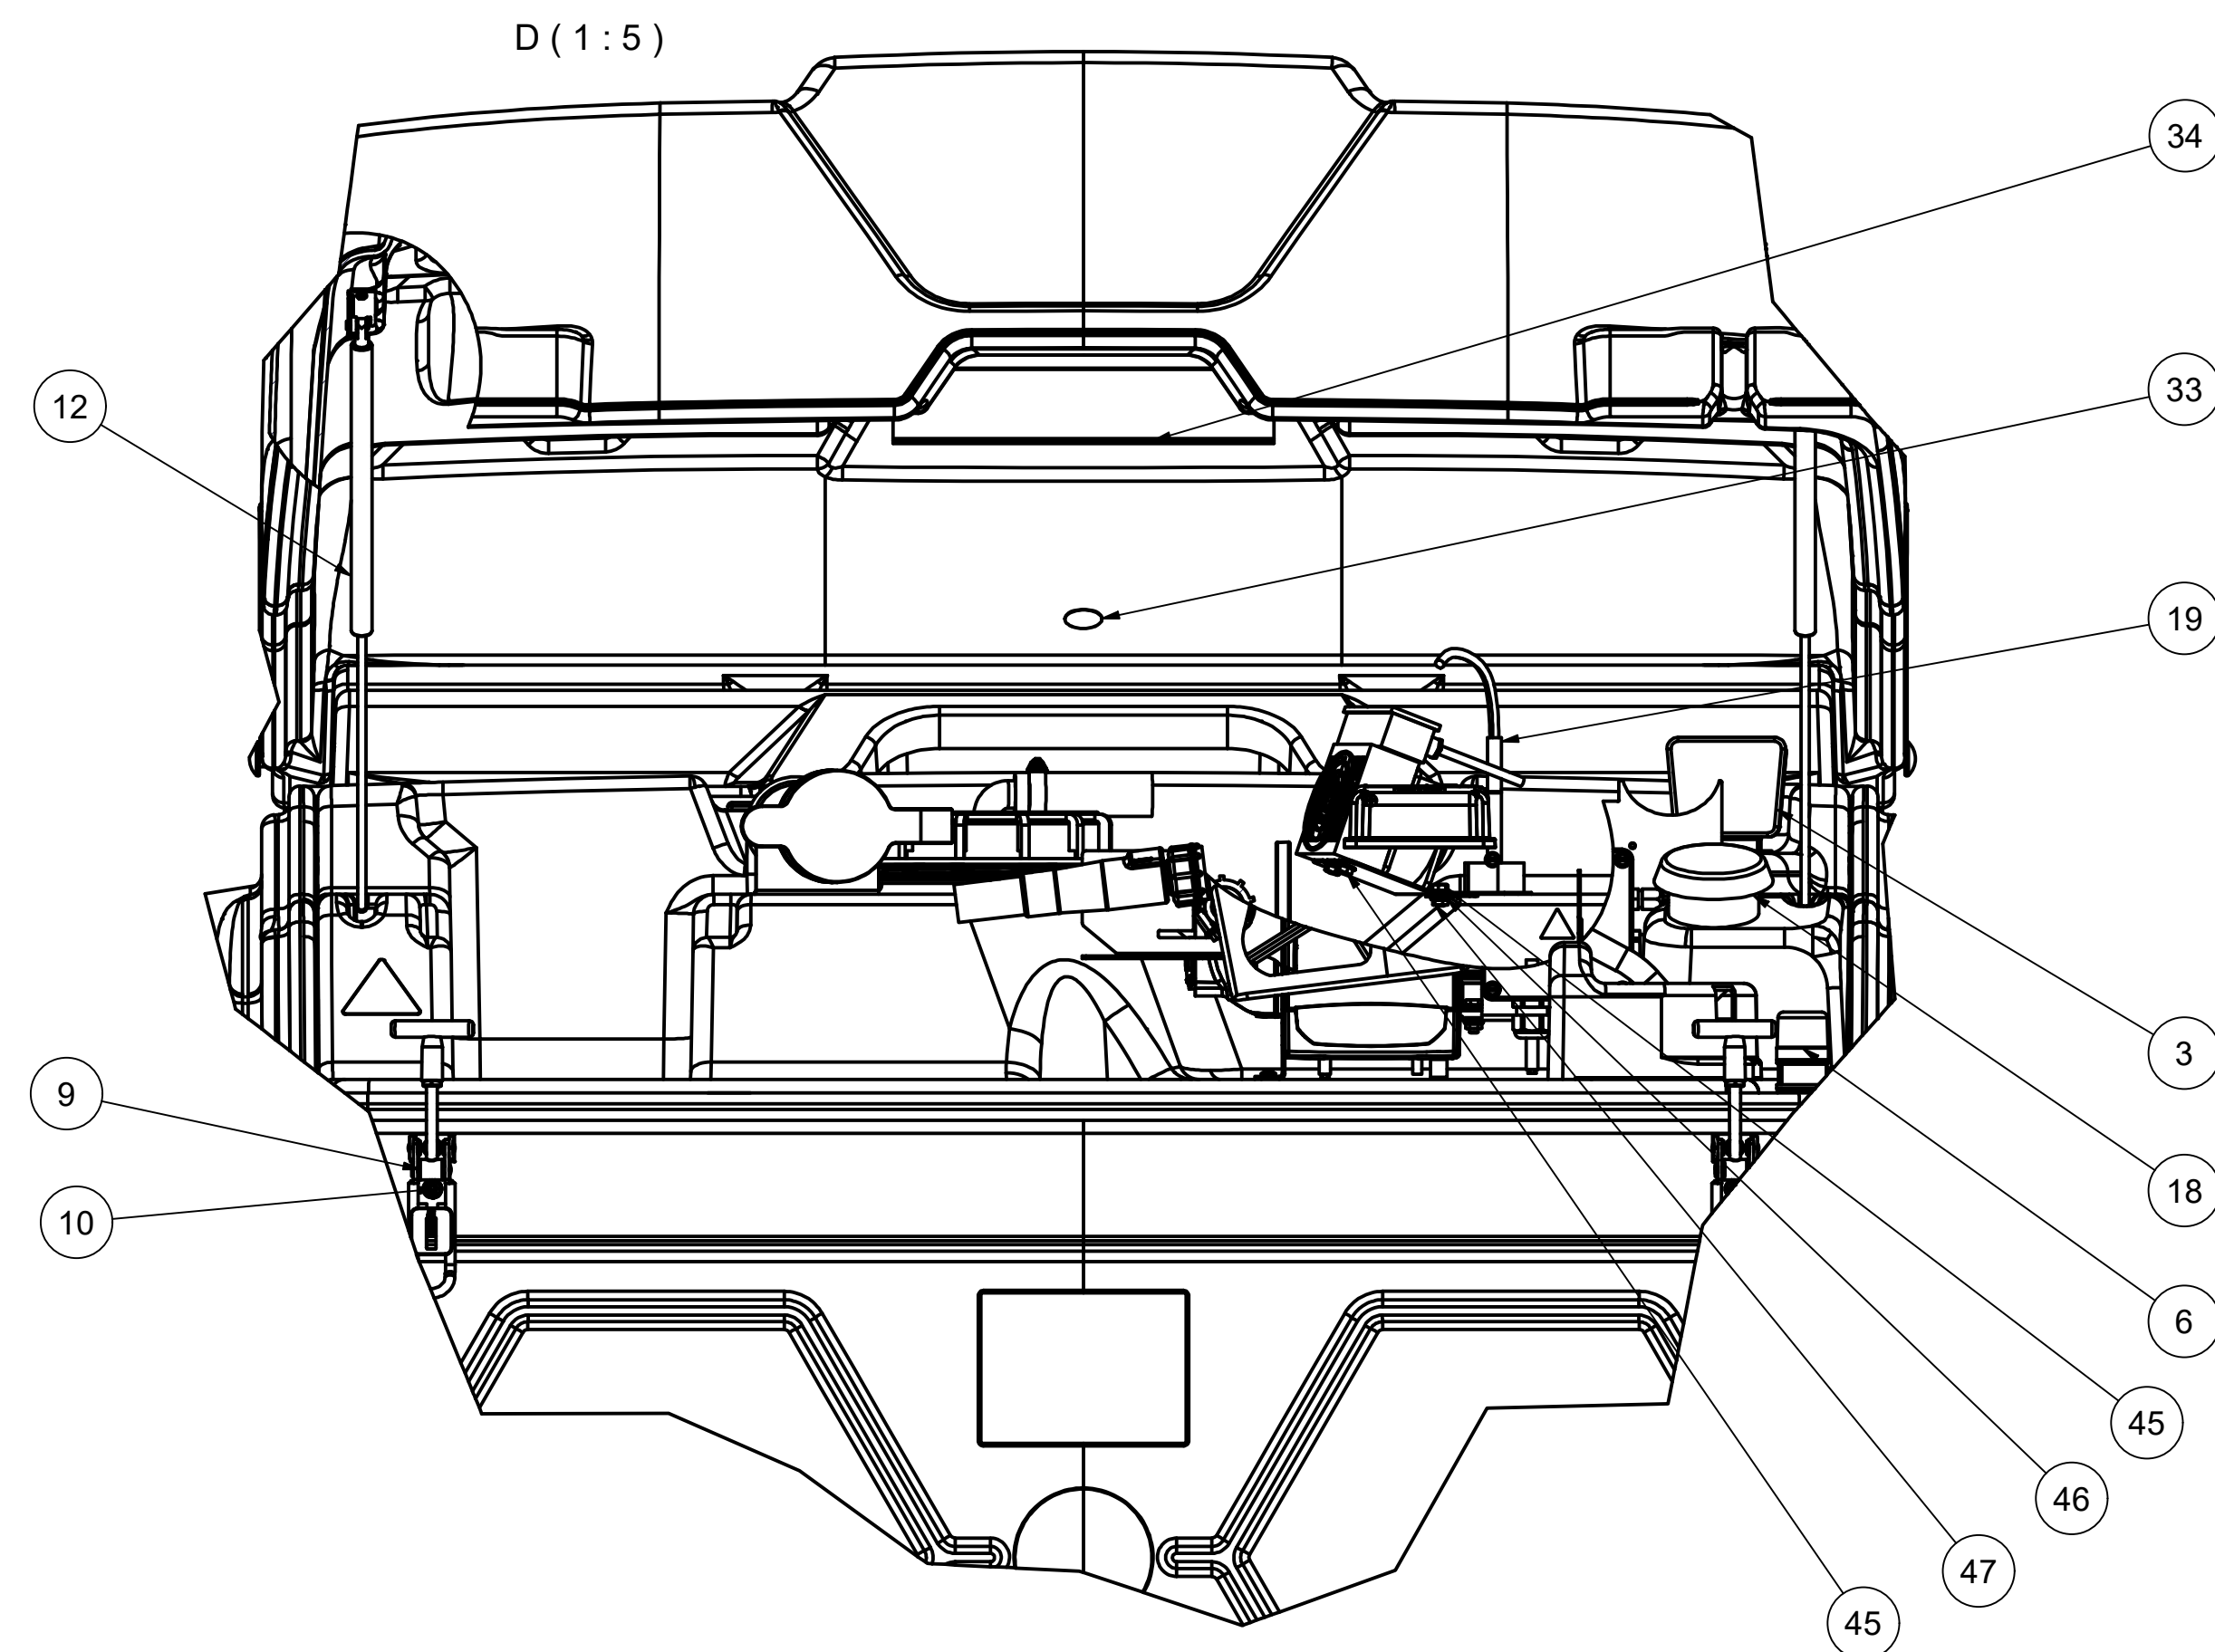
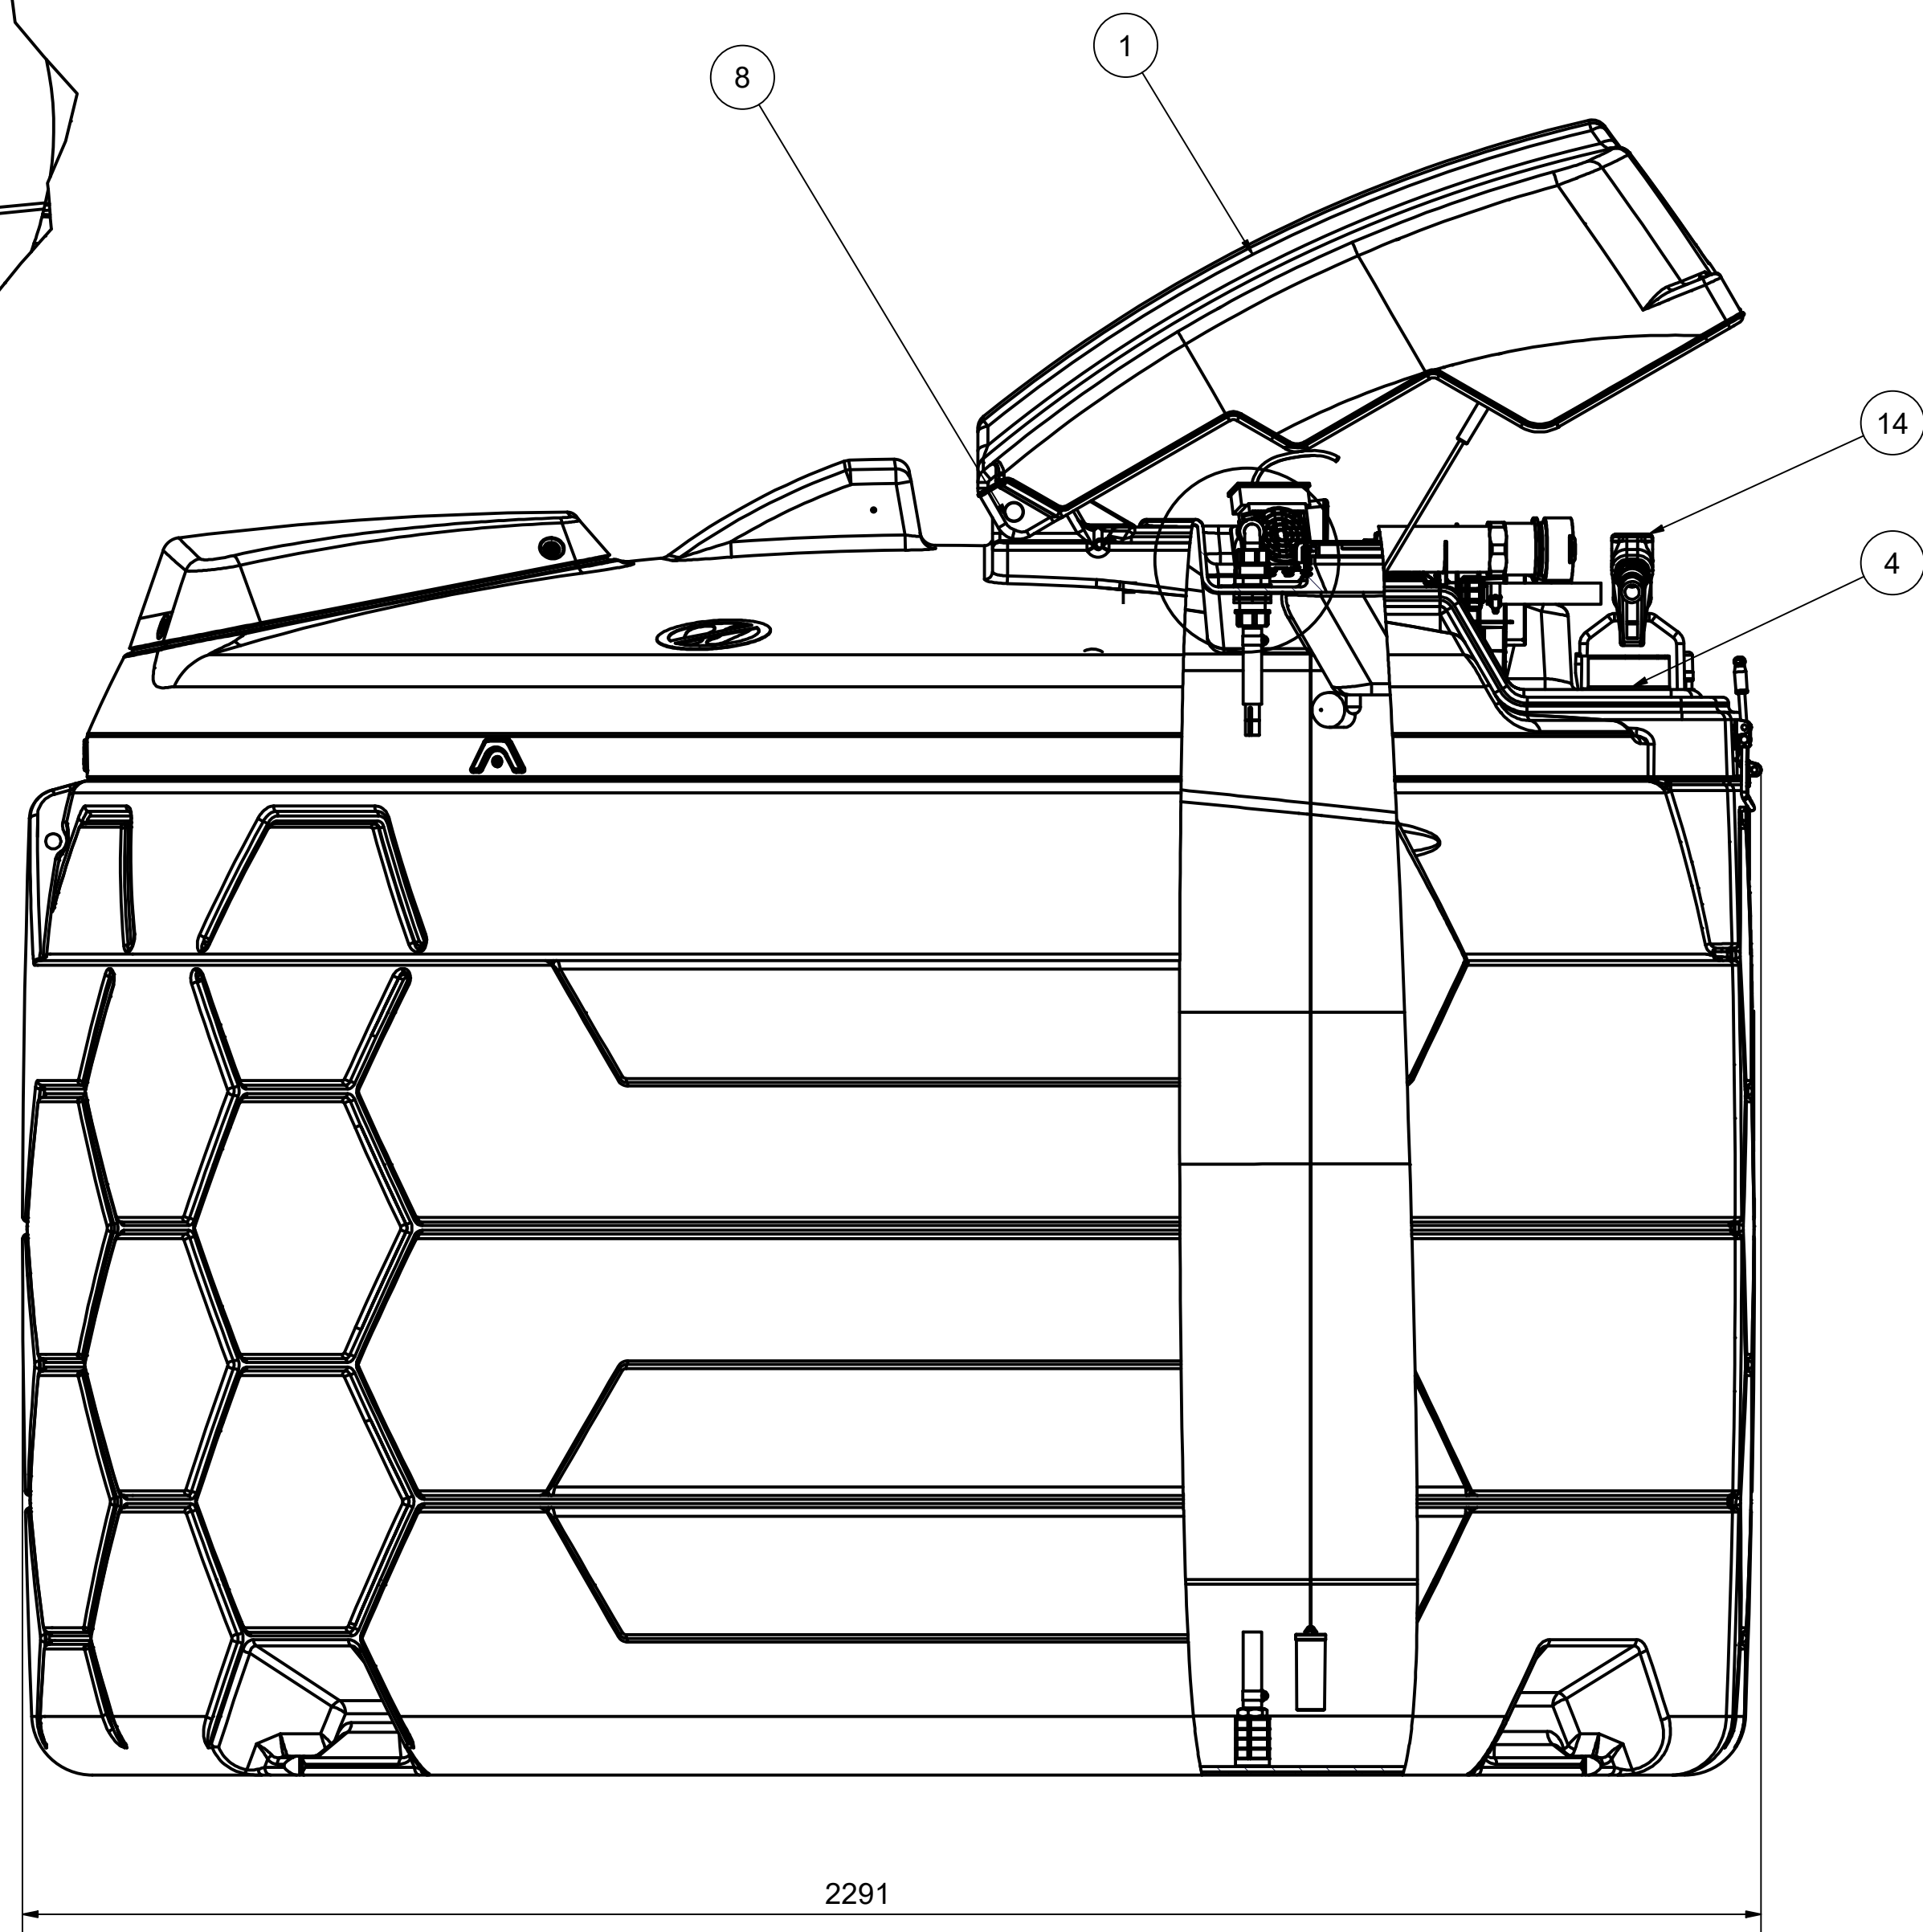


Höhe bei geschlossenem Klappdeckel 1790mm


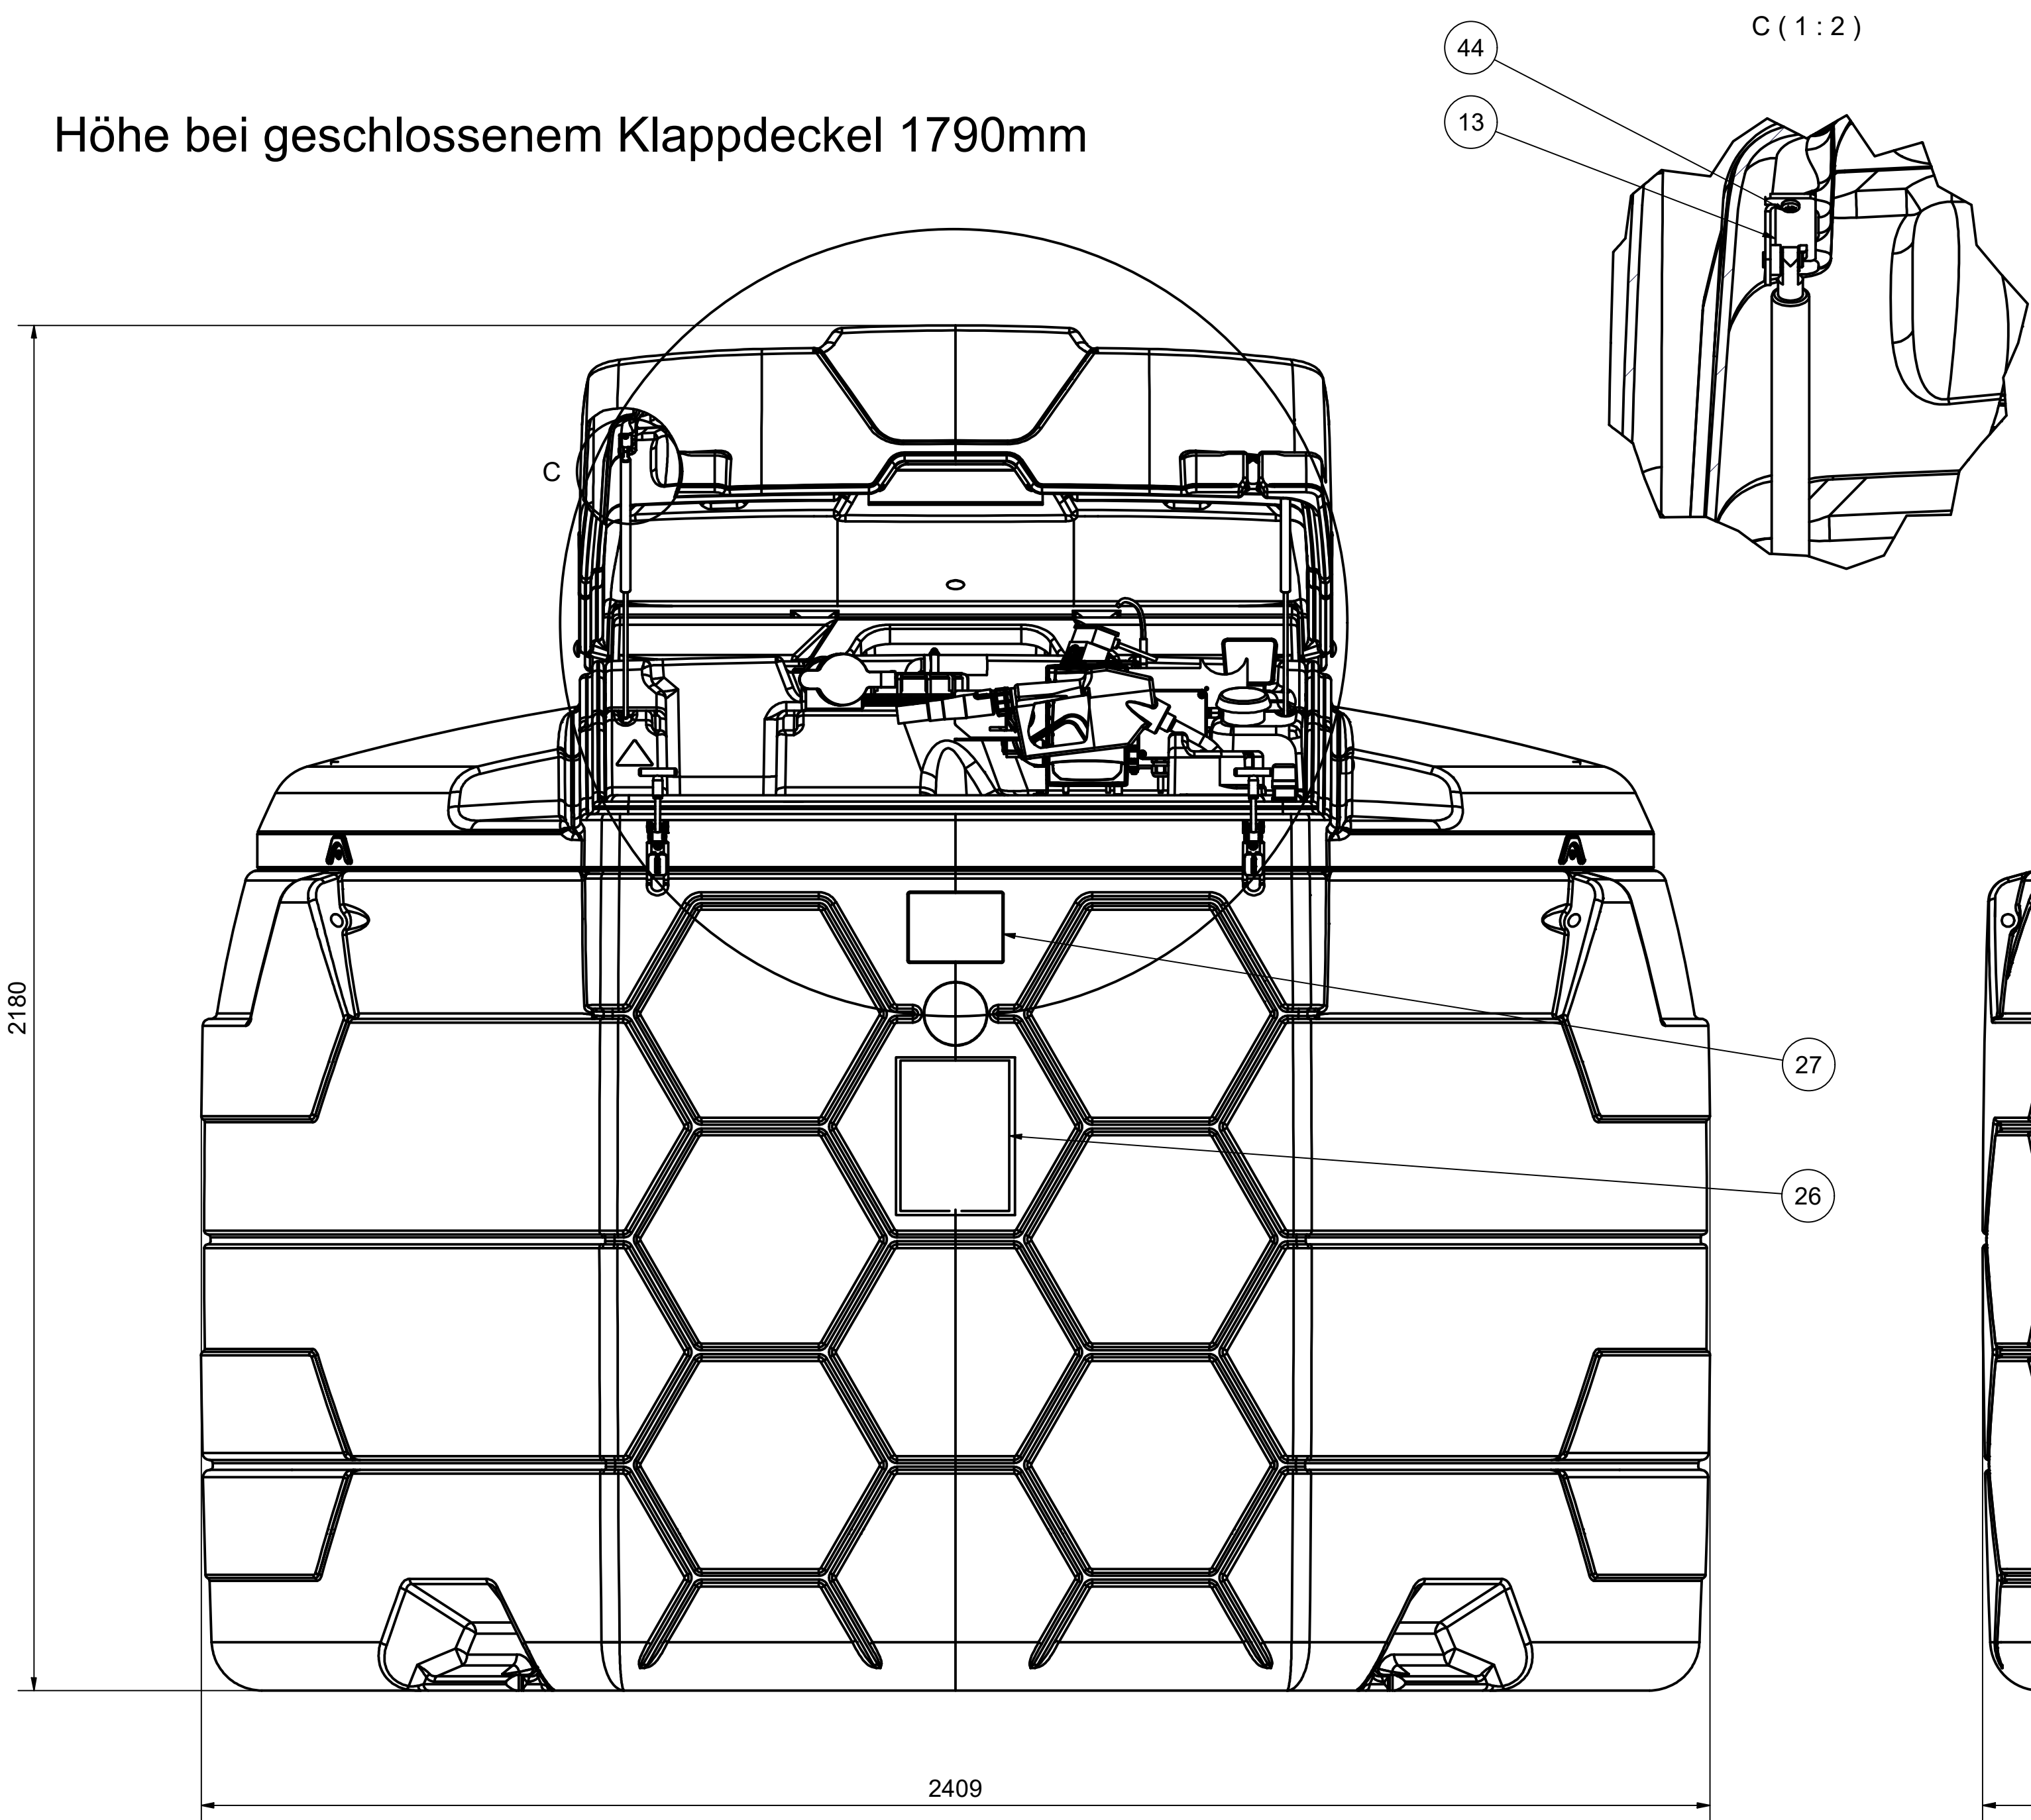


Sonde in Anzeigegerät anklammern. Einstellmaß der Sonde X = 102 mm.
Heizgebläse in Leergehäuse anklammern.
Saugschlauch im Tank mit Krümmung nach vorne montieren.

- Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Pumpe
 - Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
 - 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
 - 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
 - 137.0509.246 Tankpapiere für CUBE-Tank
 - 137.0109.304 Montageanleitung Füllstandsanzeiger

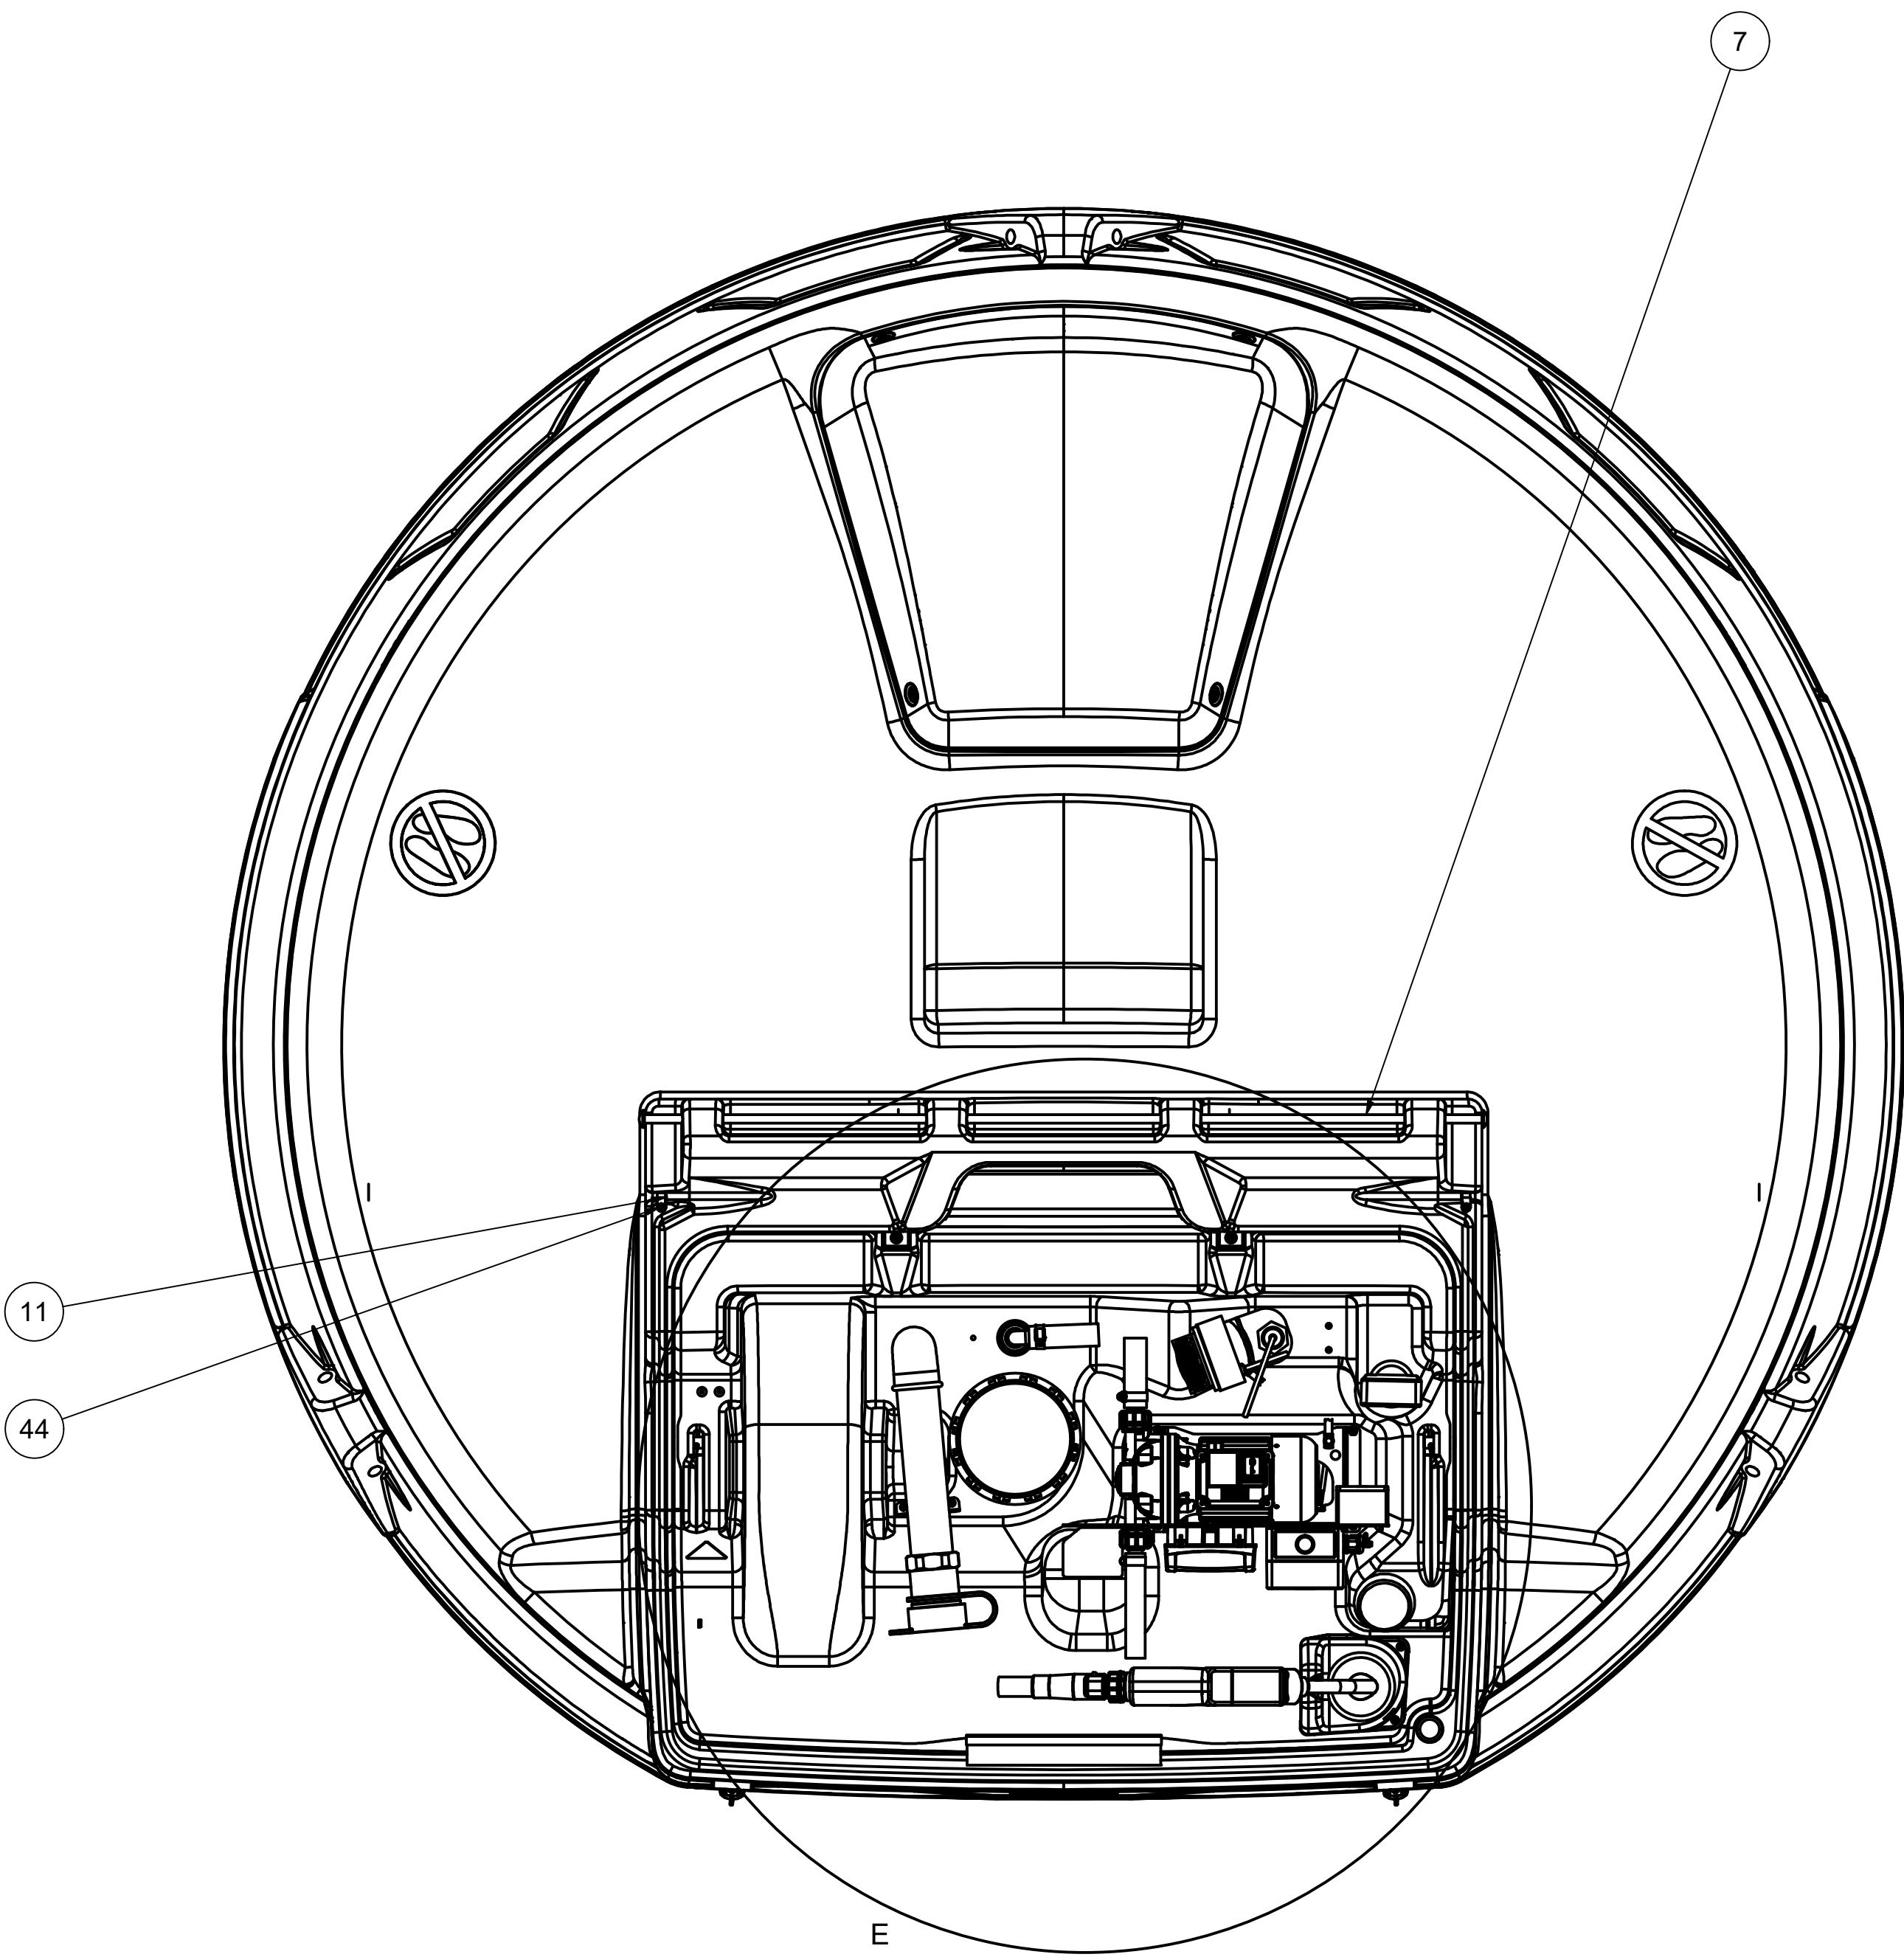

Draufsicht ohne Klappdeckel

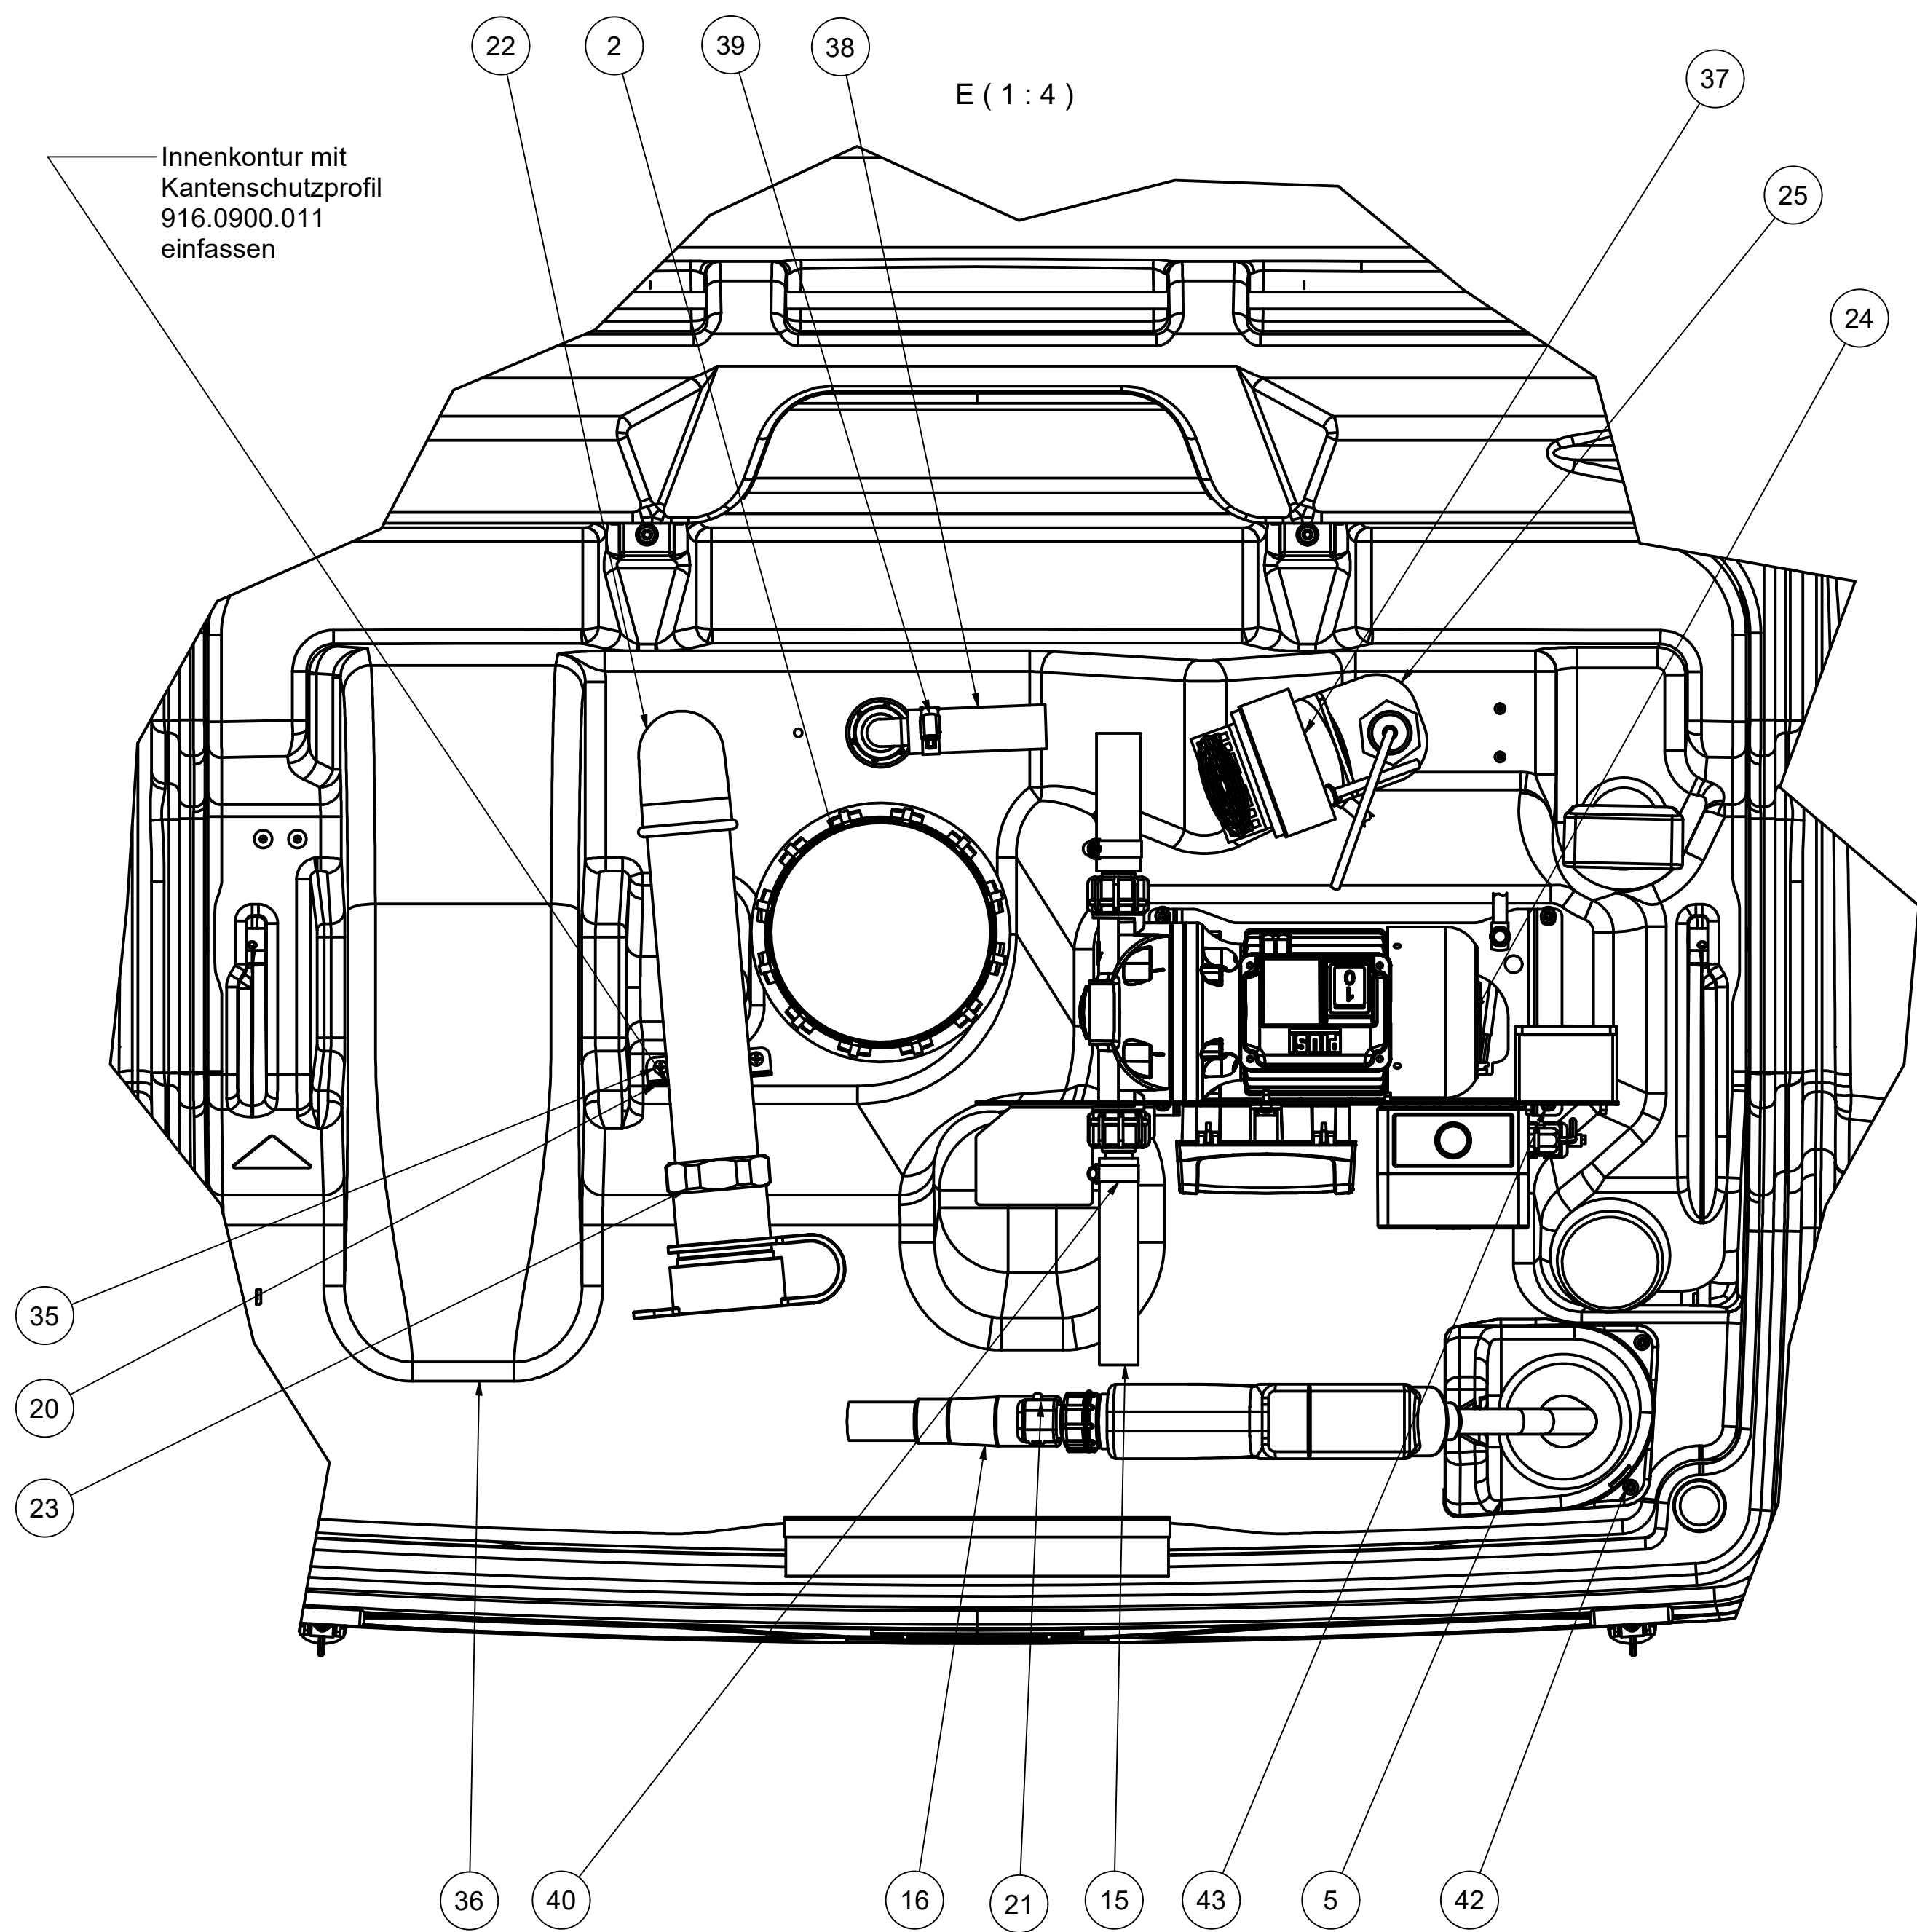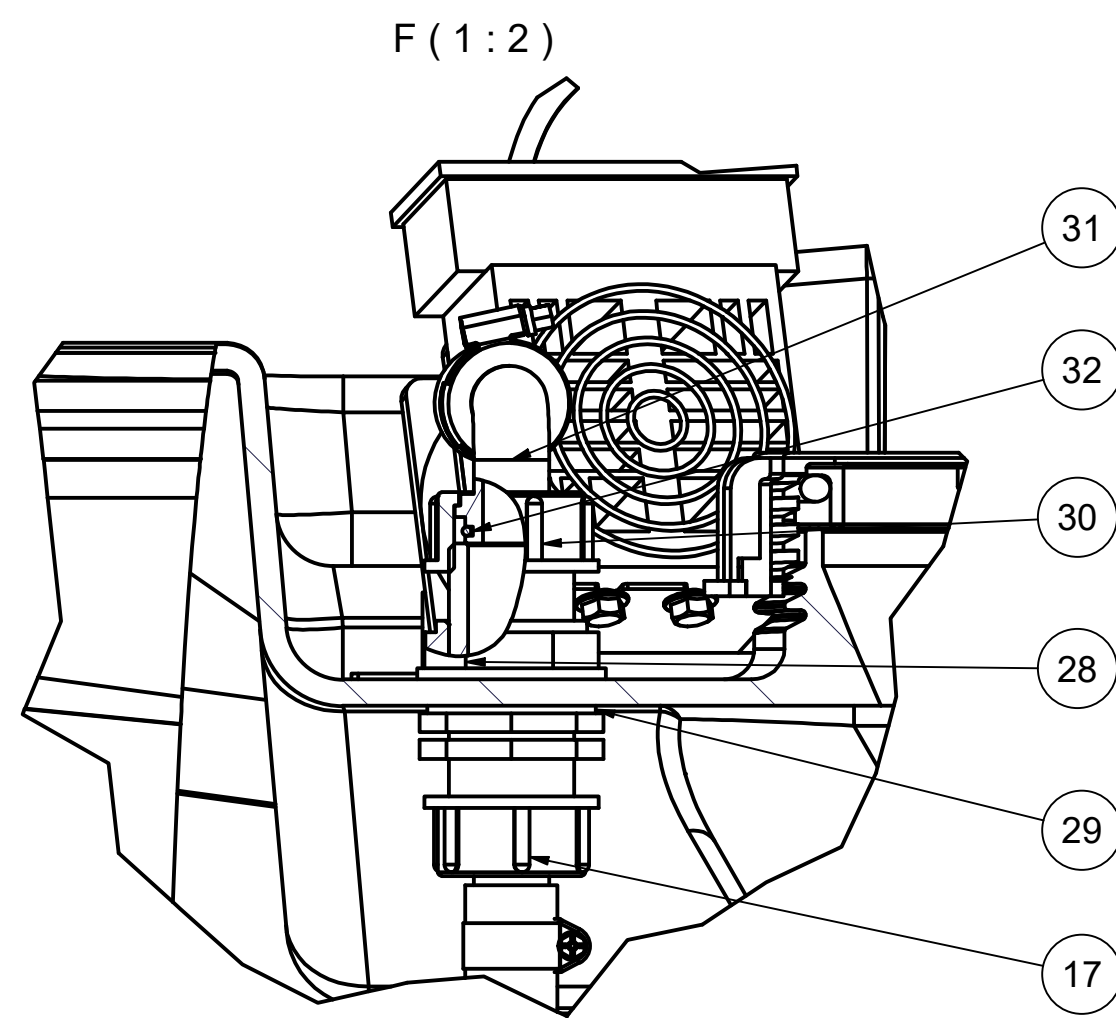


OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	137.0509.103.BL7	Klappdeckel blau
2	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
3	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
4	1	905.9531.000	PVC-Kappe DN 100 KGK
5	1	137.0049.116	Zapfpistolenhalter für CUBE-Tank
6	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2
7	1	137.0109.202	Scharnierwelle D12
8	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
9	2	211.4109.023	Exzenterverschluss kpl.
10	4	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 mm, Torx
11	2	909.5412.010	P-Schelle D10 12 breit
12	2	137.0109.261	Gasfeder, Hub 235 mm, m. Dämpf.
13	2	137.0109.209	Winkelbeschlag Typ BA 30 Z06
14	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
15	1	909.3319.600	Befüllschlauch DN 20, EPDM, 6 m
16	1	130.0069.180	Knickschutzülle DI = 27 mm
17	1	137.0060.005	Saugschlauch CUBE-AdBlueTank innen
18	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
19	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung
20	1	137.0109.258	Verdrehsicherung Befüllrohr
21	1	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
22	1	904.2259.000	Winkel 90°, R2"
23	1	137.0060.004	Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
24	1	137.0060.006	Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.
25	1	137.0109.260	Halblech für Heizung
26	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
27	1	138.1019.320	Typschild für PE
28	1	905.7206.000	PP-Mutter 1"
29	1	915.1833.045	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
30	1	905.7206.001.PP	PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
31	1	905.7125.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
32	1	914.1020.025	O-Ring 20,2x2,6 NBR 70 Shore
33	1	905.6927.000	Lamellenstopfen D27 Typ SL
34	0,33 m	916.2508.060	Bürstenleiste PVC 25 x 8 grau
35	5	900.4905.020.A2	SPAX-Senkschraube TX 5x20 DIN 9130
36	1	137.0509.000	CUBE-Tankk 5000 l m. Auffangw.
37	1	988.3015.025	Heizgebläse VARIX 250 IP54, 5 - 15°C
38	0,25 m	909.4220.001	Saugschlauch DN 20, EPDM
39	2	909.5012.020.A2	Schlauchschele 20-32, 12 breit
40	1	909.5012.016.A2	Schlauchschele 16 - 27 mm, 12 breit
41	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
42	2	900.9506.030.ZN	Linsenschraube 6x30 m. Kreuzschlitz
43	4	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
44	6	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
45	3	900.5106.010.ZN	Sperrzahnsschraube M6 x 10, verzinkt
46	1	988.2011.050	Flachbänderder 6 mm², L = 200, 2x M6
47	1	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verzinkt


CMO		CMO GmbH 71636 Metzingen 91000 Schwanau				Allgemeinsicherungen ISO 2768-m Werkstoff	
Datum		Name		Genehmigung			
Bearb. 18.01.2018		Kh		CUBE Tank f. AdBlue 5000 l			
Gepr. 03.05.2023		La		Outdoor Basic kpl. montiert			
Norm							
Maßstab		1:8		Zeichnung-Nr.		Blatt:	
Ers. f.				137.0560.001			
Datum		Ers. d.		137.0560.001			
Änderung (Mf-Nr.)		Datum		Name		Ers. d.	
137.0560.001				JdW		Pilot-Edm	

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

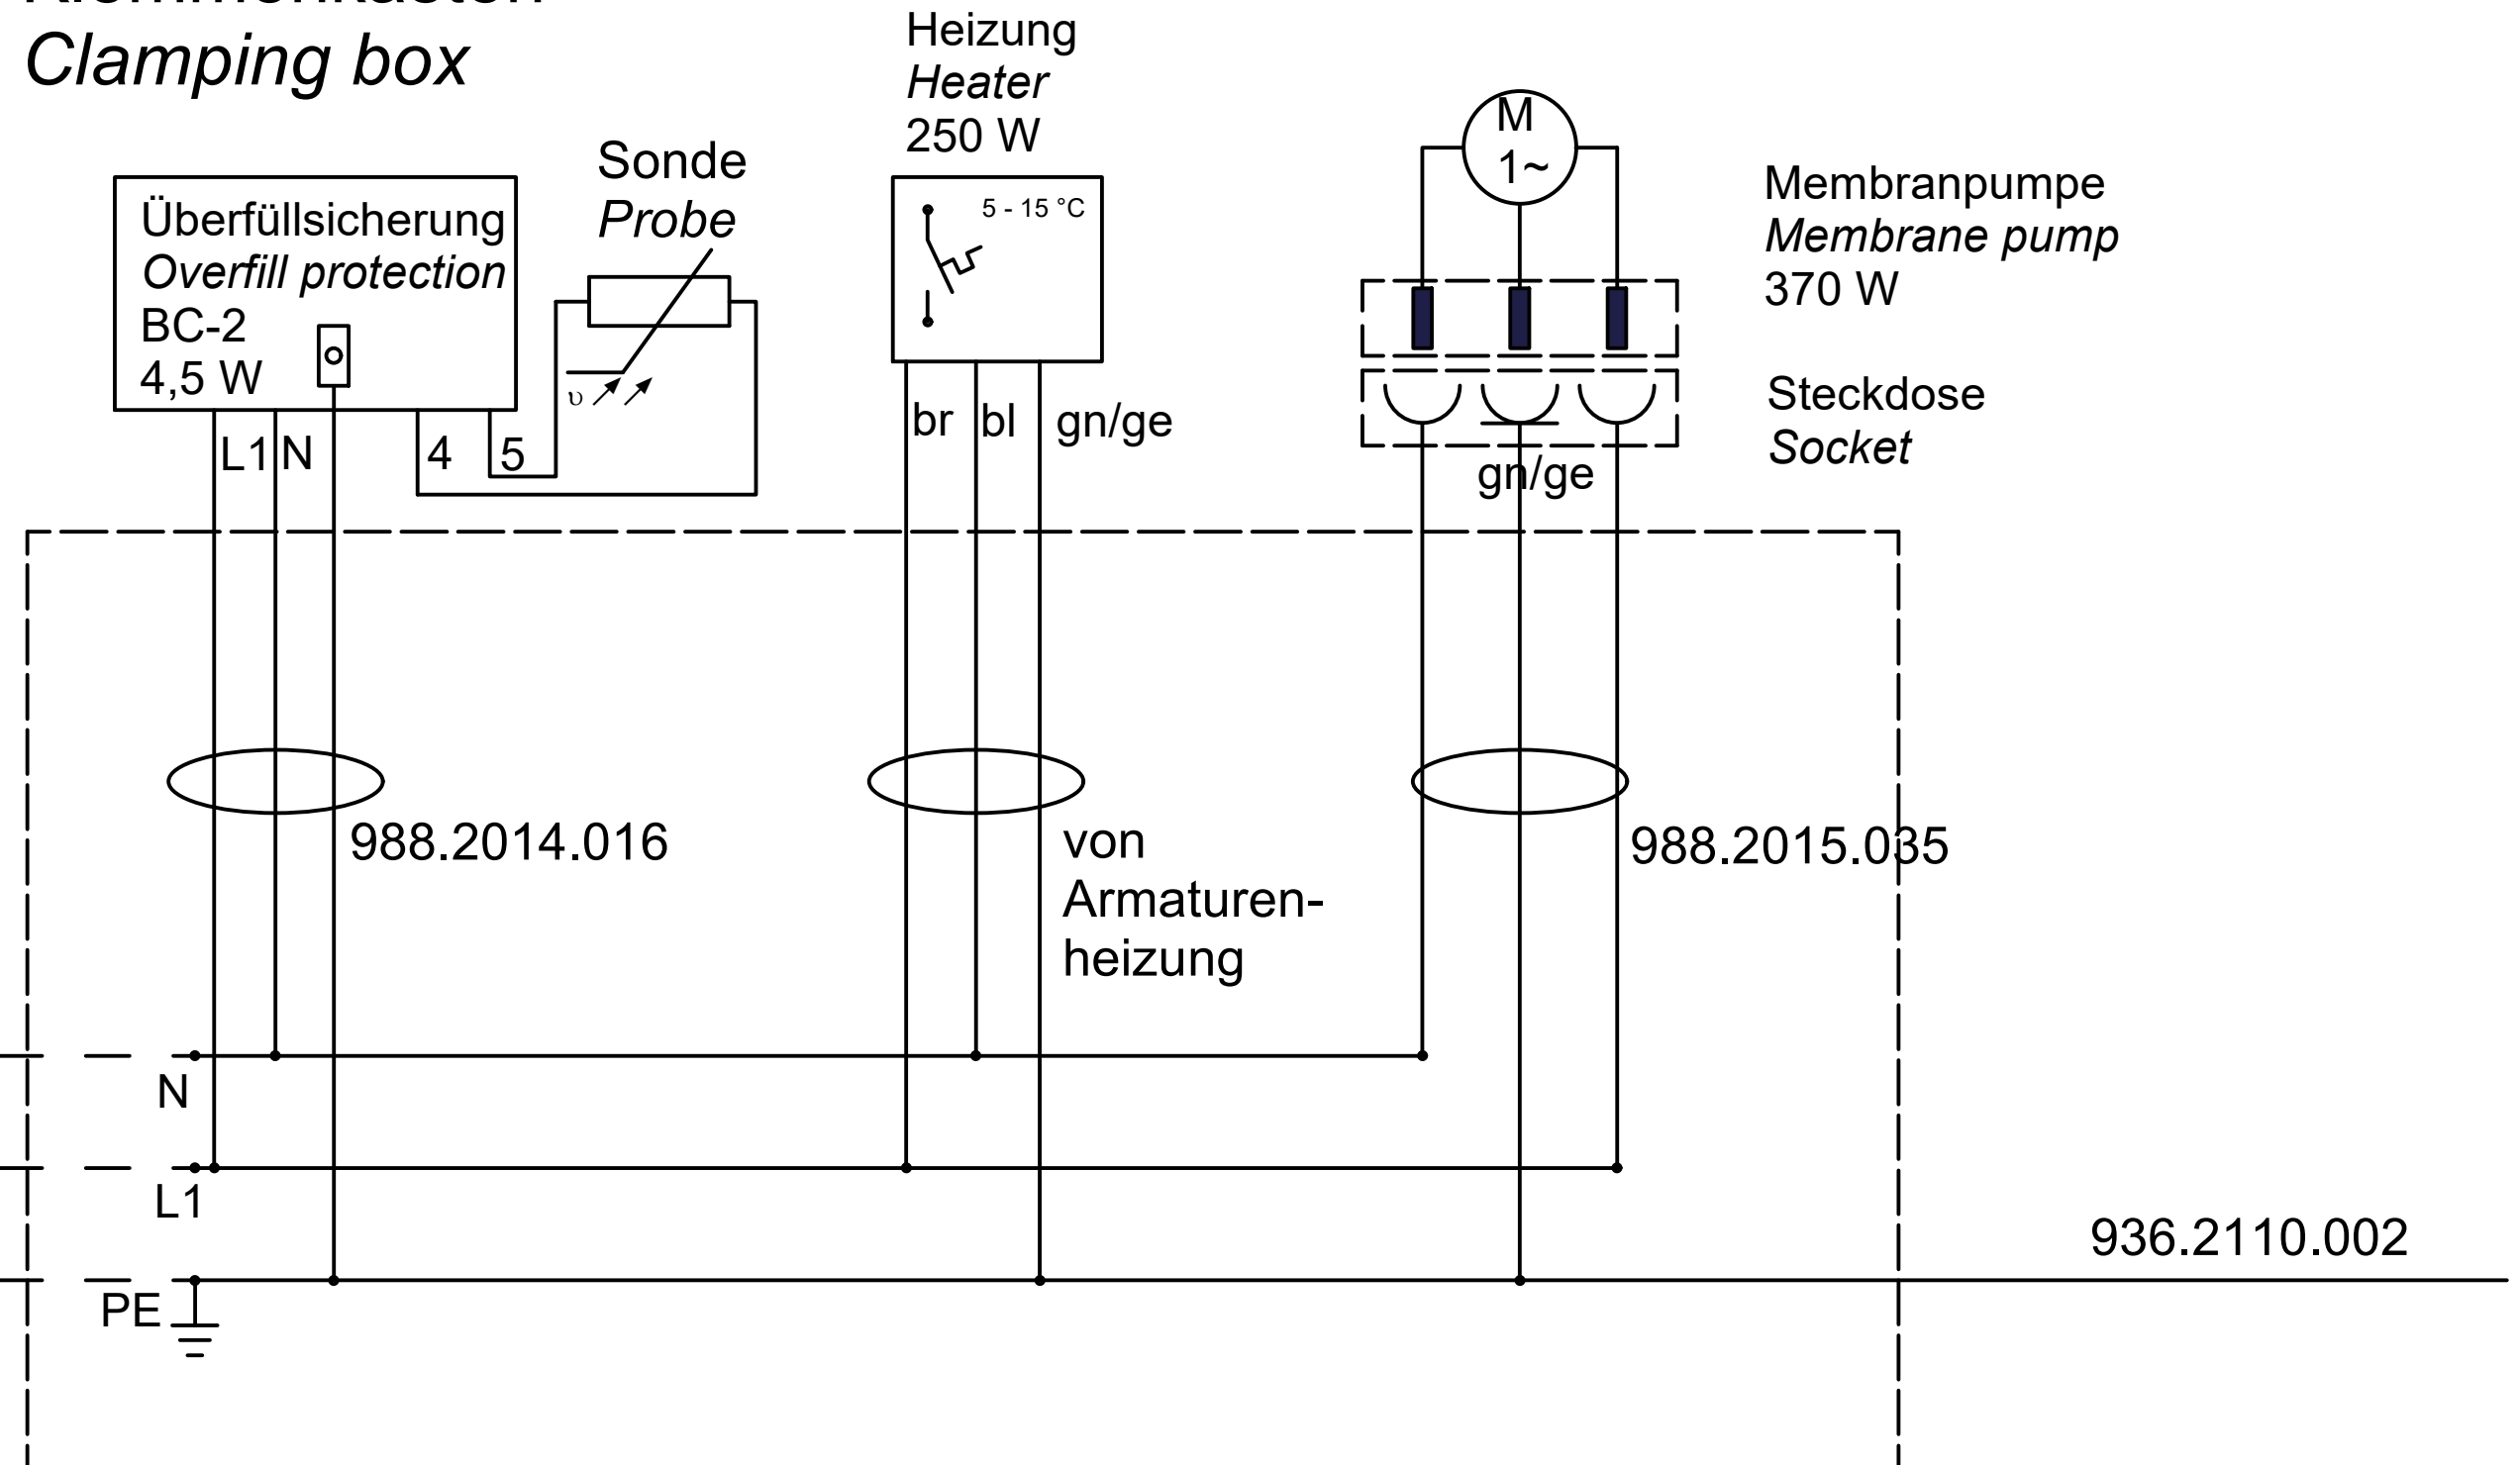

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gn/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
					Datum	Name		Benennung	
					Bearb.	18.01.2018	Kh	CUBE Tank f. AdBlue 5000 l	
					Gepr.	03.05.2023	La	Outdoor Basic kpl. montiert	
					Norm				
					Maßstab	1:8		Zeichng.-Nr.	
					Ers. f.			Blatt:	
					Ers. d.			137.0560.001	
1			06.07.2023						
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	137.0560.001		idw	Plot-Datum:	