



Darstellung ohne Klappdeckel

A (1 : 5)

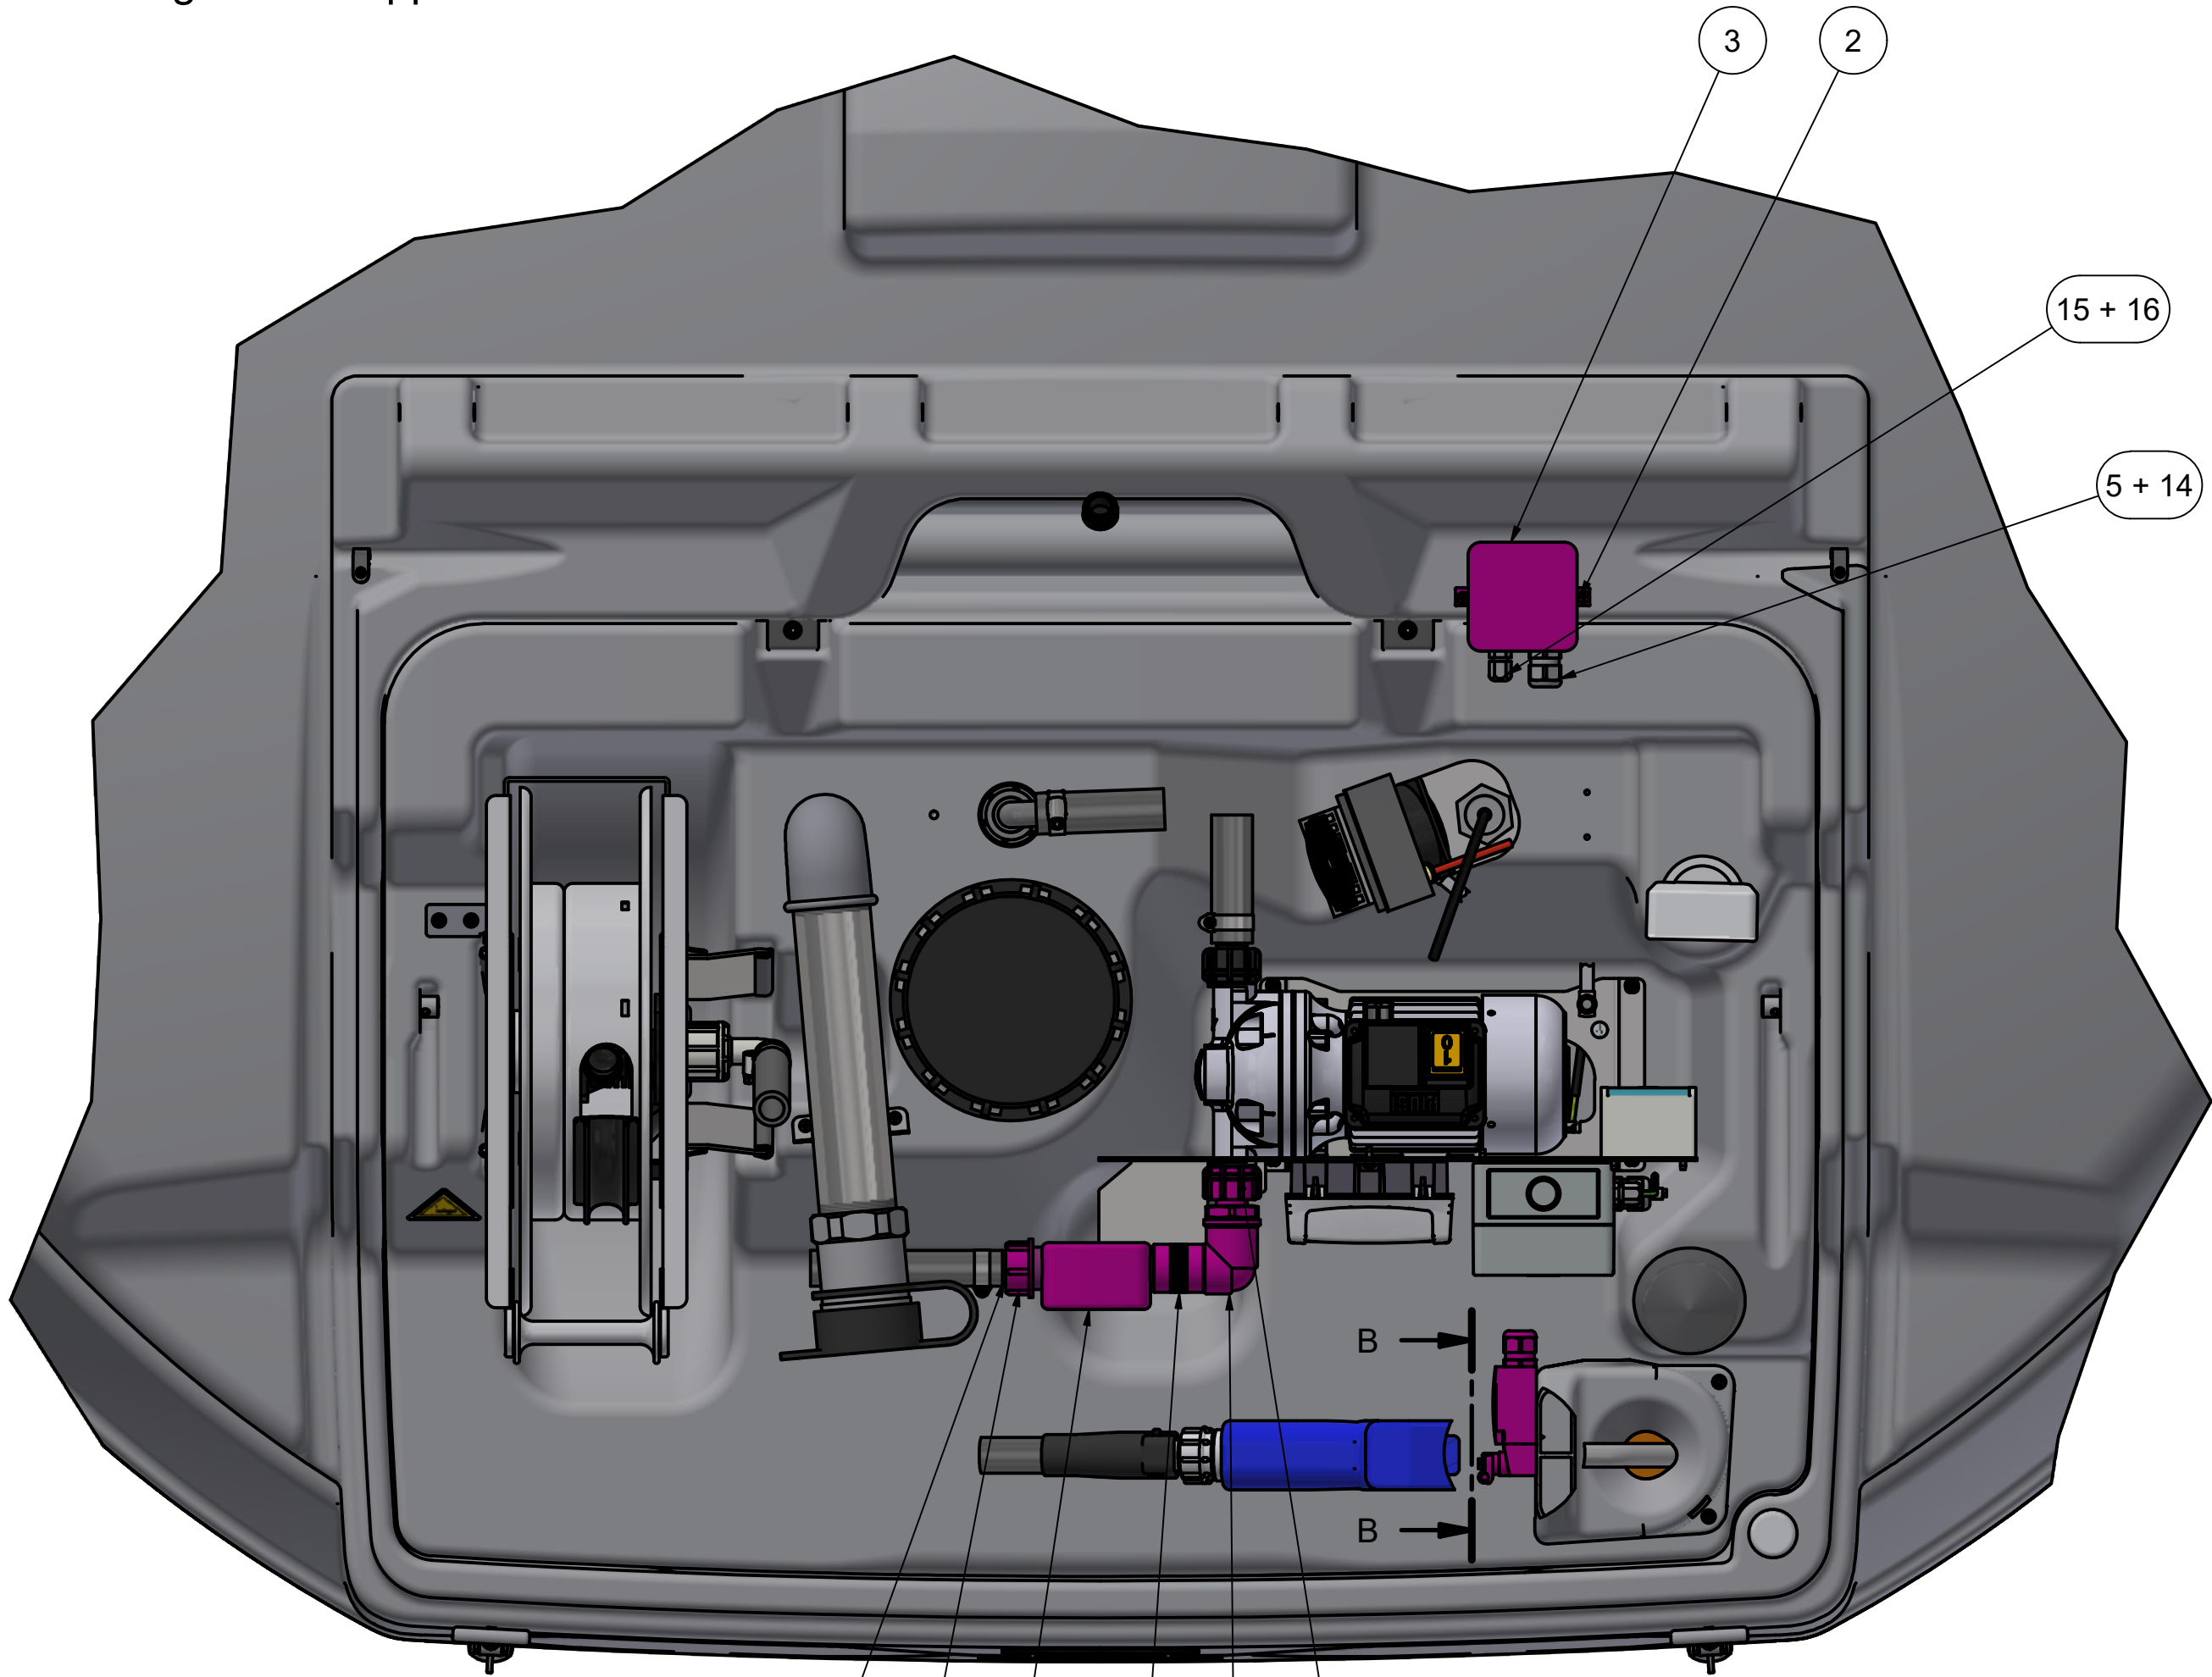


C (0,40 : 1)

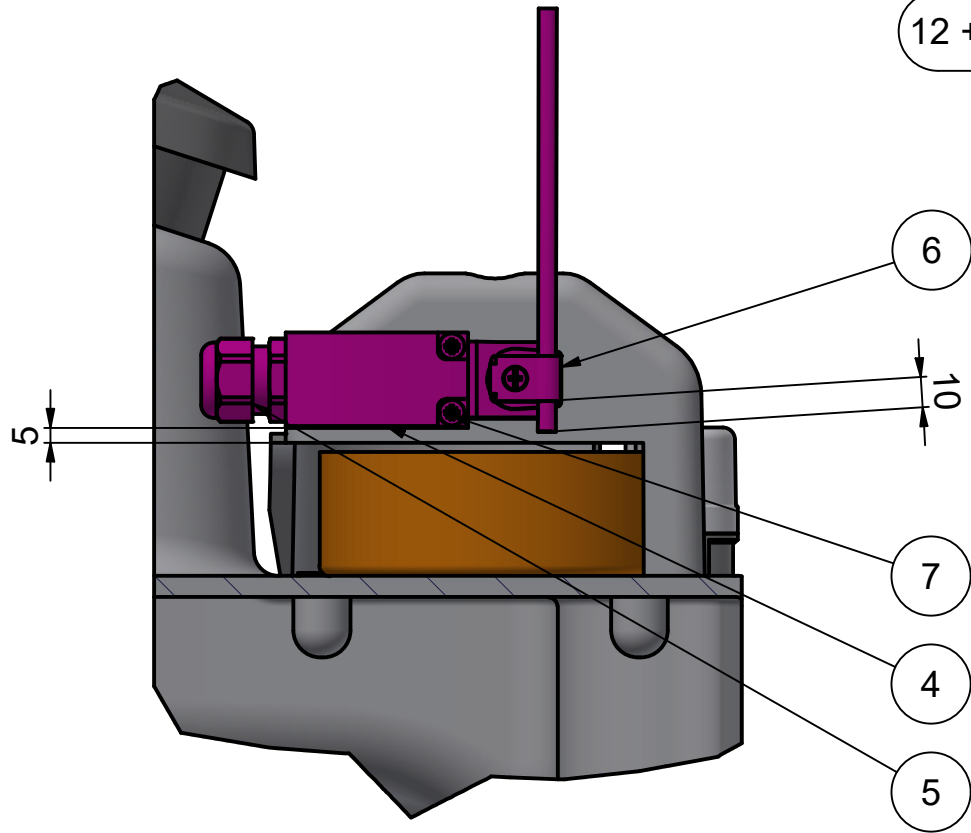


Kabel vom Zähler FMT 3 (Pos. 9) in Feuchtraum Abzweigdose (Pos. 3) einführen.
Positionsschalter mit 1 m Kabel 988.2006 und Aderendhülsen 988.2100.001
anklemmen und in die Abzweigdose führen.
Bestückung des Leergehäuses mit Relais usw. gemäß Stückliste.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	2	905.7206.001.PP	PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
2	7	900.4905.020.A2	SPAX-Senkschraube TX 5x20 DIN 9130
3	1	130.0069.142	Feuchtraum Abzweigdose
4	1	988.6000	Positionsschalter
5	2	988.4001	Kabelverschraubung M20x1,5
6	1	988.6000.002	Stangenhebel für LS-11S, Fabr. Möller
7	2	900.4904.024	SPAX-Senkschraube 4.0x40
8	1	904.1056.000	Muffe 1" Edelstahl
9	1	130.0045.123	Zähler FMT 3, POM, 5 - 120 l/min, 1" AG
10	1	905.3706.000.PP	PP-Winkel 90 G, 1" iG x 1"aG
11	1	130.0049.154	Kunststoff-Drehgelenk
12	1	905.7324.025.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gerade
13	1	915.1820.031	Dichtung ohne Gewebe, EPDM
14	1	988.4003.001	Gegenmutter M20x1,5 Kunststoff mit GF
15	1	988.4013	Kabelverschraubung M12x1.5
16	1	988.4013.001	Gegenmutter M12x1,5



		CEMO GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum		Name	
				Bearb.		La	
				Gepr.		La	
				Norm			
				Maßstab		1 : 5	
				Ers. f.			
				Ers. d.			
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
				EDV Nr.:			
						137.0560.002	
						idw	
						Plot-Datum:	

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten 1

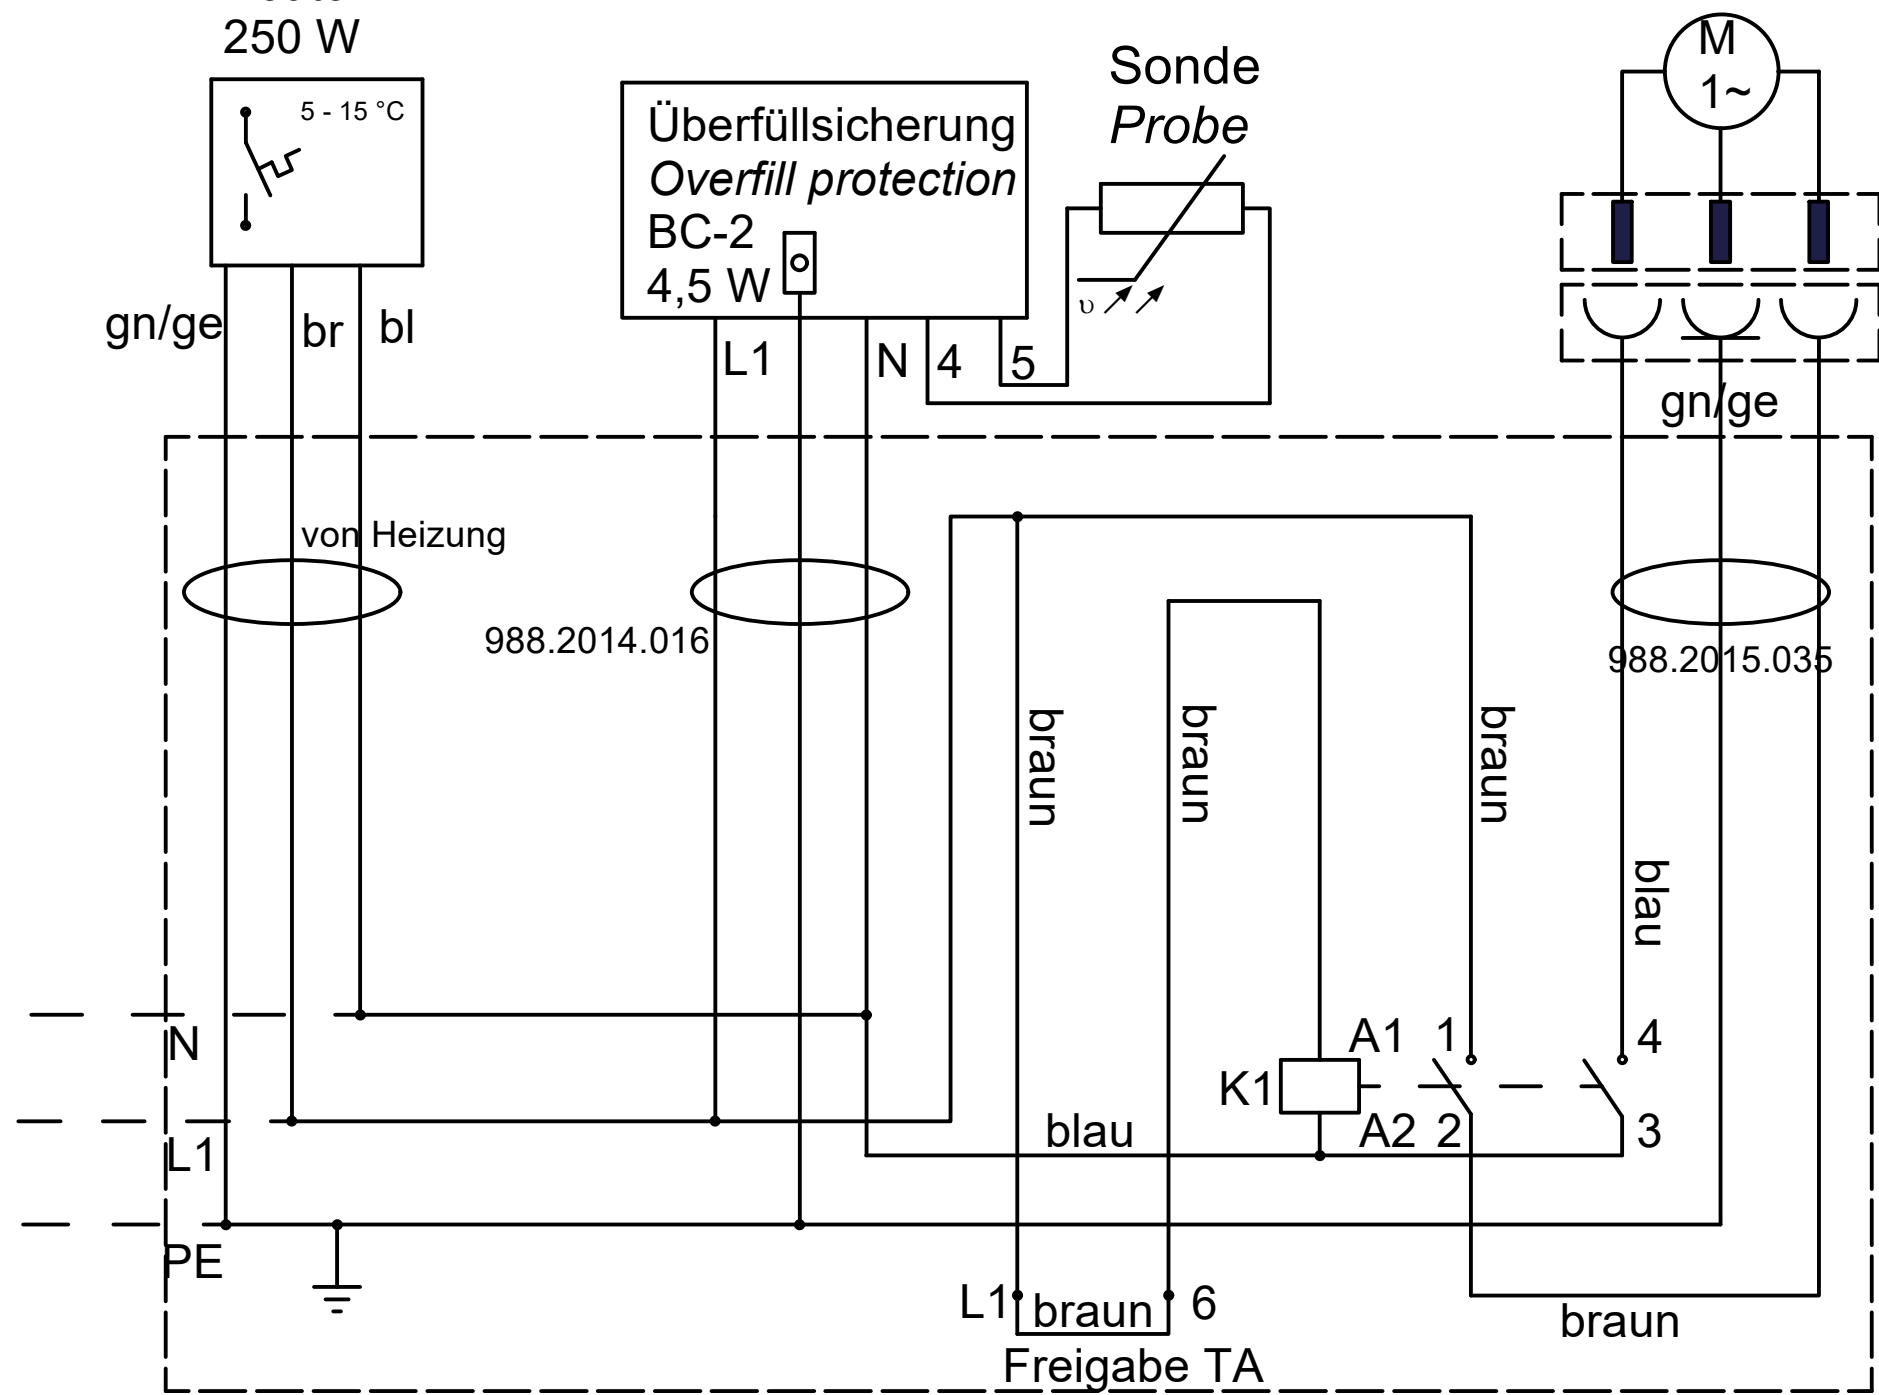

Feuchtraumdose

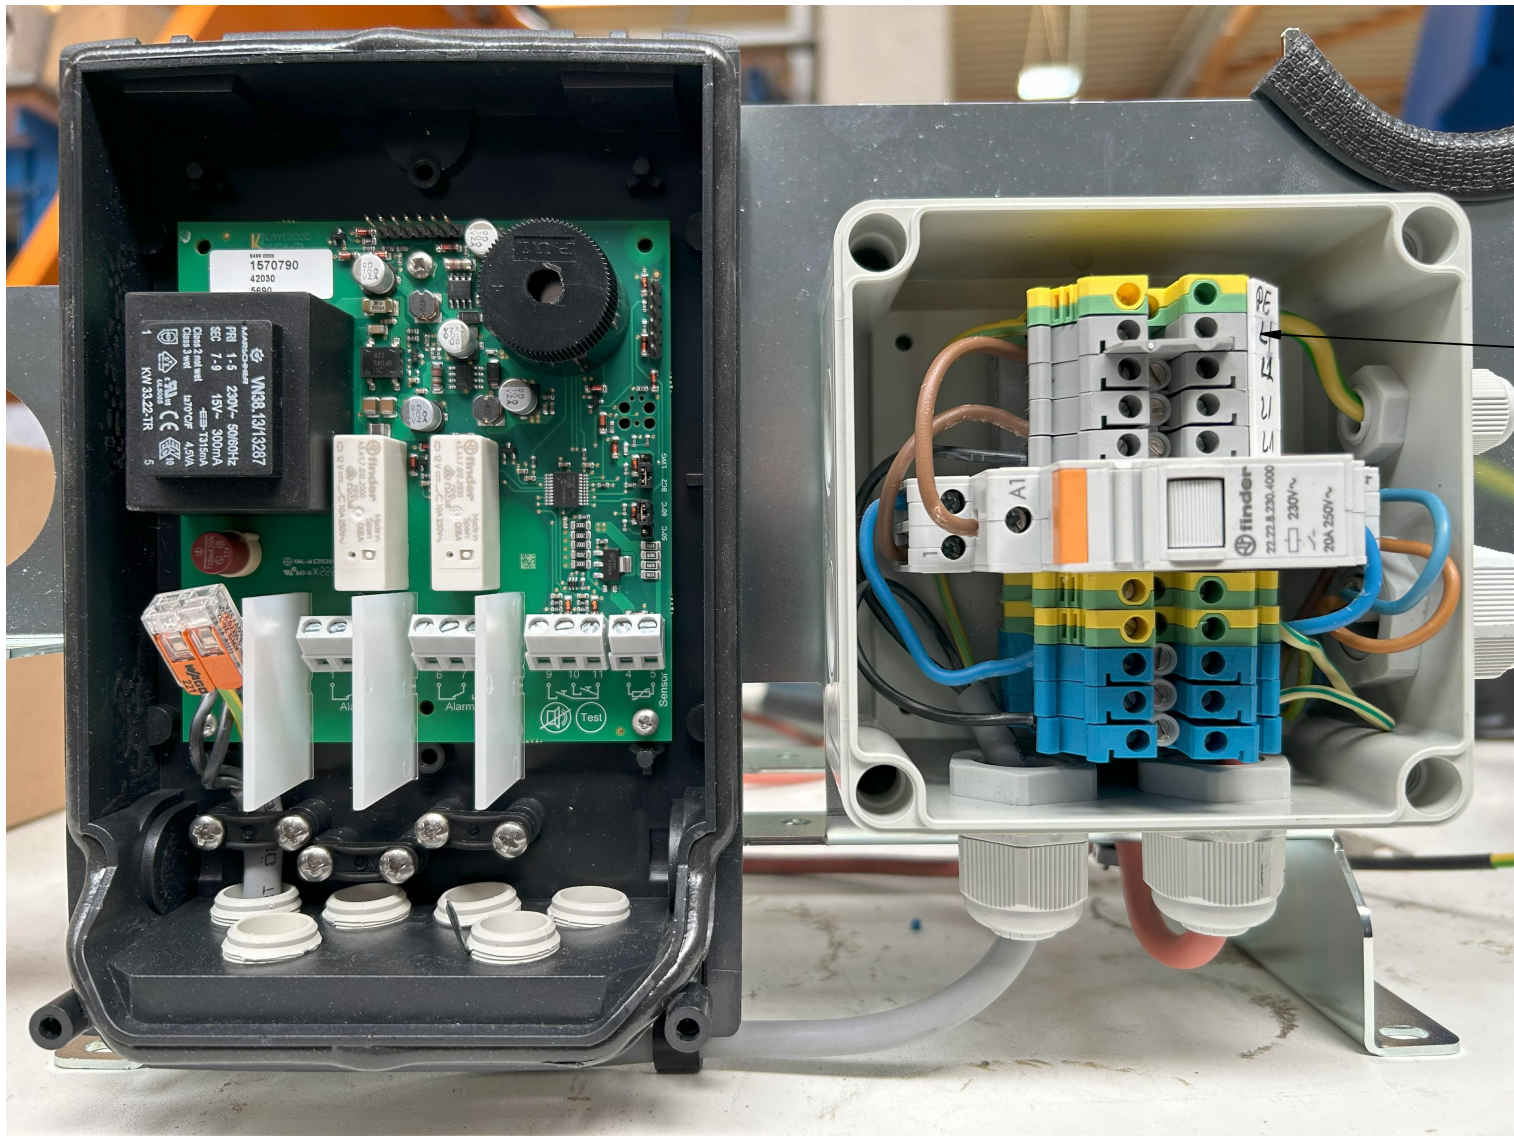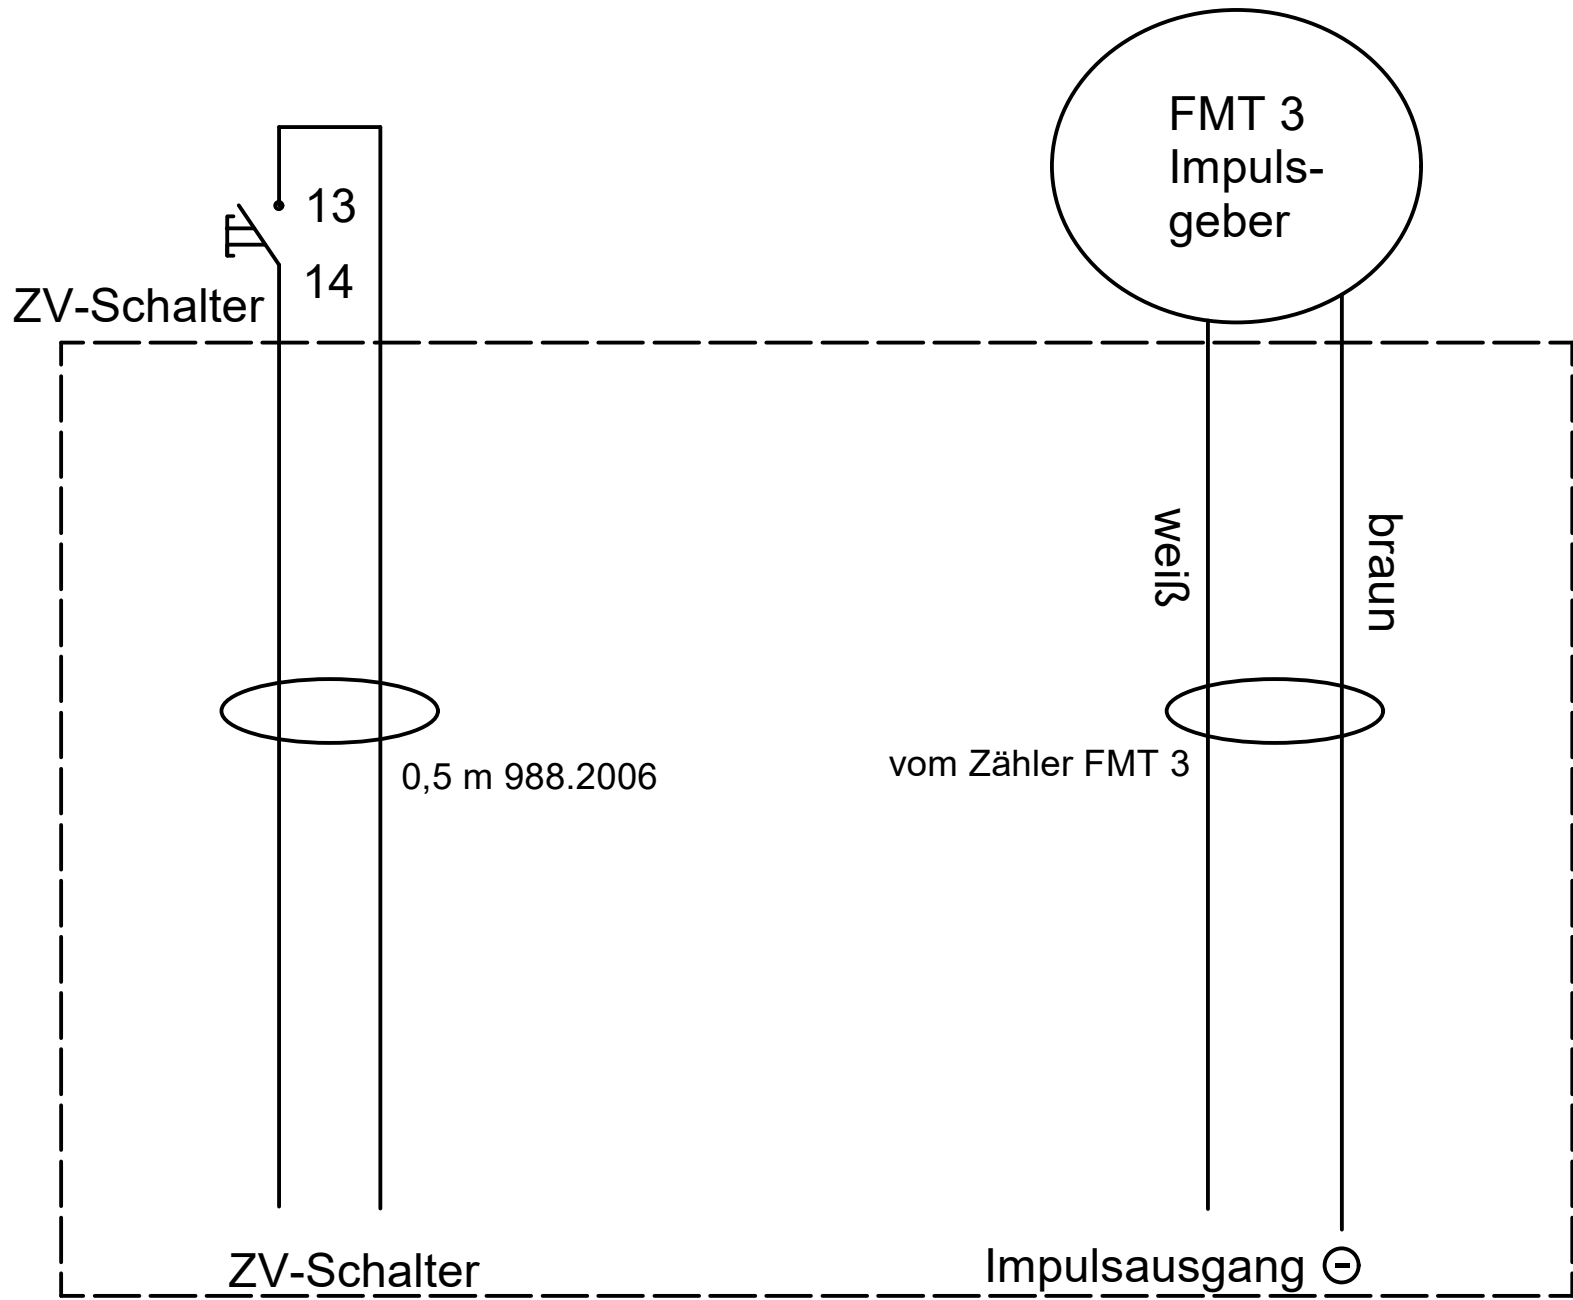

Klemmenbezeichnung 6, nicht L1

bl = blau/blue
br = braun/brown
gr/ge = grün-gelb/green-yellow
sw = schwarz/black

Kabelbrücken:
3 x 10 cm 988.2011.005 Aderleitung PVC 1,5 mm² flexibel braun
2 x 10 cm 988.2011.004 Aderleitung PVC 1,5 mm² flexibel blau
10 Stück 988.2100.009 Aderendhülsen 1,5 x 8 isoliert schwarz

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnellidorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m
								Werkstoff
						Datum	Name	Benennung
						Bearb.	La	CUBE-Tank Outd. Premium 5.000 l
						Gepr.	La	
						Norm		Impulsausgang, ZV-Kontakt, Relais 230 V
						Maßstab	1 : 5	Zeichng.-Nr.
						Ers. f.		137.0560.002
						Ers. d.		
1		24.04.2024						Blatt:
Nr.	Anderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.				