
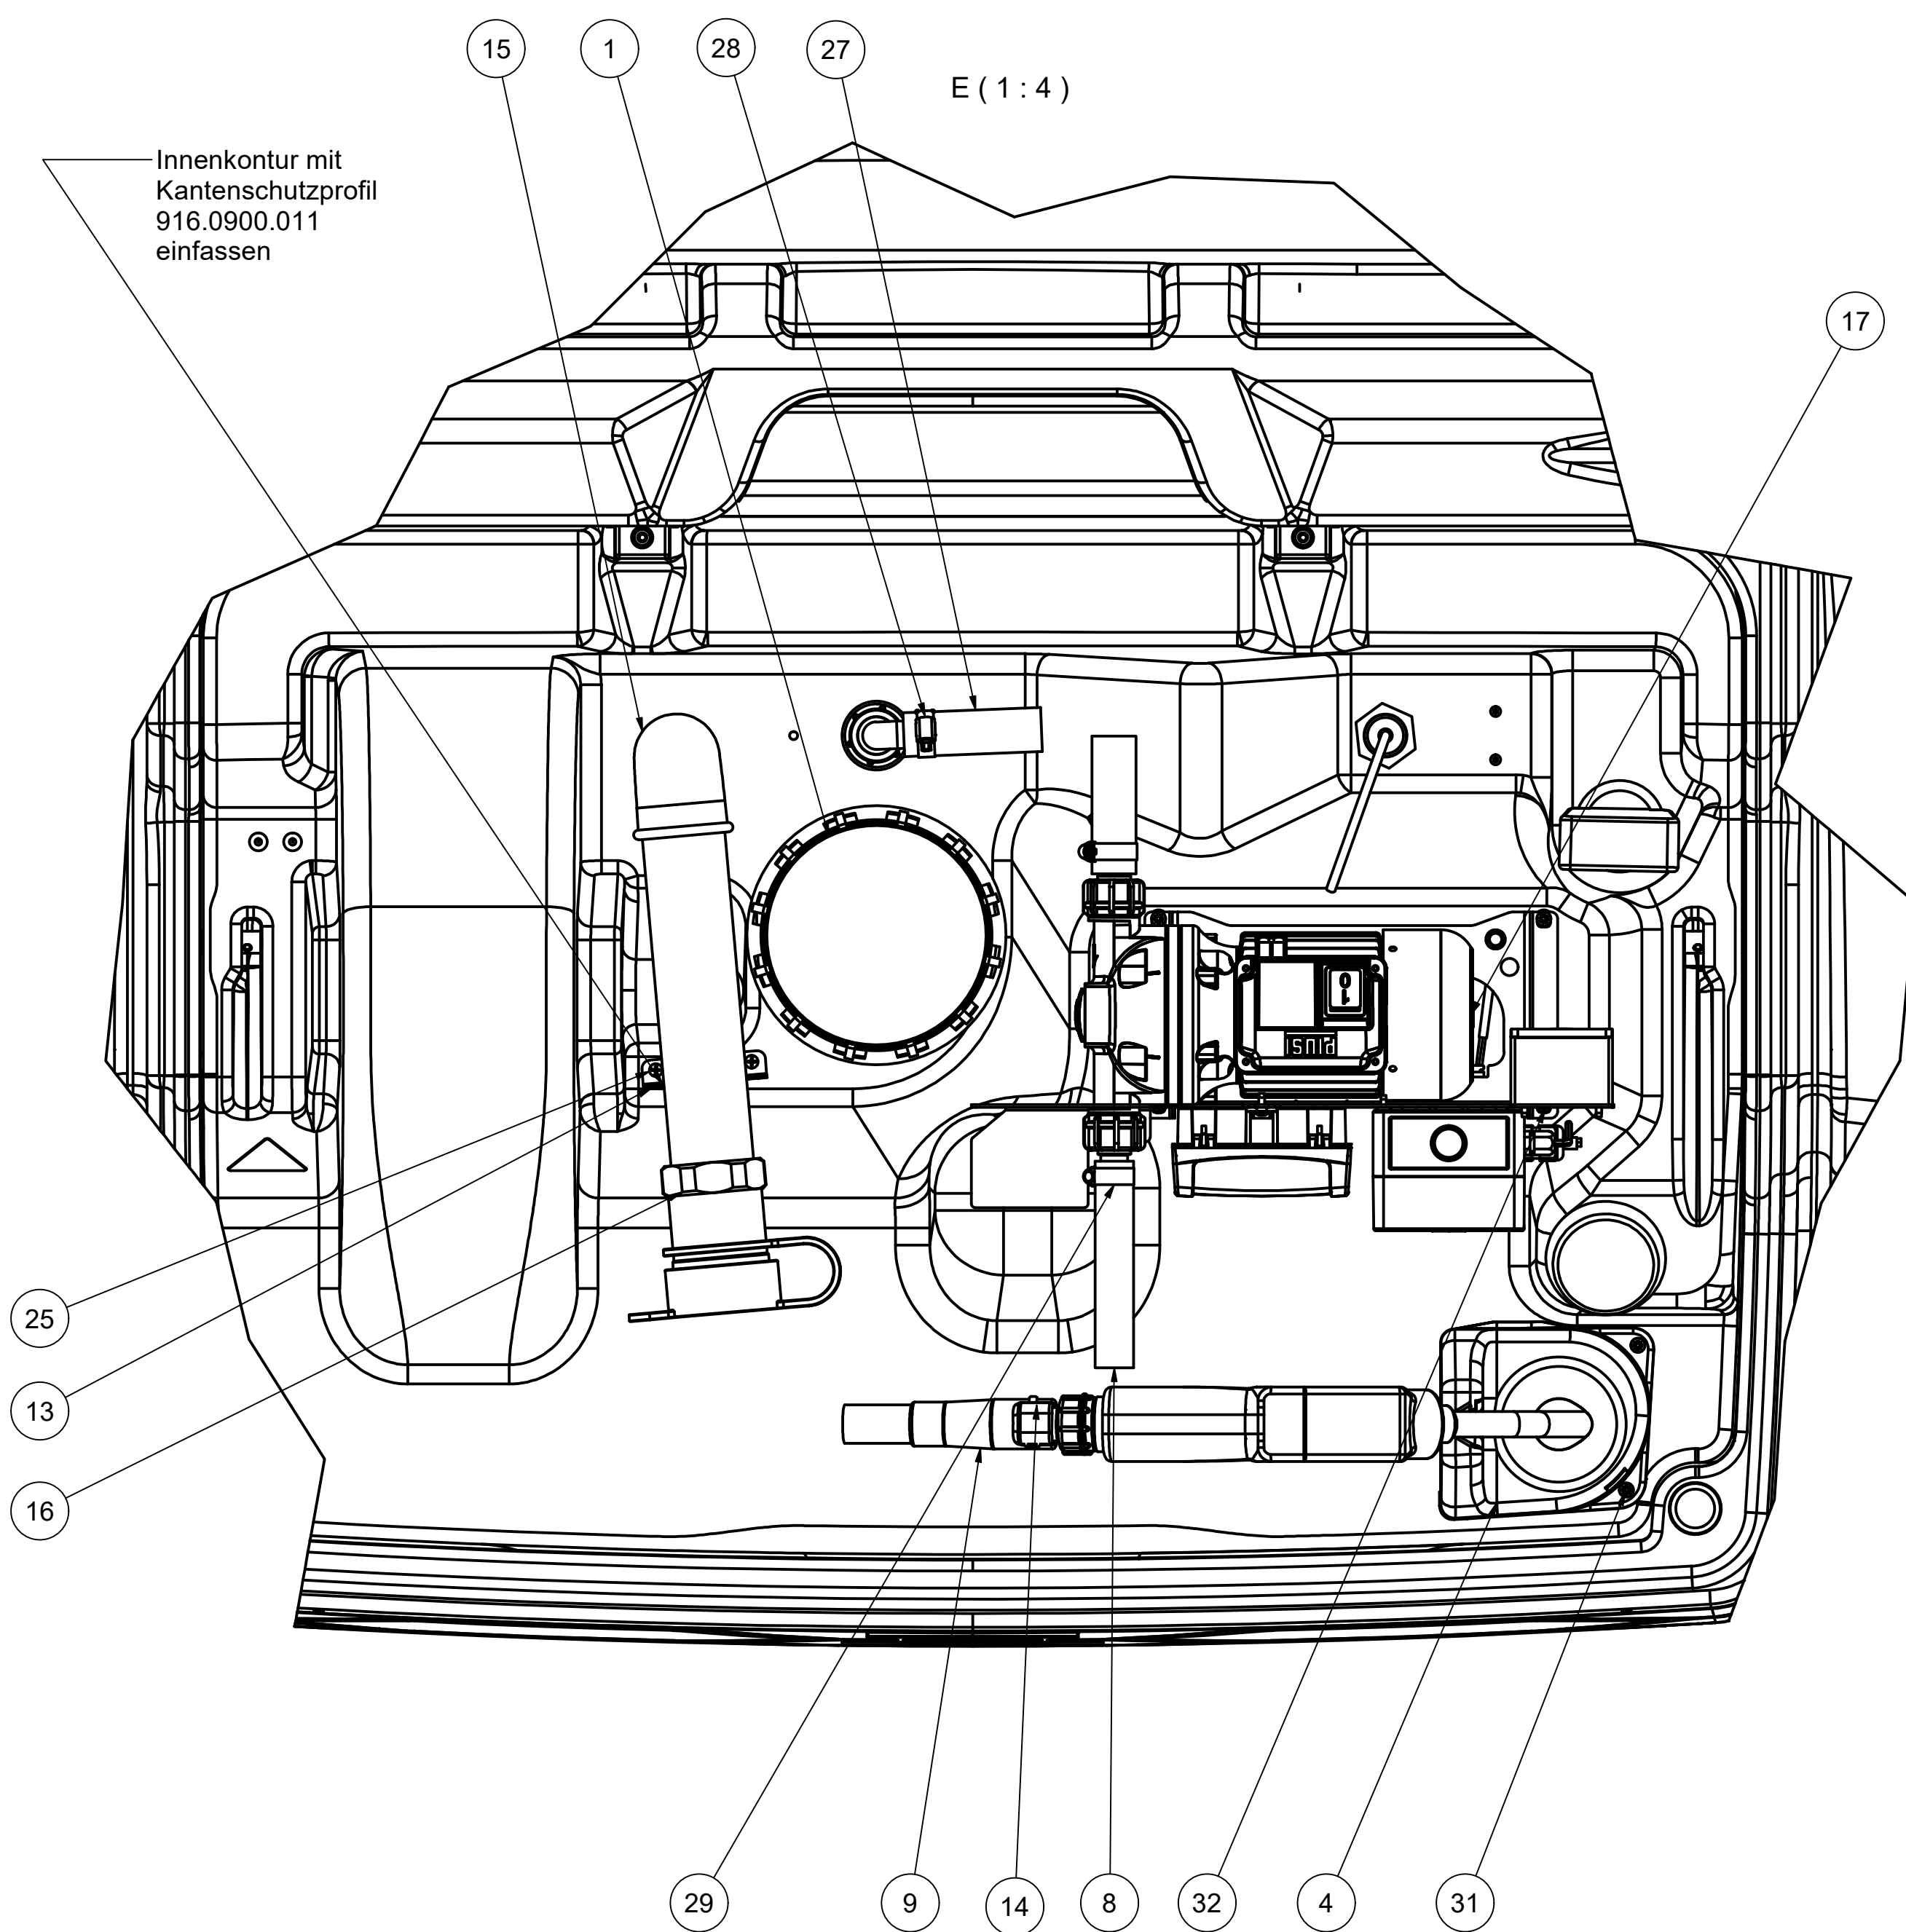
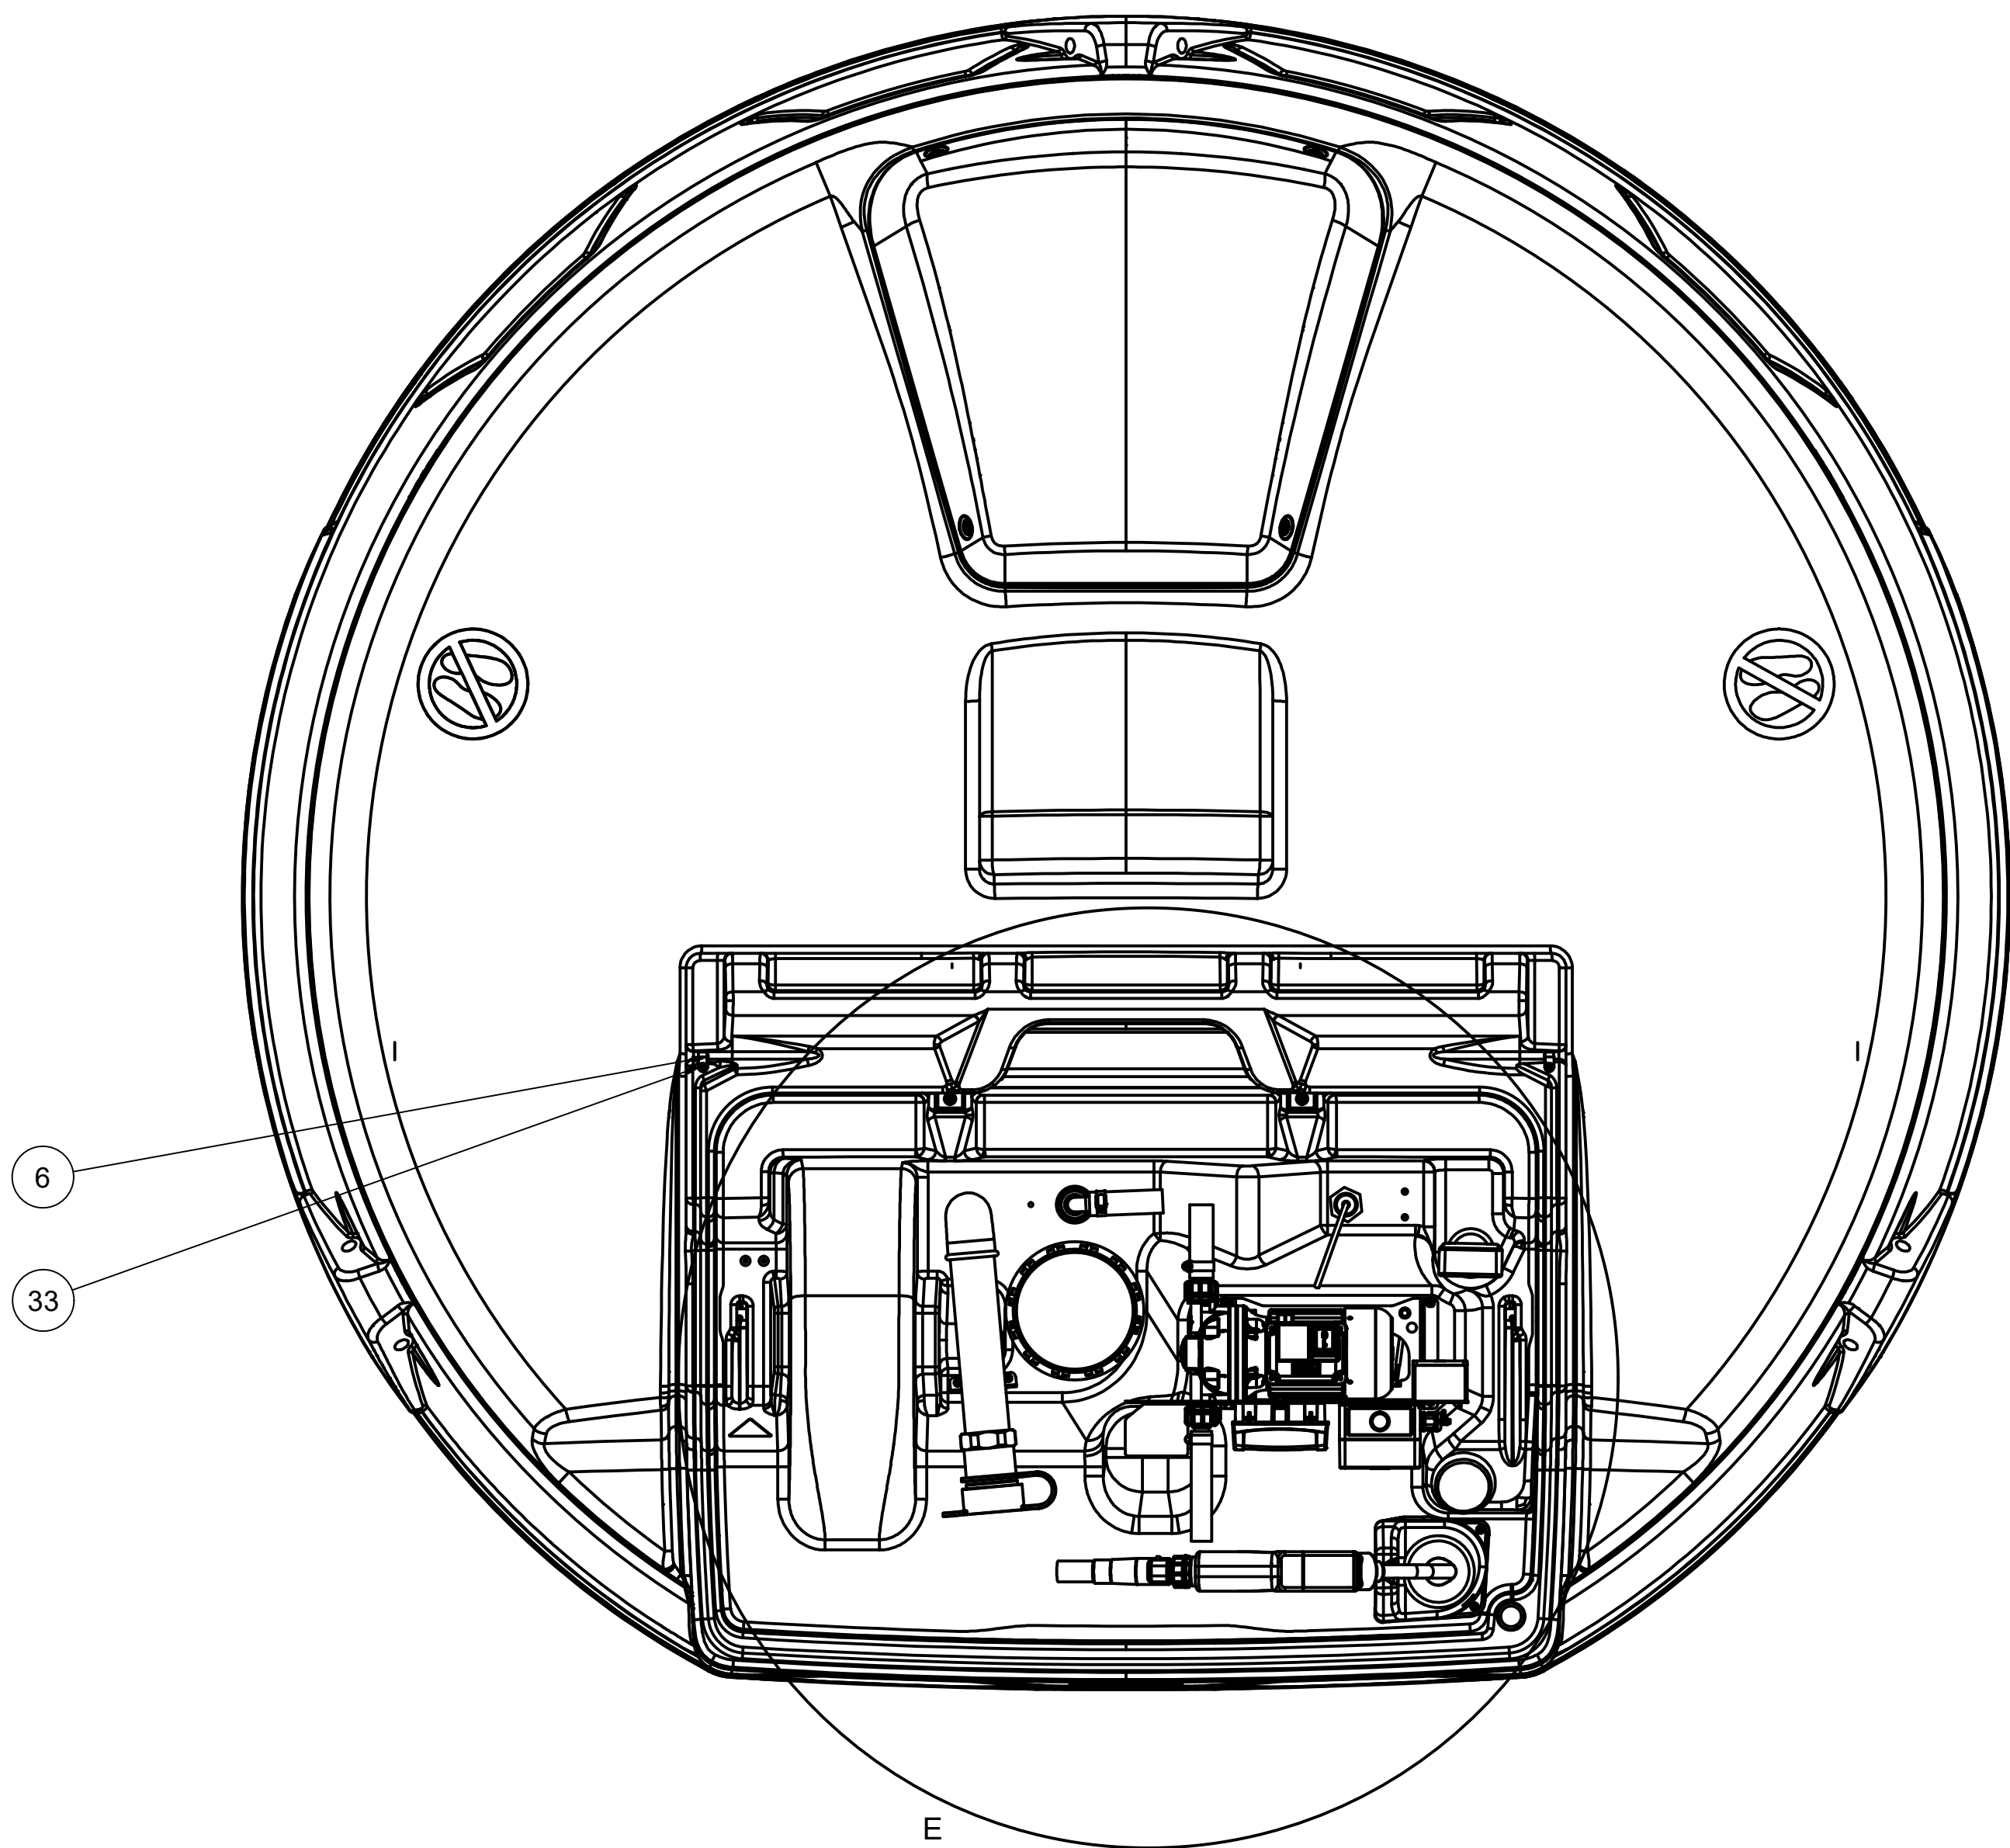
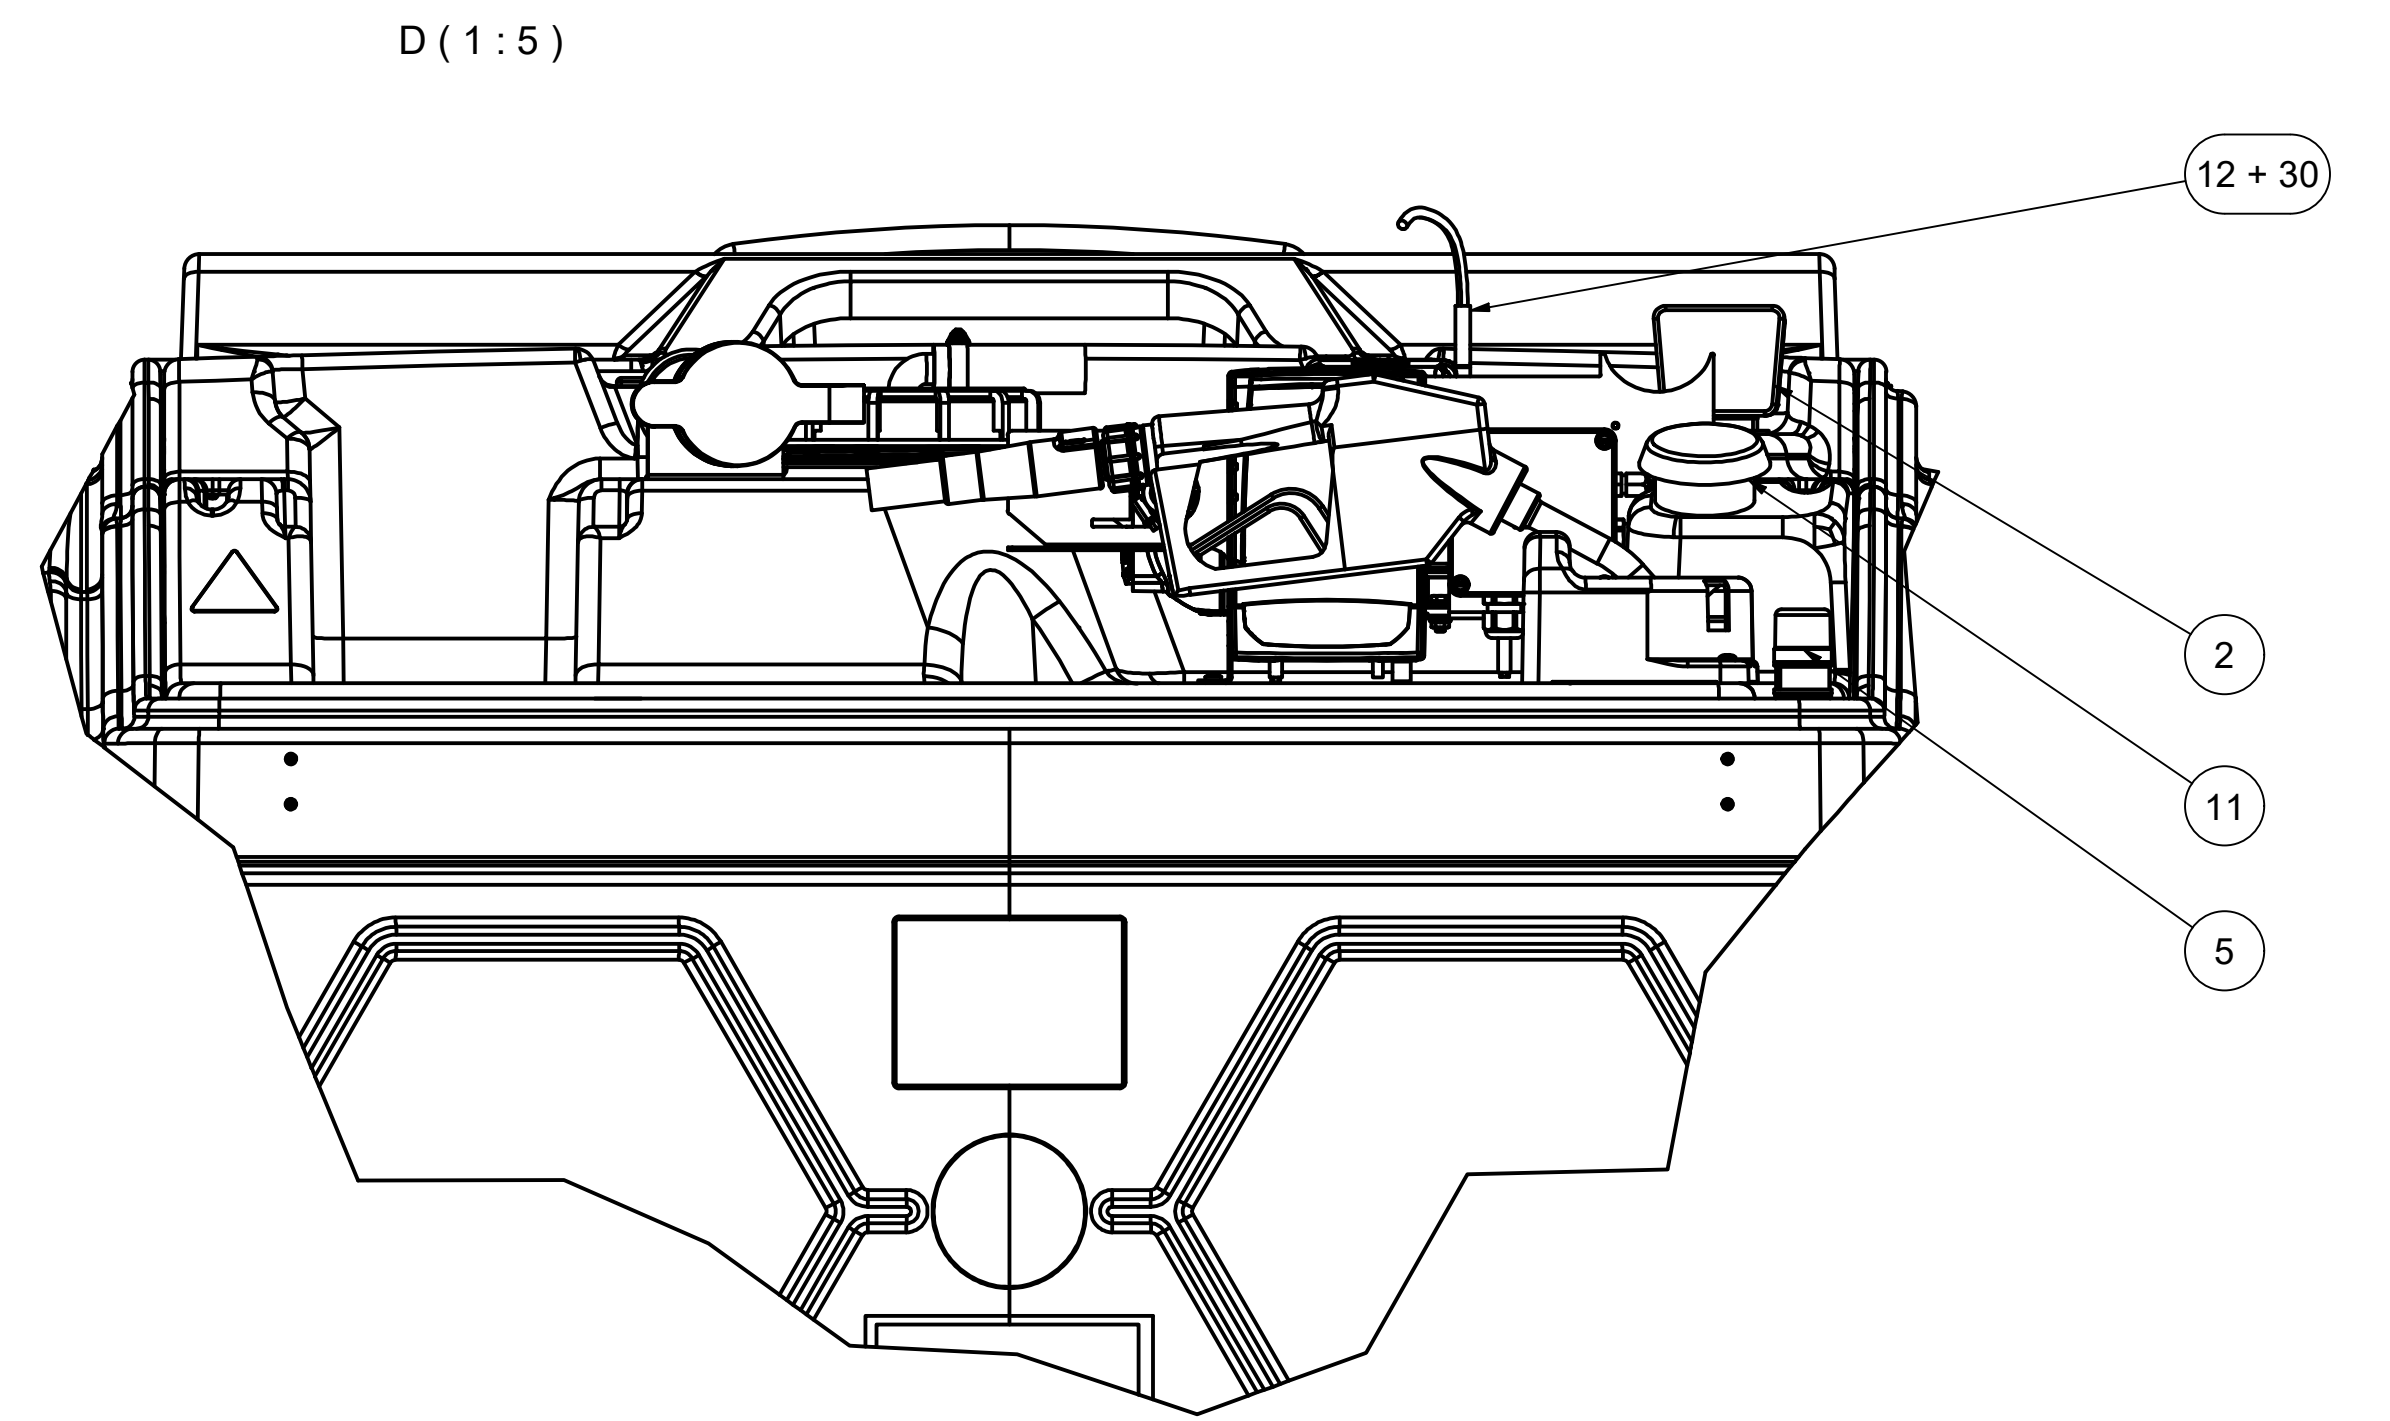
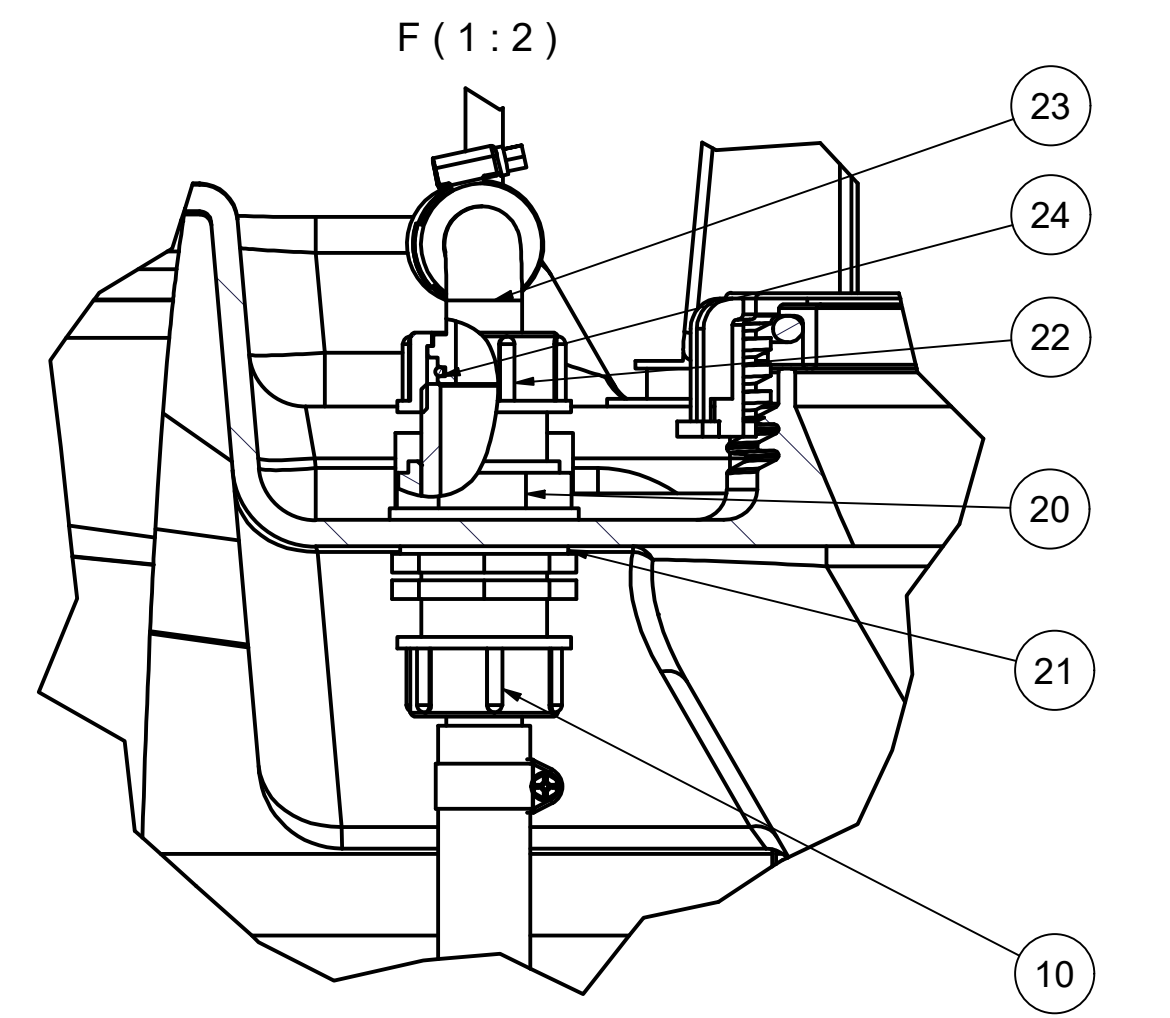
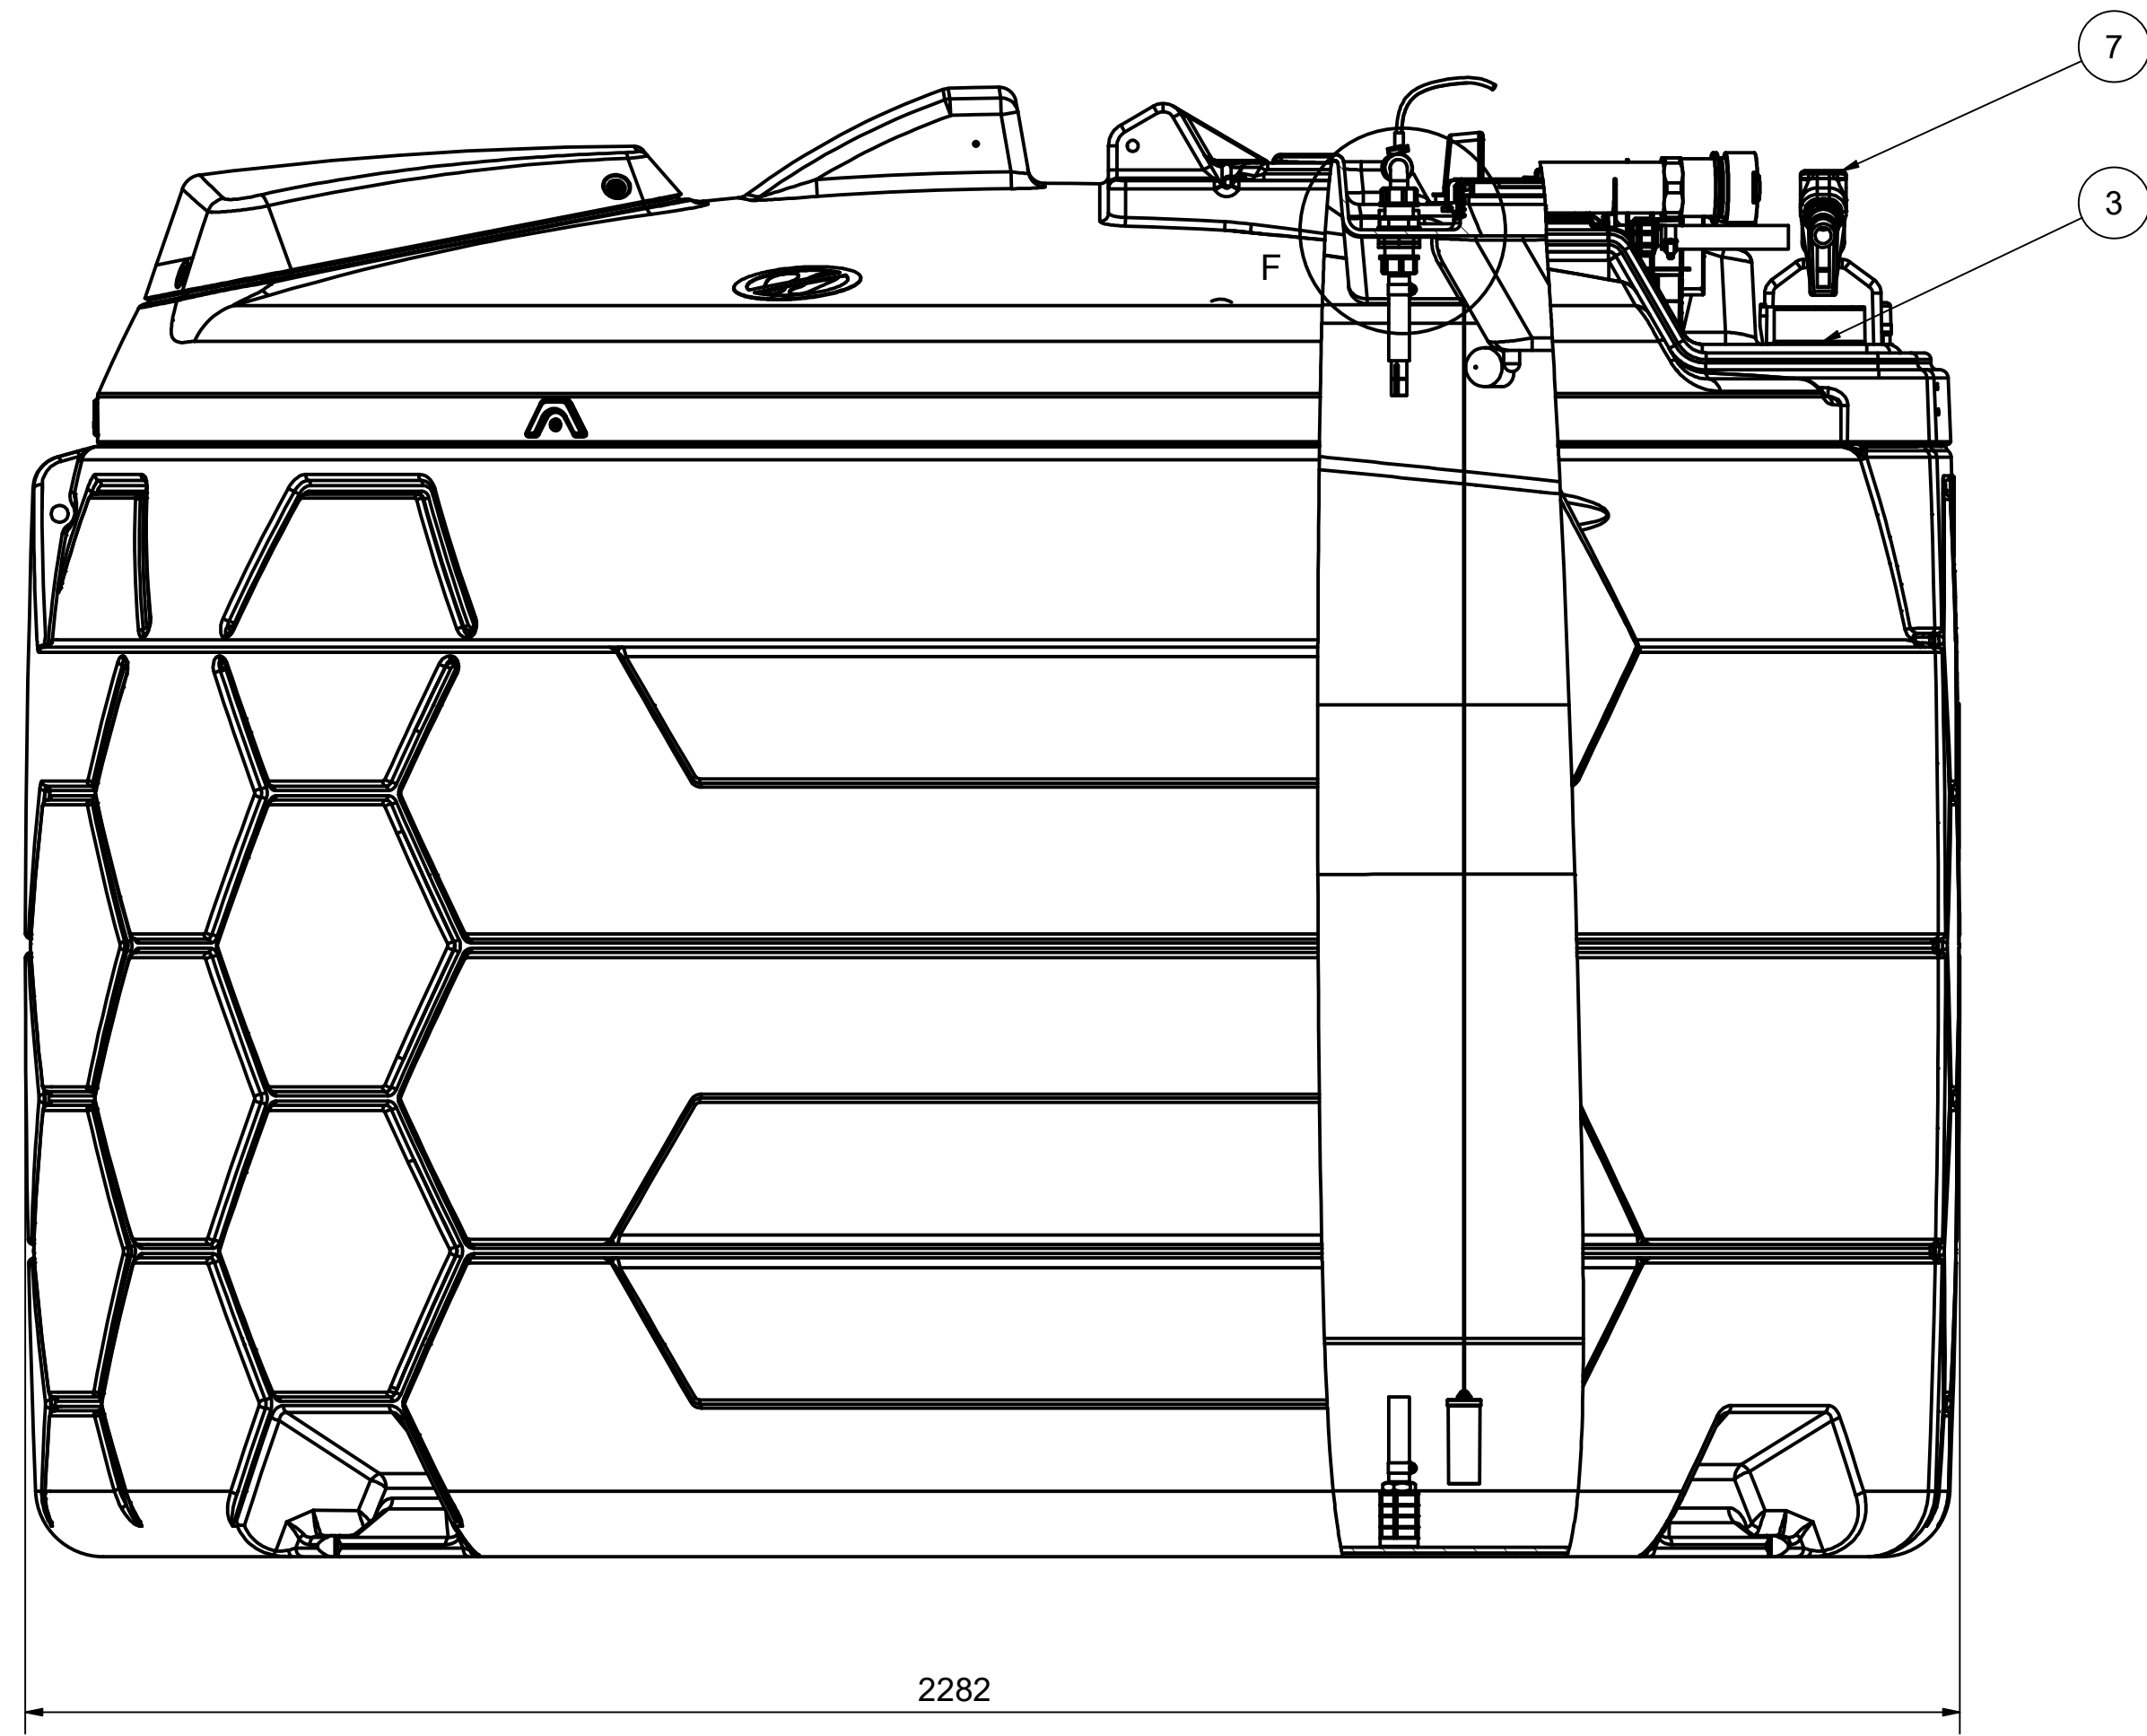


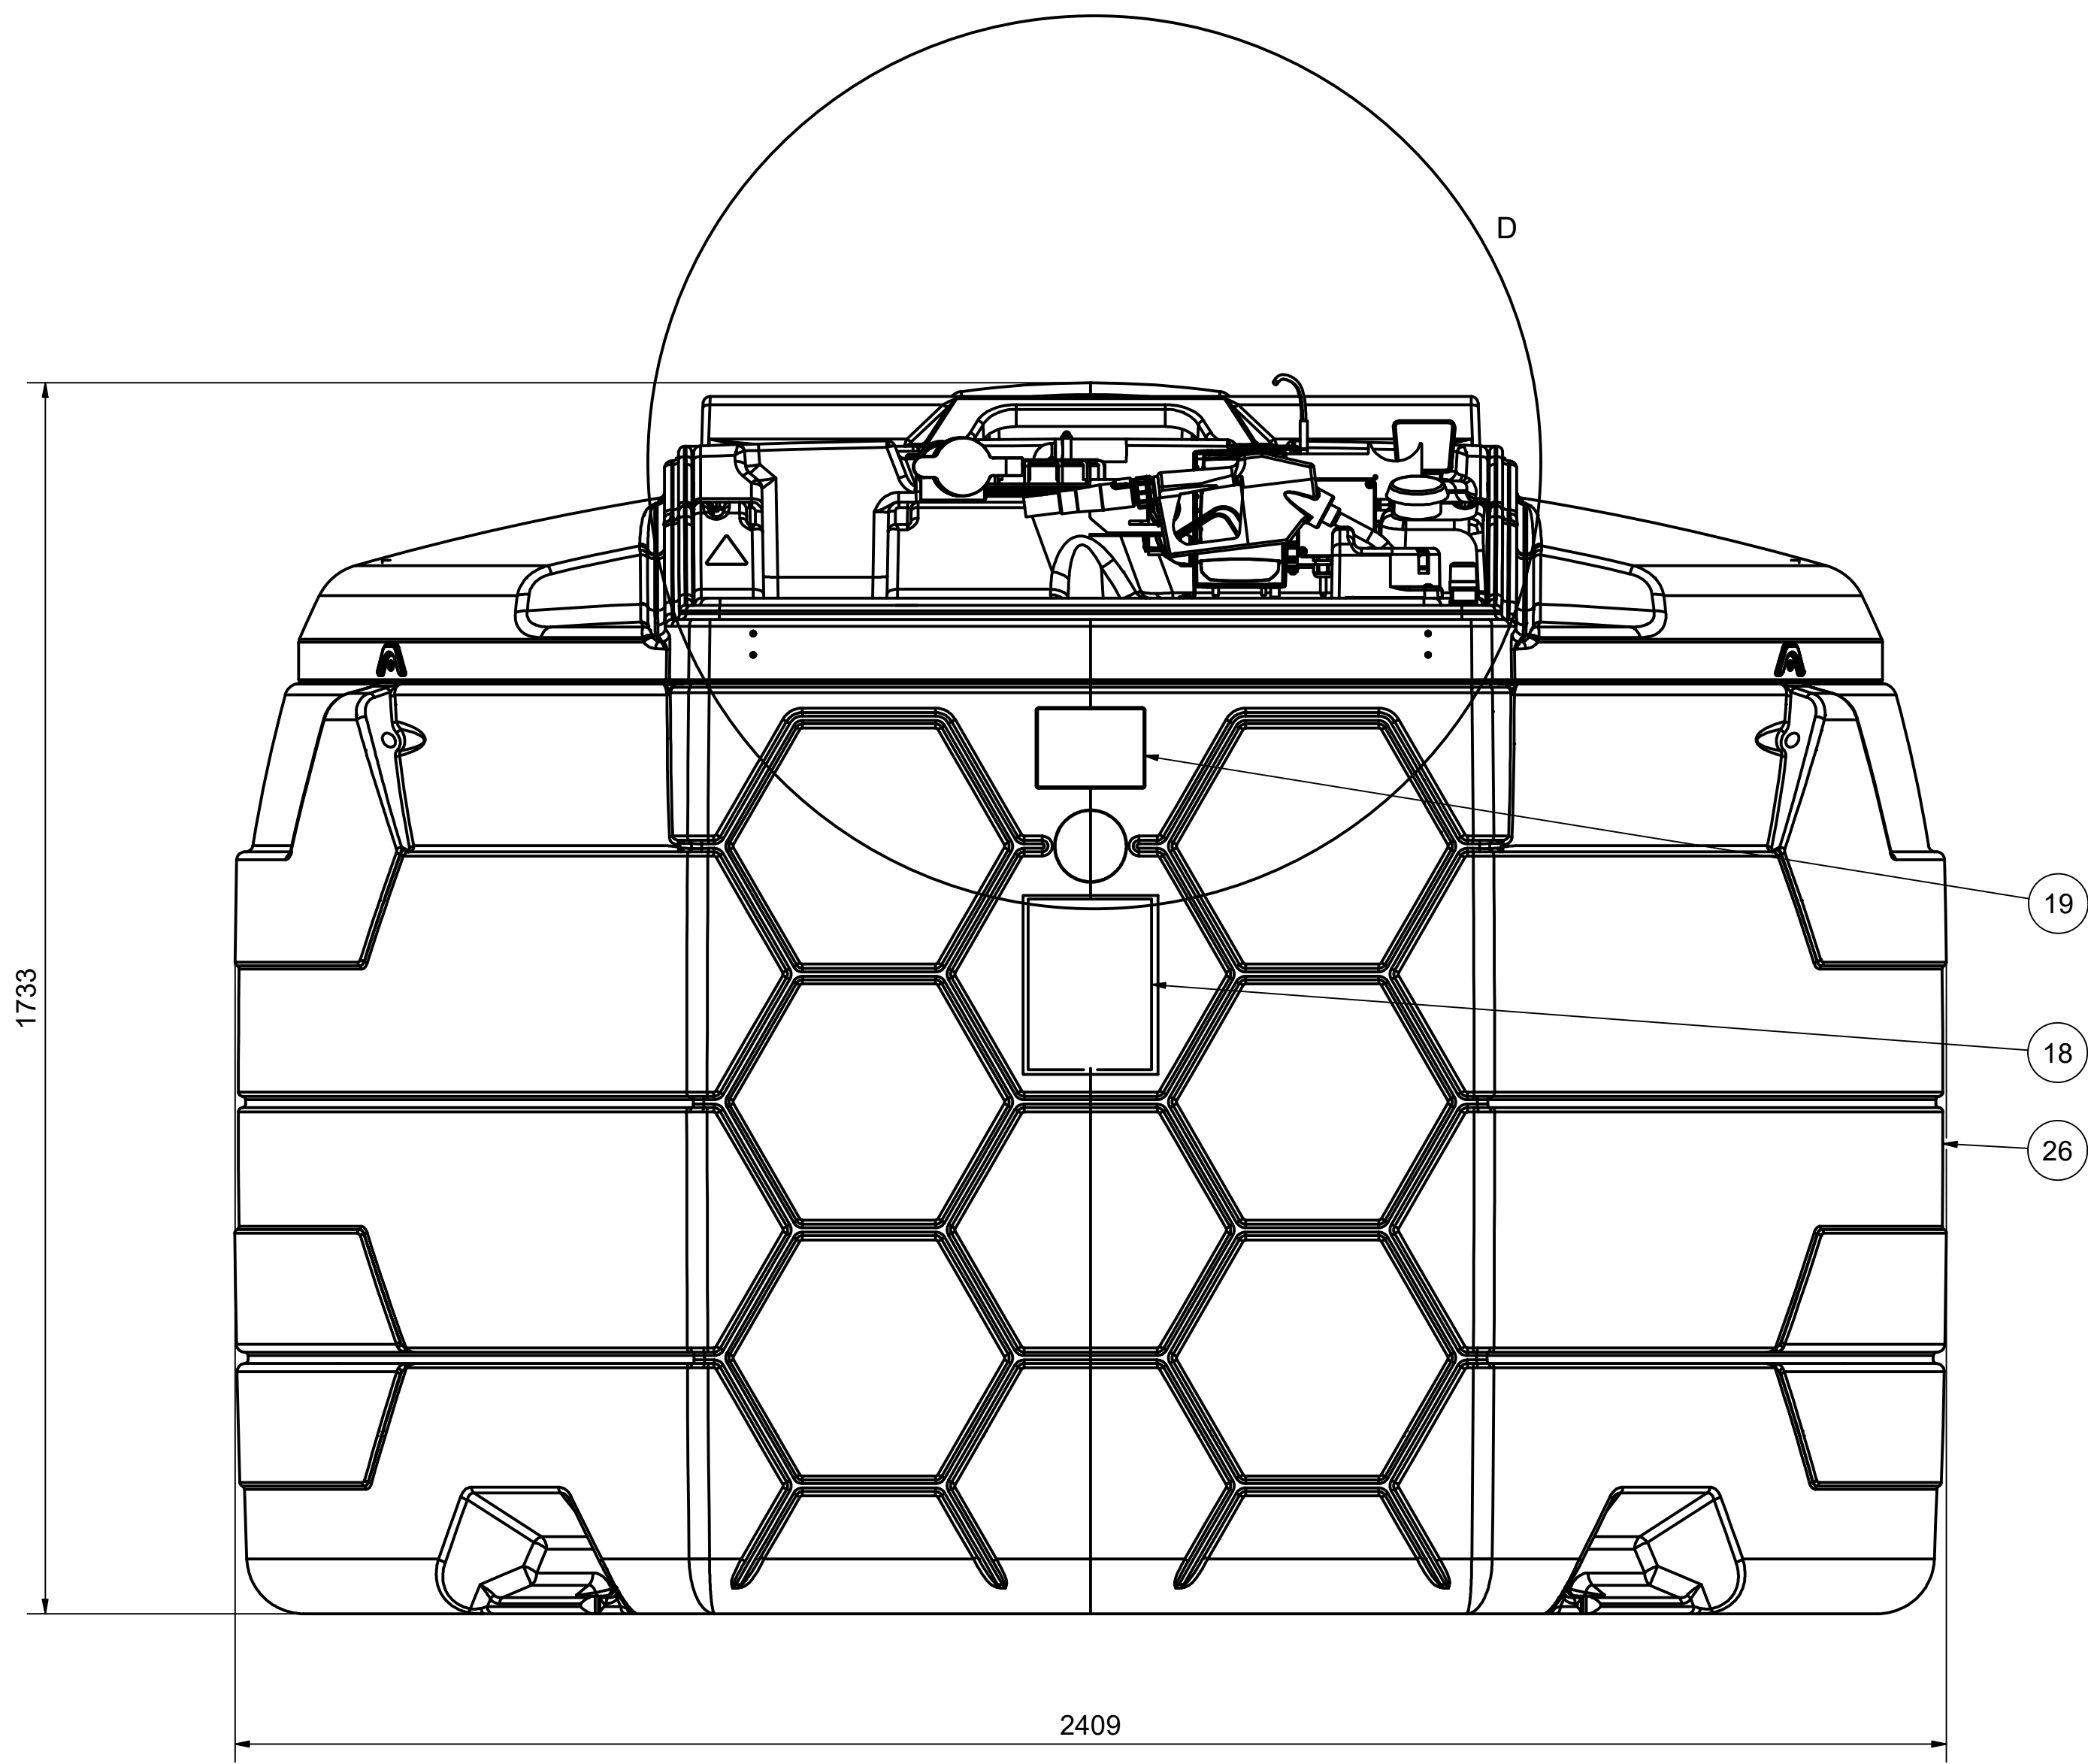

Sonde Anzeigegerät anklammern. Einstellmaß der Sonde X = 102 mm.
Saugschlauch im Tank mit Krümmung nach vorne montieren.


- Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Pumpe
 - Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
 - 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
 - 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
 - 137.0509.246 Tankpapiere für CUBE-Tank
 - 137.0109.304 Montageanleitung Füllstandanzeiger

OBJEKTAZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	137.0109.211 Schraubendeckel DN 150 schwarz
2	1	137.0109.212 Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
3	1	905.9531.000 PVC-Kappe DN 100 KGK
4	1	137.0049.116 Zapfpistolenhalter für CUBE-Tank
5	1	137.0109.210 Leckagesonde LS-03 Typ 2
6	2	909.5412.010 P-Schelle D10 12 breit
7	1	130.0069.189 Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
8	1	909.3319.600 Befüllschlauch DN 20, EPDM, 6 m
9	1	130.0069.180 Knickschutzülle D1 = 27 mm
10	1	137.0060.005 Saugschlauch CUBE-AdBluetank innen
11	1	905.3409.000 PVC-Entlüftungskappe G2" a
12	1	130.0059.116 Sonde für Überfüllsicherung
13	1	137.0109.258 Verdrehsicherung Befüllrohr
14	1	909.5312.027 Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
15	1	904.2259.000 Winkel 90°, R2"
16	1	137.0060.004 Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
17	1	137.0060.006 Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.
18	1	130.0069.301 Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
19	1	138.1019.320 Typschild für PE
20	1	905.7206.000 PP-Mutter 1"
21	1	915.1833.045 Dichtung ohne Gewebe 2 dick
22	1	905.7206.001.PP PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
23	1	905.7125.024.PP PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
24	1	914.1020.025 O-Ring 20,2x2,6 NBR 70 Shore
25	2	900.4905.020.A2 SPAX-Senkschraube TX 5x20 DIN 9130
26	1	137.0509.000 CUBE-Tankank 5000 l m. Auffangw.
27	0,25 m	909.4220.001 Saugschlauch DN 20, EPDM
28	2	909.5012.020.A2 Schlauchschelle 20-32, 12 breit
29	1	909.5012.016.A2 Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
30	1	914.1028.025 O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
31	2	900.9506.030.ZN Linsenschraube 6x30 m. Kreuzschlitz
32	4	900.9506.020.ZN Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
33	2	900.9504.020.ZN Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz


	EMO GmbH 71634 Metzingen 91000 Schneider		Allgemeintoleranzen ISO 2768-M Werkstoff
Datum	Name	Benennung	
Boards	23.01.2019	La	CUBE Tank f. AdBlue 5.000 l
Gepr.	03.05.2023	La	Indoor Basic kpl. montiert
Norm			
Maßstab	1 : 8	Zeichung-Nr.	137.0561.001
Ers. f.			
Ers. d.			
Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.
1	13.08.2023	La	137.0561.001
2	13.08.2023	La	137.0561.001

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

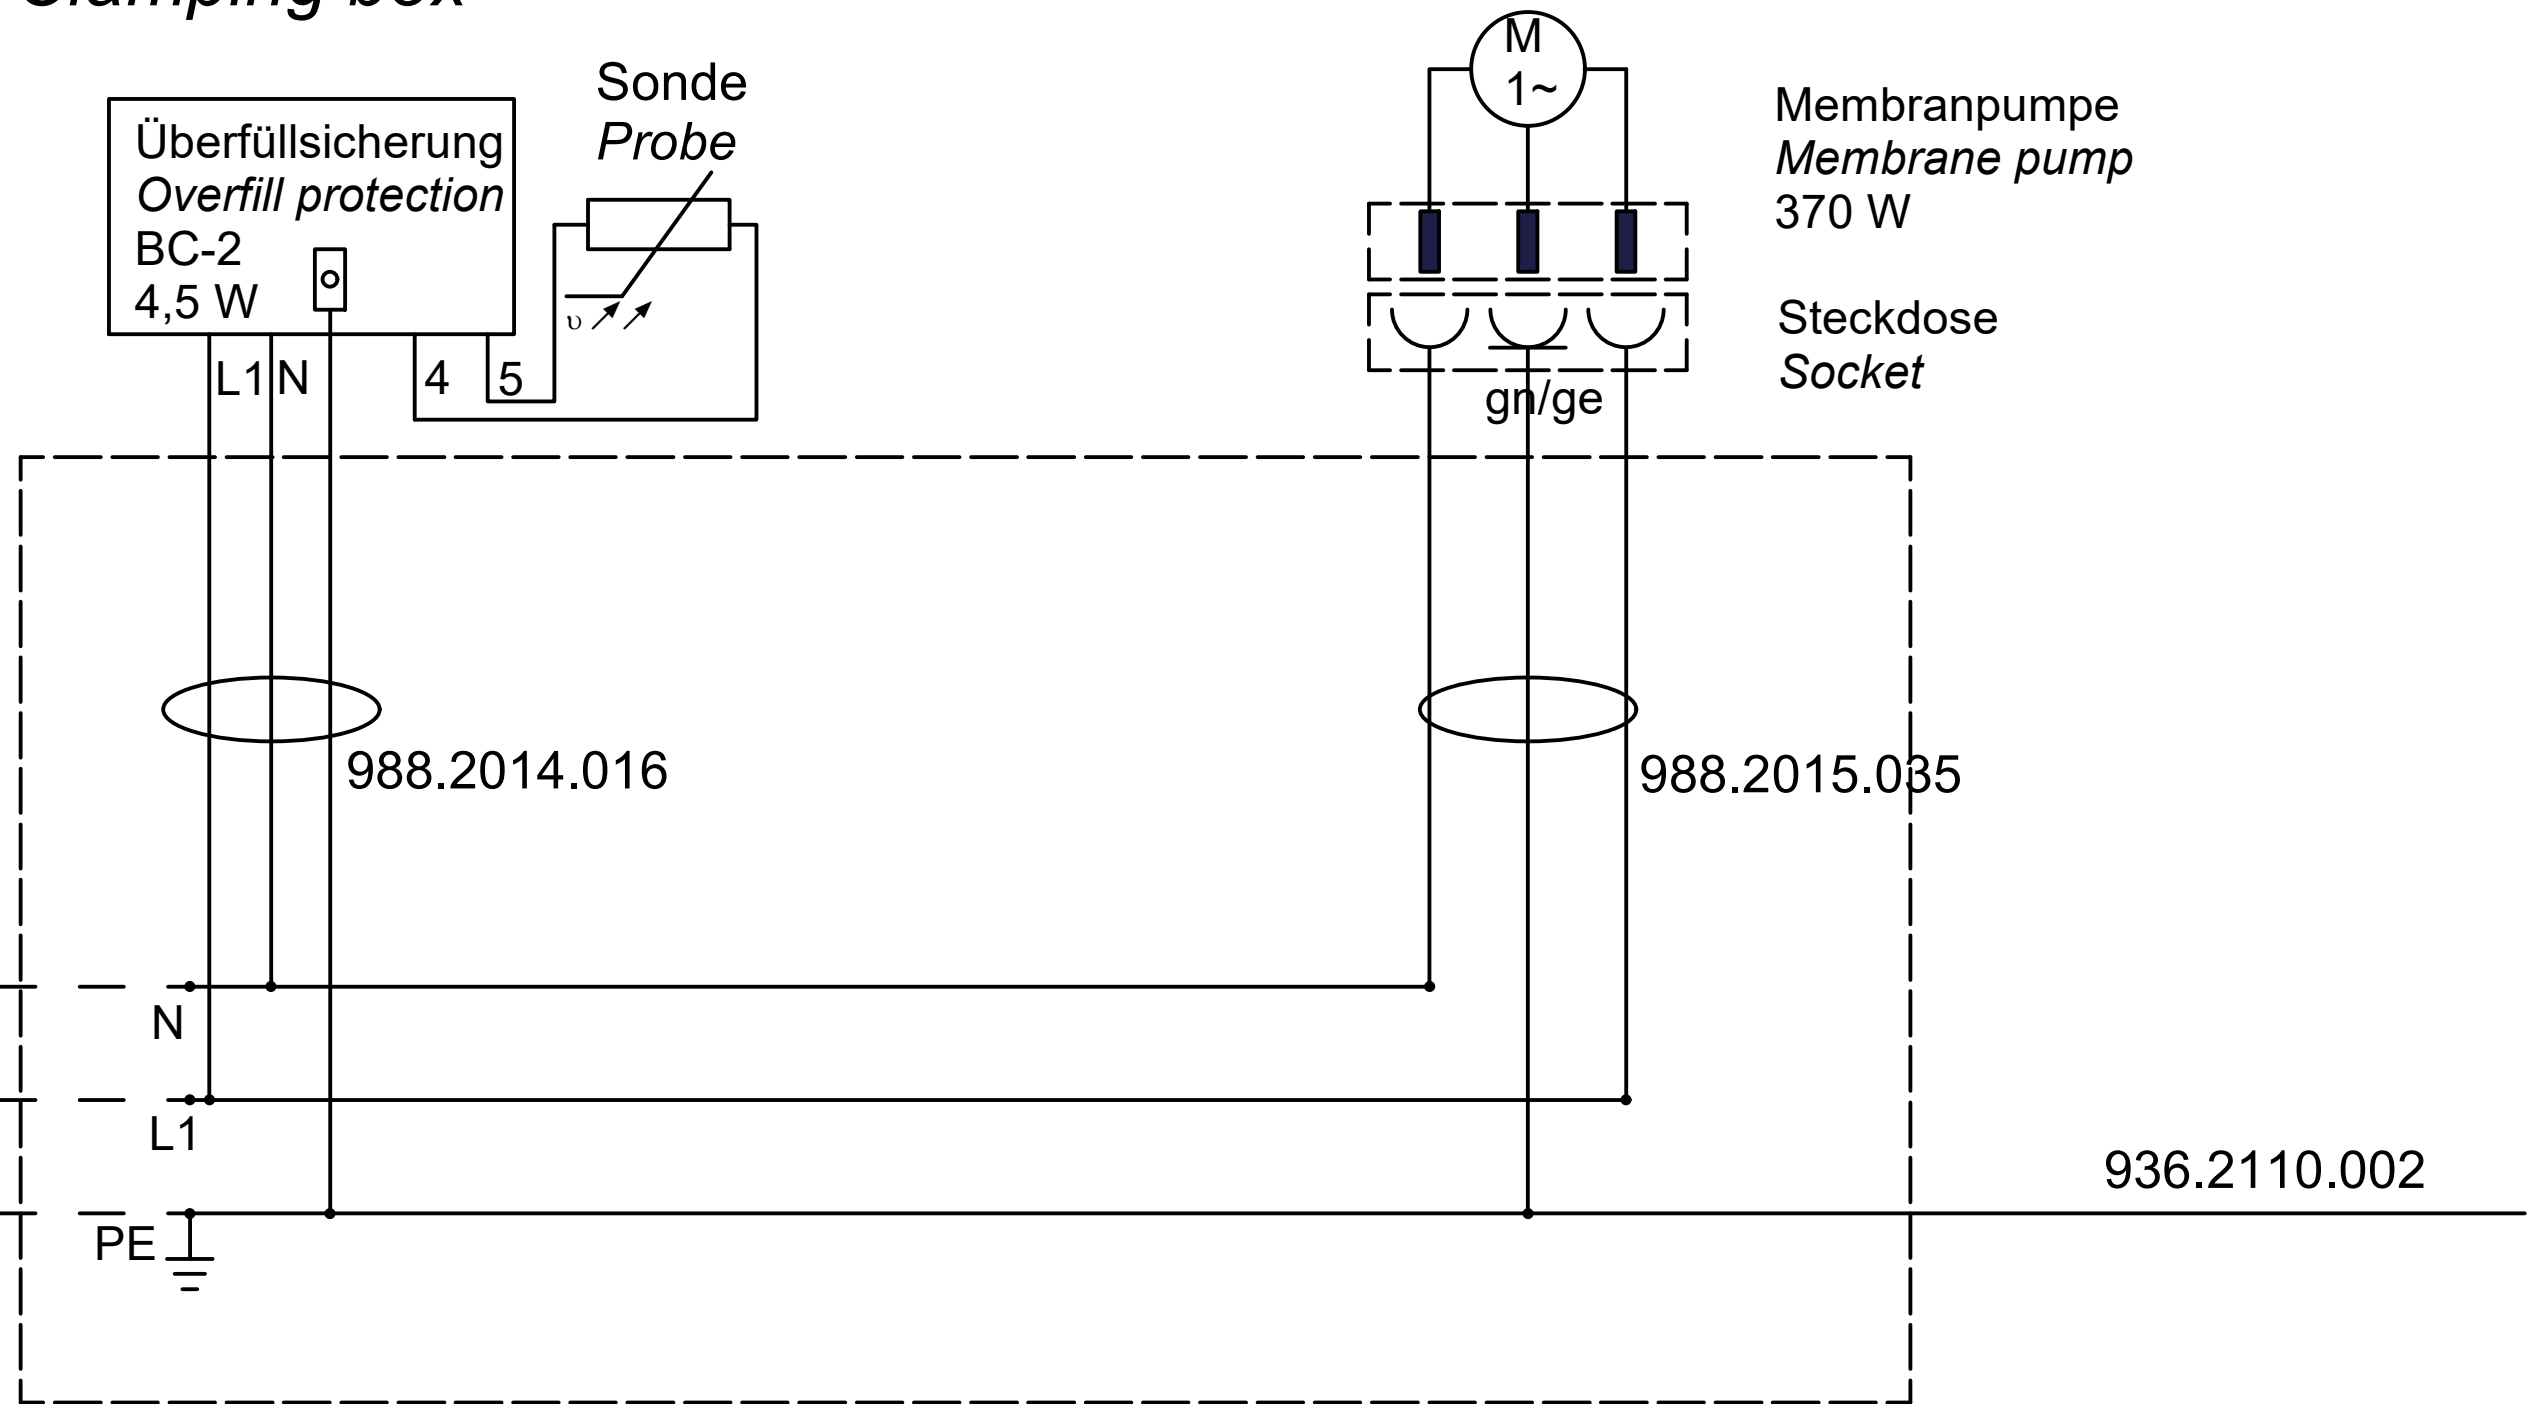

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gn/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

 CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf						Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb. 23.01.2019	La	CUBE Tank f. AdBlue 5.000 l	
				Gepr. 03.05.2023	La	Indoor Basic kpl. montiert	
				Norm		Zeichng.-Nr.	
				Maßstab	1 : 8	137.0561.001	
				Ers. f.		Blatt:	
				Ers. d.			
1		06.07.2023					
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:		137.0561.001	idw Plot-Datum: