

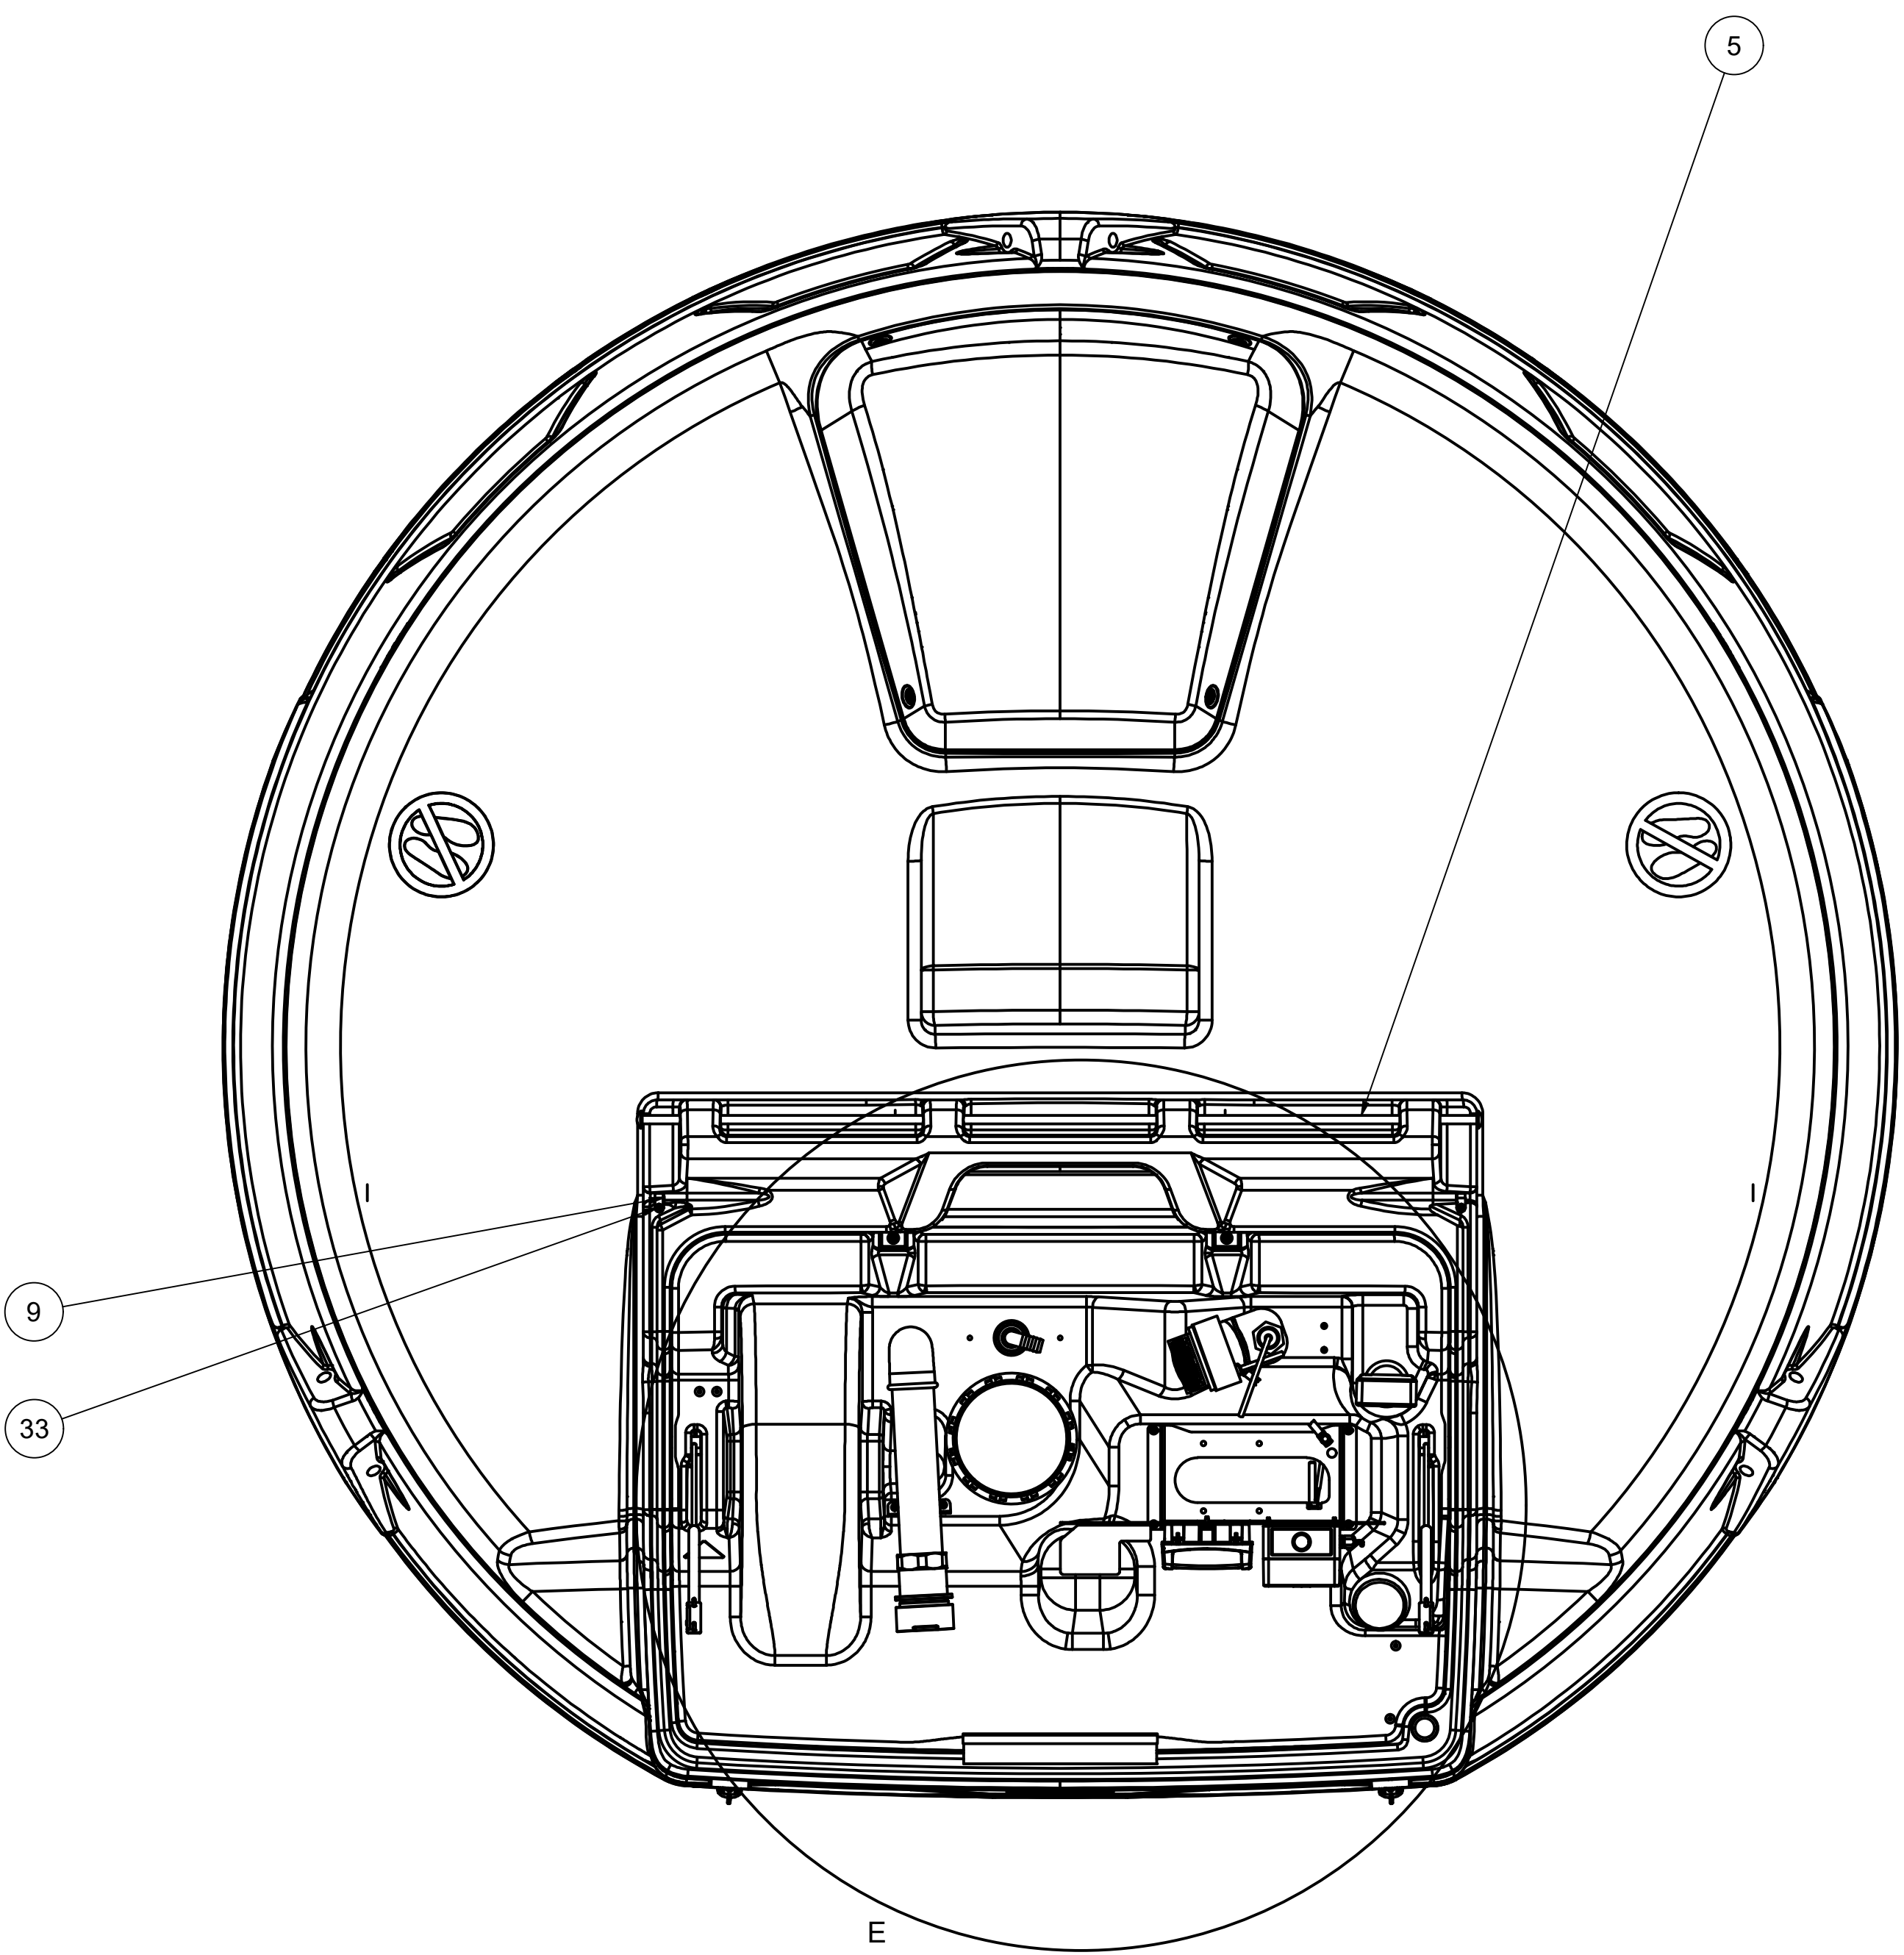
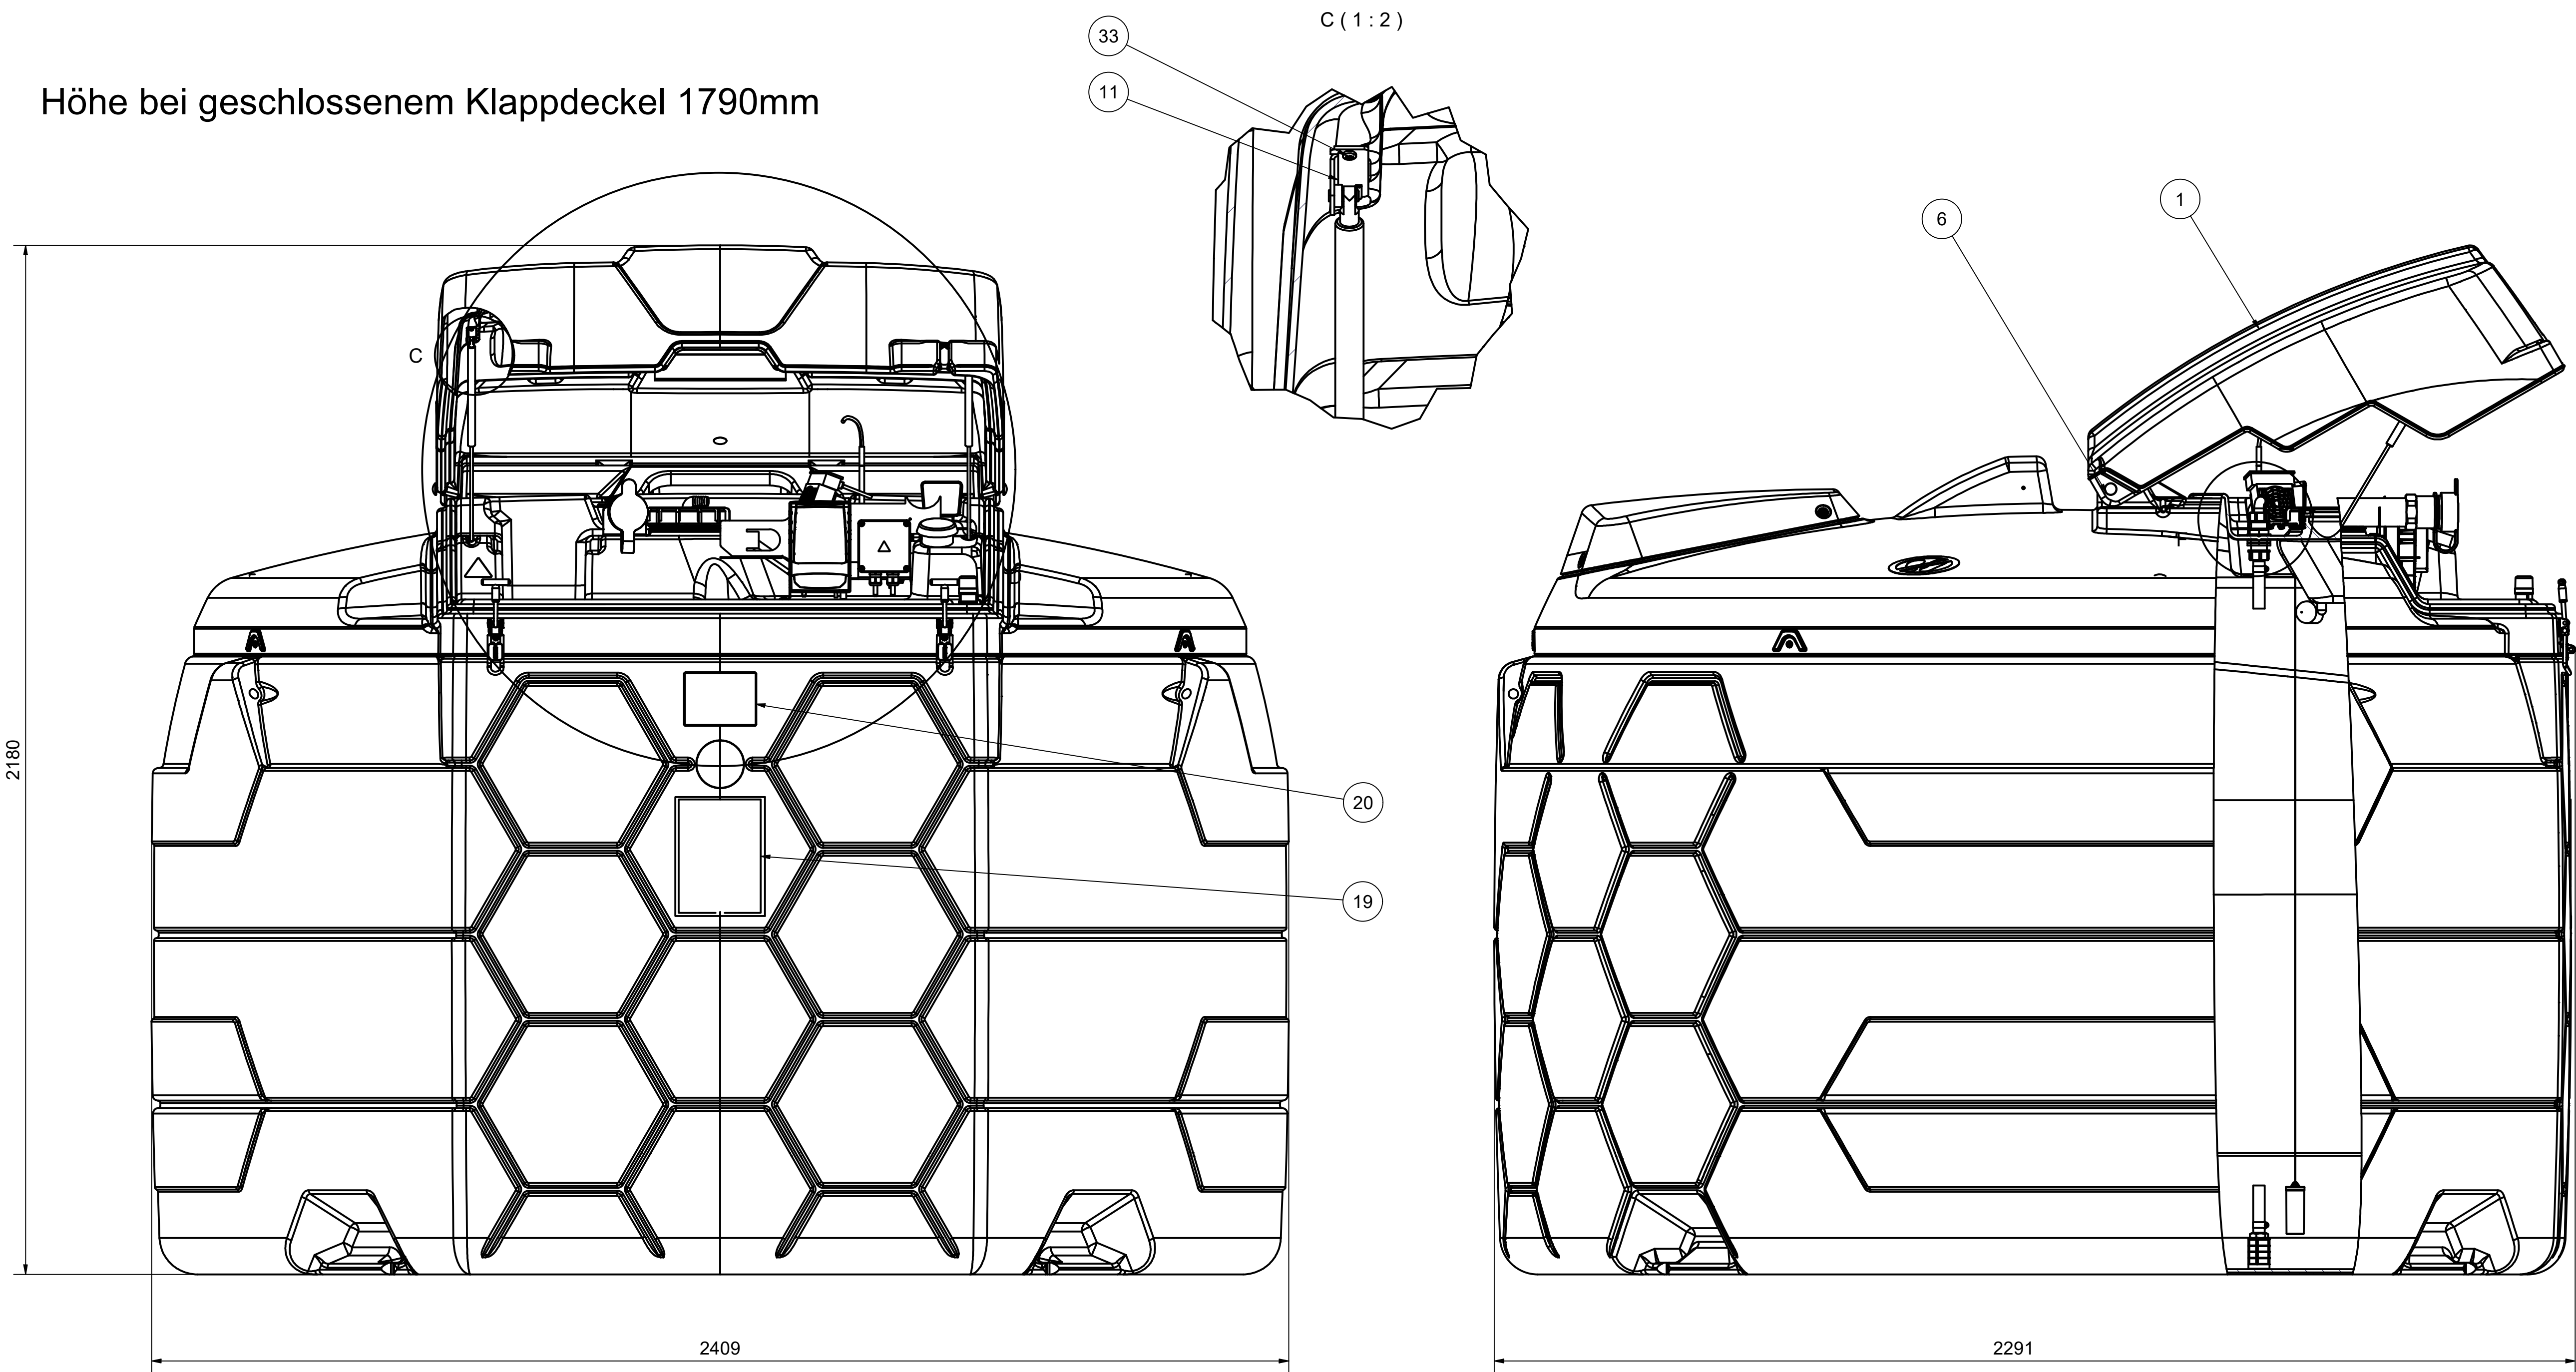


Höhe bei geschlossenem Klappdeckel 1790mm

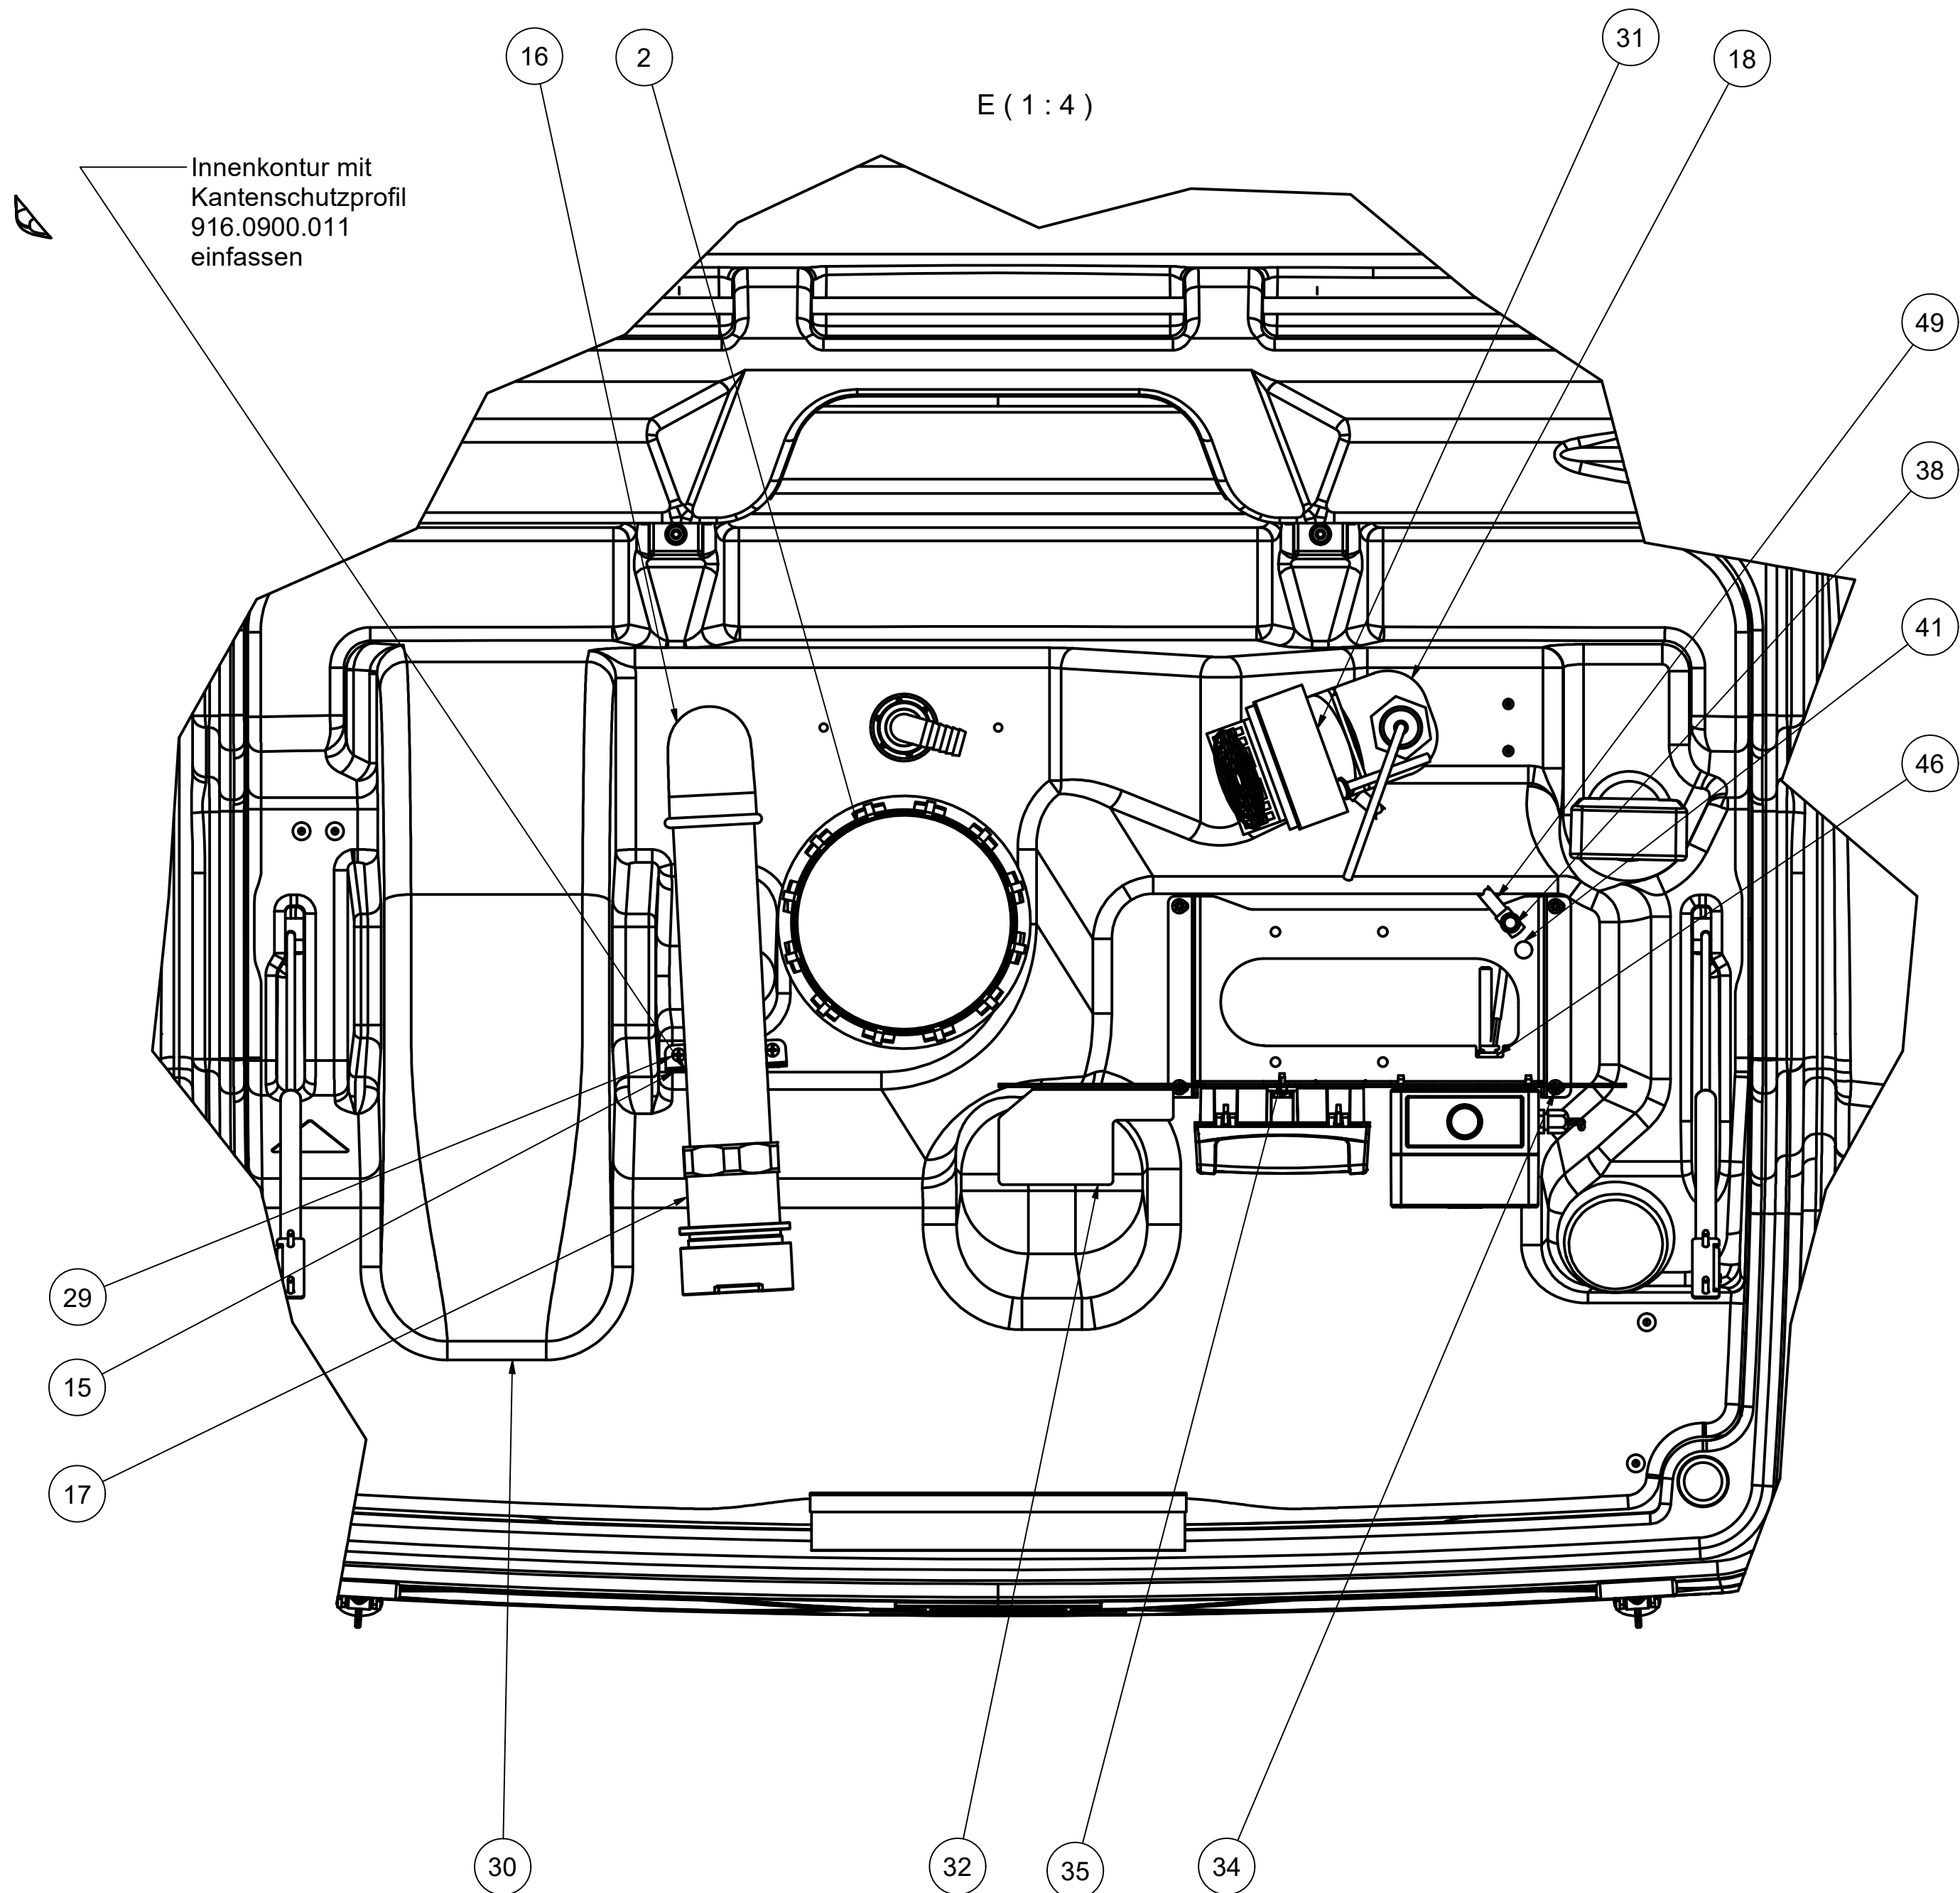

Draufsicht ohne Klappdeckel

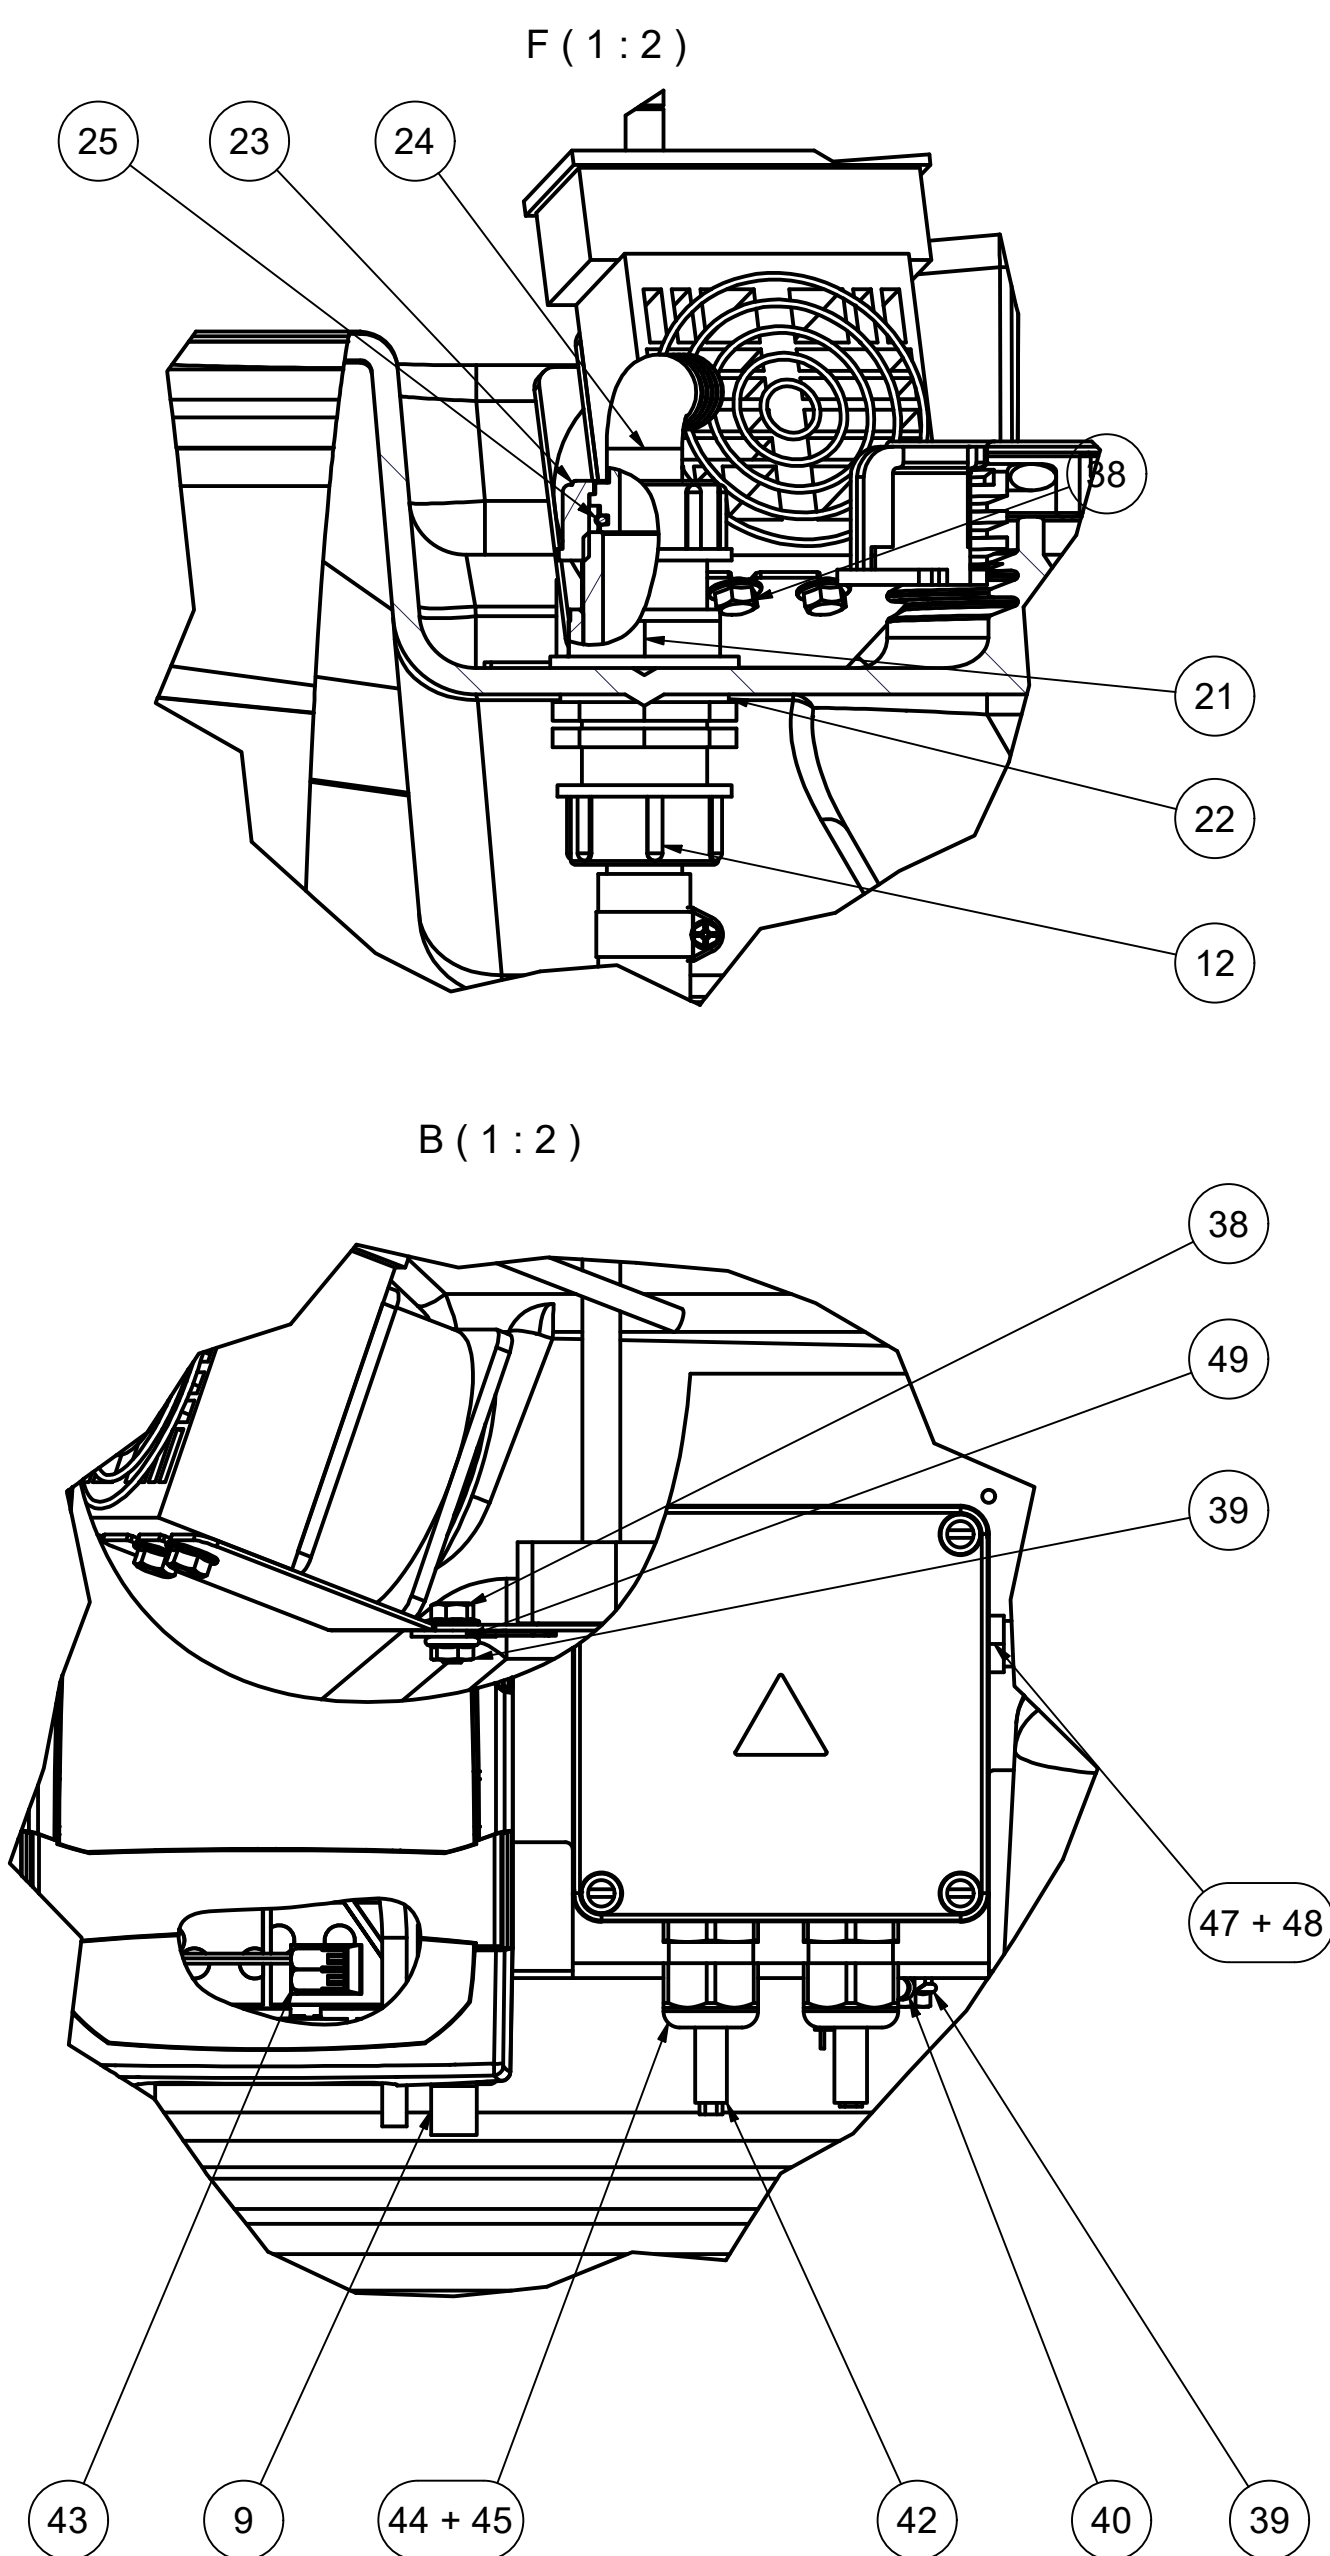

Leergehäuse bestückt gemäß Stückliste.
Saugerschlauch im Tank mit Krümmung nach vorne montieren.


Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
- 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
- 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
- 137.0509.246 Tankpapiere für CUBE-Tank

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	137.0509.103.BL7	Klappdeckel blau
2	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
3	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
4	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2
5	1	137.0109.202	Scharnierwelle D12
6	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
7	2	211.4109.023	Exzenterverschluss kpl.
8	4	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 m. Torx
9	3	909.5412.010	P-Schelle D10 12 breit
10	2	137.0109.261	Gasfeder, Hub 235 mm, m. Dämpf.
11	2	137.0109.209	Winkelbeschlag Typ BA 30 Z06
12	1	137.0060.005	Saugerschlauch CUBE-AdBlueTank innen
13	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
14	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung
15	1	137.0109.258	Verdrehicherung Befüllrohr
16	1	904.2259.000	Winkel 90°, R2"
17	1	137.0060.004	Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
18	1	137.0109.260	Halbleuch für Heizung
19	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
20	1	138.1019.320	Typschild für PE
21	1	905.7206.000	PP-Mutter 1"
22	1	915.1833.045	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
23	1	905.7206.001.PP	PP-Überwurfmutter 1" für Schlauchnippel
24	1	905.7125.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
25	1	914.1020.025	O-Ring 20,2x2,6 NBR 70 Shore
26	1	905.6927.000	Lamellenstopfen D27 Typ SL
27	0,33 m	916.2508.060	Bürstenleiste PVC 25 x 8 grau
28	1	988.3007.012	Klebeschild "Warnung elektr. Spannung"
29	5	900.4905.020.A2	SPAX-Senkschraube TX 5x20 DIN 9130
30	1	137.0509.000	CUBE-Tankk 5000 l m. Auffangw.
31	1	988.3015.025	Heizgebläse VARIX 250 IP54, 5 - 15° C
32	1	137.0109.259	Adapterblech Pumpenbefestigung AdBlue
33	6	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
34	4	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
35	4	900.5742.013.ZN	Linsenköp-Blechschrabe 4,2x13 verzinkt
36	1	988.5001	Leergehäuse RK 4/07L
37	1	130.0059.117	Anzeigegerät für Überfüllsicherung BC-2
38	4	900.5106.010.ZN	Sperrzahnsschraube M6 x 10, verzinkt
39	2	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verz.
40	1	936.2110.002	PVC-Adierleitung 4" mm, grün/gelb 35cm
41	1	988.3007.020	Leiterkennzeichen Potentialausgleich
42	1	988.2014.016	Offlex-Kabel 3 x 1,5 mm², L=45 cm
43	1	988.2400.008	WAGO Verbindungsklemme 2polig
44	2	988.4001	Kabelverschraubung M20x1,5
45	2	988.4003.001	Gegenmutter M20x1,5 Kunststoff mit GF
46	1	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
47	1	988.4013	Kabelverschraubung M12x1,5
48	1	988.4013.001	Gegenmutter M12x1,5
49	1	988.2011.050	Flachbandender 6 mm², L = 200, 2x M6

CMO GmbH 71634 Metzingen 91000 Schwanau				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
Datum		Name		Benennung	
Beord.		16.03.2020		Lager- und Erweiterungsstank	
Gepr.		27.04.2023		Lager- und Erweiterungsstank	
Norm				Outdoor, für AdBlue	
Maßstab		1 : 8		Zeichnung-Nr.	
01 Kennzeichnung		10.07.2023		Lager- und Erweiterungsstank	
Änderung (M/Nr.)		Datum		Name	
137.0562.000		137.0562.000		137.0562.000	
137.0562.000		137.0562.000		137.0562.000	


Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box

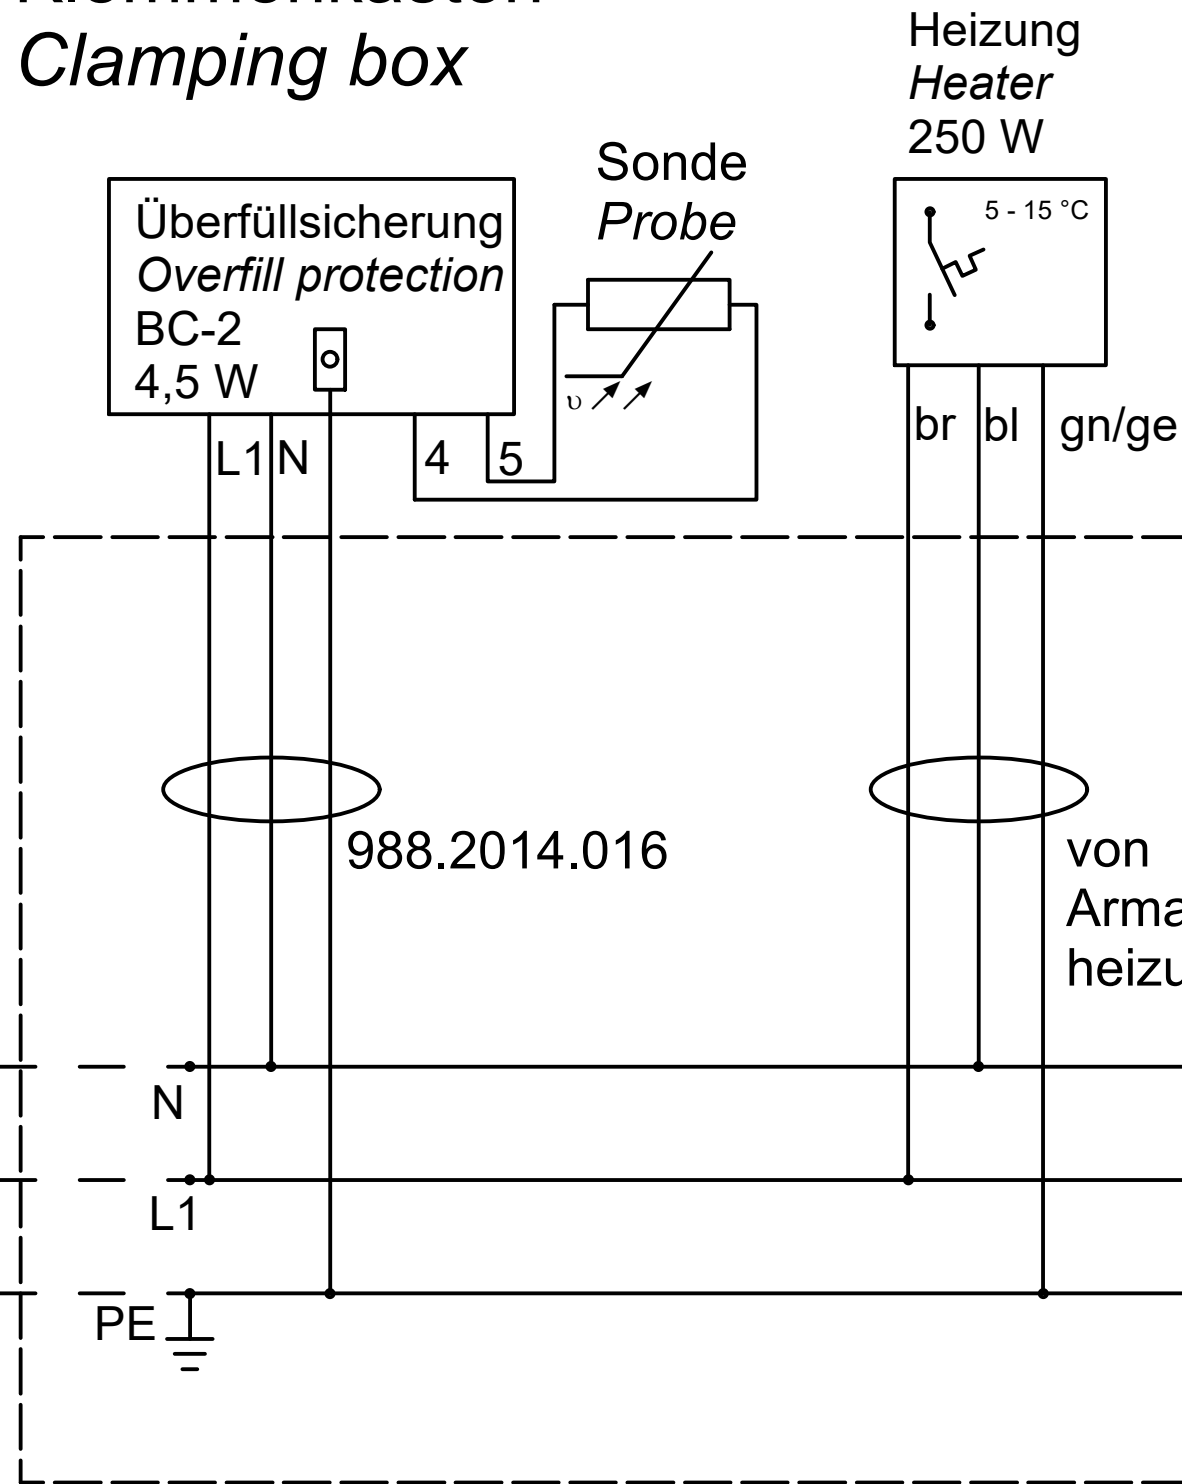

bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gn/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

936.2110.002

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
						Datum		Name	
				Bearb.		16.03.2020		La	
				Gepr.		27.04.2023		La	
				Norm					
				Maßstab		1 : 8			
				Ers. f.					
1				06.07.2023				Ers. d.	
Nr.				Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
								EDV Nr.:	
								137.0562.000	
								idw	
								Plot-Datum:	
								Blatt:	
								137.0562.000	
								137.0562.000	