



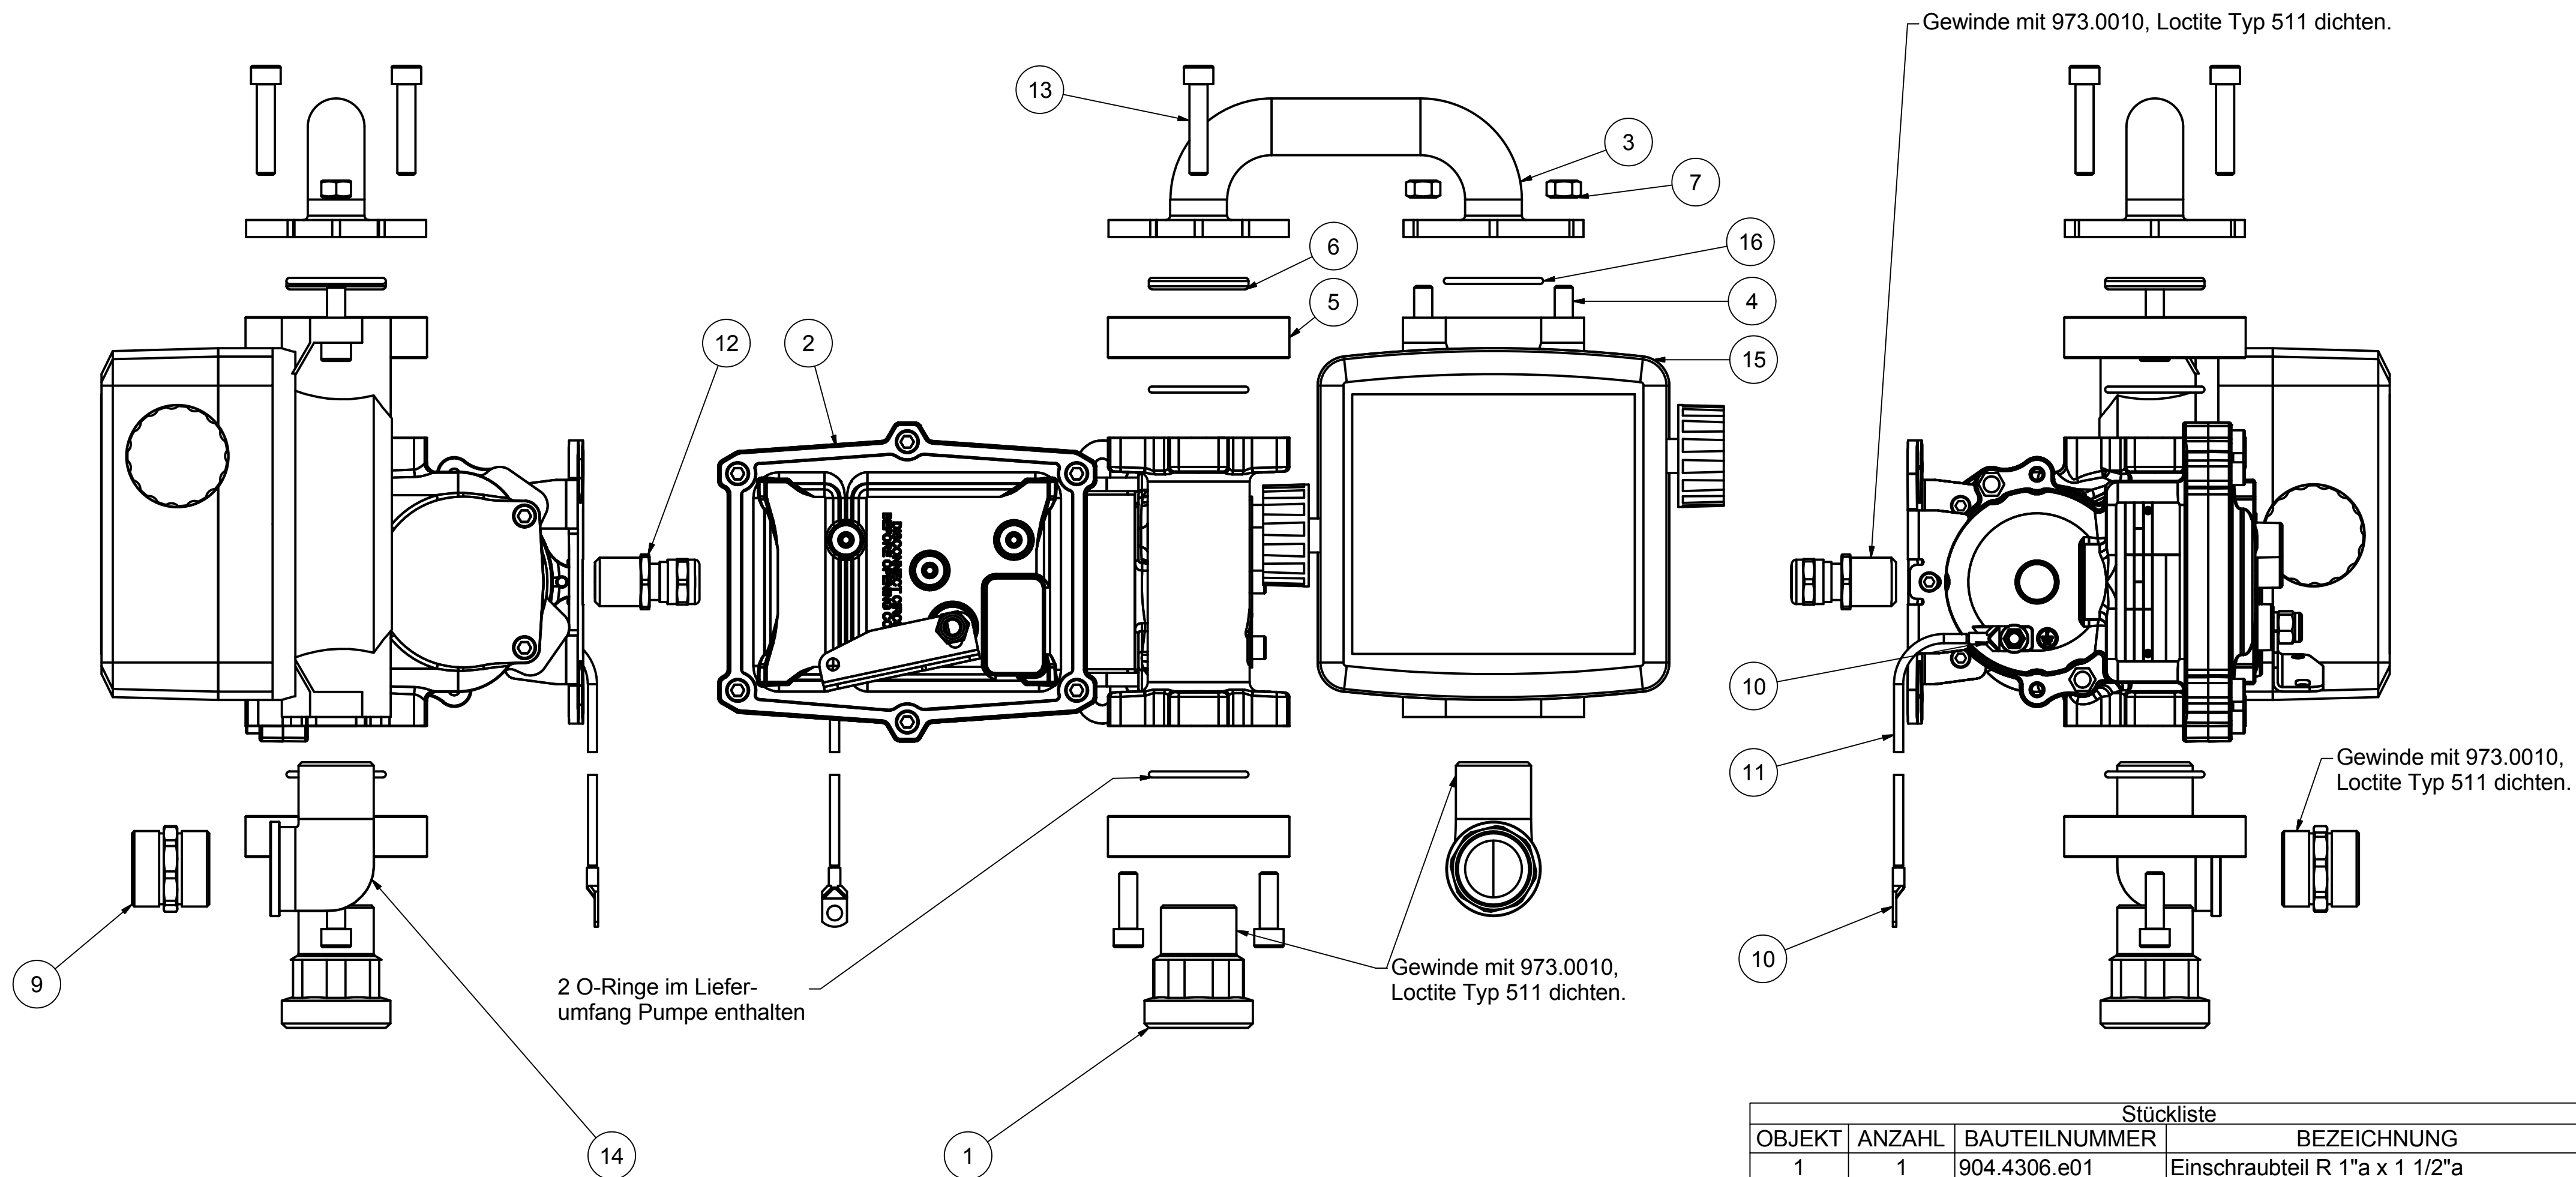

Achtung! Durchflussrichtung Zählwerk K33 muss umgebaut werden.

- O-Ring 914.0028.025.VIT in die Nut am Auslauf des Außengewindes am Zapfschlauch legen.
- Zapfschlauch 138.0019.230 und Zapfpistole 138.0019.219 unmontiert lose mit im Karton verpacken.
- Betriebsanleitung von Pumpe, K33 und Kabelverschraubung mit in den Karton legen.

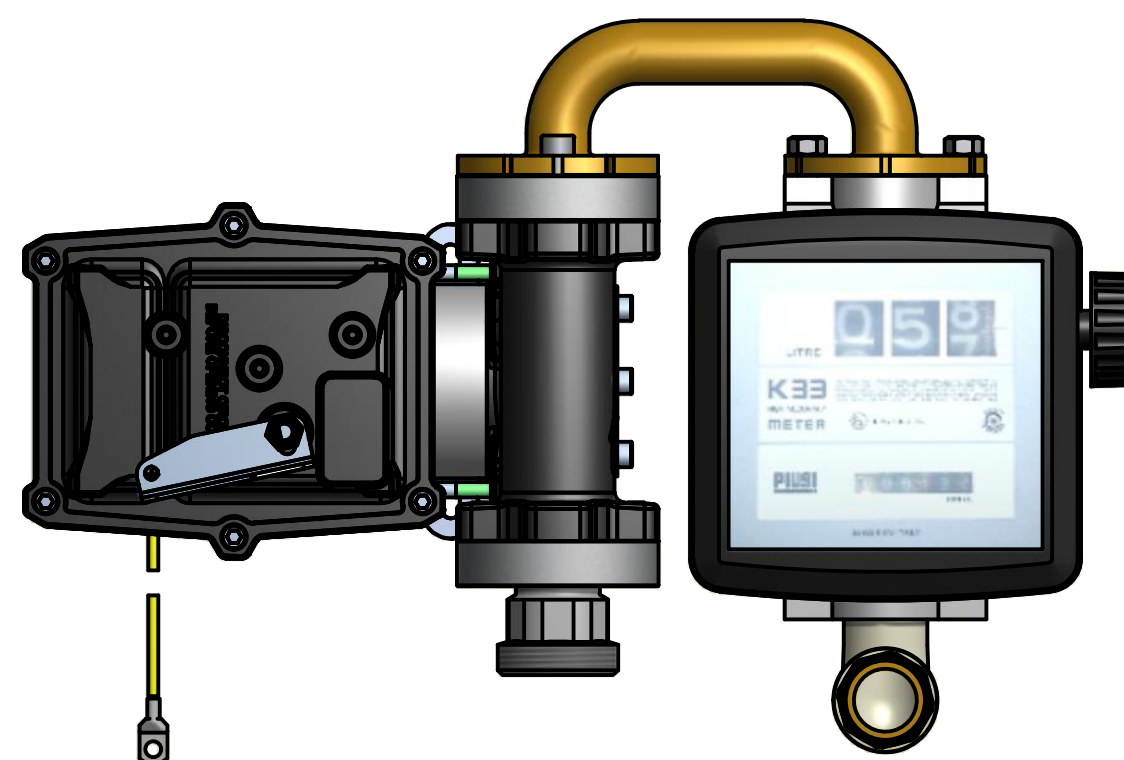

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	904.4306.e01	Einschraubteil R 1" a x 1 1/2" a
2	1	936.2126.050	Elektropumpe Cematic 12/50 EX
3	1	138.001E.004	Befüllbogen mit Flansch
4	2	900.1308.021.ZN	Innensechskantschraube M8 x 25
5	1	138.0019.212	Flansch mit 1" Innengewinde
6	1	130.0049.174	Doppel-O-Ring für Flanschverbindung
7	2	900.1708.000.ZN	Sechskantmutter M8
9	1	903.1506.006	MS-Doppelnippel R1"
10	2	988.2101.002	Rohrkabelschuh unisoliert 4 mm² - M6
11	0,5 m	988.2011.001	Aderleitung PVC 4 mm² flexibel
12	1	988.4005	Kabelverschraubung 1/2" NPT, EX
13	2	DIN 912 - M8 x 40	Zylinderkopfschraube
14	1	903.3006.000	MS-Winkel 90°, R1" i/a
15	1	936.2119.036	Zähler K33 ATEX
16	1	130.0049.173	O-Ring für Flansch

CHEMOWERK GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
Datum 29.04.2014		Werkstoff	
Name LA		Benennung	
Gepr.		El.-pumpe, 40 l/min, 12V, K33	
Norm		AZV, 4 m Befüllschlauch, für KS-Mobil, ATEX	
Maßstab		Zeichng.-Nr.	
Ers. f.		138.0010.242	
Ers. d.		Blatt:	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name
EDV Nr.:		138.0010.242	idw
		Plot-Datum:	