
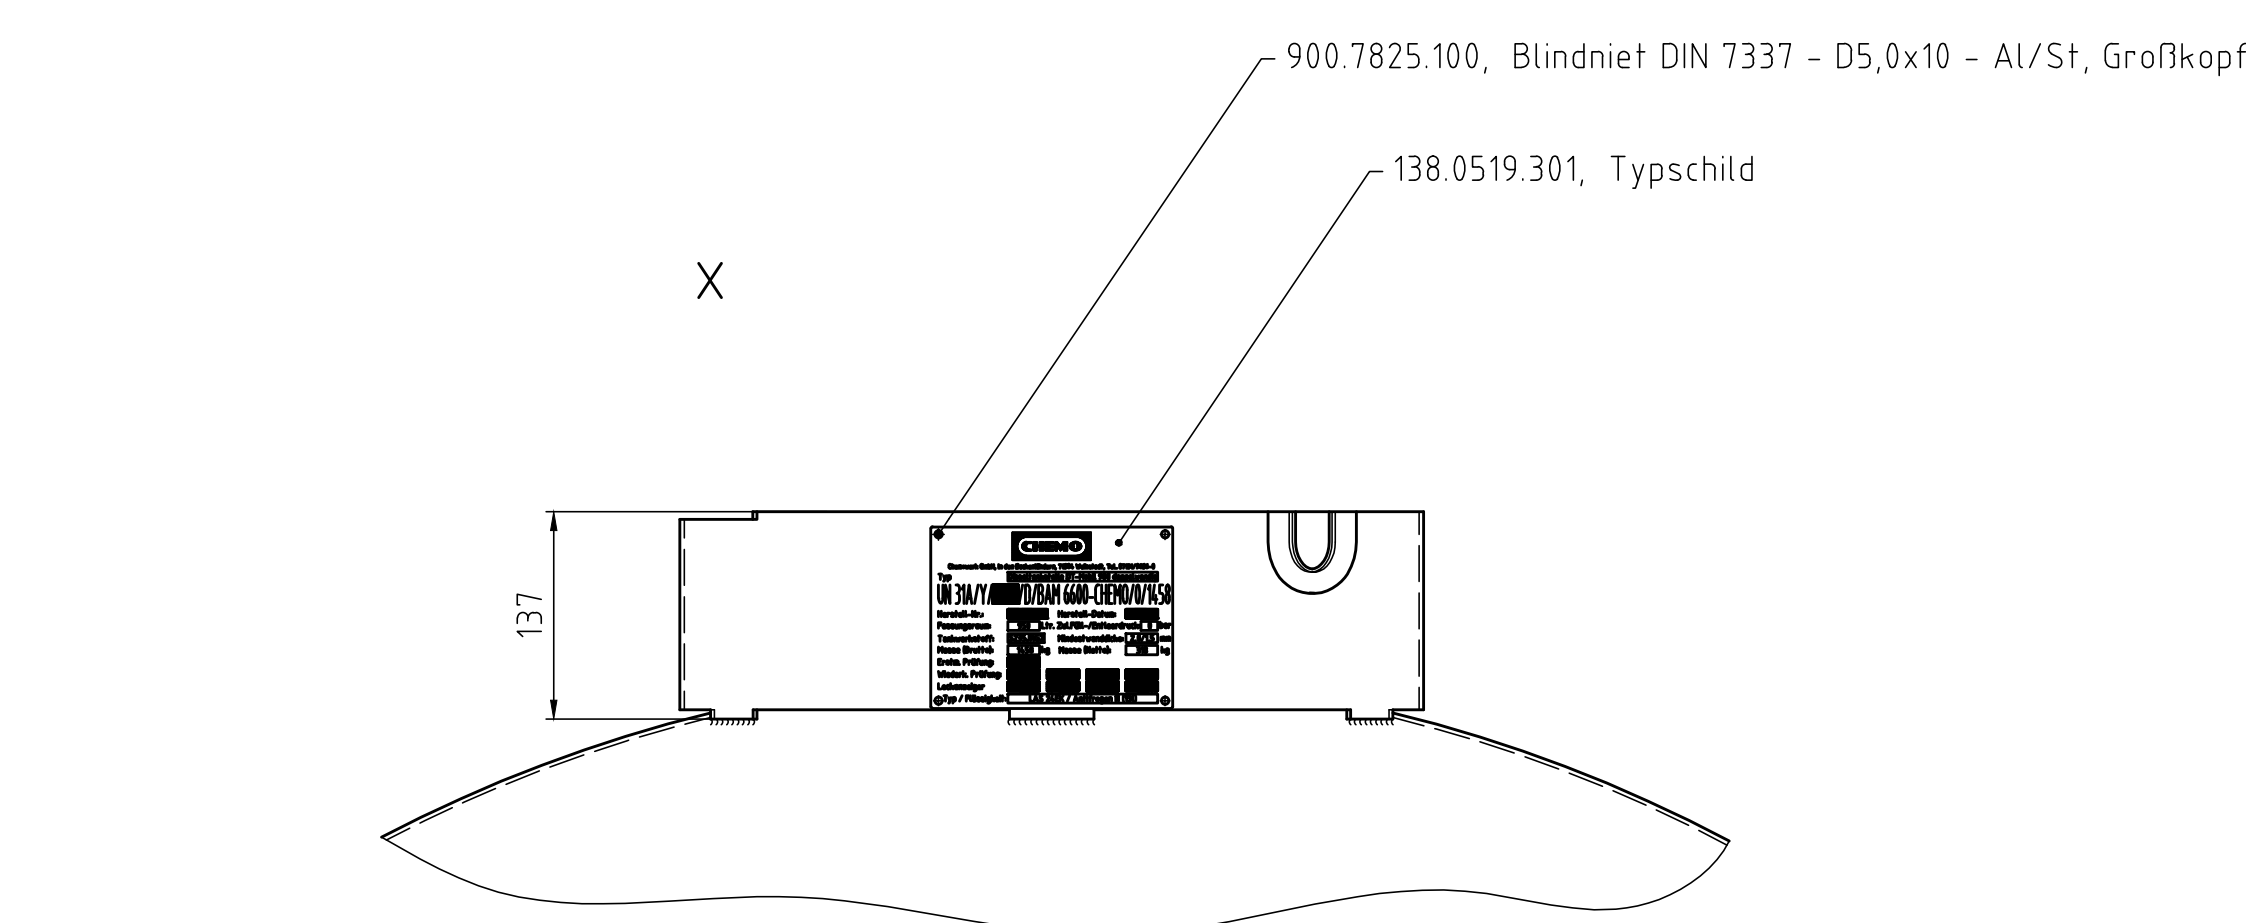



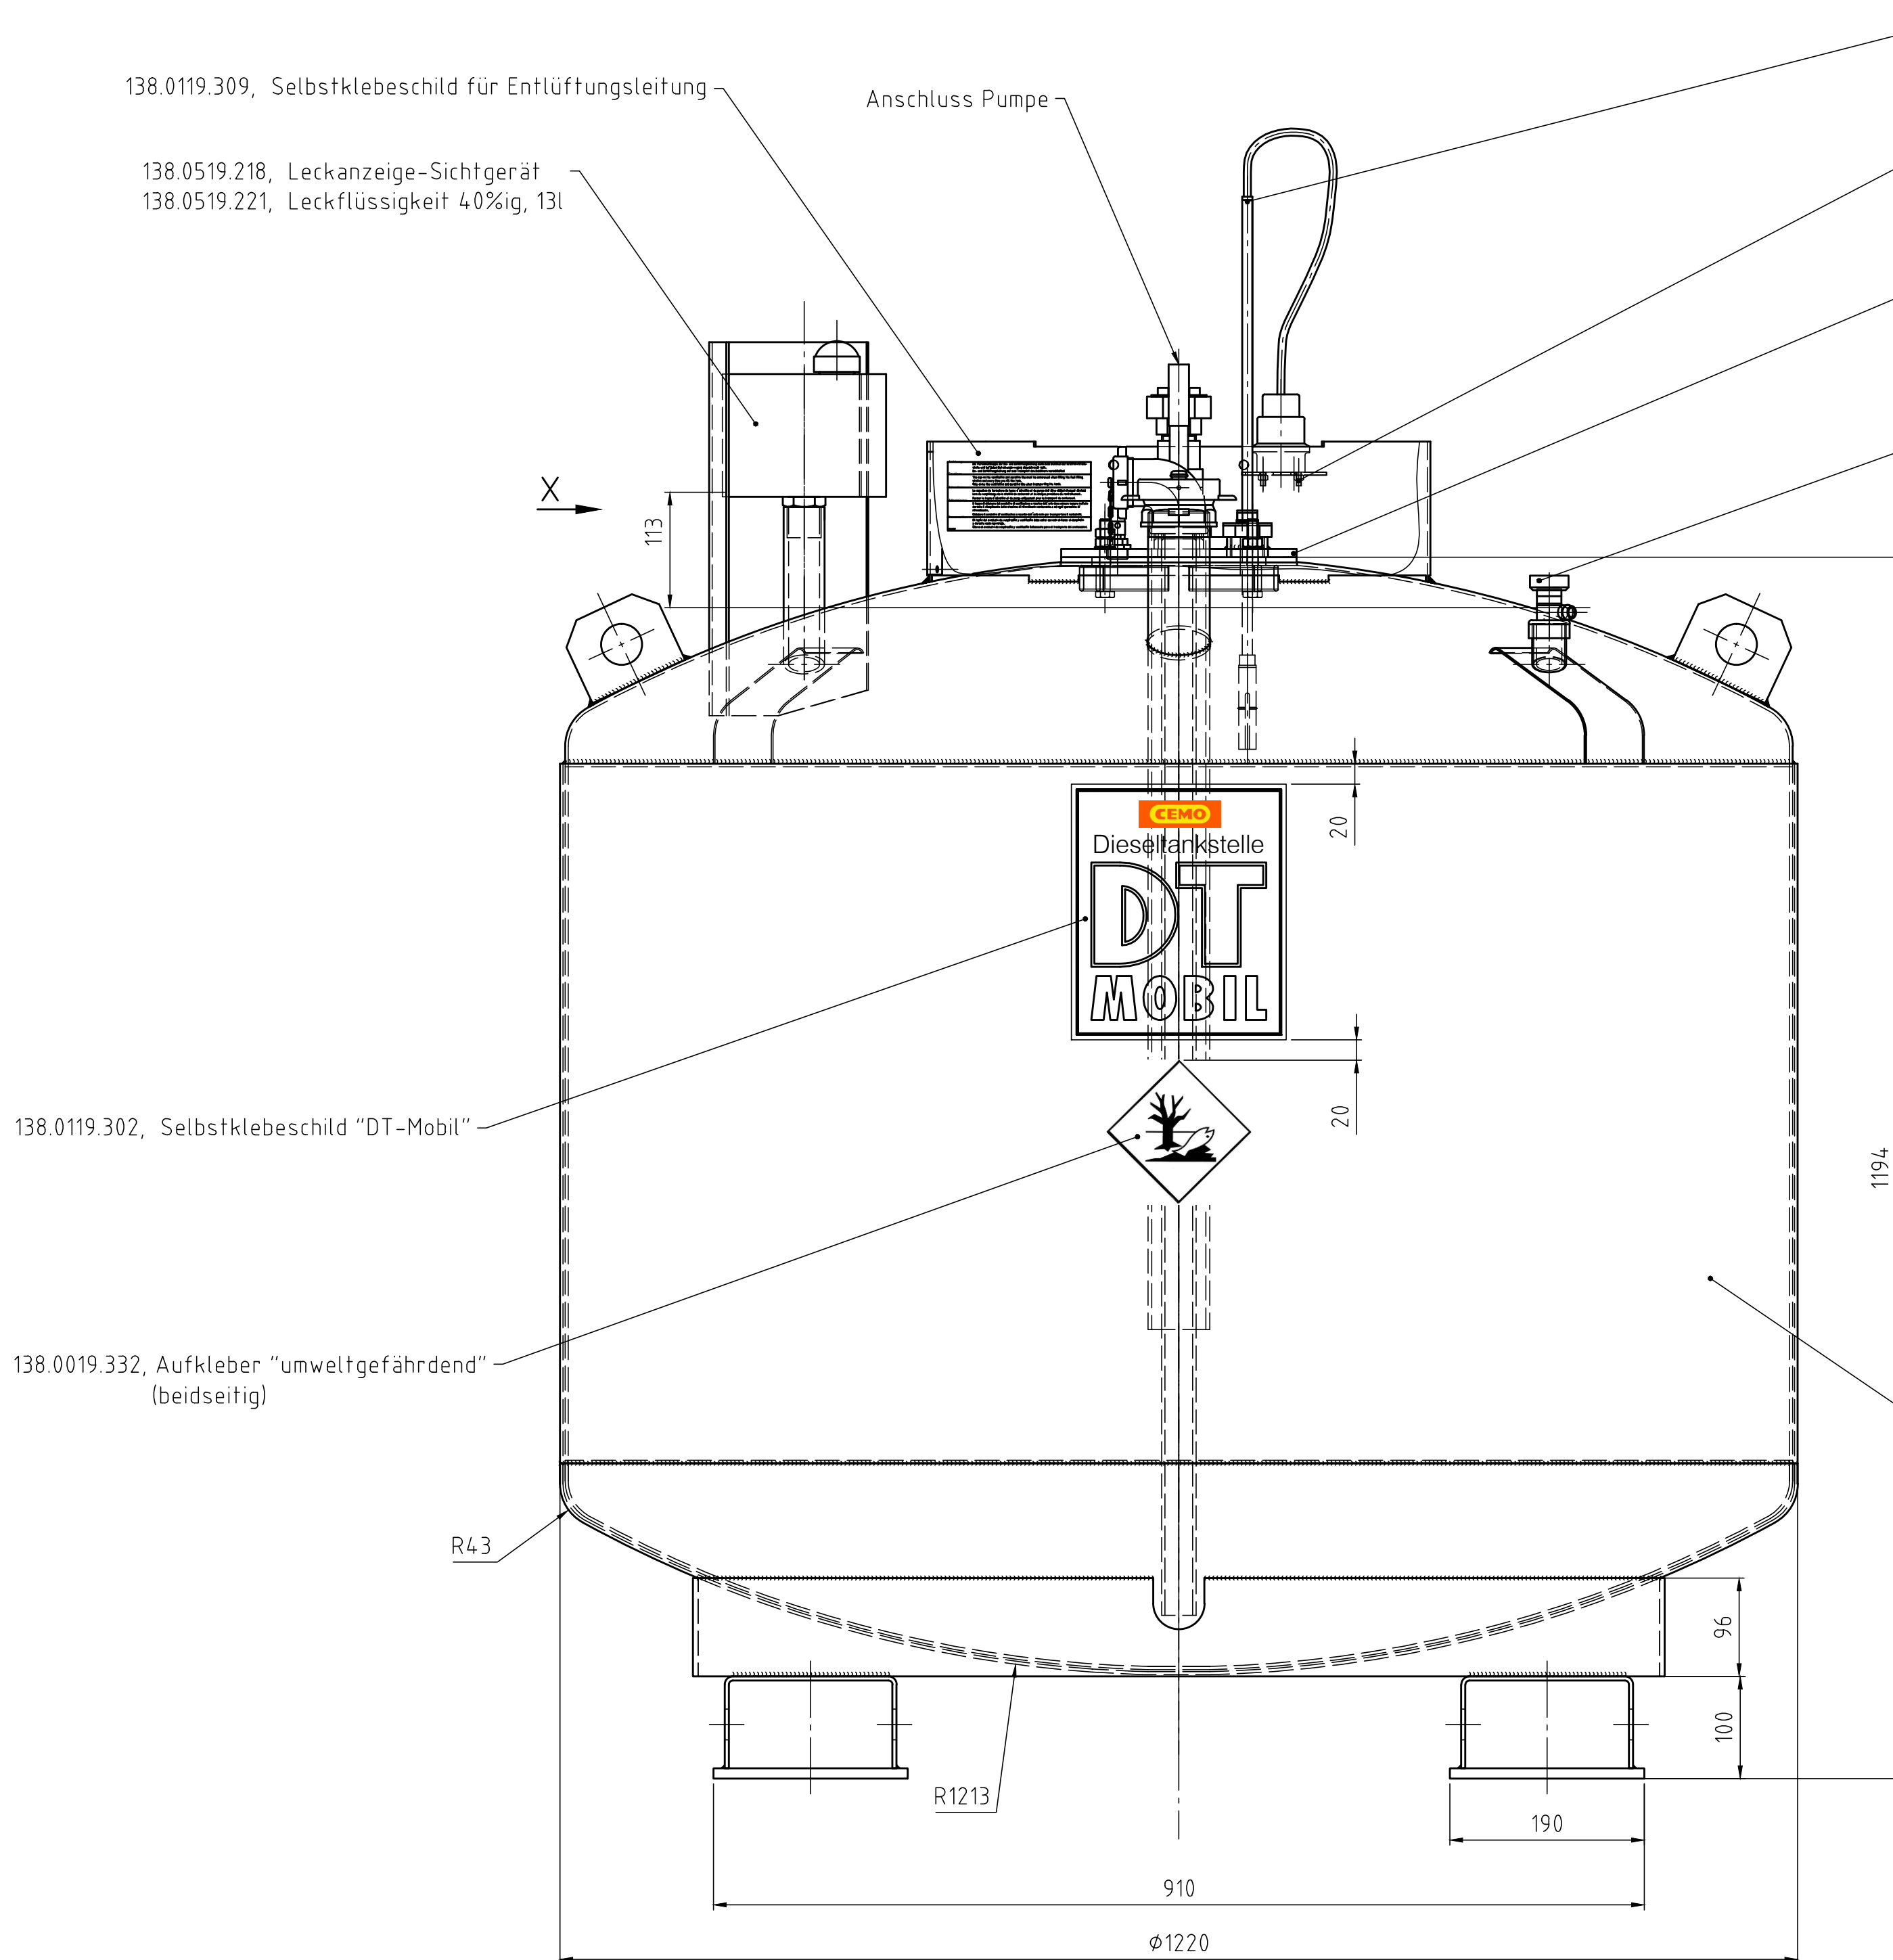


- 138.0119.215, Grenzwertgeber Typ 157 vormontiert (Fa. Keller)
- 914.1028.025, O-Ring 28x2,5 NBR
- 900.2205.016.ZN, Linsenschraube M5x16 verzinkt, DIN 7985
- 900.2605.000.ZN, Scheibe A5,3 verzinkt, DIN 125
- 900.1705.000.ZN, 6kt-Mutter M5 verzinkt, DIN EN 24032

- 138.0519.201, Domdeckel komplett l.W. 170 mit MS- Kugelhahn
- Sicherheitsventil 0,5 bar
- Be- und Entlüftung 1 1/2"
- 138.0519.217, Entlüftungs- und Prüfventil

- 138.0519.102, Zsb. Stahlbehälter lackiert
- Aussendurchmesser Aussenbehälter: 1220 mm
- Aussendurchmesser Innenbehälter: 1206 mm
- Wandstärke: 3 mm / 3 mm
- Werkstoff: S235JR+N

A - A
M 1:1

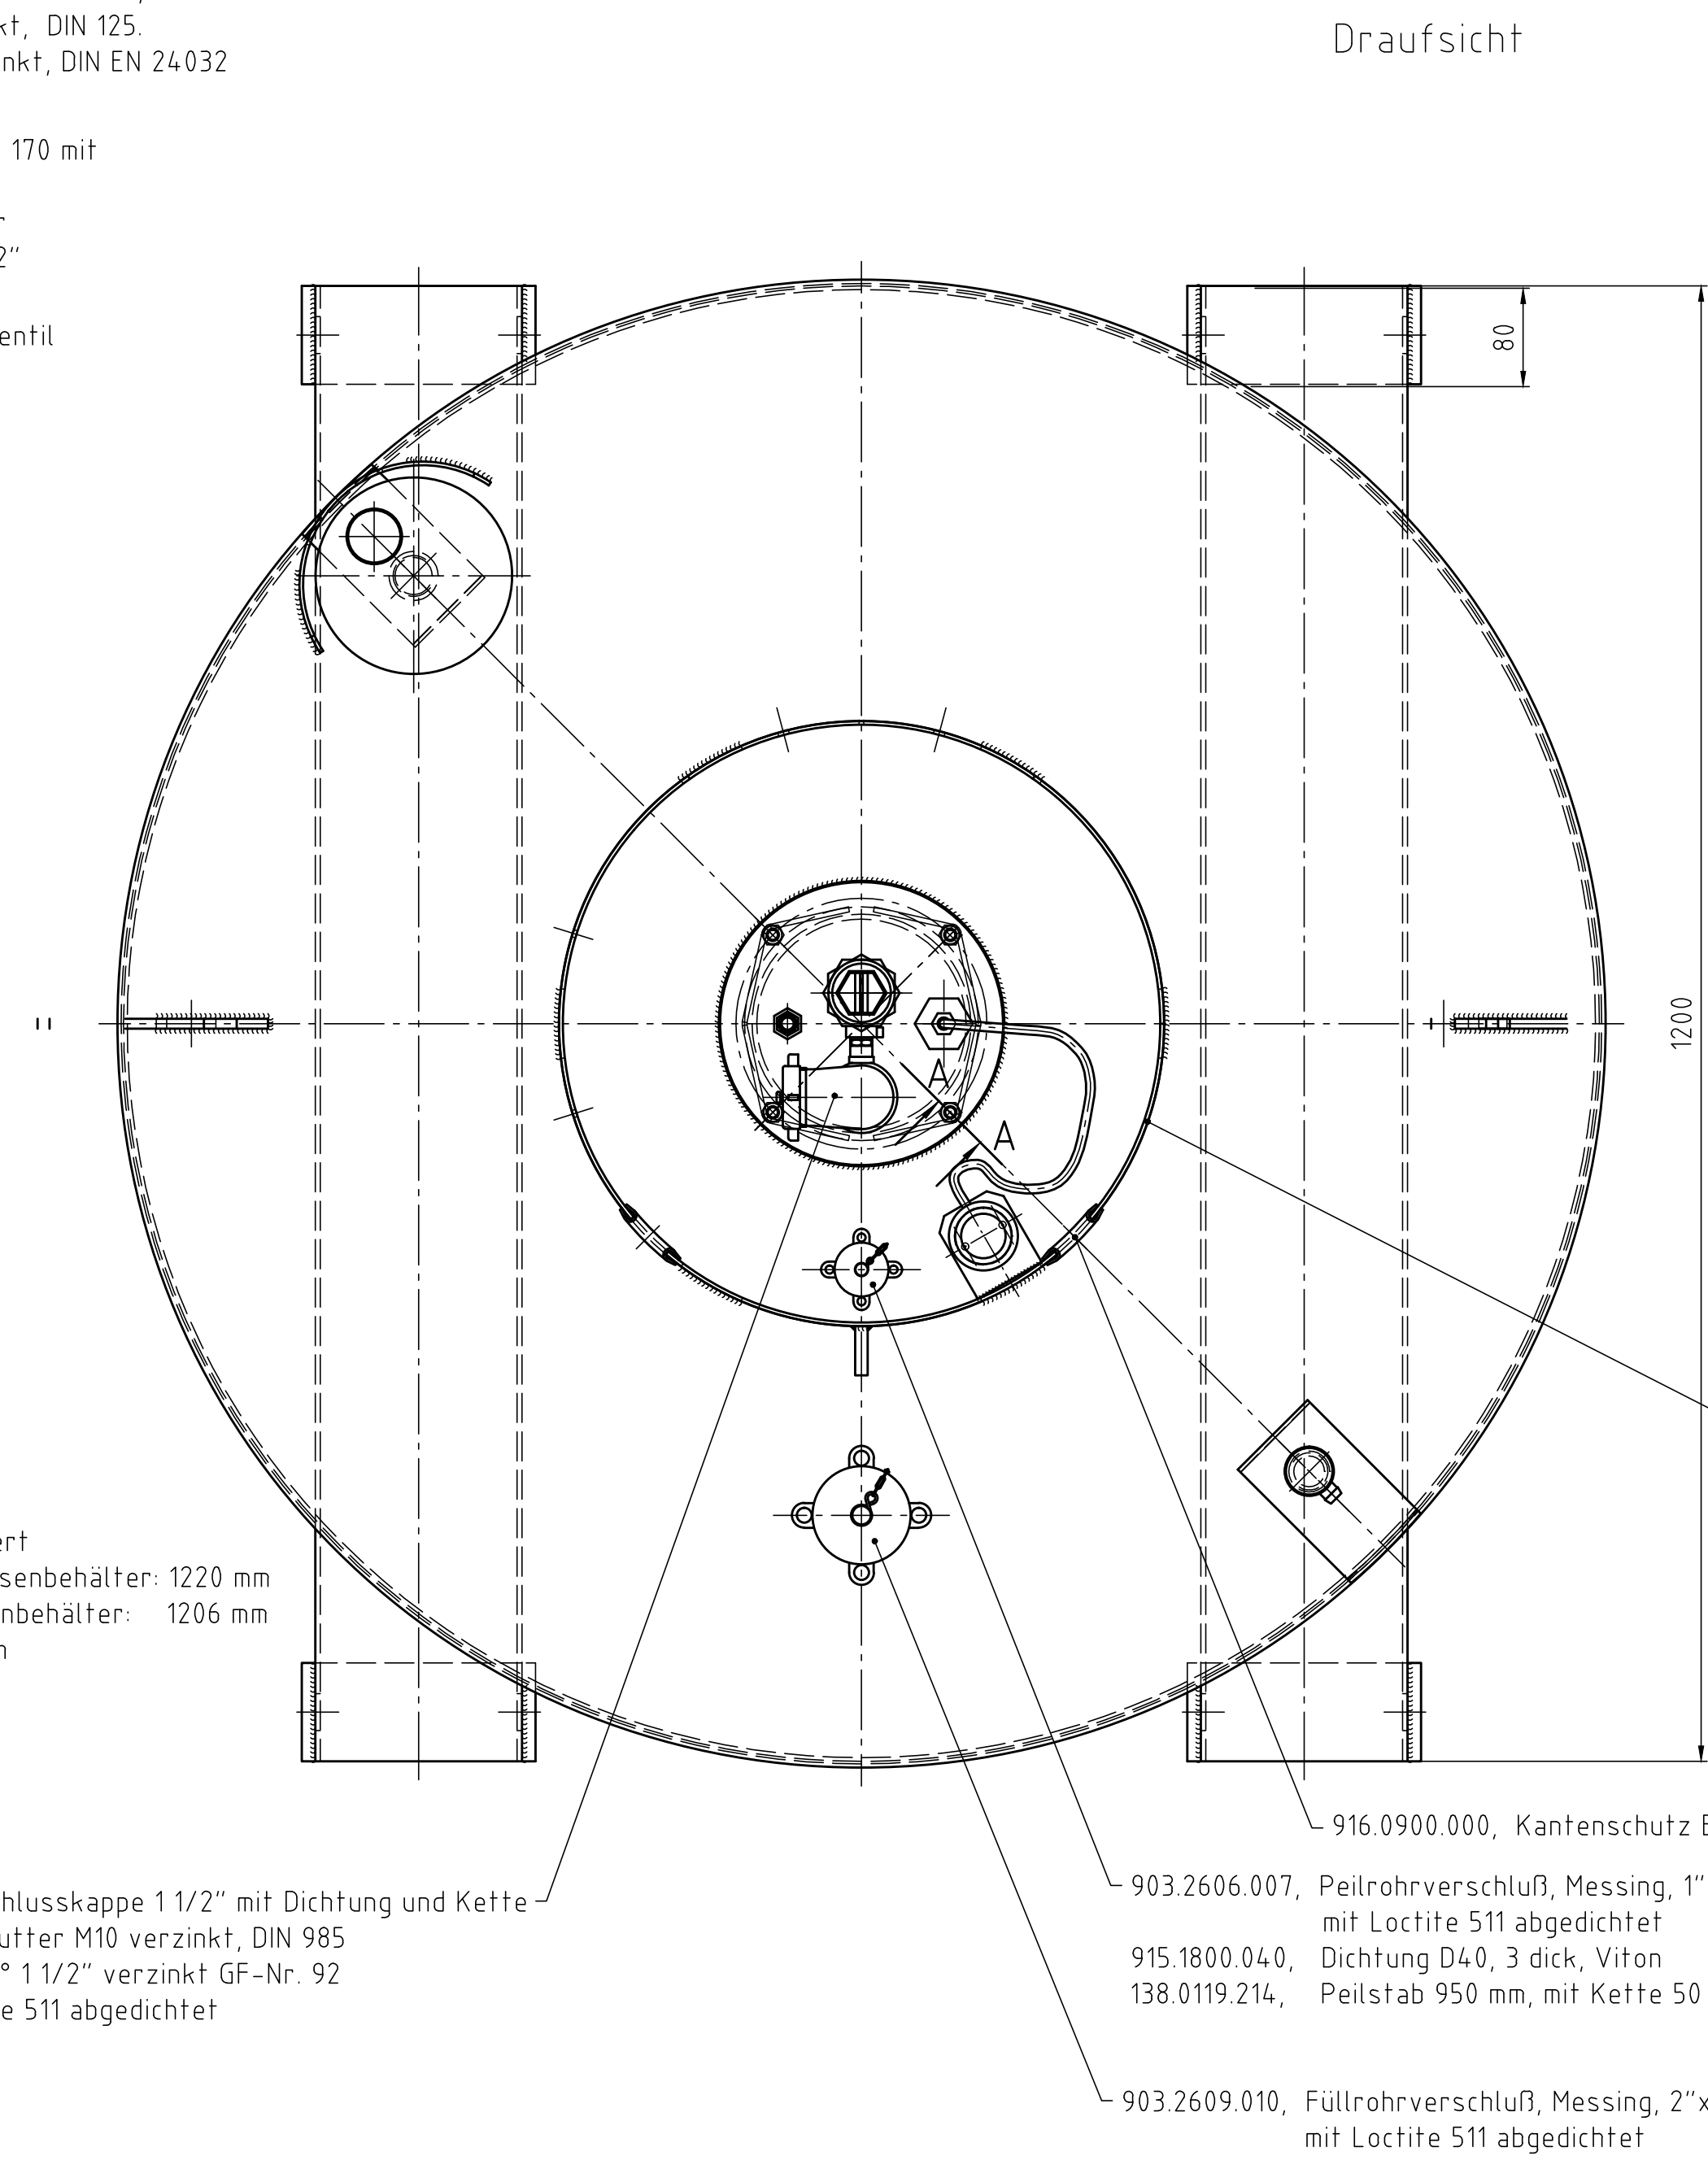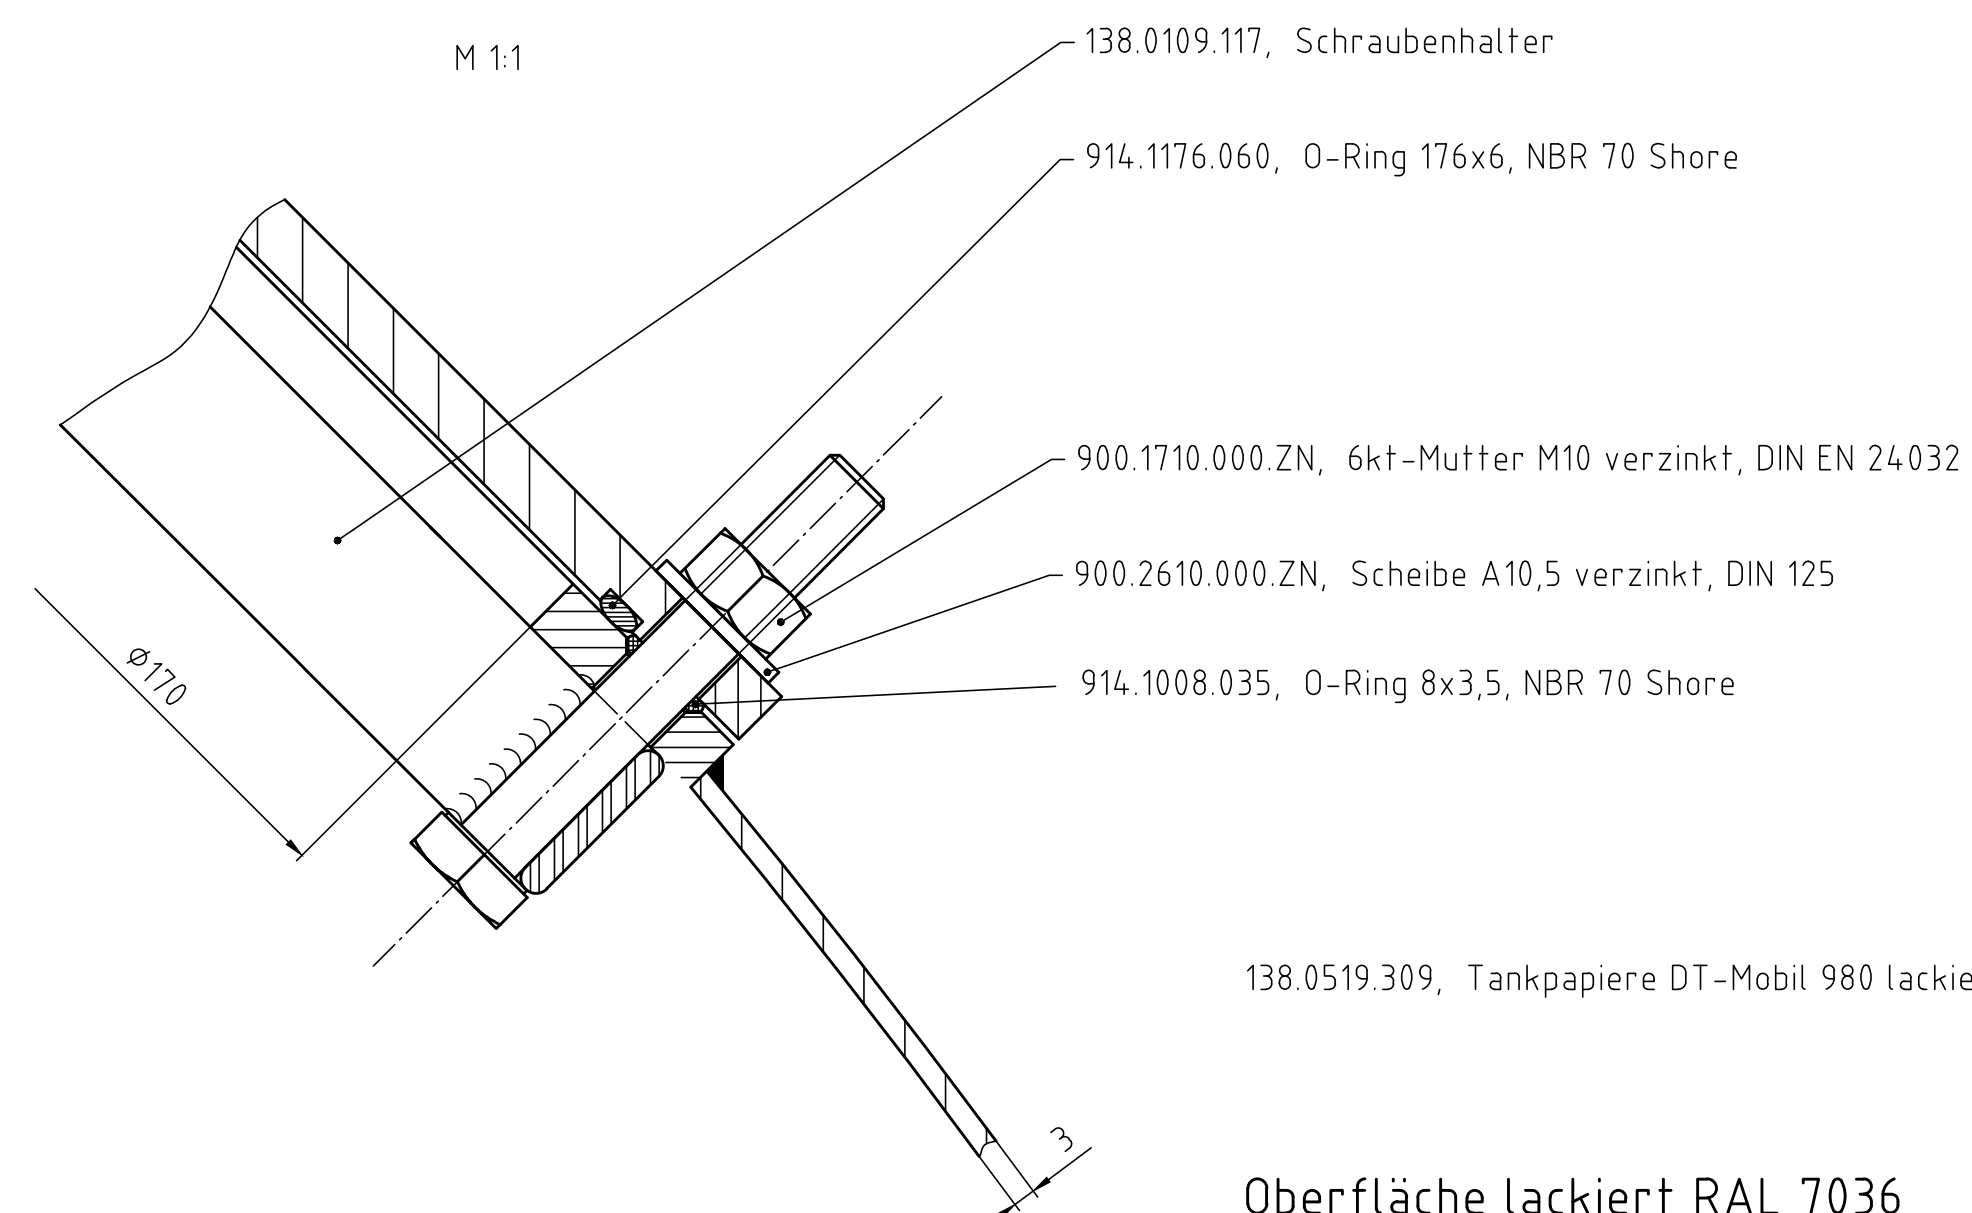

Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	3 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~ 17 Ltr.
Leckflüssigkeit - Antifrogen N	
Tankinhalt	963 Ltr.
Leergewicht	300 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

138.0519.309, Tankpapiere DT-Mobil 980 lackiert

Oberfläche lackiert RAL 7036

CHEMO		CHEMOWERK GmbH 71861 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
		Datum		Name	
		Bearb.		RN	
		Gepr.			
		Norm			
		Maßstab		1:1	
		Ers. f.		01 ZG 01	
		Ers. d.			
Nr. Änderung (Mit-Nr.)		Datum		Name	
		EDV Nr.		138_0510_002 138_0510_003 1025ZGBL01	
				DWG	
				Plot-Datum	