




Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

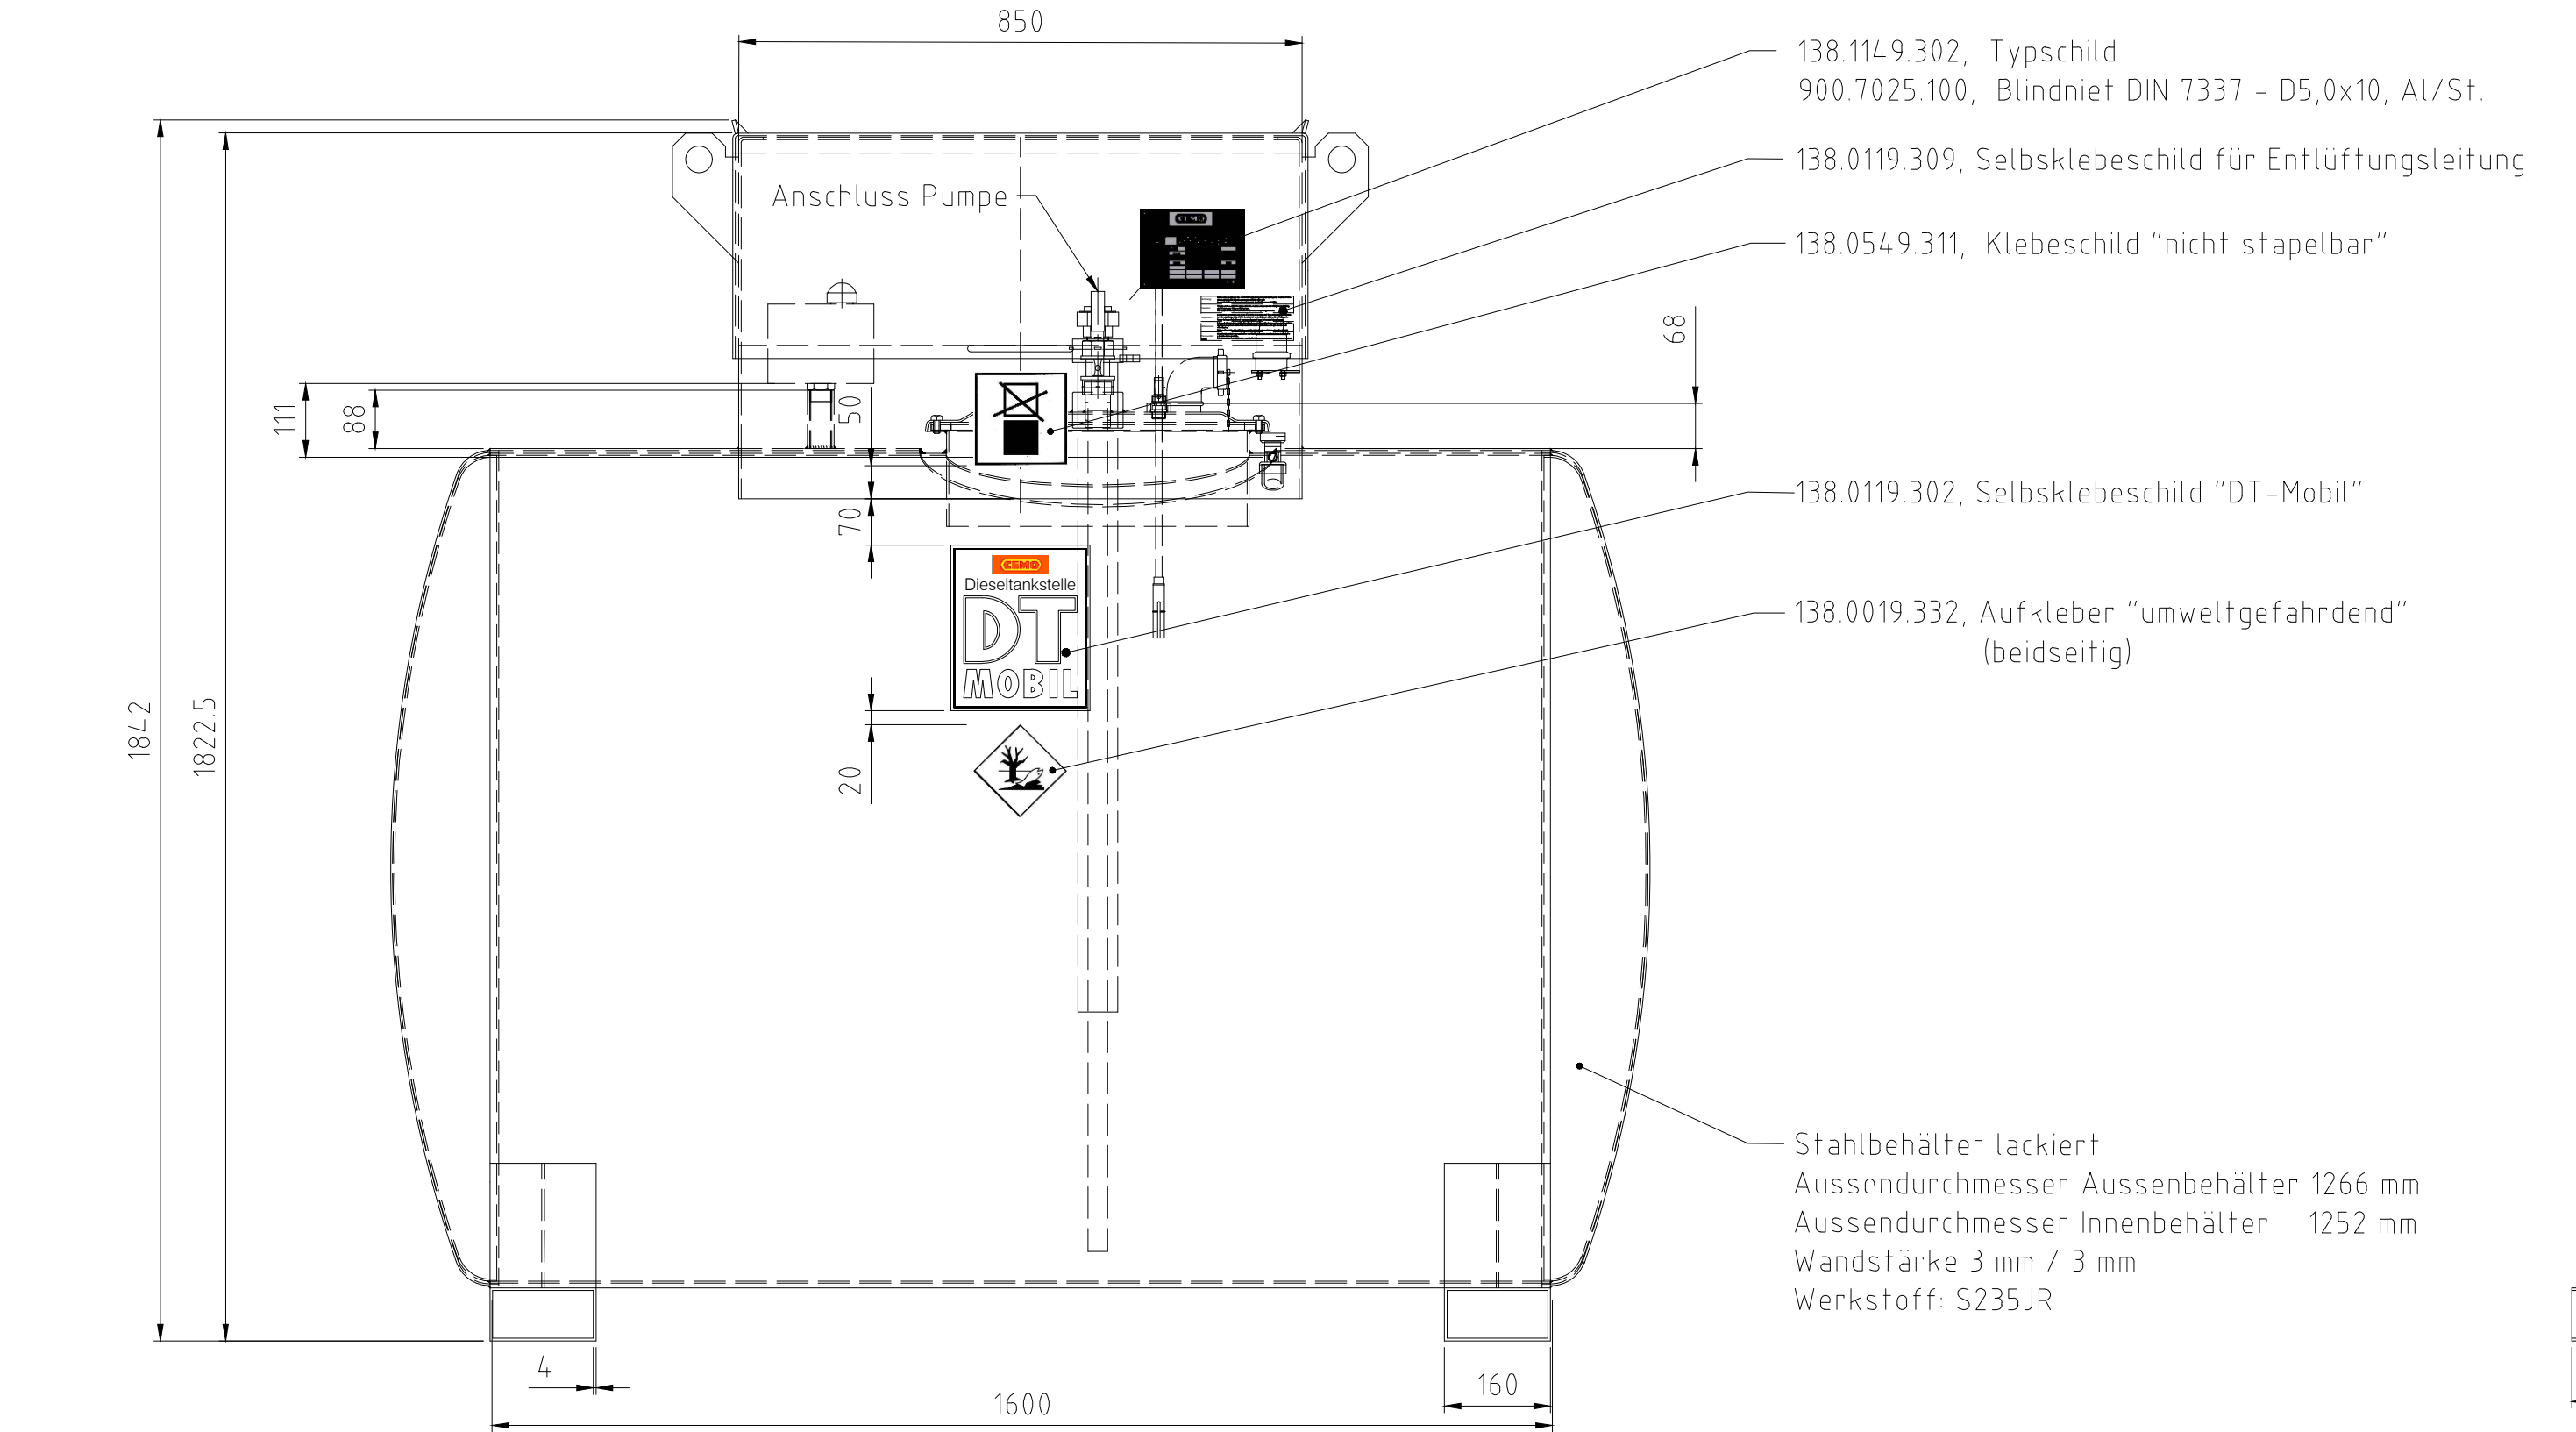

138.0519.216, Leckanzeige-Sichtgerät LAS 39 E
+ AFRISO Kippventil für LAS 39 E, G1>ET< 43539
138.0519.221, Leckflüssigkeit 40%ig, 27l

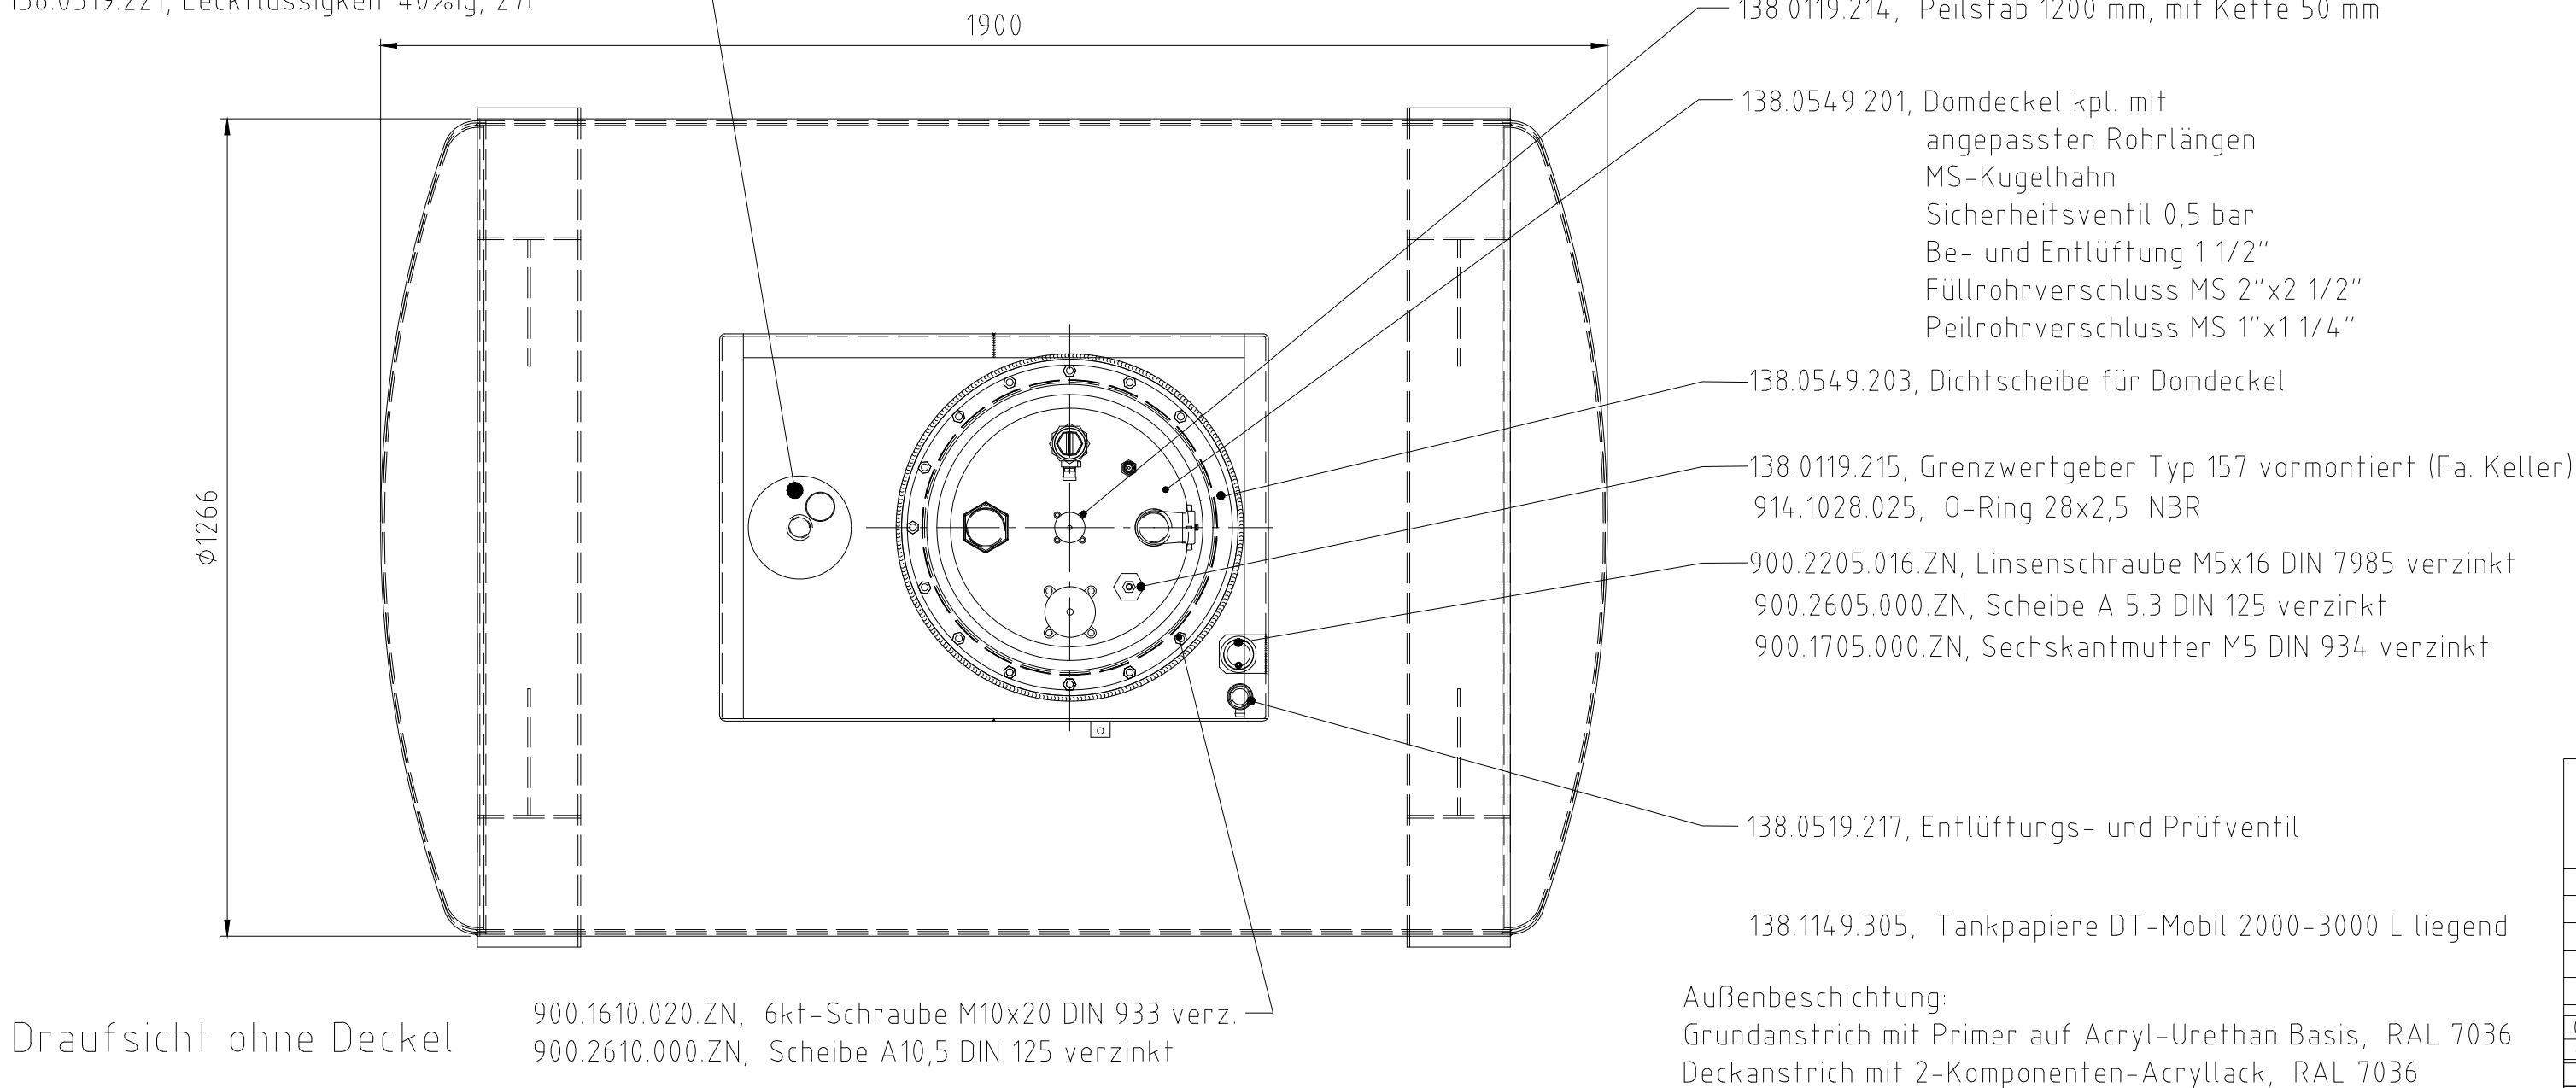

Draufsicht ohne Deckel

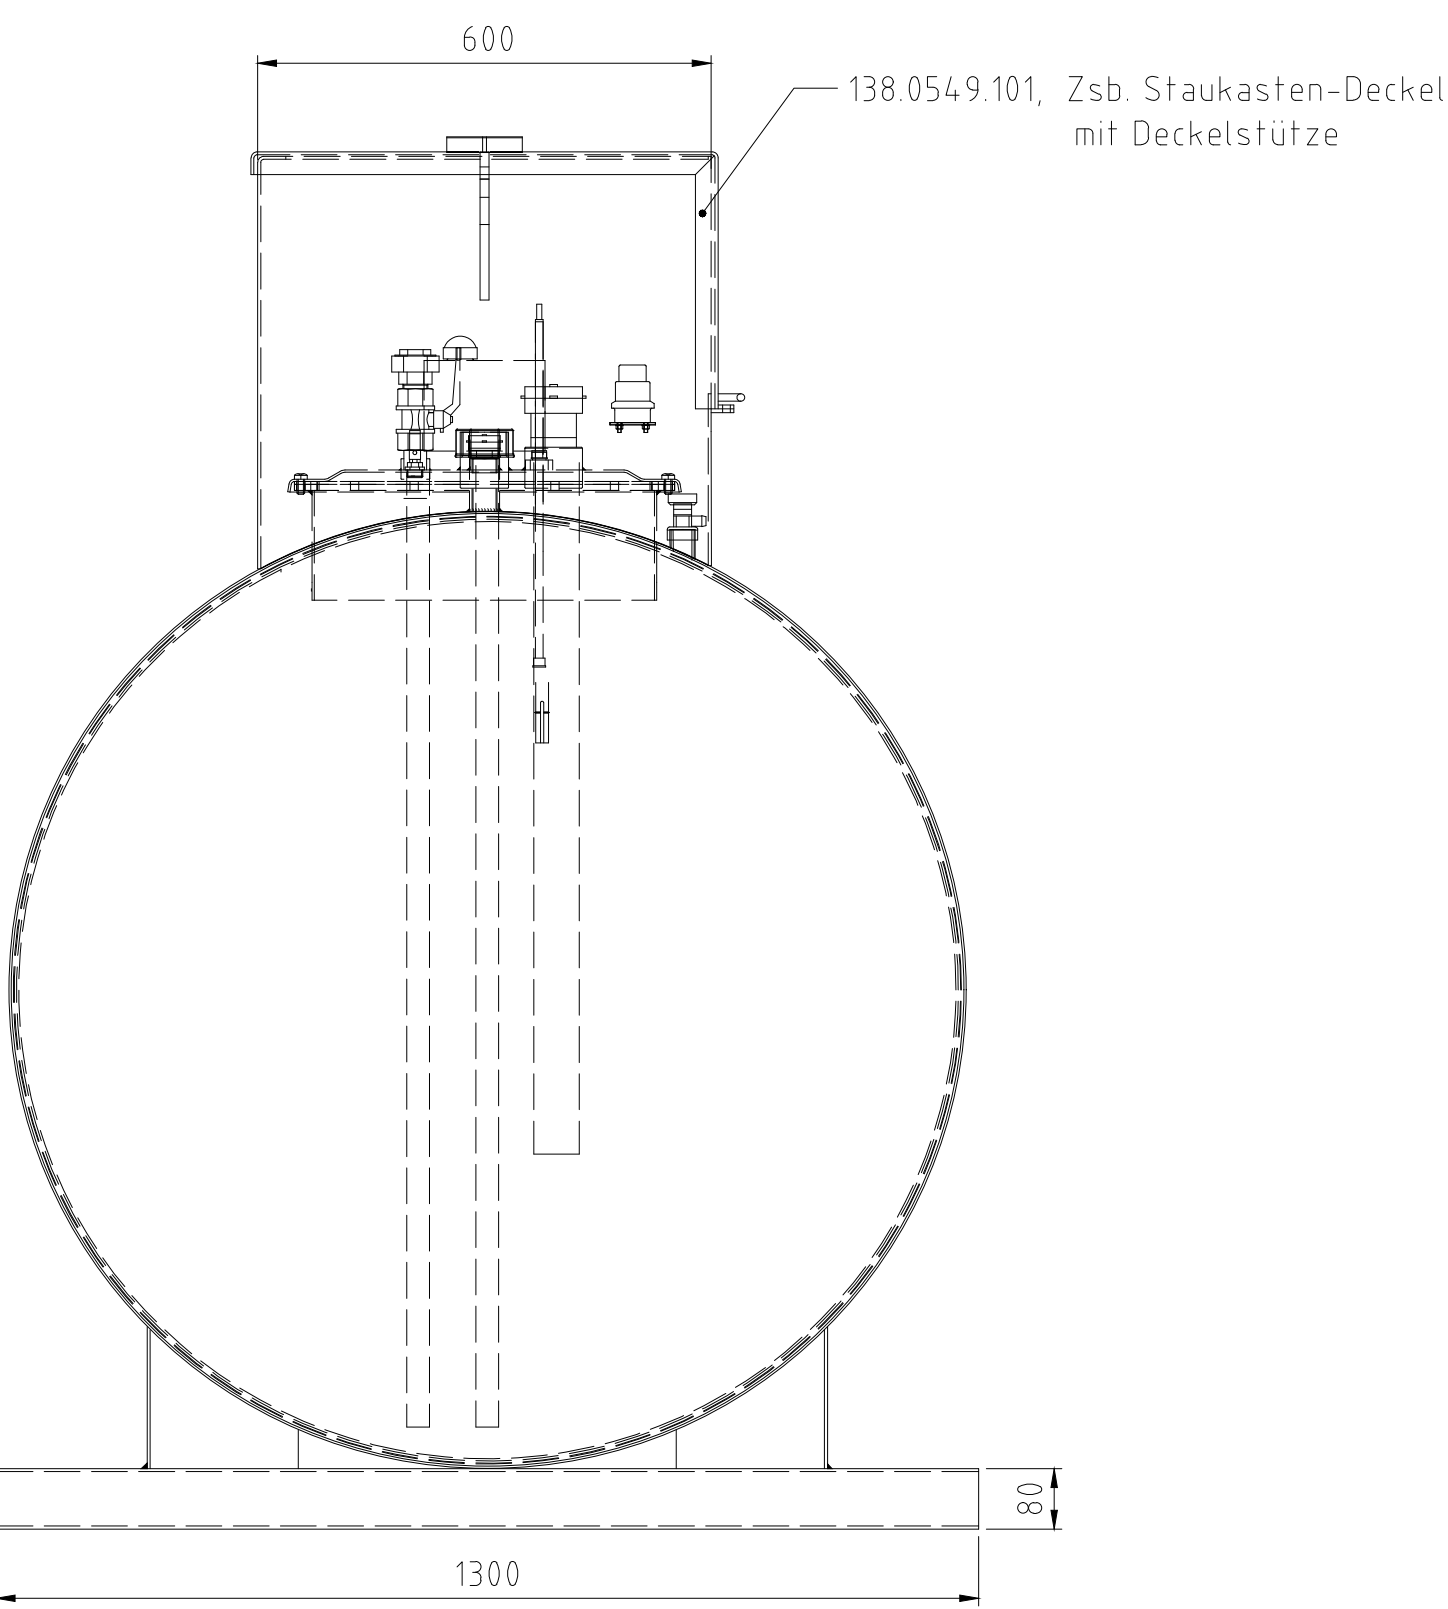

Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	2 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~27 Ltr.
Leckflüssigkeit - Antifrogen N	
Tankinhalt	2000 Ltr.
Leergewicht	650 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schmiedorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m		
								Werkstoff		
					Datum	Name		Benennung		
					Bearb.	22.06.2010	Rn	DT-Mobil 2000 l liegend mit Staukasten kpl.		
					Gepr.	27.04.2023	Ec			
					Norm					
					Maßstab 1:10		Zeichng.-Nr.		138.114.4.001	
02	Mit.-Nr. 938	04.09.2023	Ec	Ers. f.						
01	Mit.-Nr. 938	27.04.2023	Ec	Ers. d.						
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV-Nr.	138 114.4 001				Plot-Datum:	