
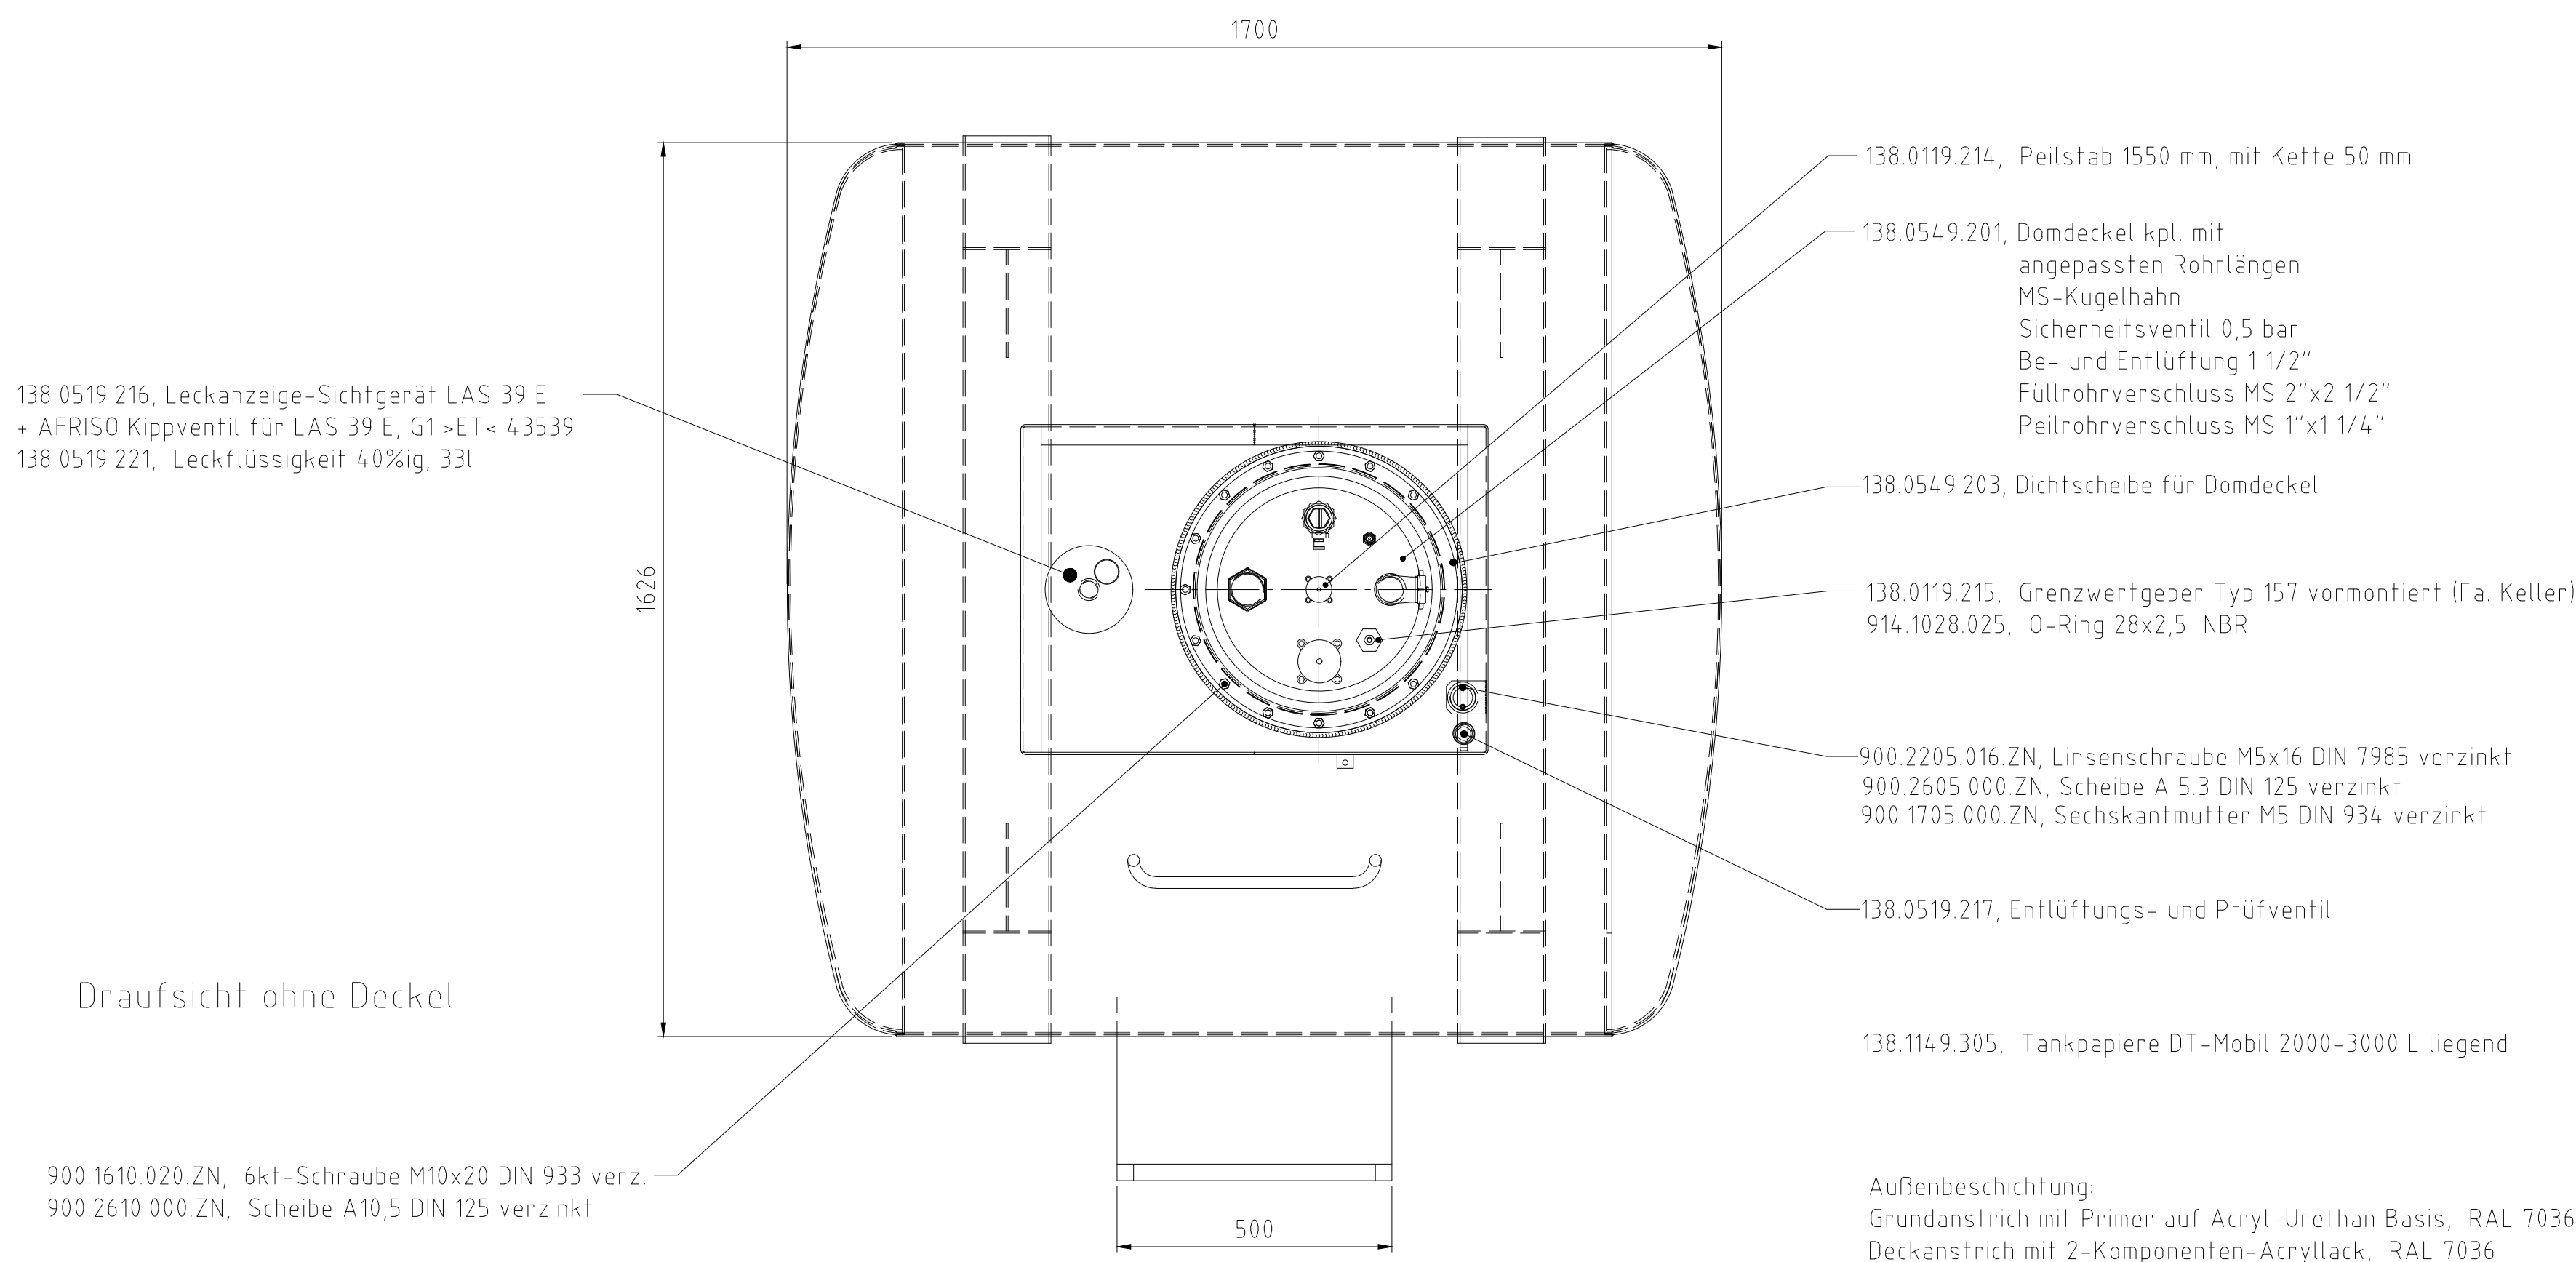
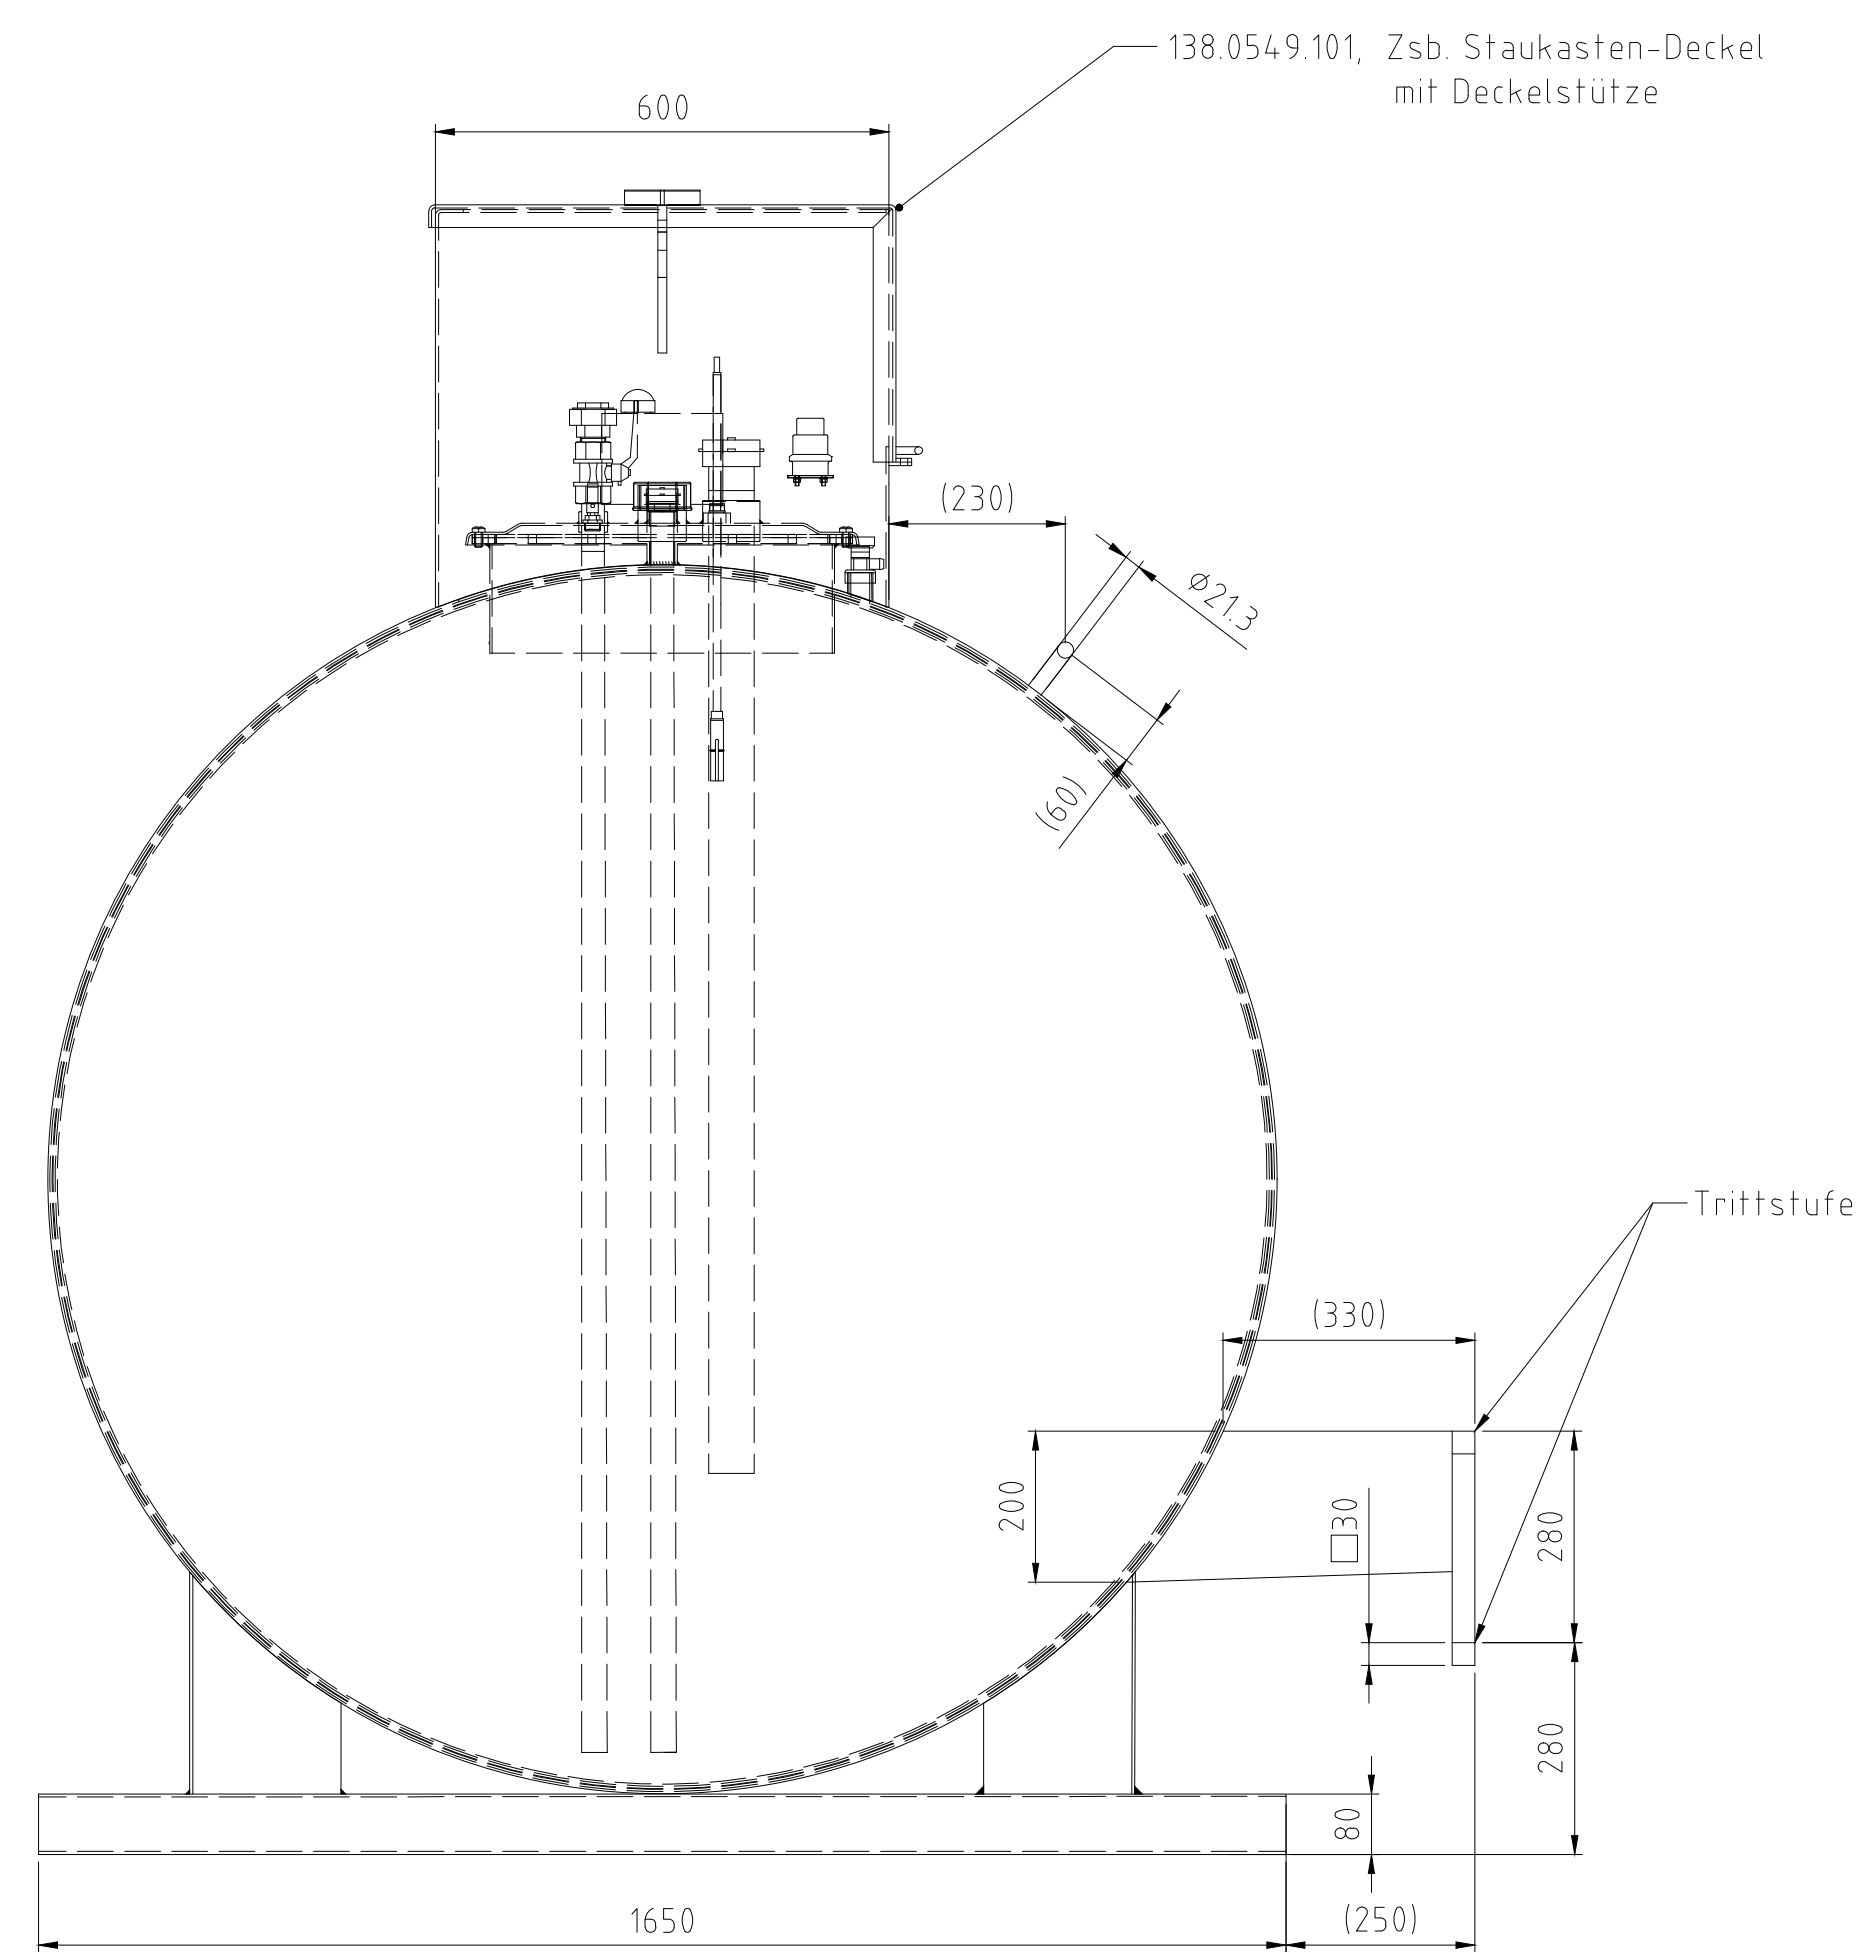
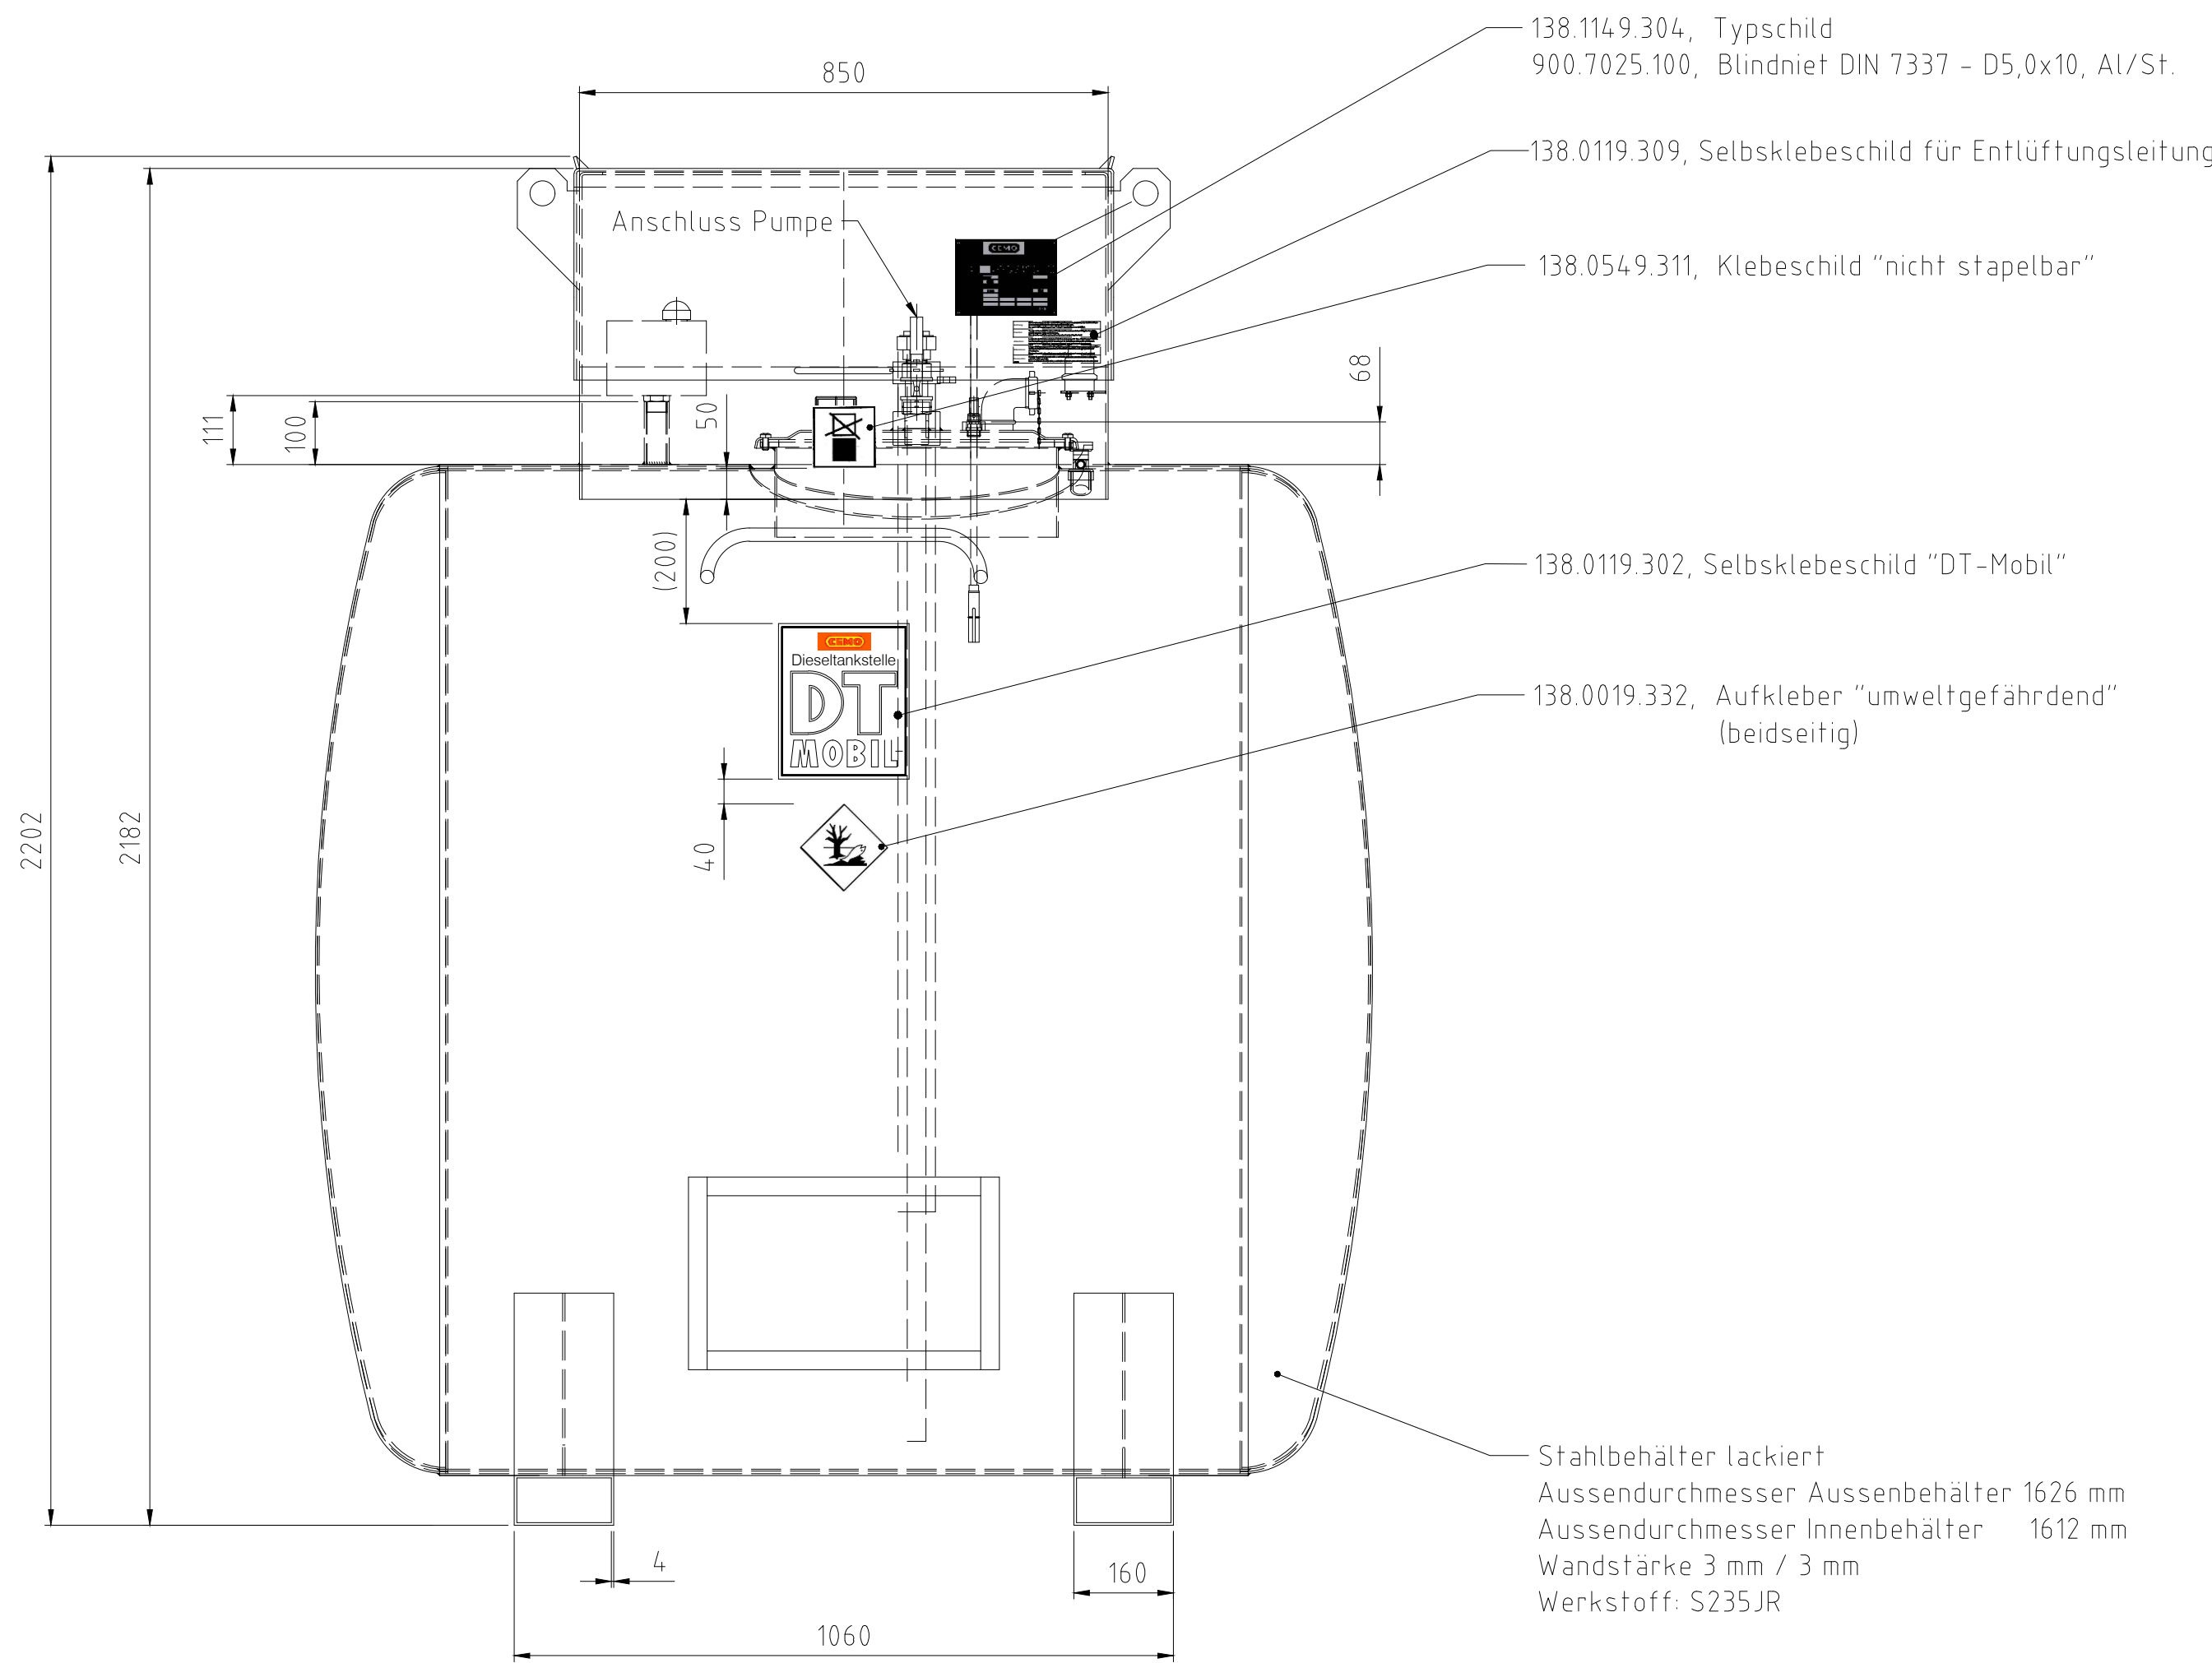




Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	2 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~ 33 Ltr.
Leckflüssigkeit – Antifrogen N	
Tankinhalt	3000 Ltr.
Leergewicht	780 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

		CEMO GmbH 71861 Weinstadt 91625 Scheidehof				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum		Name	
				Bearb.		Rn	
				Gepr.		Ec	
				Norm			
				Maßstab		1:10	
02		Mtl. Nr. 538		31.05.2023		Ec	
31		Mtl. Nr. 538		27.06.2023		Ers. f	
				27.06.2023		Ers. d	
Nr.		Änderung (Mtl.-Nr.)		Datum		Name	
				EDW Nr.		138 1144_003	
						Pilot-Datum	