

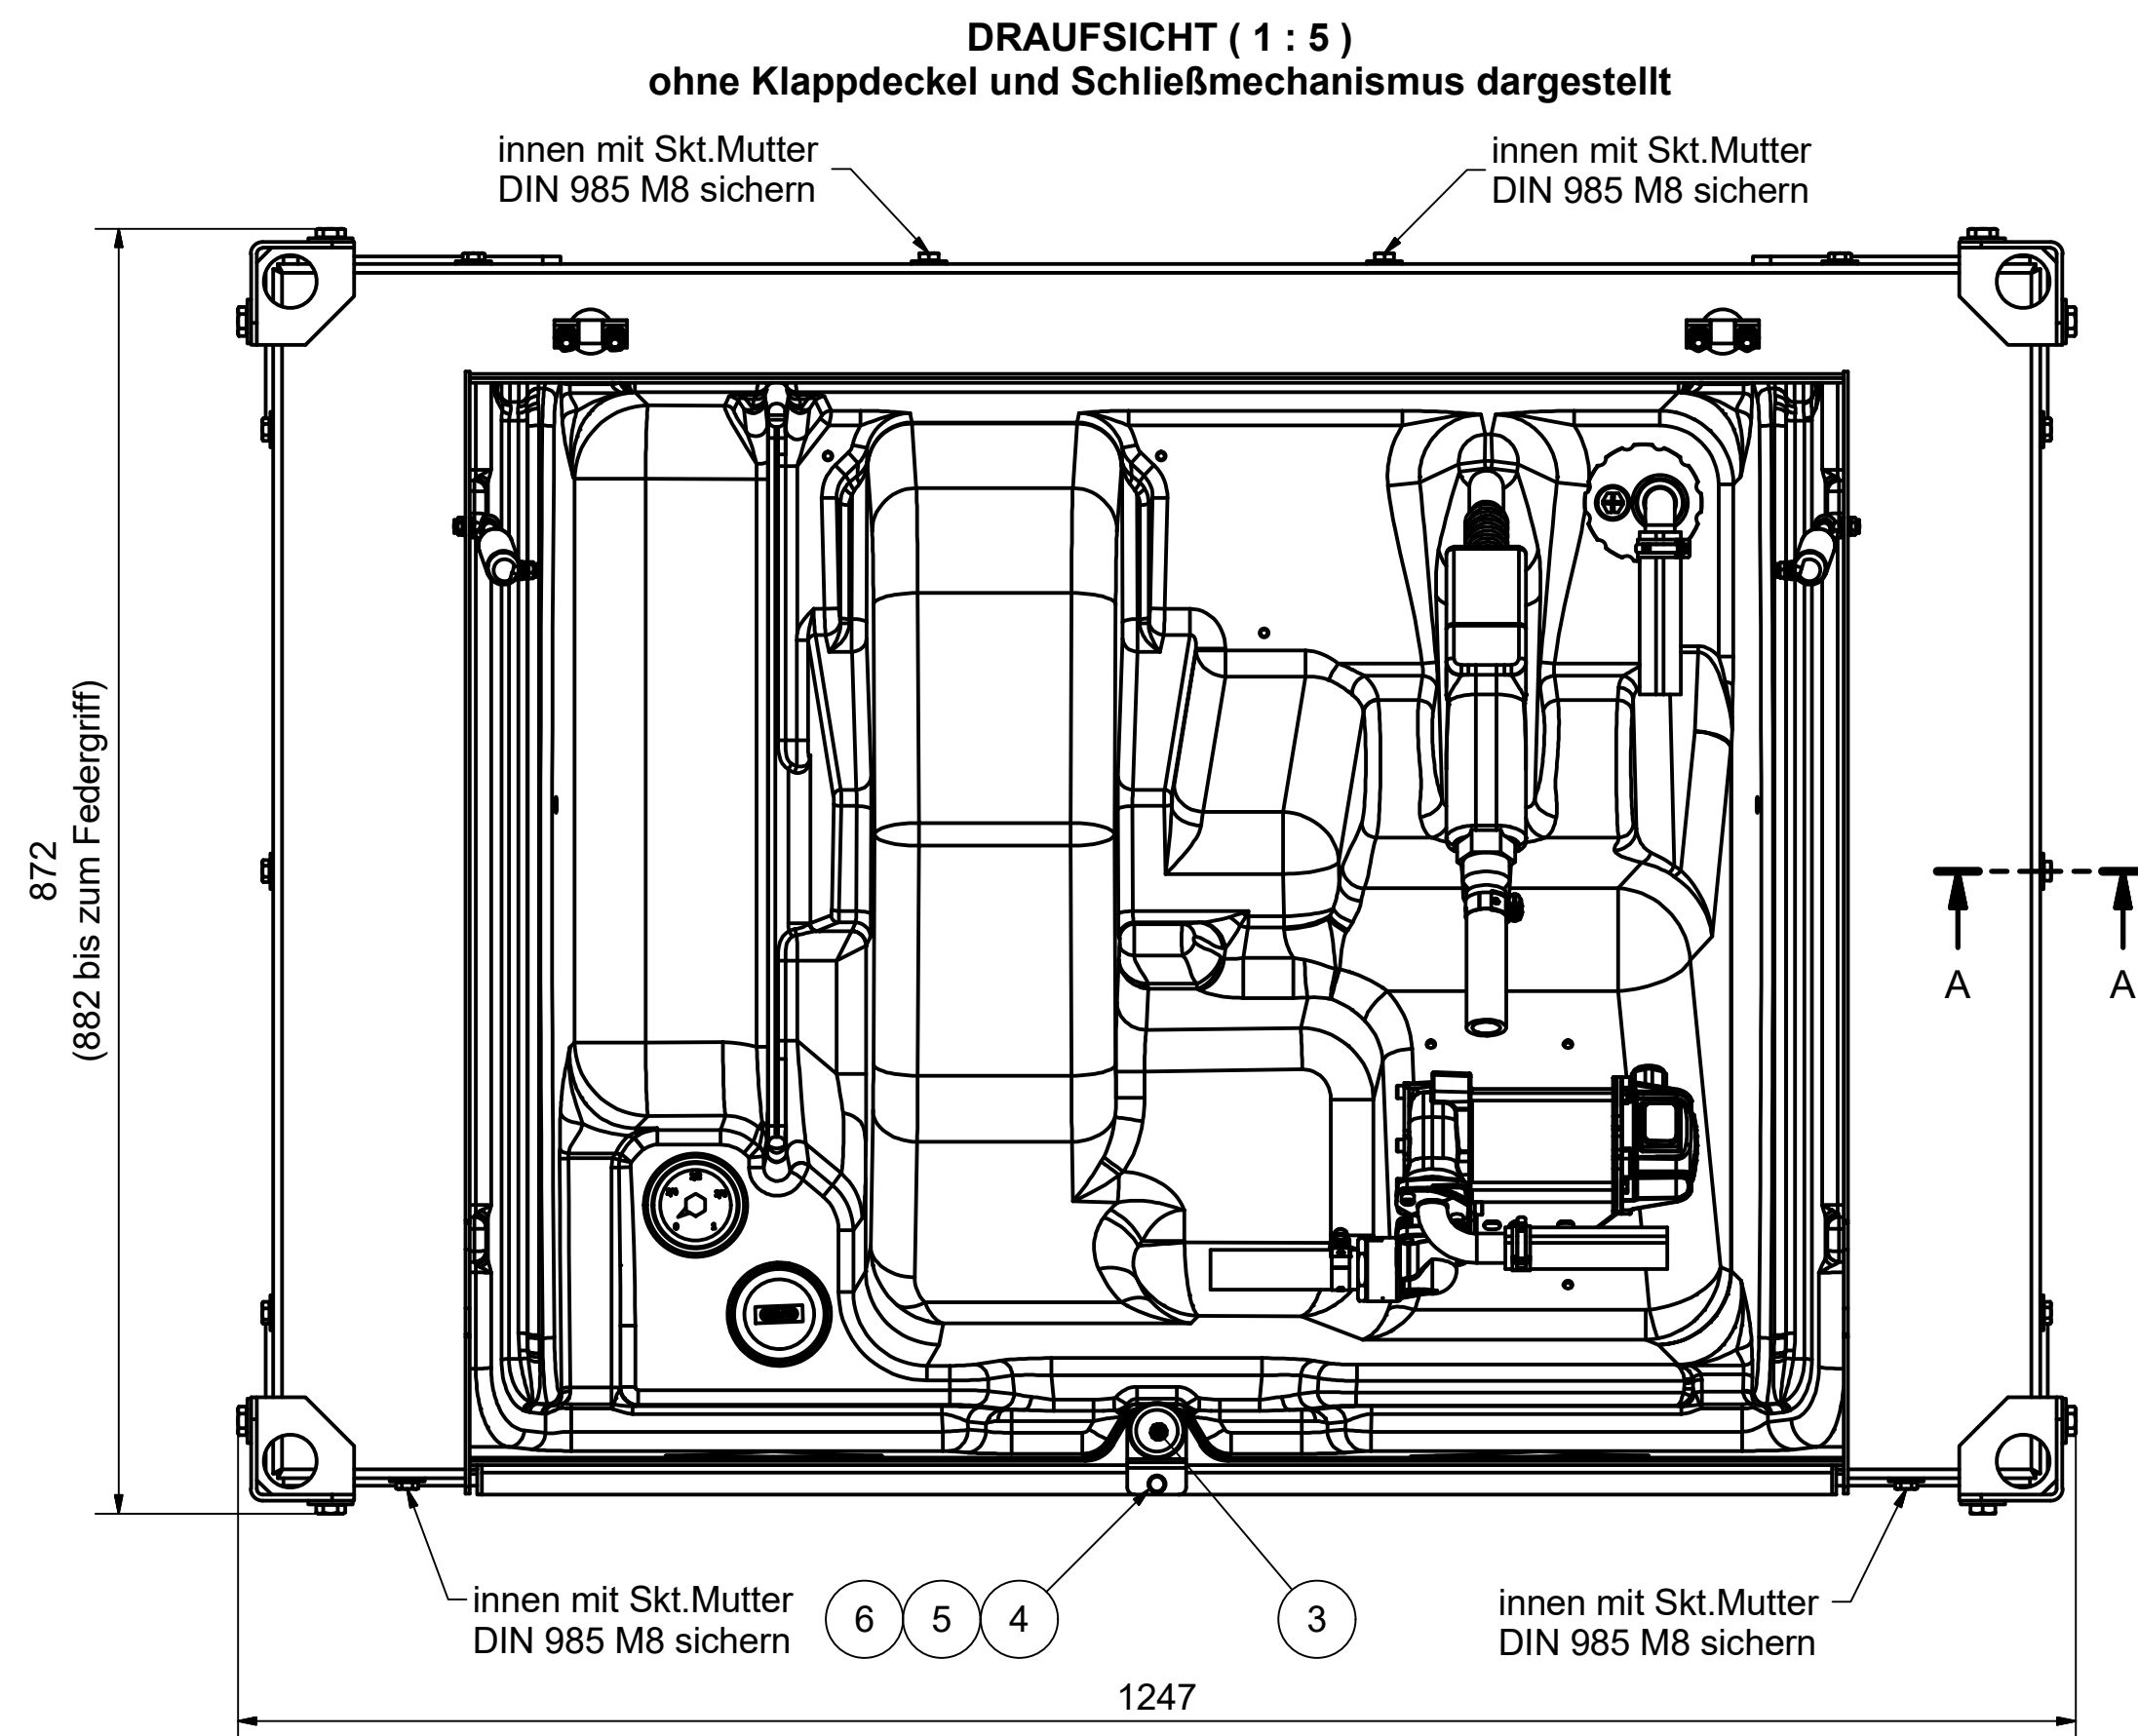
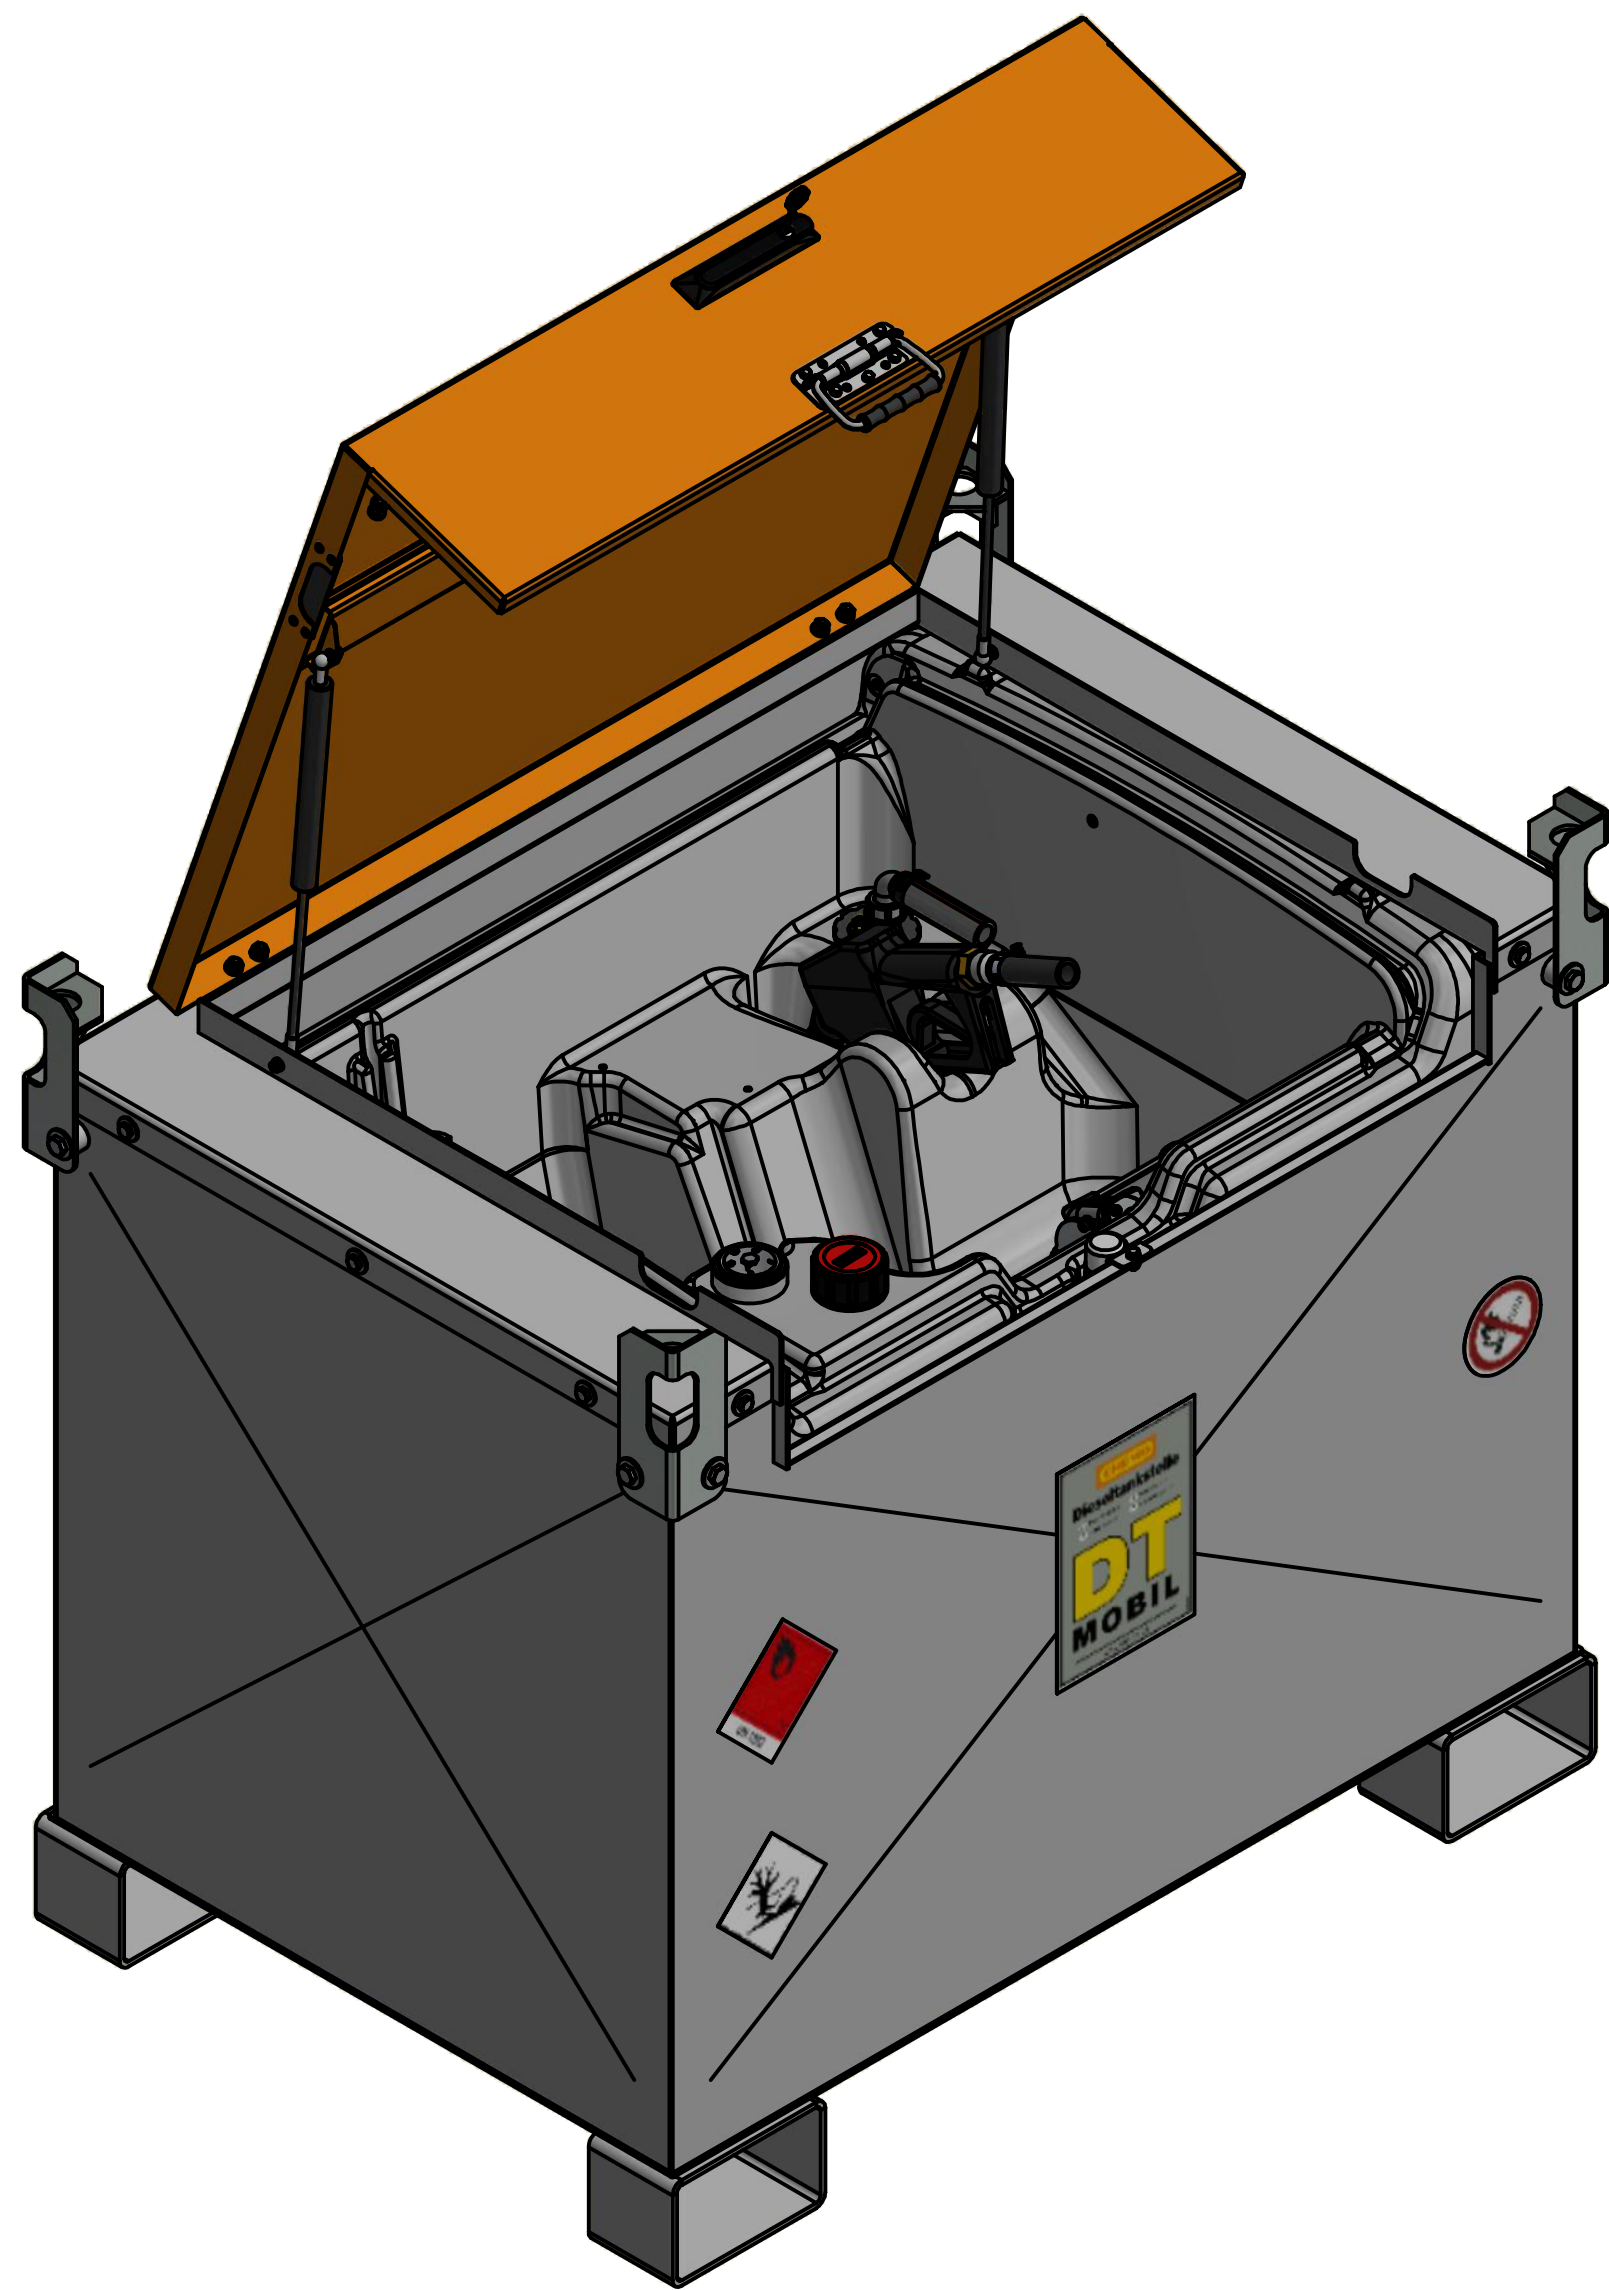
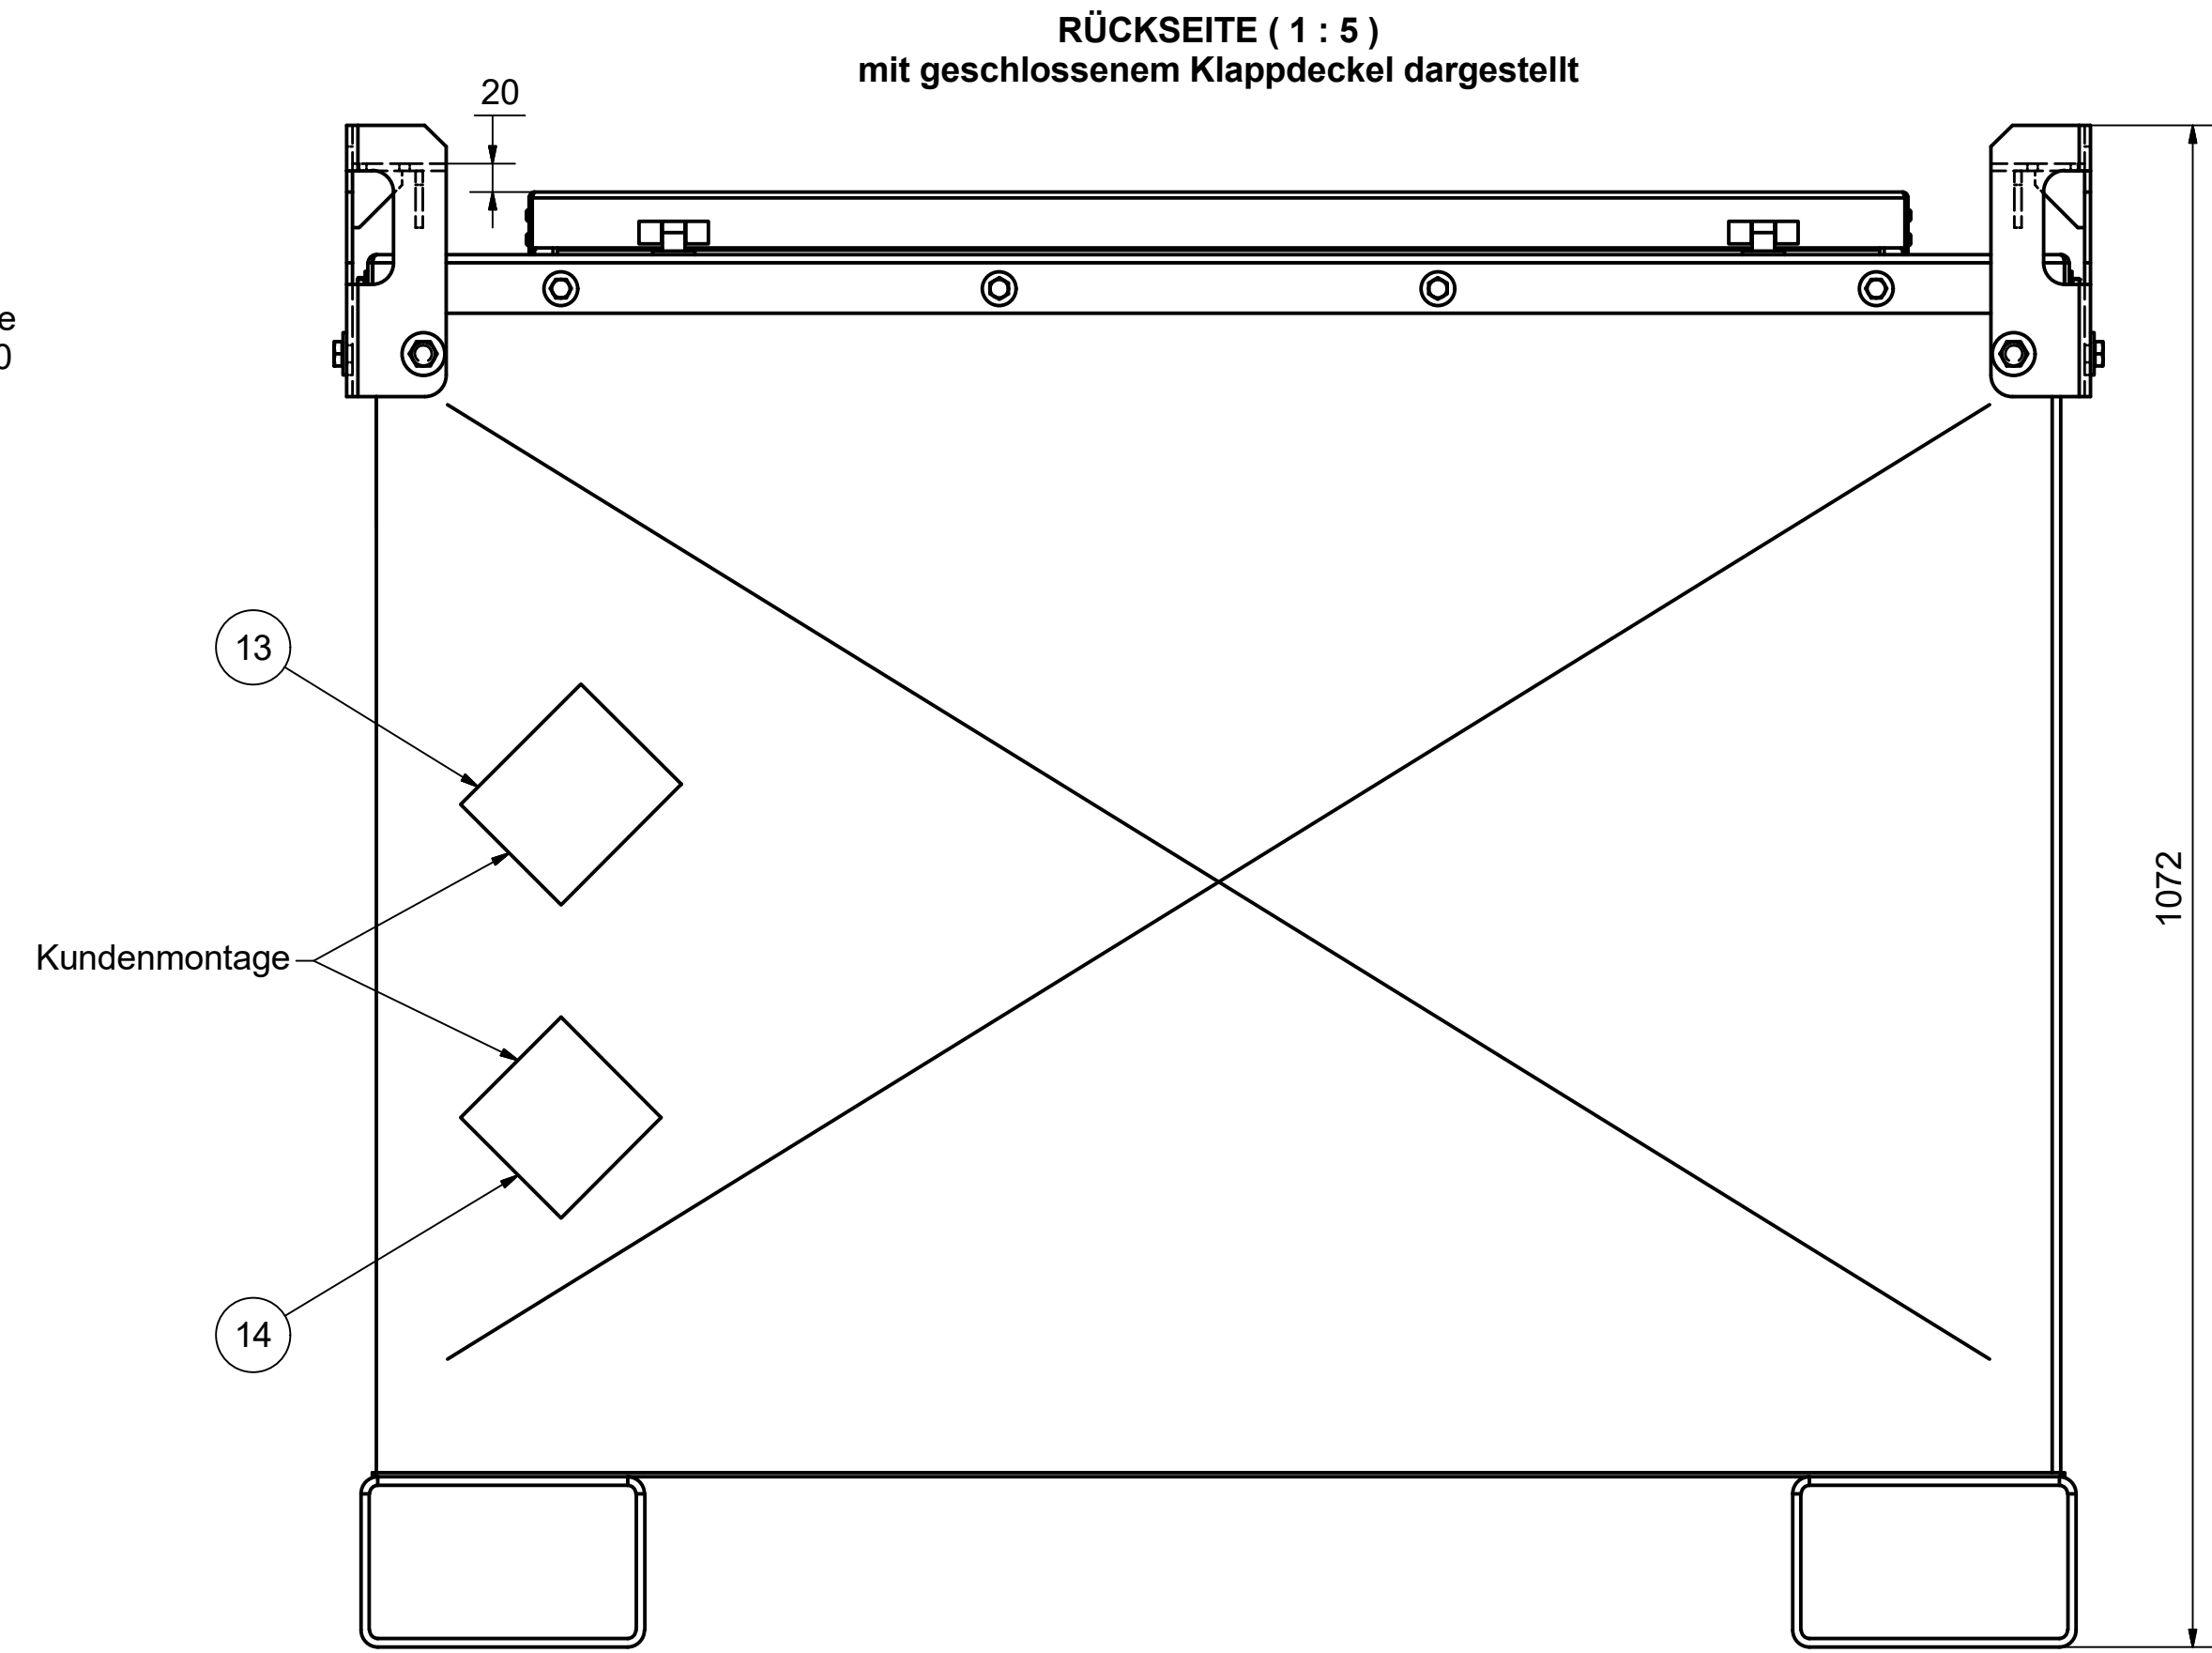
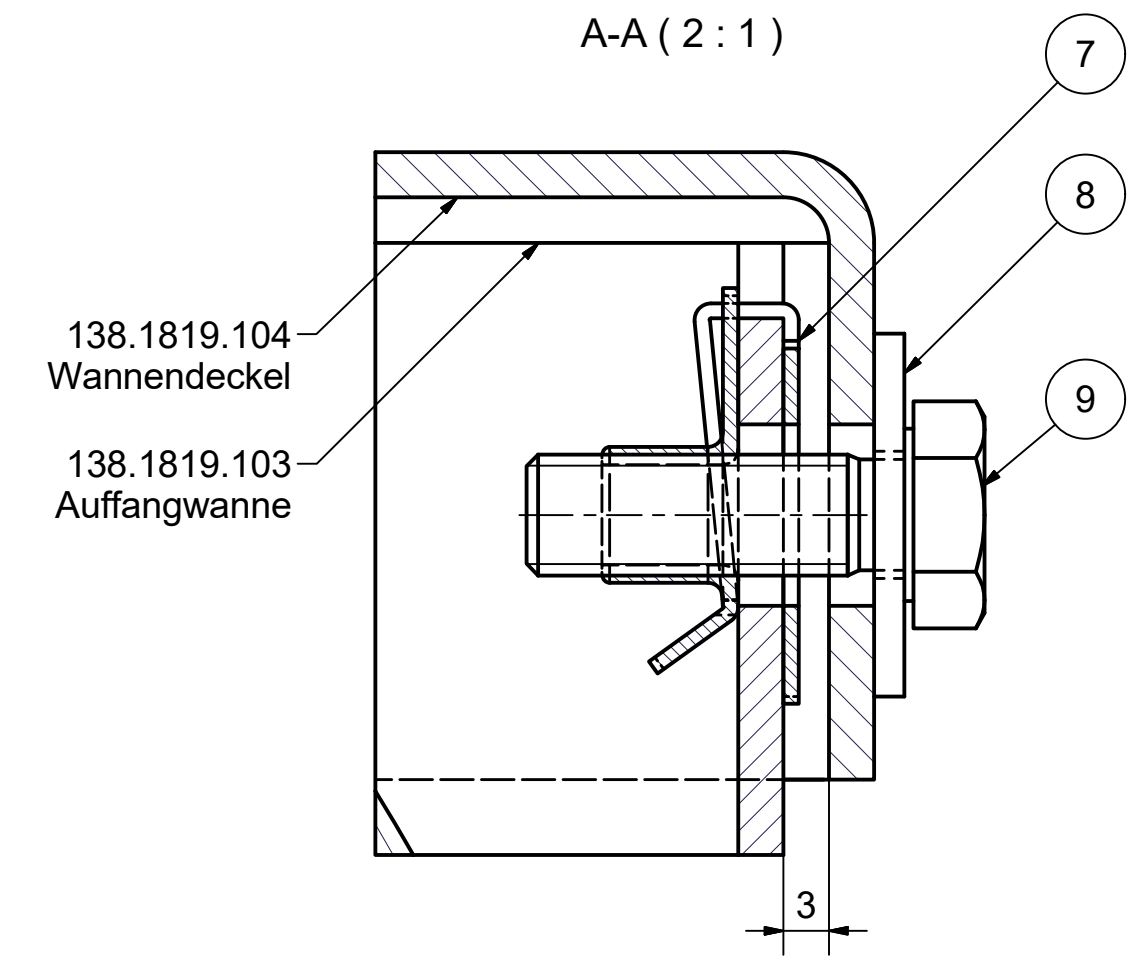
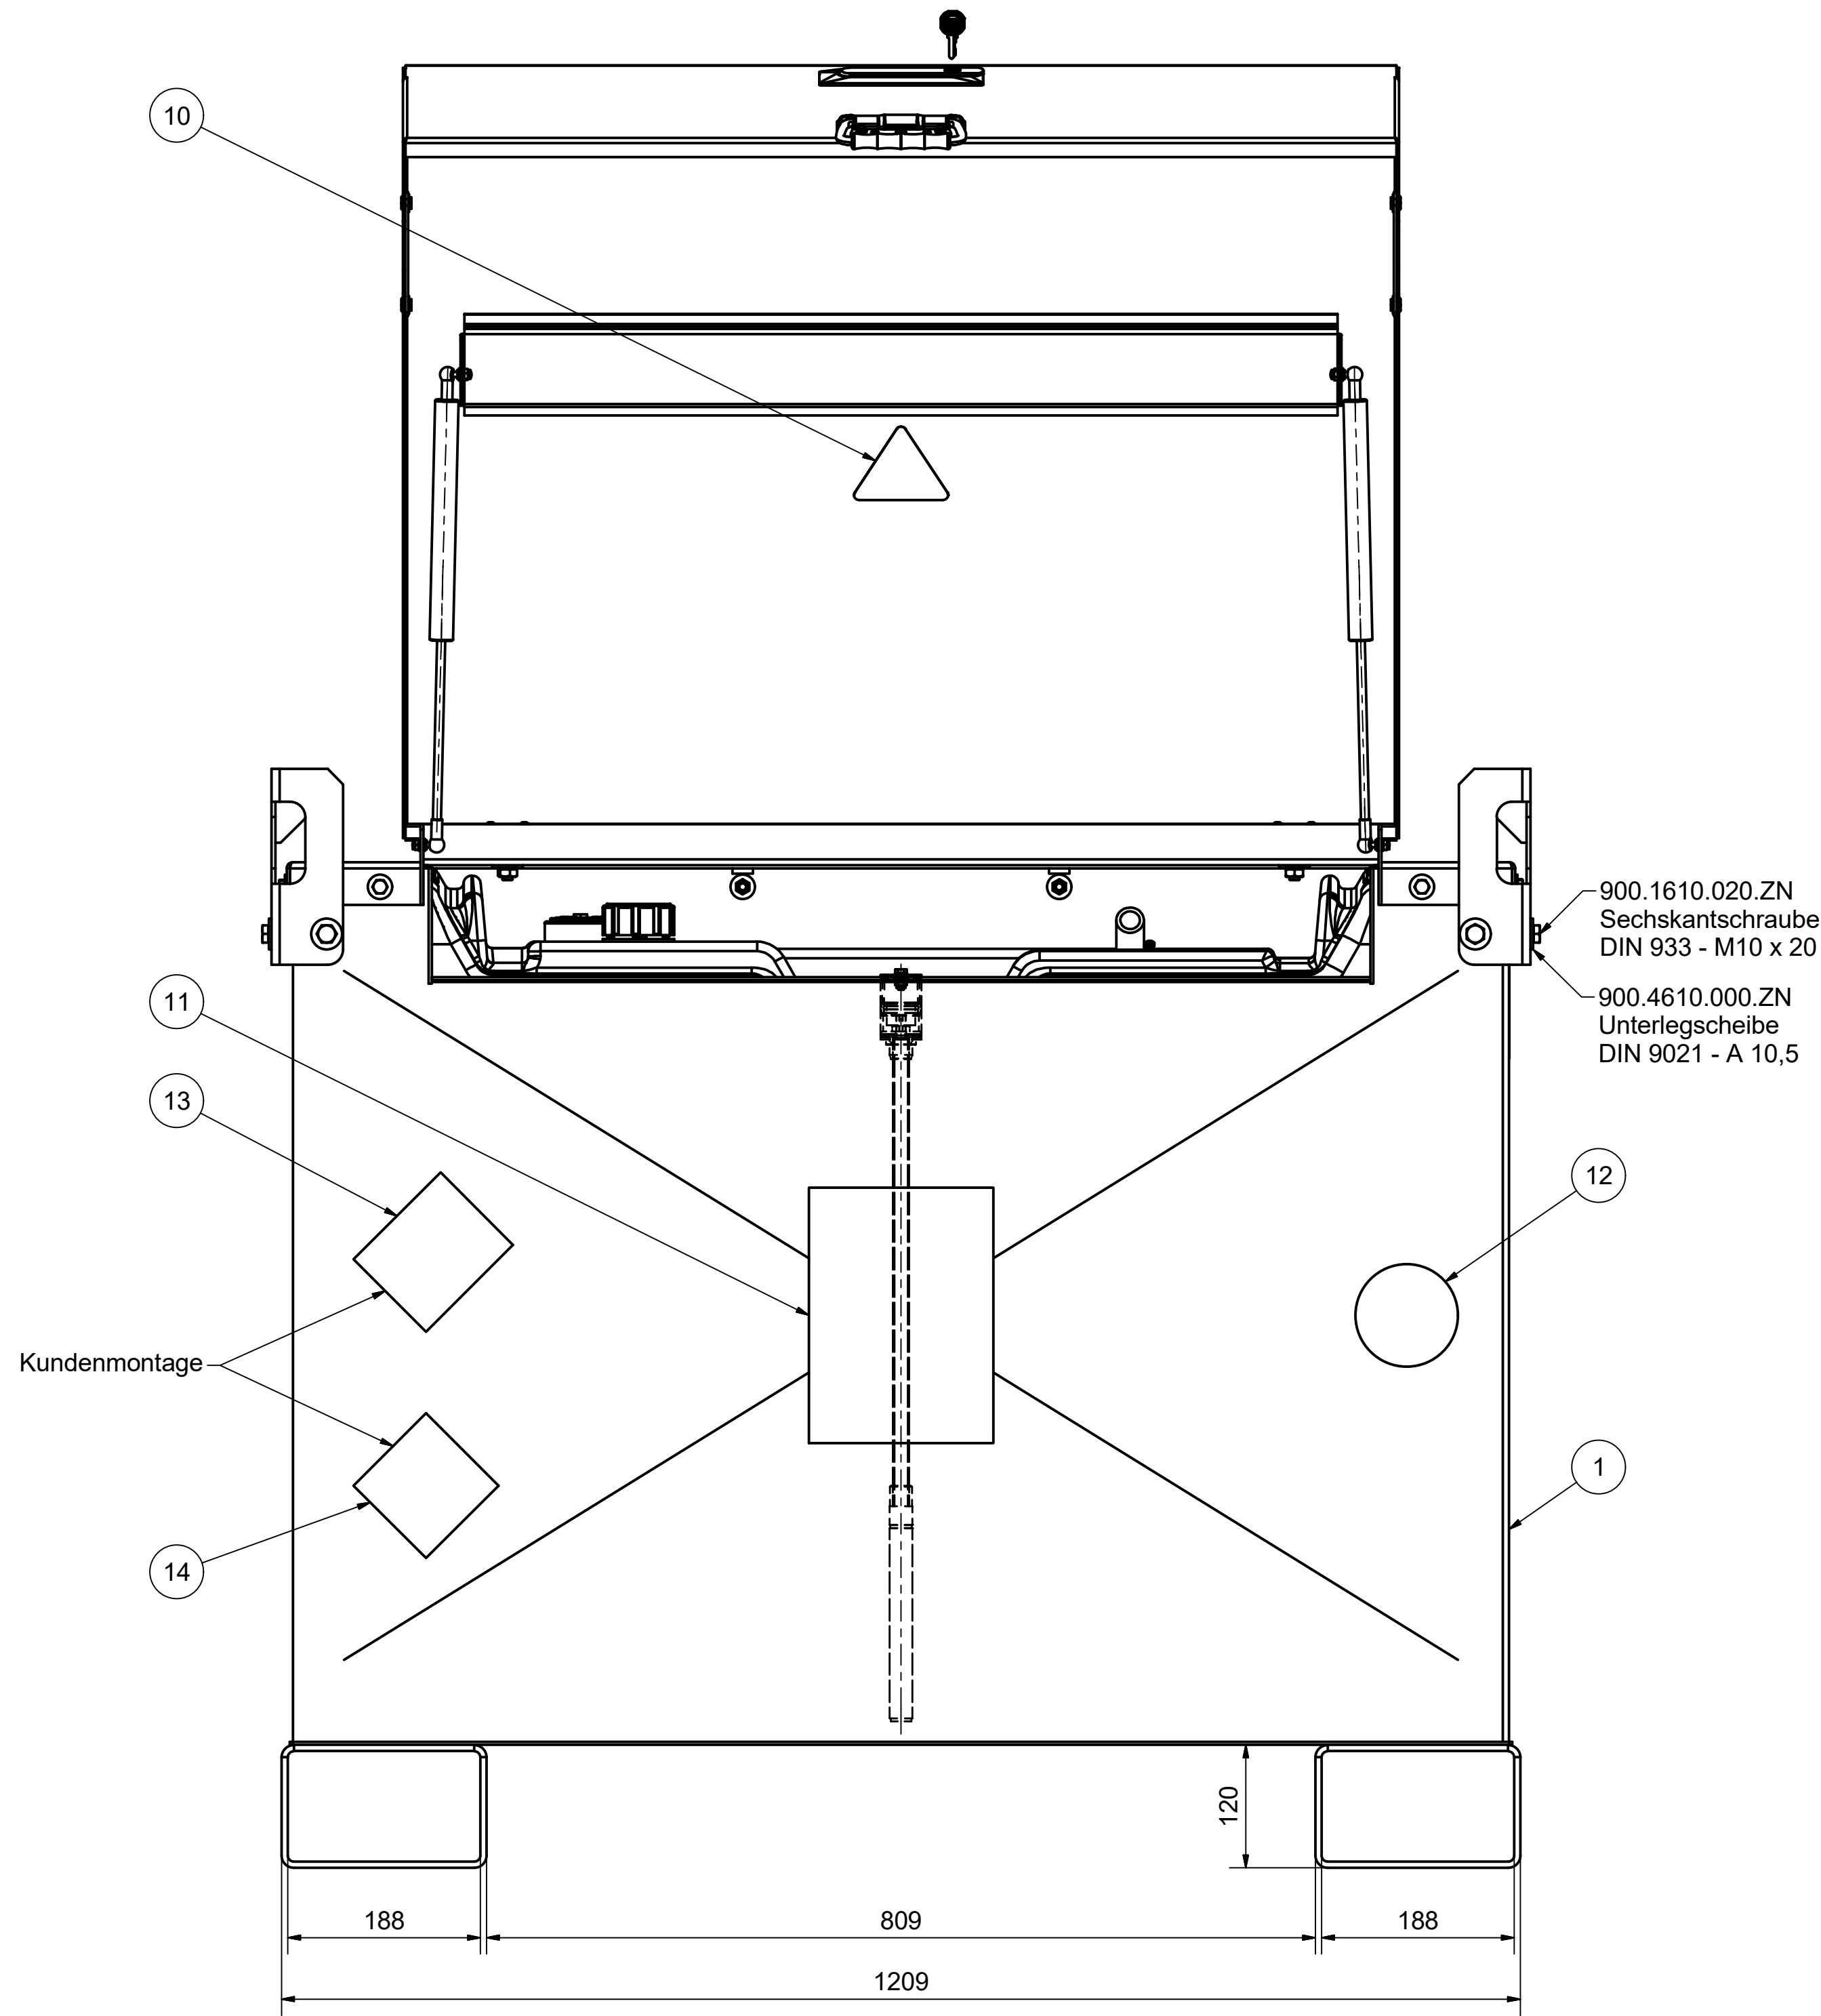


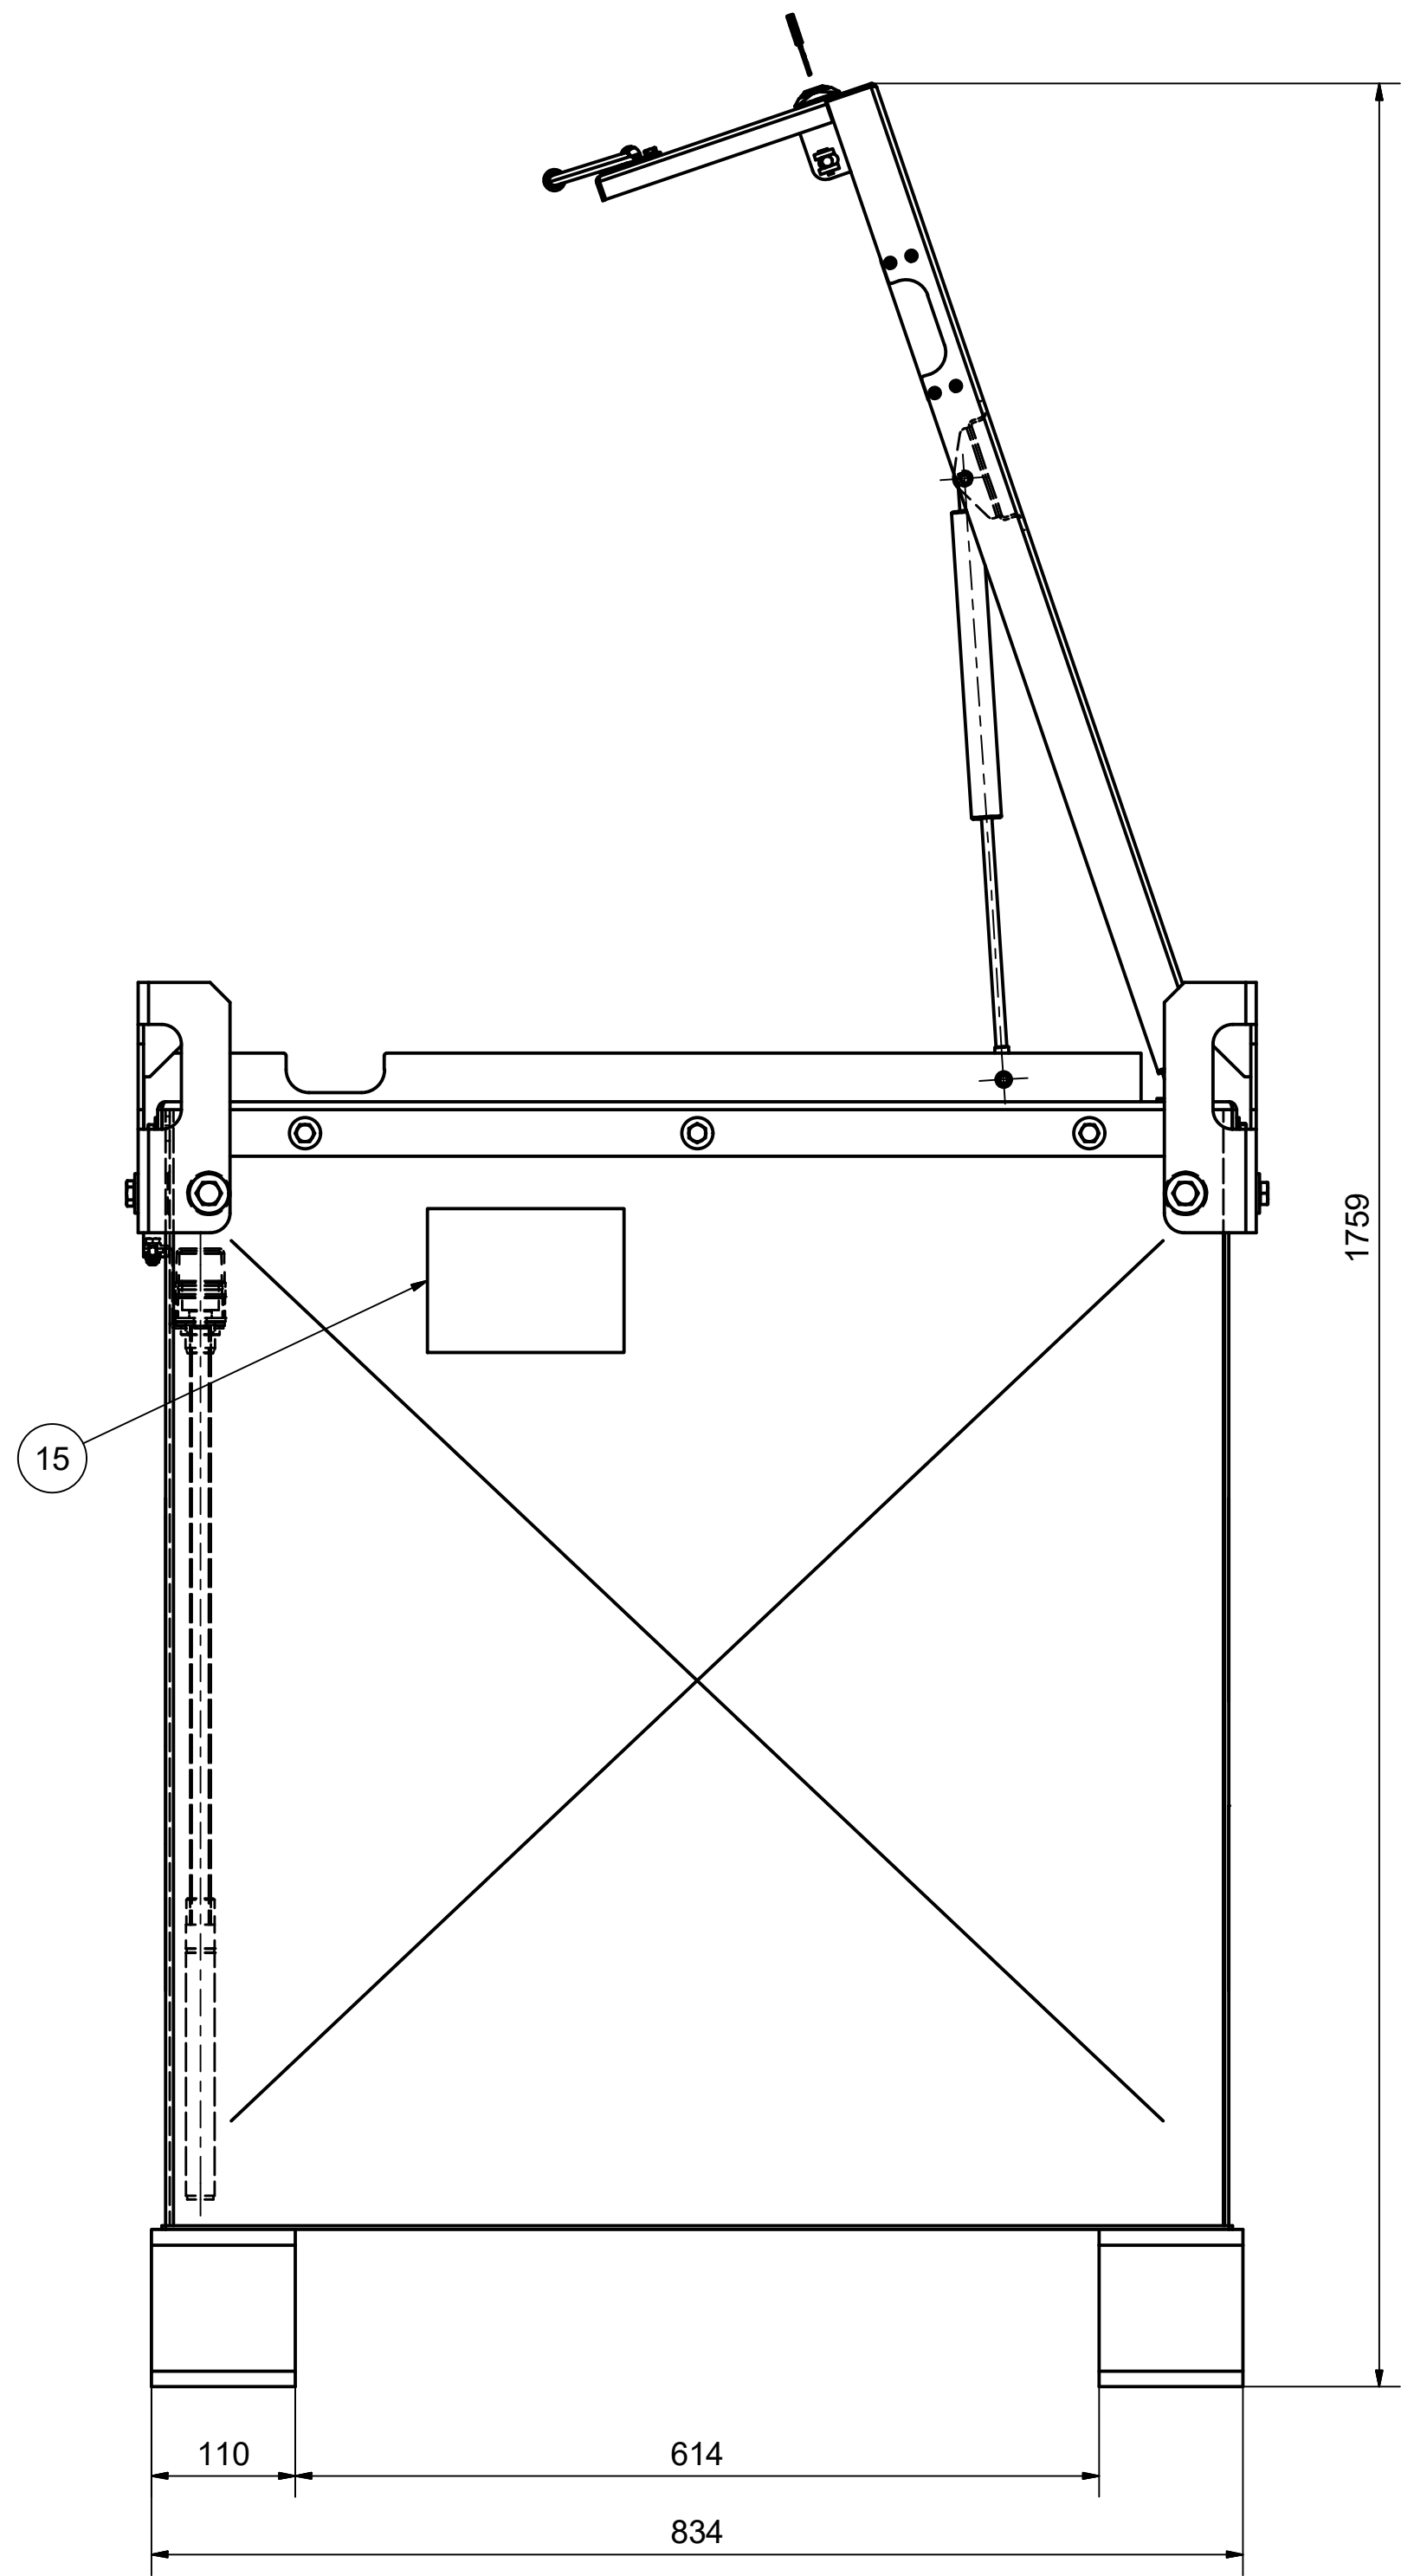

Der Wannendeckel ist an 4 Punkten mit je 1 Sechskantschraube (900.1608.021.ZN), 2 Scheiben (900.4608.000.ZN) und 1 Sechskantmutter (900.2008.000.ZN) zu befestigen. Jeweils 2 Punkte vorne und hinten. An allen anderen Stellen sind Blechmuttern (901.5108.000.ZN) zu verwenden.

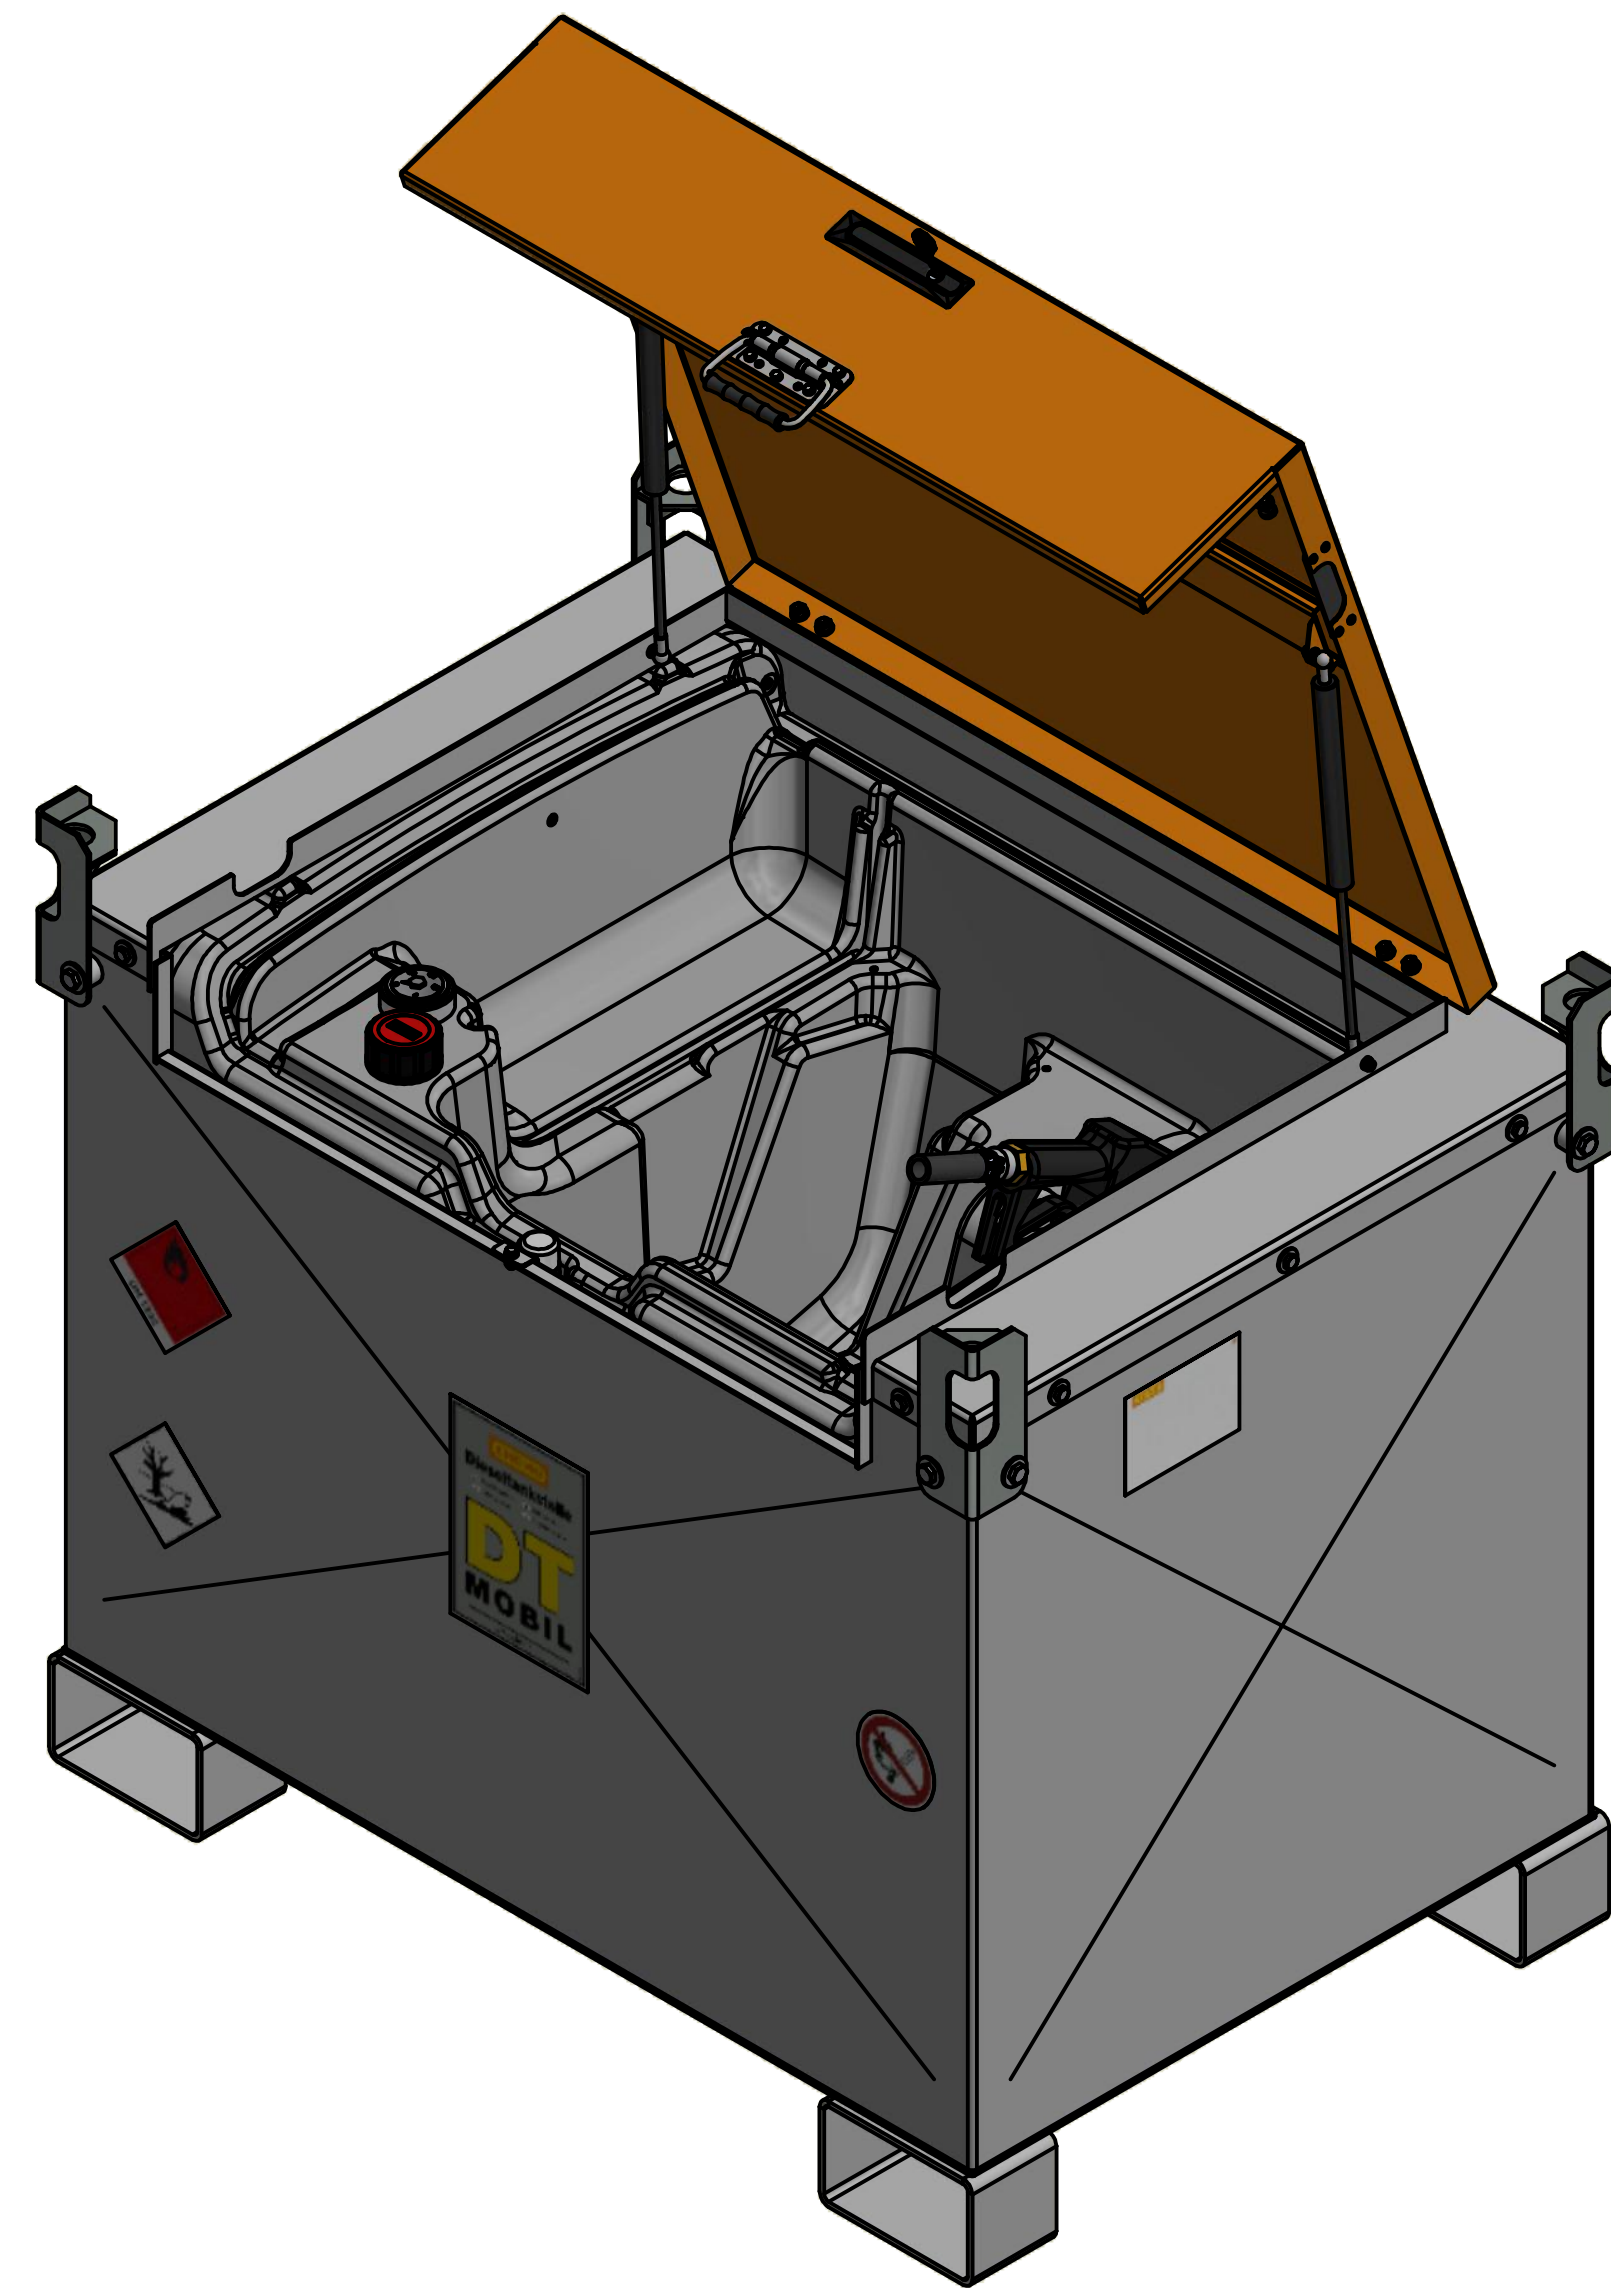

**lose beilegen:**  
- 1x 138.1819.391 Tankpapiere DT-Mobil Easy 210, 440  
- 1x 250.0129.218 EMKA-Schlüssel gleichschlieÙ.

**Versandverpackung:**  
"LDE-Abdeckhaube (983.0117) für CUBE-Tank 1500 l über den fertigen Tank ziehen und im unteren Bereich mit Klebeband binden.

| OBJEKT | ANZAHL | BAUTEILNUMMER   | BEZEICHNUNG                                |
|--------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1      | 1      | 138.1819.101    | Auffangwan. m. Deckeln kpl.                |
| 2      | 1      | 138.1819.202    | PE-Tank kpl. 440 Basic, E-Pumpe 24V        |
| 3      | 1      | 138.1819.220    | Leckagesonde LS-03 Typ 2                   |
| 4      | 2      | 900.4606.000.ZN | Scheibe DIN 125 - A 6,4                    |
| 5      | 1      | 900.1606.015.ZN | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16        |
| 6      | 1      | 900.2006.000.ZN | Sechskantmutter DIN 985 - M6               |
| 7      | 8      | 901.5108.000.ZN | Blechmutter Typ6 M8                        |
| 8      | 8      | 900.4608.000.ZN | Scheibe DIN 9021 - A 8,4                   |
| 9      | 8      | 900.1608.021.ZN | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25        |
| 10     | 1      | 138.1019.379    | Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen" |
| 11     | 1      | 138.0119.302    | Selbstklebeschild DT-Mobil                 |
| 12     | 1      | 138.1239.304    | Klebeschild "Verbot"                       |
| 13     | 2      | 138.1529.303    | Haftetikett Feuersymbol mit UN1202         |
| 14     | 2      | 138.0019.332    | Haftetikett "umweltgefährdend"             |
| 15     | 1      | 000.9999.001    | Typschild für PE                           |

|                                                     |            |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>CEMO GmbH</b><br>7180 Weinheim<br>9100 Schneider |            | Allgemeinsicherungen<br>ISO 2768-m       |
| Datum<br>08.08.2019                                 | Name<br>Sk | Benennung<br>DT-Mobil PRO PE 440 I Basic |
| Gepr.<br>Norm                                       |            | mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min          |
| Maßstab<br>1 : 5                                    |            | Zeichung-Nr.<br>138.1816.001             |
| Ers. f.<br>Ers. d.                                  |            | Blatt:<br>138.1816.001                   |
| Nr. Änderung (Mf-Nr.)                               | Datum      | Name (EDN-Nr.)                           |